

Informe mensual de gestión hídrica

CORMUP Peñalolén · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
23.640,9 m³ Consumo total	788,0 m³/día Promedio diario	4.408,3 m³ Consumo nocturno	19 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado los colegios registró **23.640,9 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **4.408,3 m³**, equivalente al **19 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$5.598.528**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.


En el periodo se registraron 18 visitas técnicas el **2 de septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, 24 de septiembre, 25 de septiembre, 29 de septiembre y el 30 de septiembre** en Matilde Huici Navas, Alicura, Antonio Hermida Fabres, Erasmo Escala, Escuela Unión Nacional Árabe, Tobalaba, Centro Educacional Valle Hermoso, Escuela Especial Pontífice Juan Pablo II, Juan Bautista Pastene, Likankura. El detalle está en la sección de visitas técnicas.

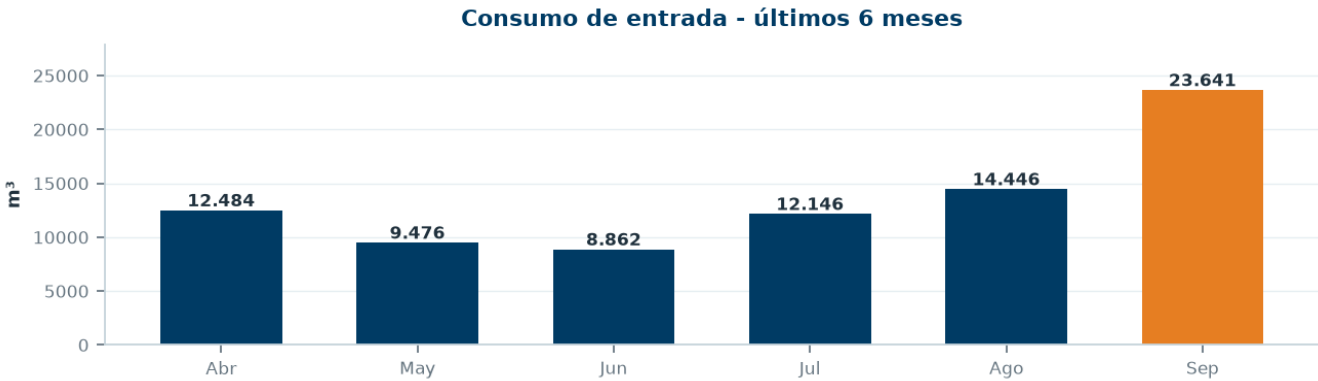

Septiembre comprende 30 días. No se extrapola el consumo.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	19 % del consumo fue nocturno 4.408,3 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Tobalaba 3.786,6 m³ el 17 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Alicura La serie tiene 10 días con datos de 30 del periodo.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.

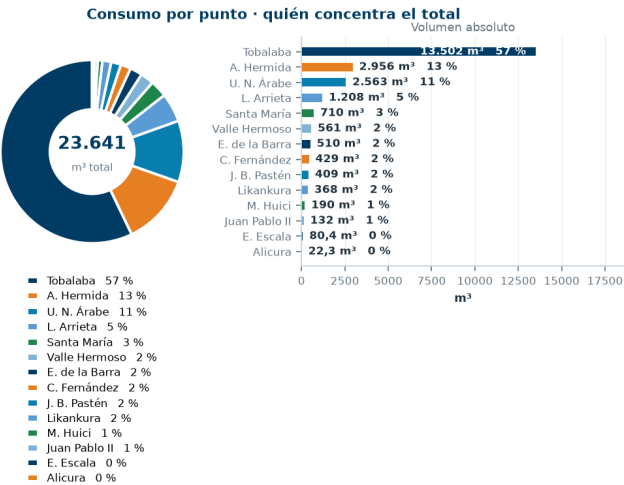

Cómo leer este gráfico: cada colegio es un punto distinto: los consumos se suman al total CORMUP.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 17 de septiembre, con 3.786,6 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

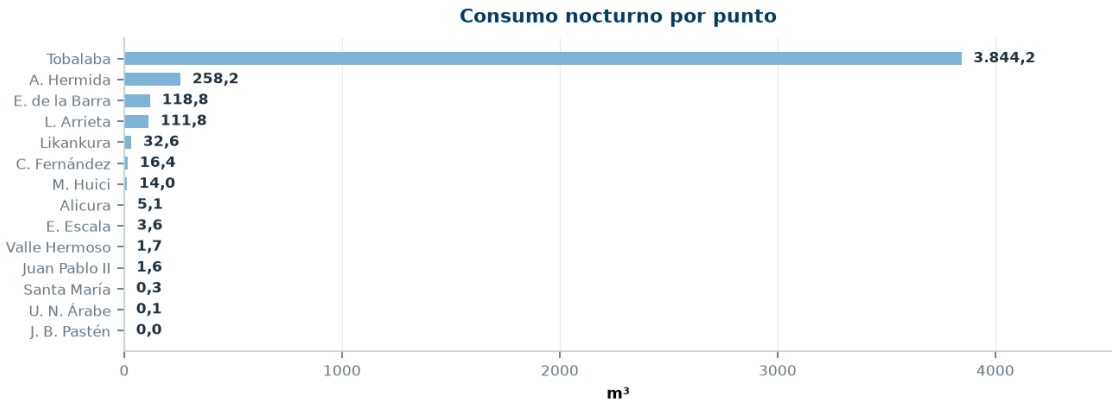

El consumo nocturno se suma entre colegios porque no corresponden al mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Revisar evento en tobalaba.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
02/09/2026	Mauricio Orellana	Matilde Huici Navas	Soporte remoto · Validar correcto funcionamiento	Se adelanta 2 horas corte de agua válvula alta (antes 12:00- 20:00) Actualizado 12:00-18:00
04/09/2026	Anibal Aranda	Alicura	Mtto Correctivo · Eléctrica · Intervencion de terceros	Diferencial de protección eléctrica manipulado se deja en corte por lo que el equipo pierdo conexión y monitoreo de 2 días producto de esta intervención
04/09/2026	Anibal Aranda	Antonio Hermida Fabres	Mtto Correctivo · Hídrica · Solenoide	Solenoides de alta defectuosa se programa todo el día con el control de la válvula de baja y para la siguiente vista se cambiará solenoide.
04/09/2026	Anibal Aranda	Erasmus Escala	Mtto Correctivo · Ultrasonido · Desconfiguracion	Marcaba consumo en horario de corte por des configuración del punto cero. Referente al sistema de baños damas regulación del tiempo no cortaba el flujo del agua, se normaliza el potenciómetro dejando operativo el control de descargas.
04/09/2026	Anibal Aranda	Matilde Huici Navas	Mtto Correctivo · Ultrasonido · Desconfiguracion	Control hídrico comienza con corte a las 20:00 pero en la gráfica marcaba consumo hasta las 00:00 se revisa funcionamiento de las válvulas generando el corte hídrico, sin embargo el medidor ultrasónico había perdido la calibración del set cero. Por lo anterior se configura dejan...

Conclusión

El estado se clasifica como “**En observación**”. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a “**Requiere atención**”.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Tobalaba	13.501,9 m³	450,1 m³/día	3.786,6 m³ · 17/09	3.844,2 m³	25 días
A. Hermida	2.956,0 m³	98,5 m³/día	196,8 m³ · 22/09	258,2 m³	30 días
U. N. Árabe	2.563,2 m³	85,4 m³/día	150,0 m³ · 03/09	0,1 m³	30 días
L. Arrieta	1.208,4 m³	40,3 m³/día	153,6 m³ · 11/09	111,8 m³	30 días
Santa María	709,5 m³	23,7 m³/día	54,1 m³ · 22/09	0,3 m³	30 días
Valle Hermoso	561,2 m³	18,7 m³/día	48,9 m³ · 01/09	1,7 m³	30 días
E. de la Barra	510,2 m³	17,0 m³/día	30,4 m³ · 24/09	118,8 m³	30 días
C. Fernández	429,2 m³	14,3 m³/día	27,0 m³ · 01/09	16,4 m³	30 días
J. B. Pastén	409,2 m³	13,6 m³/día	35,9 m³ · 21/09	0,0 m³	27 días
Likankura	367,6 m³	12,3 m³/día	25,4 m³ · 28/09	32,6 m³	30 días
M. Huici	190,0 m³	6,3 m³/día	19,2 m³ · 30/09	14,0 m³	30 días
Juan Pablo II	131,7 m³	4,4 m³/día	12,4 m³ · 28/09	1,6 m³	30 días
E. Escala	80,4 m³	2,7 m³/día	15,1 m³ · 03/09	3,6 m³	30 días
Alicura	22,3 m³	0,7 m³/día	3,6 m³ · 08/09	5,1 m³	10 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$5.598.528**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Tobalaba

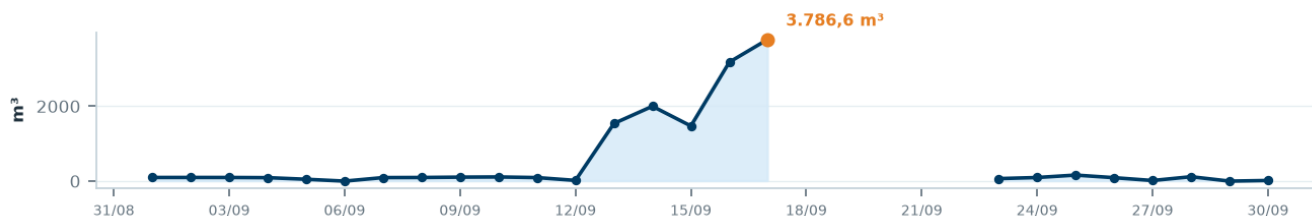


Lectura: El máximo fue de 3.786,6 m³ el 17 de septiembre. Hay 5 día(s) sin dato; no se interpolan.

Alicura

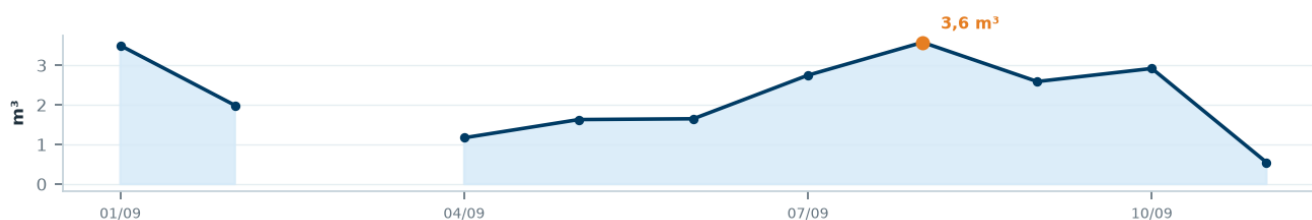

Lectura: El máximo fue de 3,6 m³ el 8 de septiembre. Hay 20 día(s) sin dato; no se interpolan.

A. Hermida

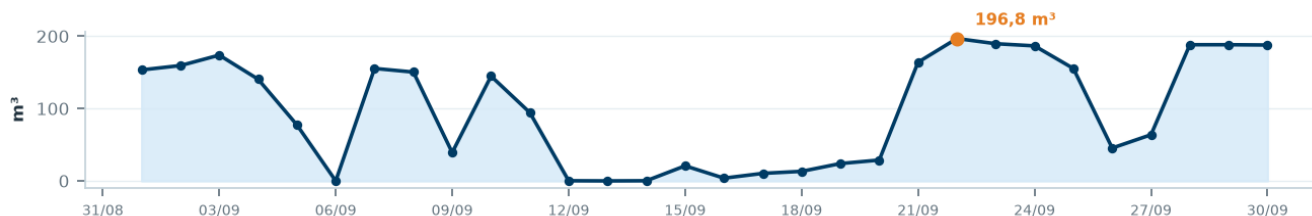

Lectura: El máximo fue de 196,8 m³ el 22 de septiembre. La serie cubre el mes completo.