

Informe mensual de gestión hídrica


AGUNSA Lampa · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
1.519,3 m³ Consumo total	50,6 m³/día Promedio diario	264,3 m³ Consumo nocturno	17 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el depósito registró **1.519,3 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **264,3 m³**, equivalente al **17 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$329.096**.

El estado se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

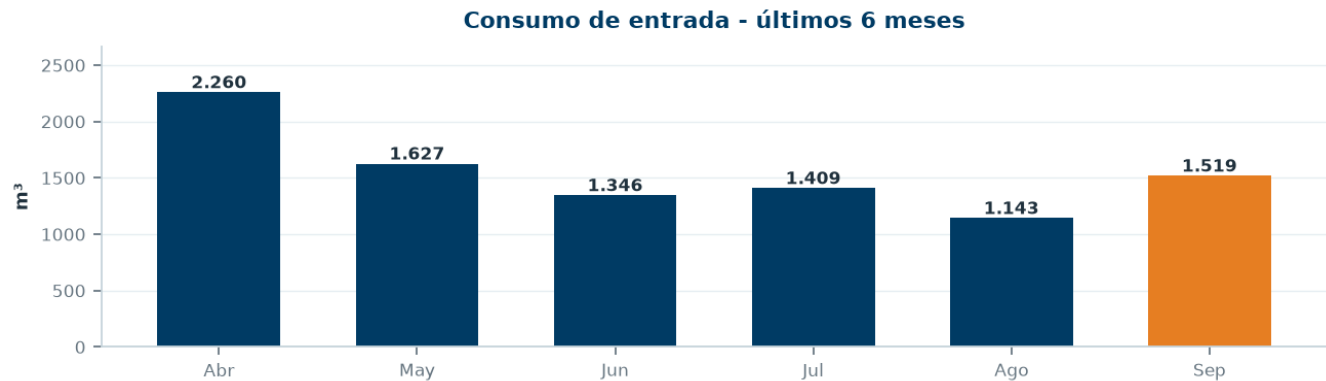


En septiembre no hay horas duplicadas de fondo. Módulo E tiene una hora repetida de 0,1 m³, que no entra al total.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	17 % del consumo fue nocturno 264,3 m ³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Depósito concentra el 43 % del total 649,5 m ³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

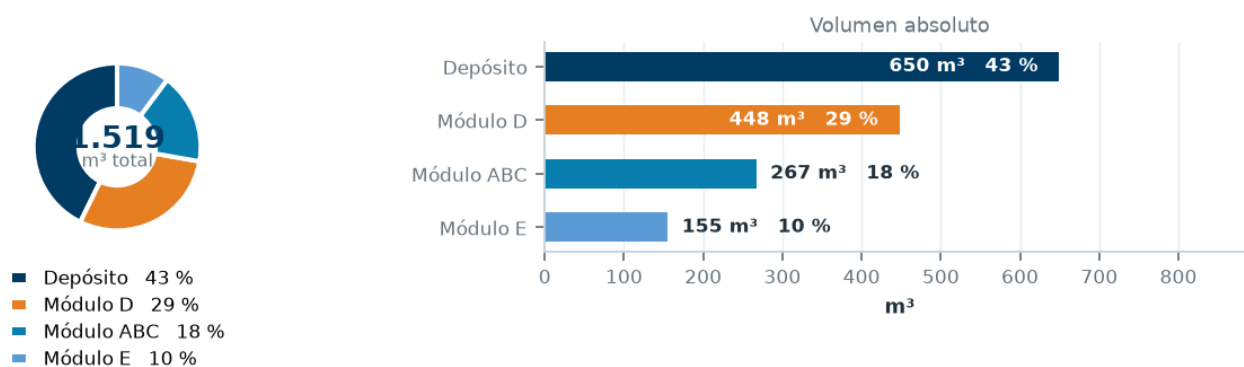

Cómo leer este gráfico: Depósito y módulos se presentan por separado y se suman al total del recinto Lampa.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 41,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

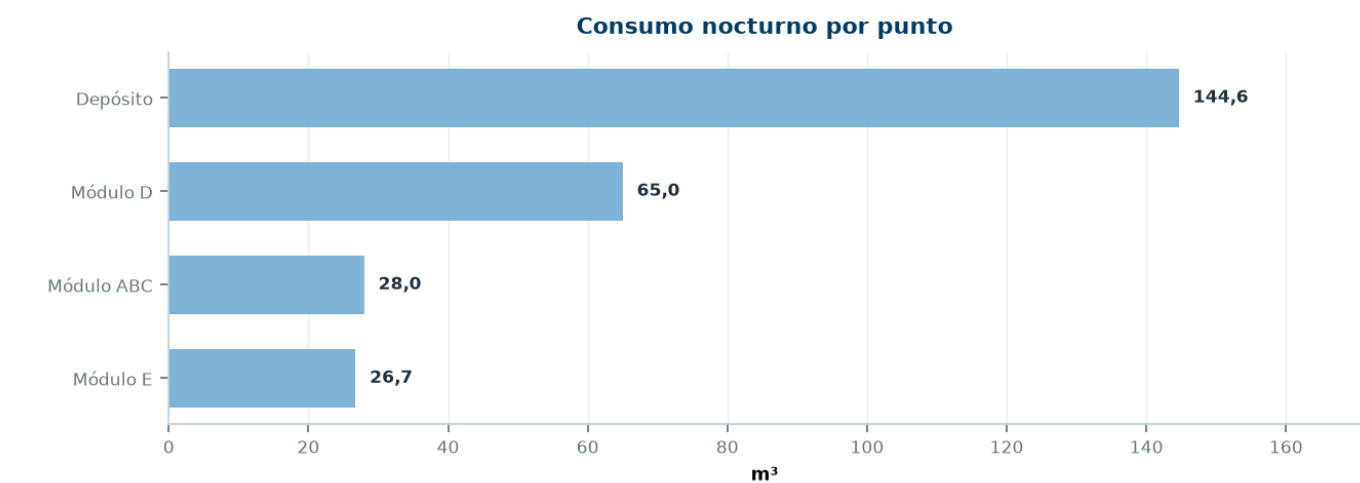

El consumo nocturno se suma entre depósito y módulos porque son puntos distintos.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Depósito	649,5 m³	21,7 m³/día	41,1 m³ · 15/09	144,6 m³	30 días
Módulo D	447,7 m³	14,9 m³/día	31,9 m³ · 24/09	65,0 m³	30 días
Módulo ABC	267,0 m³	8,9 m³/día	17,2 m³ · 23/09	28,0 m³	30 días
Módulo E	155,1 m³	5,2 m³/día	8,1 m³ · 24/09	26,7 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$329.096**, con tarifa referencial de **\$1.245/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Depósito

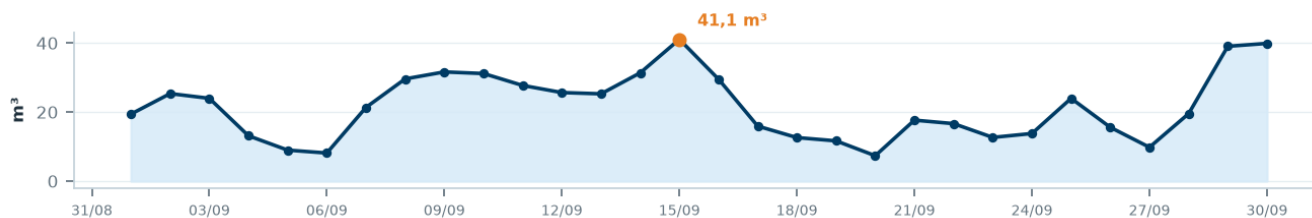


Lectura: El máximo fue de 41,1 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Módulo D

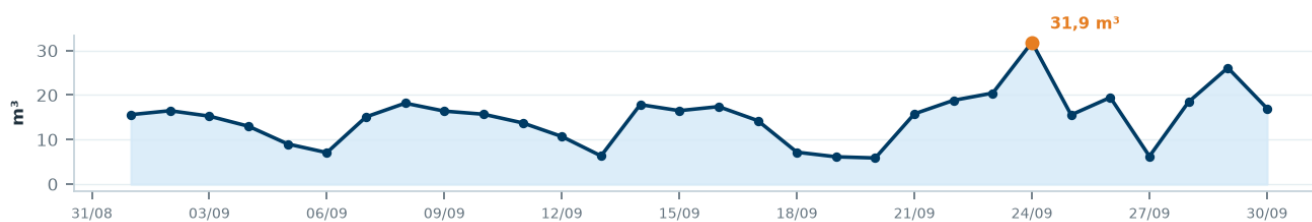

Lectura: El máximo fue de 31,9 m³ el 24 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Módulo ABC

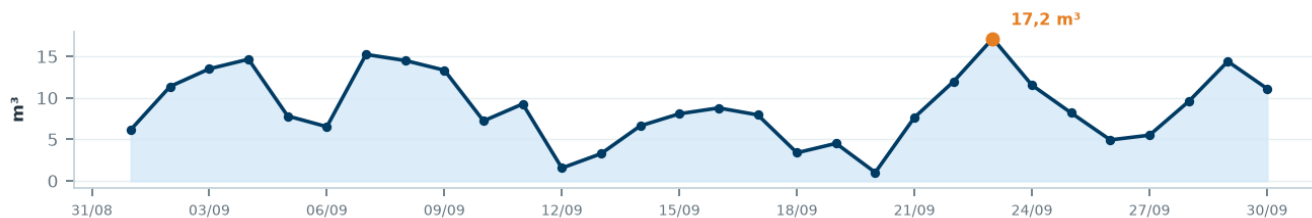

Lectura: El máximo fue de 17,2 m³ el 23 de septiembre. La serie cubre el mes completo.