

Informe mensual de gestión hídrica

CDUC · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
3.762,1 m³ Consumo total	125,4 m³/día Promedio diario	543,8 m³ Consumo nocturno	14 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el club registró **3.762,1 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **543,8 m³**, equivalente al **14 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$692.765**.

El estado se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

En el periodo se registraron 3 visitas técnicas el **2 de septiembre** y el **4 de septiembre** en Raimundo Tupper, Club House. El detalle está en la sección de visitas técnicas.


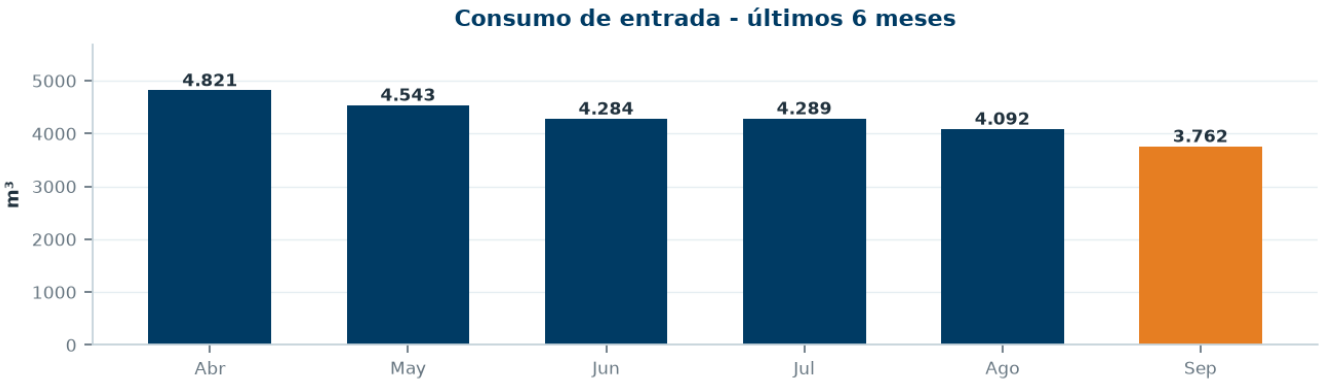


Canchas de Tenis guarda parte de las horas dos veces. El informe descuenta solo ese exceso. En el gráfico de seis meses se aplica la misma regla.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Canchas de Tenis: horas duplicadas Diez días de septiembre repiten horas con el mismo valor.	Esas lecturas se cuentan una sola vez. El resto de los puntos del CDUC no trae duplicado relevante en septiembre. Edificio Deportivo y Rugby siguen fuera.
INFORMATIVA	14 % del consumo fue nocturno 543,8 m ³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Club House 47,5 m ³ el 28 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.


Consumo por punto • quién concentra el total

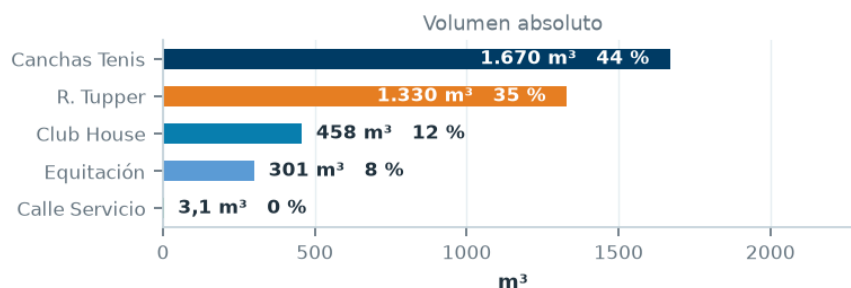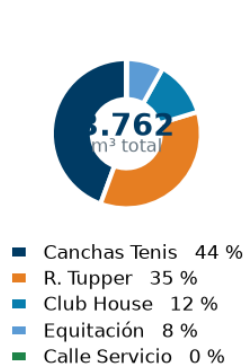

Cómo leer este gráfico: Club House, Raimundo Tupper, Equitación, Calle de Servicio y Canchas de Tenis son puntos distintos: sus consumos se suman al total del CDUC. En Canchas de Tenis las horas repetidas se cuentan una sola vez.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 16 de septiembre, con 95,2 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

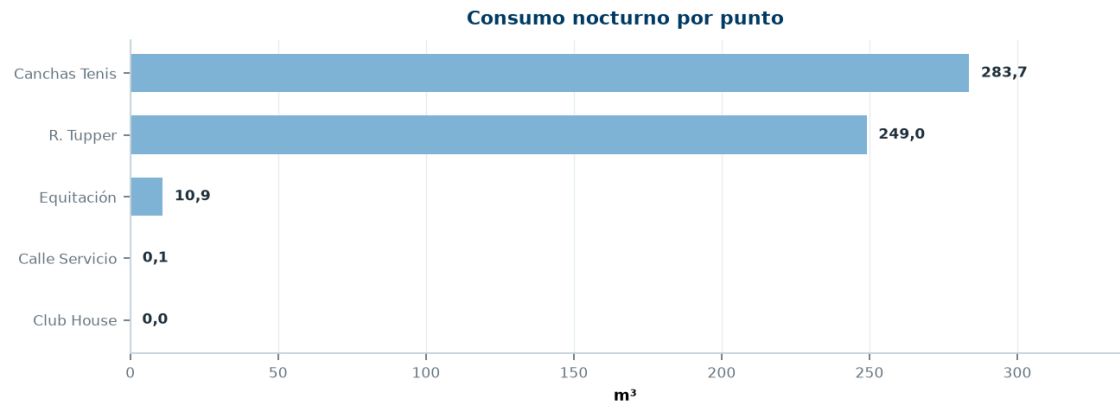

El consumo nocturno se suma entre puntos porque no corresponden al mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en club house.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
02/09/2026	Mauricio Orellana	Raimundo Tupper	Soporte remoto · Validar correcto funcionamiento	Equipo marcando cero, posible problema de caudalímetro ultrasonido
04/09/2026	Anibal Aranda	Club House	Soporte remoto · Programación especial por requerimiento del establecimiento	Programacion especial para domingo 06-09-26
04/09/2026	Anibal Aranda	Raimundo Tupper	Mtto Correctivo · Ultrasonido · Renovación Silicona	Equipo marcando consumo cero por problemas de silicona ultrasónica, se realiza cambio de esta dejando el equipo operativo

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Canchas Tenis	1.669,8 m³	55,7 m³/día	95,2 m³ · 16/09	283,7 m³	30 días
R. Tupper	1.329,7 m³	44,3 m³/día	75,3 m³ · 26/09	249,0 m³	30 días
Club House	458,1 m³	15,3 m³/día	47,5 m³ · 28/09	0,0 m³	30 días
Equitación	301,4 m³	10,0 m³/día	16,4 m³ · 29/09	10,9 m³	30 días
Calle Servicio	3,1 m³	0,1 m³/día	0,6 m³ · 30/09	0,1 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$692.765**, con tarifa referencial de **\$1.274/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Canchas Tenis

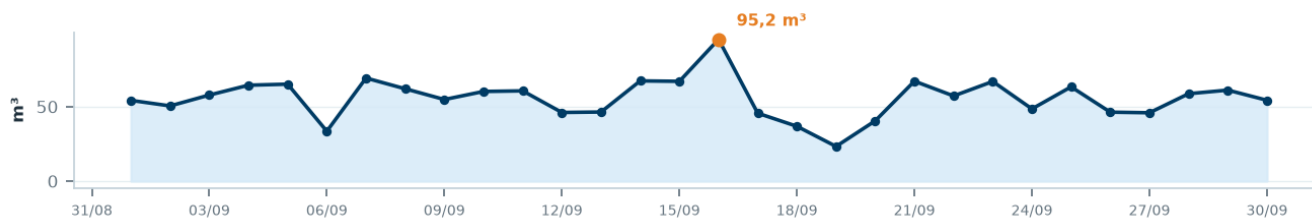


Lectura: El máximo fue de 95,2 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Club House

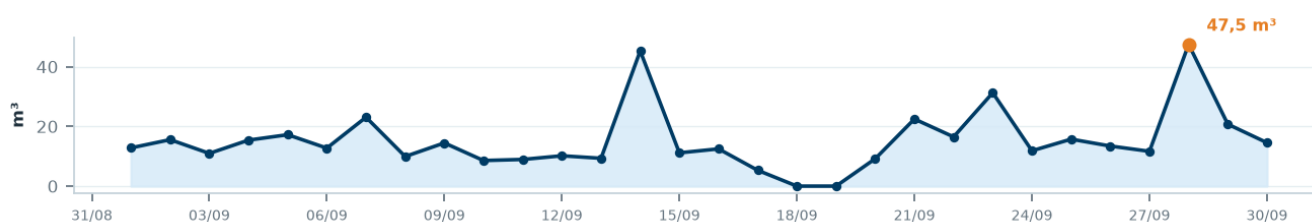

Lectura: El máximo fue de 47,5 m³ el 28 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

R. Tupper

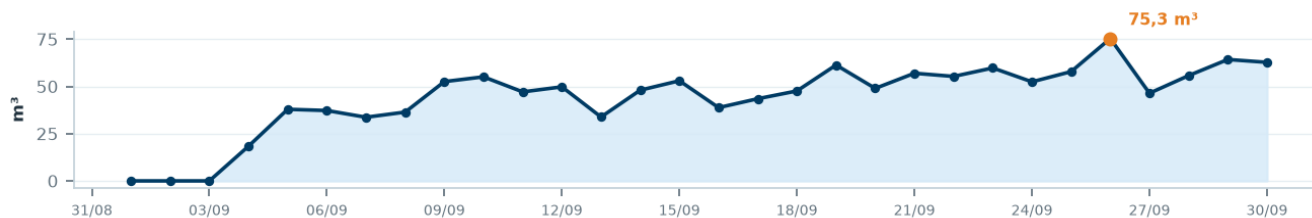

Lectura: El máximo fue de 75,3 m³ el 26 de septiembre. La serie cubre el mes completo.