

Informe mensual de gestión hídrica


Club Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.			
4.689,3 m³ Consumo total	156,3 m³/día Promedio diario	960,0 m³ Consumo nocturno	20 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el club registró **4.689,3 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **960,0 m³**, equivalente al **20 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$1.200.012**.

El estado se clasifica como **En observación**. Consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.

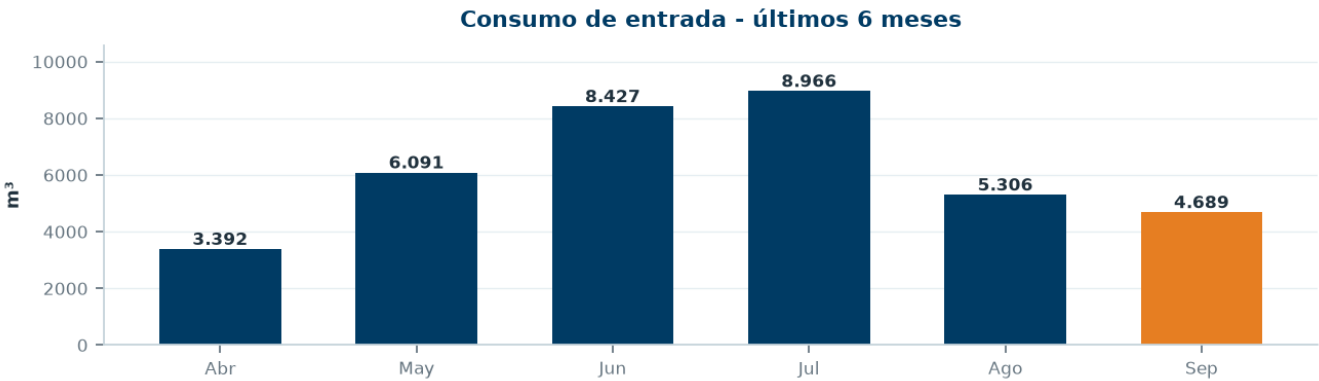


Septiembre de Club Providencia no trae horas duplicadas con valor. Fitness y Piscina se informan con el caudal medido.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	20 % del consumo fue nocturno 960,0 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Matriz Fitness 568,3 m³ el 11 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Matriz Fitness concentra el 68 % del total 3.194,1 m³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.

Consumo por punto · quién concentra el total

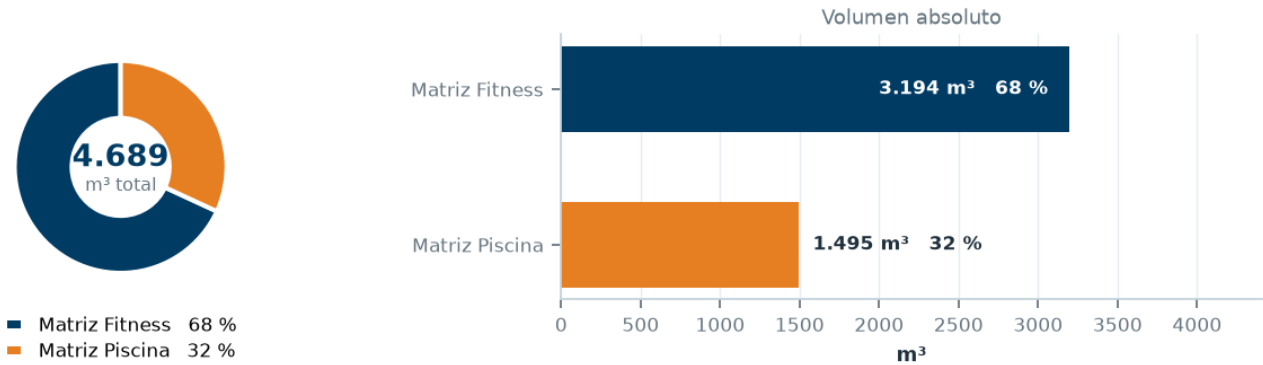

Cómo leer este gráfico: Fitness y Piscina son matrices distintas: sus consumos se suman al total del club.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 11 de septiembre, con 568,3 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

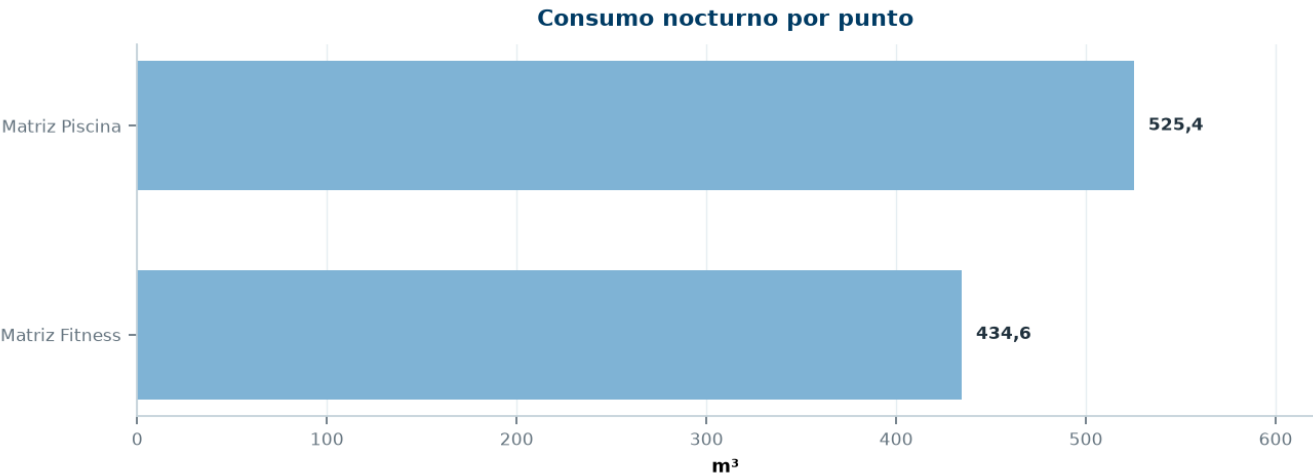

El consumo nocturno de piscina puede incluir llenado o reposición; se suma al de fitness.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Revisar evento en matriz fitness.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz Fitness	3.194,1 m³	106,5 m³/día	568,3 m³ · 11/09	434,6 m³	30 días
Matriz Piscina	1.495,2 m³	49,8 m³/día	119,9 m³ · 08/09	525,4 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$1.200.012**, con tarifa referencial de **\$1.250/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz Fitness

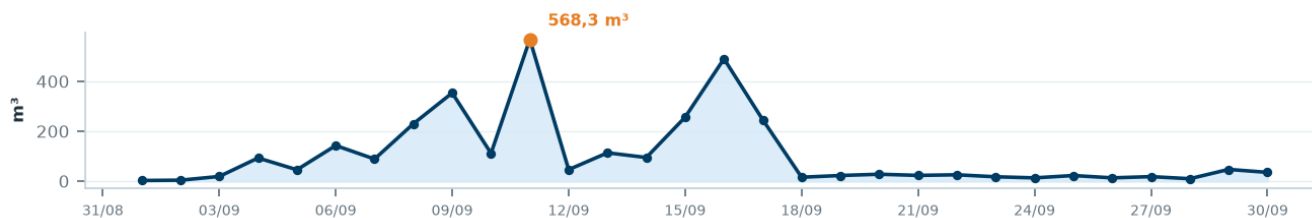

Lectura: El máximo fue de 568,3 m³ el 11 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Matriz Piscina

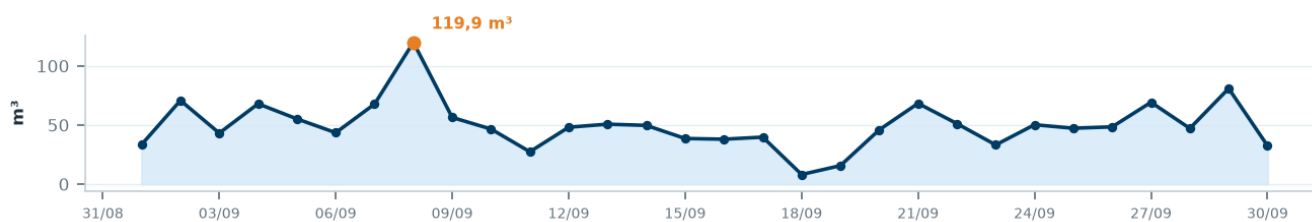

Lectura: El máximo fue de 119,9 m³ el 8 de septiembre. La serie cubre el mes completo.