

Informe mensual de gestión hídrica

Corporación Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			

1.242,4 m³ Consumo total	41,4 m³/día Promedio diario	151,1 m³ Consumo nocturno	12 % Participación nocturna
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado los colegios registró **1.242,4 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **151,1 m³**, equivalente al **12 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$192.447**.

El estado se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

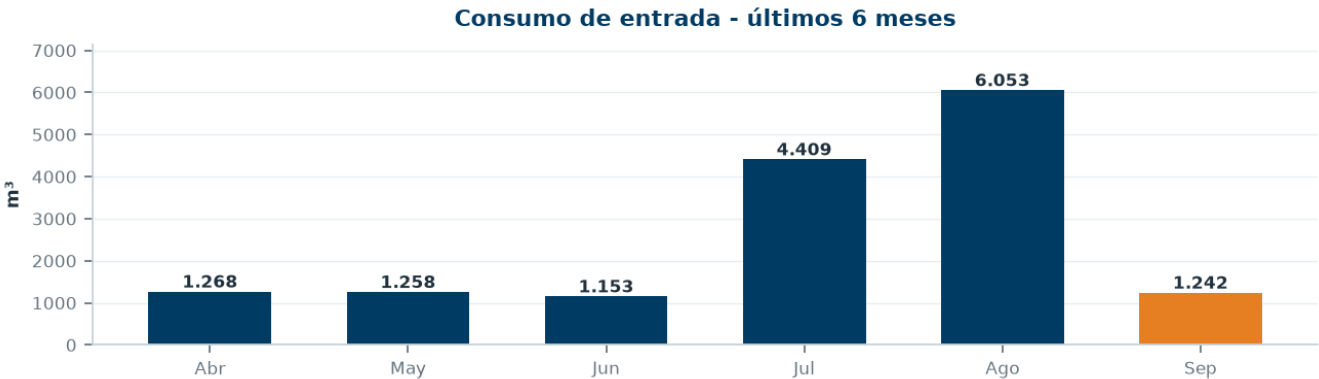


Carmela Carvajal y Liceo 7 guardan cada hora dos veces. El informe usa una sola lectura. Lastarria y Juan Pablo Duarte se dejan con el valor medido. El gráfico de seis meses aplica la misma corrección.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Carmela y Liceo 7: la app duplica el caudal Cada hora llega dos veces con el mismo valor. Se informa la mitad.	Carmela Carvajal y Liceo 7 quedan a la mitad del total de la app. Lastarria y Juan Pablo Duarte no traen horas repetidas.
INFORMATIVA	12 % del consumo fue nocturno 151,1 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Liceo 7 10,3 m³ el 2 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.


Consumo por punto · quién concentra el total

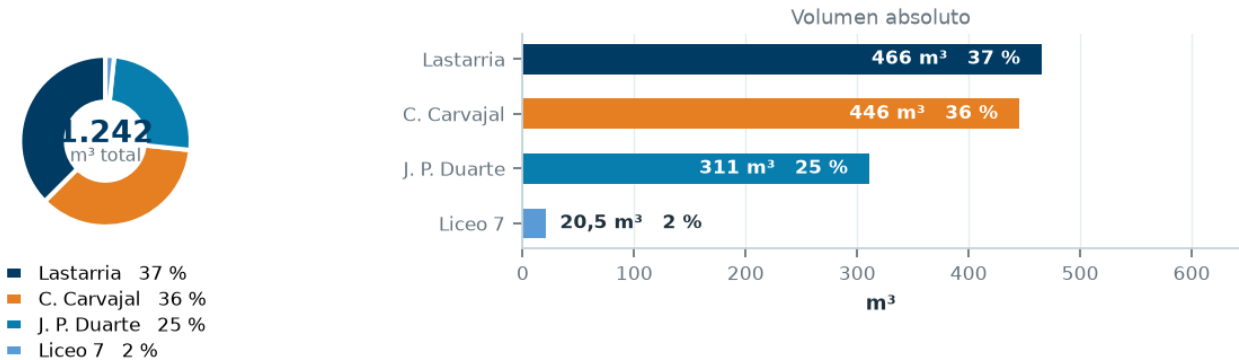

Cómo leer este gráfico: Lastarria, Carmela Carvajal, Liceo 7 y Juan Pablo Duarte son colegios distintos y se suman. Carmela y Liceo 7 se informan con una sola lectura por hora: la app guarda cada hora dos veces.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 9 de septiembre, con 33,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

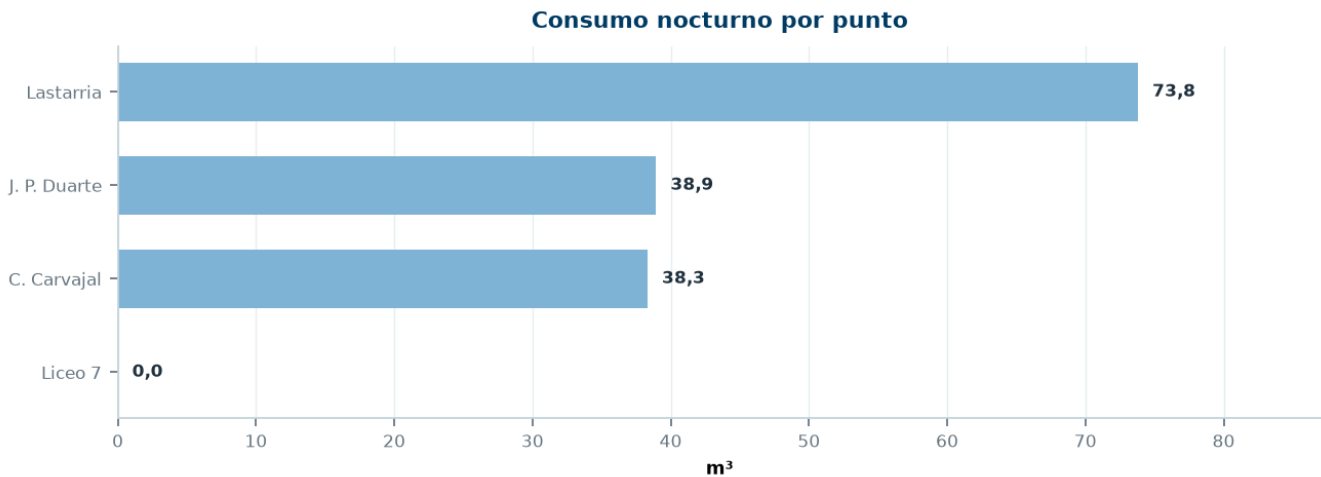

El consumo nocturno se suma entre colegios. En Carmela Carvajal y Liceo 7 el nocturno también va sin la hora duplicada.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en liceo 7.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Lastarria	465,5 m³	15,5 m³/día	33,1 m³ · 09/09	73,8 m³	30 días
C. Carvajal	445,5 m³	14,9 m³/día	29,6 m³ · 10/09	38,3 m³	30 días
J. P. Duarte	310,9 m³	10,4 m³/día	19,7 m³ · 23/09	38,9 m³	30 días
Liceo 7	20,5 m³	0,7 m³/día	10,3 m³ · 02/09	0,0 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$192.447**, con tarifa referencial de **\$1.274/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Lastarria

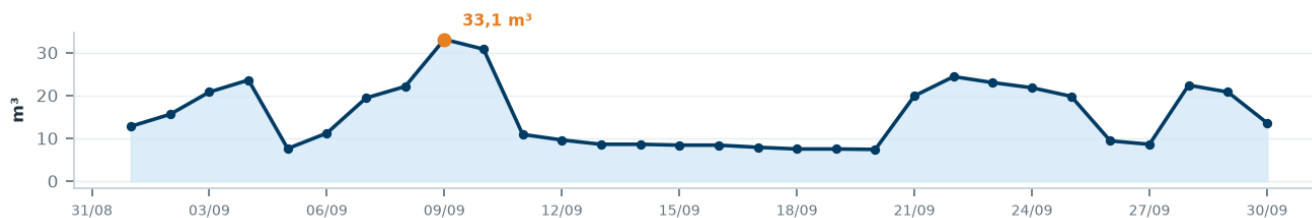


Lectura: El máximo fue de 33,1 m³ el 9 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Liceo 7

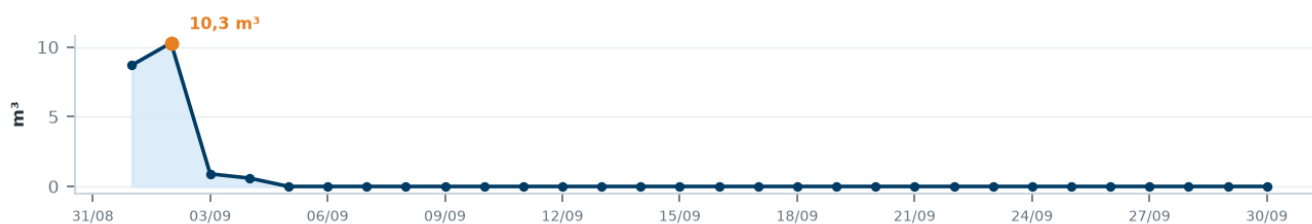

Lectura: El máximo fue de 10,3 m³ el 2 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

C. Carvajal

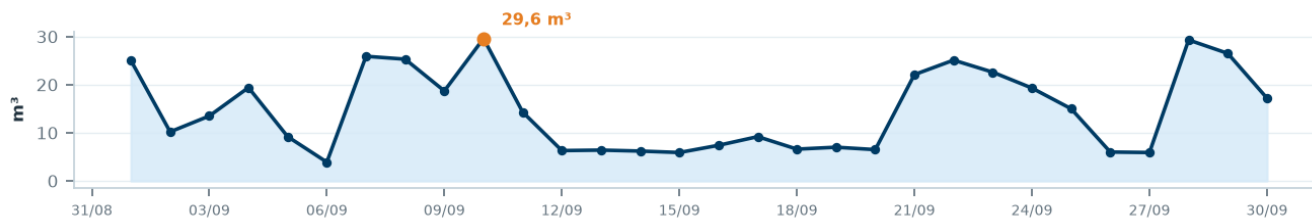

Lectura: El máximo fue de 29,6 m³ el 10 de septiembre. La serie cubre el mes completo.