

Informe mensual de gestión hídrica

Nido de Águilas · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
7.233,0 m ³ Consumo total	241,1 m ³ /día Promedio diario	1.012,9 m ³ Consumo nocturno	14 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el colegio registró **7.233,0 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **1.012,9 m³**, equivalente al **14 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$1.286.408**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

En el periodo se registraron 2 visitas técnicas el **2 de septiembre** en Elementary, Pozo Profundo. El detalle está en la sección de visitas técnicas.

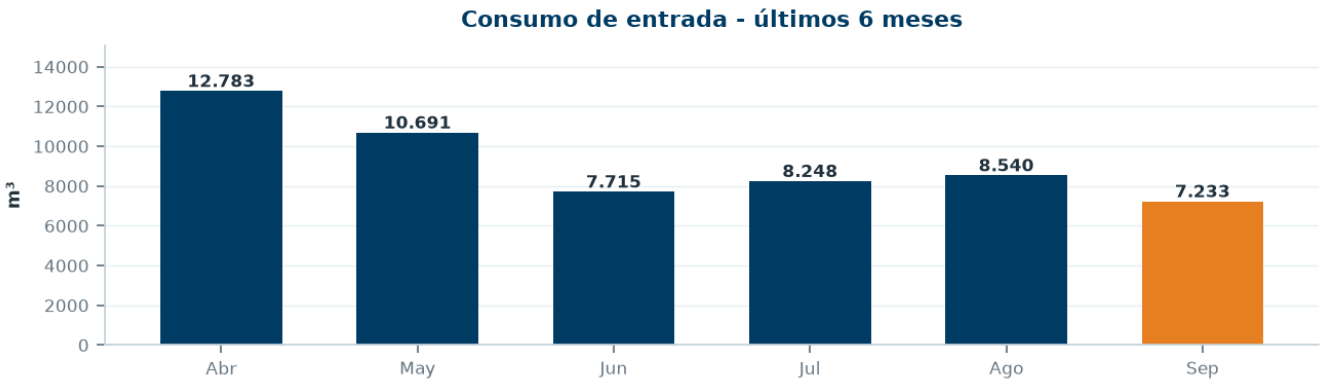


Estanque C guarda cada hora dos veces en la app, con el mismo valor. Ese punto se informa con una sola lectura por hora (la mitad del total que muestra la app). Los demás puntos de septiembre no traen horas repetidas. En el gráfico de seis meses se aplica la misma corrección solo en los días duplicados.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Estanque C: lecturas duplicadas en la app Del 1 al 8 de septiembre cada hora aparece dos veces, con el mismo valor.	El consumo de Estanque C se corrigió a la mitad del total de la app. El resto de los puntos del mes se deja con el valor medido.
INFORMATIVA	14 % del consumo fue nocturno 1.012,9 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Teatro 767,8 m³ el 12 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.


Consumo por punto · quién concentra el total

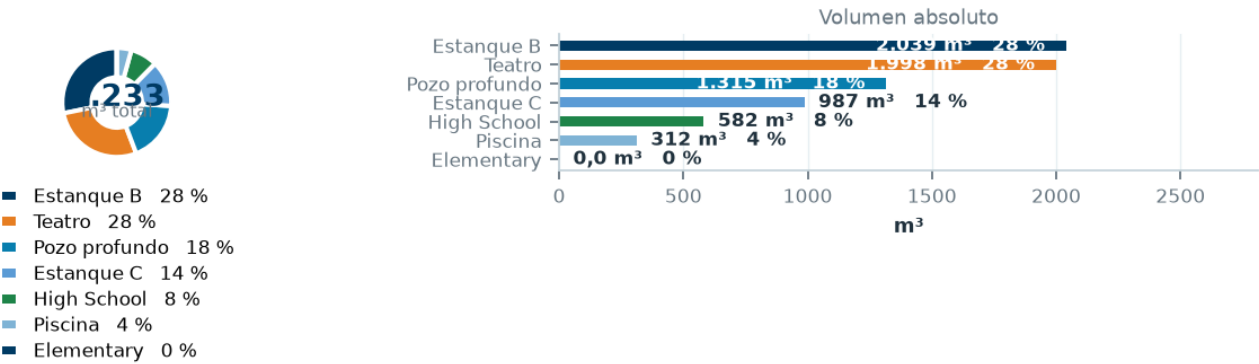

Cómo leer este gráfico: cada barra es el consumo del punto en el periodo. Los volúmenes de estanques, pozo y recintos se presentan por separado y se suman al total del colegio.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 12 de septiembre, con 767,8 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

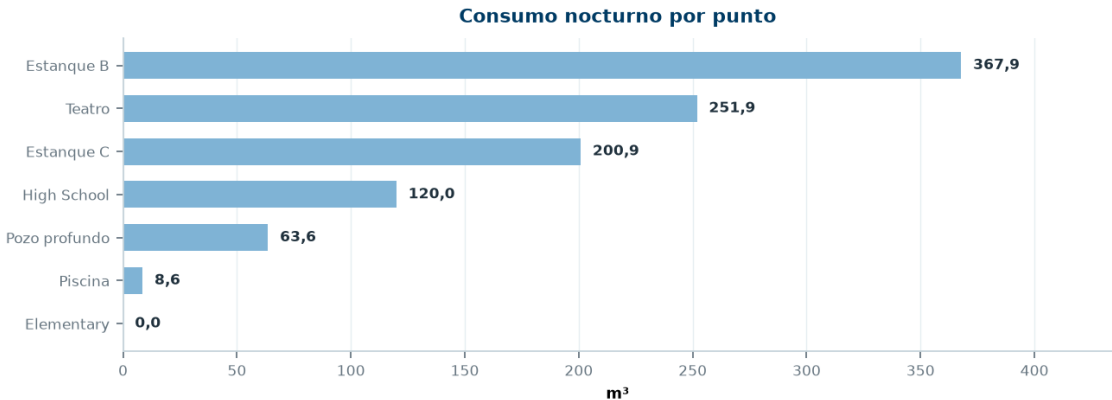

El consumo nocturno se suma entre puntos porque corresponden a recintos y sistemas distintos del colegio.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en teatro.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
02/09/2026	Mauricio Orellana	Elementary	Soporte remoto · Validar correcto funcionamiento	Equipo marcando cero, con consumos repentinos, se presume que turbina de medidor está con problema, para revisar y preparar se debe abrir medidor
02/09/2026	Mauricio Orellana	Pozo Profundo	Soporte remoto · Validar correcto funcionamiento	Equipo marcando cero, presuntamente sensor de pulso fue removido, revisar en terreno

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Estanque B	2.038,9 m³	68,0 m³/día	110,6 m³ · 21/09	367,9 m³	30 días
Teatro	1.998,1 m³	66,6 m³/día	767,8 m³ · 12/09	251,9 m³	30 días
Pozo profundo	1.315,2 m³	43,8 m³/día	129,0 m³ · 09/09	63,6 m³	30 días
Estanque C	986,6 m³	32,9 m³/día	152,2 m³ · 02/09	200,9 m³	9 días
High School	582,0 m³	19,4 m³/día	73,0 m³ · 18/09	120,0 m³	30 días
Piscina	312,1 m³	10,4 m³/día	48,3 m³ · 16/09	8,6 m³	30 días
Elementary	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 01/09	0,0 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$1.286.408**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Estanque B

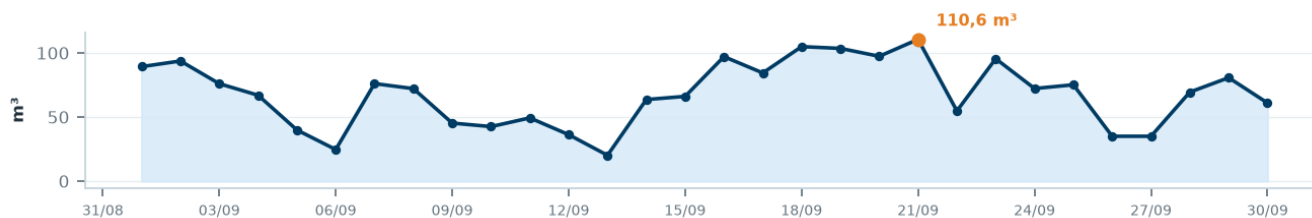


Lectura: El máximo fue de 110,6 m³ el 21 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Estanque C

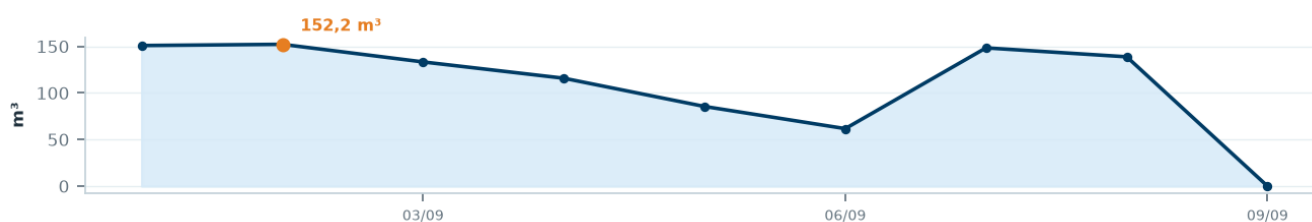

Lectura: El máximo fue de 152,2 m³ el 2 de septiembre. Hay 21 día(s) sin dato; no se interpolan.

Teatro

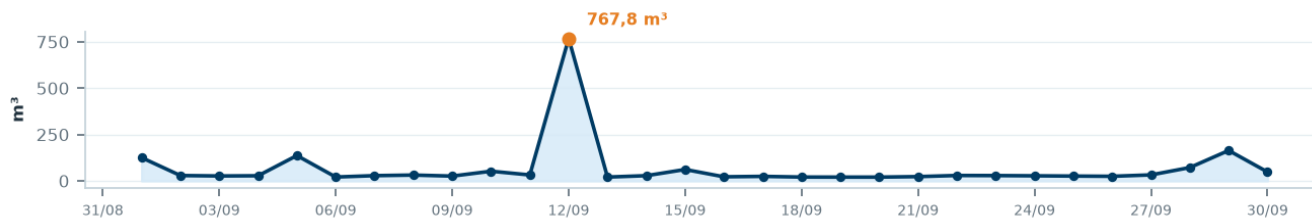

Lectura: El máximo fue de 767,8 m³ el 12 de septiembre. La serie cubre el mes completo.