

Qué atacar esta semana

Semana 7 al 13 de septiembre de 2026 · vs 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

2 Sin control	8 Avisos al cliente	0 Seguimiento
-------------------------	-------------------------------	-------------------------

SIN CONTROL

WES actúa: el CPA no está operando. CORMUP E. de la Barra, Alicura y Likankura son solo monitoreo.

AVISO AL CLIENTE

El consumo subió: informar al recinto. No se lee como punto sin control.

Sin control (WES actúa): Lo Valledor · P1; CDUC · Raimundo Tupper. En CORMUP, E. de la Barra, Alicura y Likankura son solo monitoreo (sin CPA): no se leen como sin control. El resto de alzas es aviso al cliente. 13 punto(s) con horas perdidas esta semana.

Sin control — WES actúa

Lo Valledor · P1

1.020,9 m³ esta semana vs 1.059,8 m³ -4 % noct. 28 %

1

Qué pasó: Está SIN CONTROL: el CPA está instalado pero no opera. Hay que activarlo y programarlo (peak 22:00–03:00).
Qué hacer: Activar y programar el CPA

SIN CONTROL

CDUC · Raimundo Tupper

308,4 m³ esta semana vs 93,5 m³ +230 % noct. 19 %

2

Qué pasó: Está SIN CONTROL. Punto bien. Visita técnica 4/09.
Qué hacer: Visita 4/09

SIN CONTROL

Aviso al cliente

Alzas para informar al recinto. No son puntos sin control.

CORMUP · Tobalaba

AVISO CLIENTE

2.062,3 m³ esta semana vs 531,9 m³ +288 % noct. 16 %

1

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +288 % vs semana previa (2.062,3 m³ vs 531,9 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza; Revisar día pico (1.538,9 m³ el 13/09)

Club Providencia · Matriz Fitness

AVISO CLIENTE

1.511,4 m³ esta semana vs 306,1 m³ +394 % noct. 14 %

2

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +394 % vs semana previa (1.511,4 m³ vs 306,1 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Nido de Águilas · Teatro

AVISO CLIENTE

958,4 m³ esta semana vs 413,5 m³ +132 % noct. 5 %

3

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +132 % vs semana previa (958,4 m³ vs 413,5 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza; Revisar día pico (767,8 m³ el 12/09)

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL

AVISO CLIENTE

659,7 m³ esta semana vs 477,7 m³ +38 % noct. 38 %

4

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +38 % vs semana previa (659,7 m³ vs 477,7 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Aviso al cliente (cont.)

5

Nido de Águilas · Pozo profundo

452,8 m³ esta semana vs 129,2 m³ +251 % noct. 10 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +251 % vs semana previa (452,8 m³ vs 129,2 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

AVISO CLIENTE

6

CORMUP · Arrieta C.

418,8 m³ esta semana vs 276,6 m³ +51 % noct. 13 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +51 % vs semana previa (418,8 m³ vs 276,6 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

AVISO CLIENTE

7

Club Providencia · Matriz Piscina

416,9 m³ esta semana vs 361,8 m³ +15 % noct. 36 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +15 % vs semana previa (416,9 m³ vs 361,8 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

AVISO CLIENTE

8

AGUNSA Lampa · Depósito

192,4 m³ esta semana vs 122,4 m³ +57 % noct. 24 %


Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +57 % vs semana previa (192,4 m³ vs 122,4 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

AVISO CLIENTE

Semana 37 — 07 sep – 13 sep 2026

13 puntos · 881 h de flota (7,6% de las esperadas) · 5 de ellos están desconectados ahora.

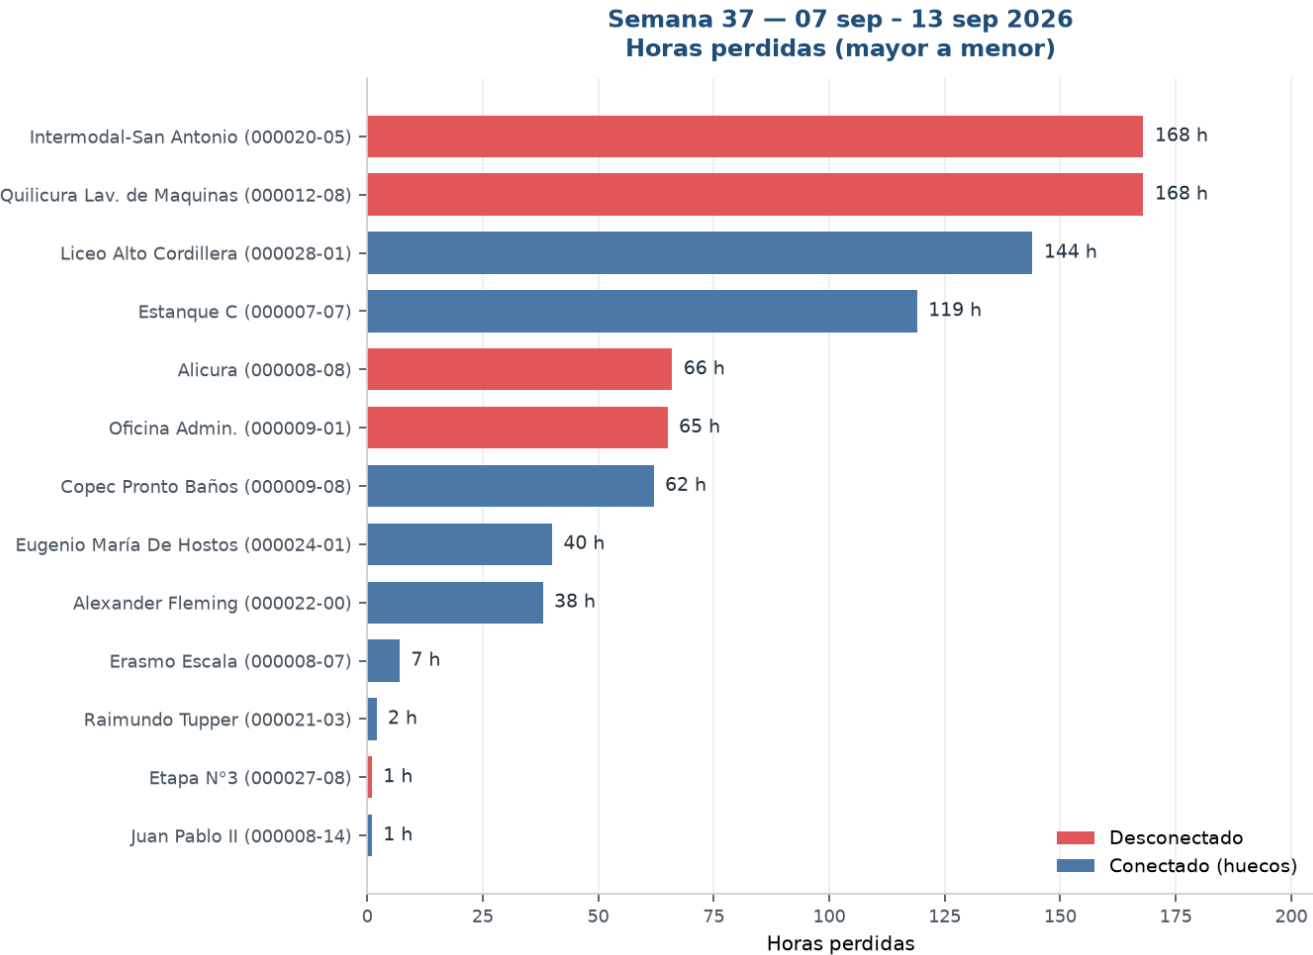

Puntos con horas perdidas

La lectura se completa solo si hay causa conocida. Sin conexión no es un fallo del medidor: si el recinto está desenergizado, el WES no puede guardar datos ni monitorear.

PUNTO	HORAS	ESTADO	LECTURA
Intermodal-San Antonio	168 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Quilicura Lav. de Maquinas	168 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Liceo Alto Cordillera	144 h	HUECOS	—
Estanque C	119 h	HUECOS	—
Alicura	66 h	SIN CONEXIÓN	Visita 4/09: recinto desenergizado. Sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Oficina Admin.	65 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Copec Pronto Baños	62 h	HUECOS	—
Eugenio María De Hostos	40 h	HUECOS	—
Alexander Fleming	38 h	HUECOS	Sensor de pulso: los huecos son de monitoreo. Cambiar a ultrasonido.
Erasmus Escala	7 h	HUECOS	—
Raimundo Tupper	2 h	HUECOS	—
Etape N°3	1 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.

Puntos con horas perdidas (cont.)

PUNTO	HORAS	ESTADO	LECTURA
Juan Pablo II	1 h	HUECOS	—

Seguimiento

Fleming: cambio de sensor. COPEC matriz: aviso sin CPA.
Sin puntos adicionales de seguimiento.

Clientes sin puntos a revisar

Inchcape, UDD, AGUNSA Intermodal, Renca, La Florida, La Reina, COPEC, Alexander Fleming

Este consolidado no reemplaza el informe de fin de mes. Se envía los lunes. El correo lista el sin control y los avisos al cliente.