

Informe mensual de gestión hídrica


Alexander Fleming · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: REQUIERE ATENCIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo del mes alcanzó 41.269 m³, 4,4 veces la mediana de los meses previos (9.481 m³).			
41.268,6 m³ Consumo total	1.331,2 m³/día Promedio diario	9.870,2 m³ Consumo nocturno	24 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el recinto registró **41.268,6 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **9.870,2 m³**, equivalente al **24 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$12.535.167**.


El estado se clasifica como **Requiere atención**. El consumo del mes alcanzó 41.269 m³, 4,4 veces la mediana de los meses previos (9.481 m³).

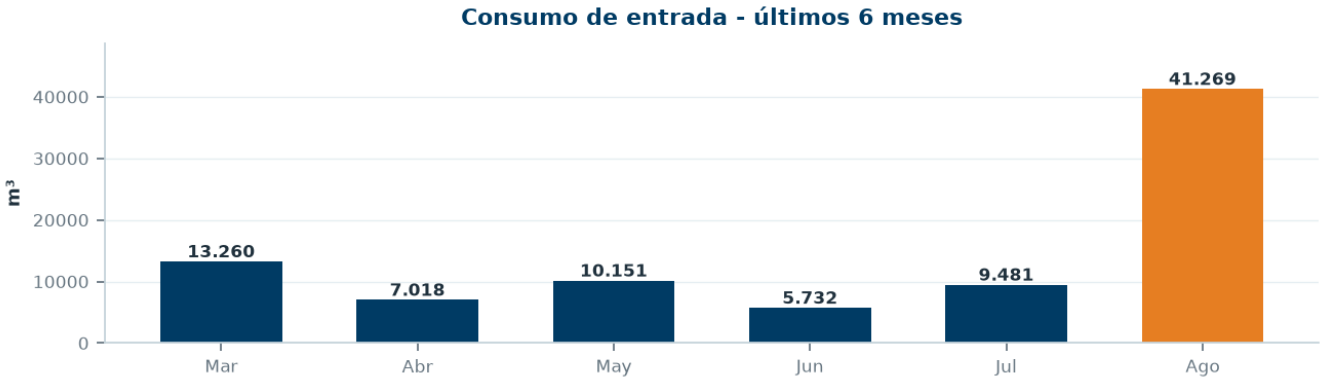

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
ATENCIÓN	Agosto superó 4,4 veces la línea base 41.269 m³ frente a una mediana de 9.481 m³ en los meses previos.	Revisar fuga, riego continuo o error de medición. No es el patrón de mar-jul. Máximo diario 3.612,5 m³ el 24 de agosto.
SEGUIMIENTO	24 % del consumo fue nocturno 9.870,2 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Alexander Fleming La serie tiene 30 días con datos de 31 del periodo.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.

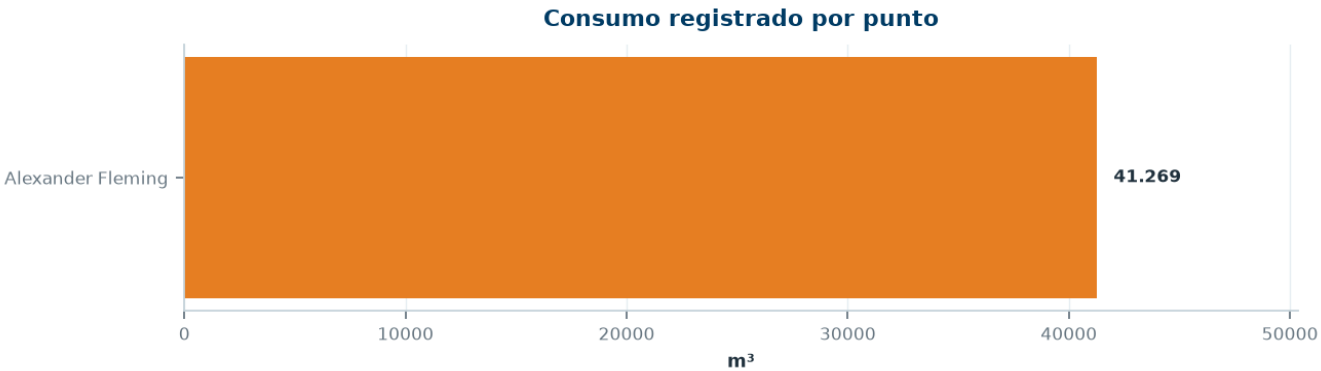

Cómo leer este gráfico: un único punto de monitoreo representa el consumo del recinto.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 24 de agosto, con 3.612,5 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

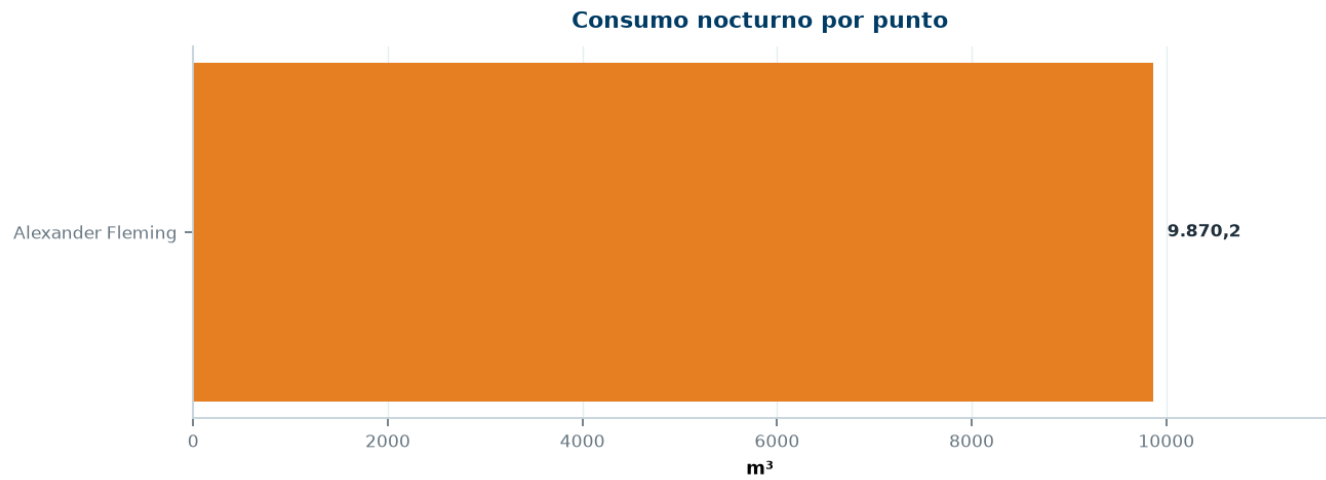

El consumo nocturno corresponde al único medidor. La ventana es 00:00–06:59, hora de Chile.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Diagnosticar el salto de consumo de agosto.	Operación + WES	7 días	Identificar fuga, riego continuo o falla de medición.
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Requiere atención”**. El consumo del mes alcanzó 41.269 m³, 4,4 veces la mediana de los meses previos (9.481 m³).

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Crítico”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Alexander Fleming	41.268,6 m³	1.331,2 m³/día	3.612,5 m³ · 24/08	9.870,2 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$12.535.167**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes

Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Alexander Fleming

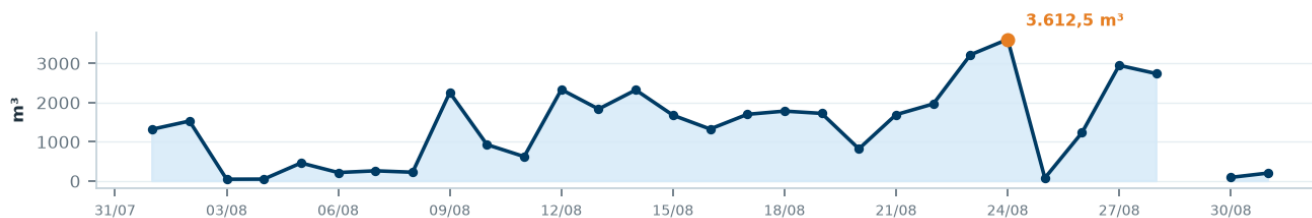

Lectura: El máximo fue de 3.612,5 m³ el 24 de agosto. Hay 1 día(s) sin dato; no se interpolan.