


Fundo Zapallar — boletas ESVAL vs WES Matriz y Estanque Inferior

Ventana WES 12h: 12:00 Chile del día de lectura inicial → 12:00 del día de lectura final. Dif. Matriz–Inf = WES Matriz – Estanque Inferior (positivo = la matriz midió más). Columnas nuevas en verde.

Ciclo lectura	Boleta	Delta medidor (m³)	Facturado	WES Matriz 12h (m³)	Dif. % boleta	Estanque Inf. 12h (m³)	Dif. Matriz–Inf (m³)	Fase equipo
28/08–27/09/25	90097803	3.375	401	3.188,9	-5,5%	2.982,3	206,6 (+6,5%)	Inductivo ESVAL
27/09–29/10/25	90777916	3.973	383	4.086,3	+2,9%	4.266,6	-180,3 (-4,4%)	Inductivo ESVAL
29/10–28/11/25	91459036	5.711	417	5.678,5	-0,6%	5.081,1	597,5 (+10,5%)	Inductivo ESVAL
28/11–30/12/25	92141513	6.319	676	6.269,4	-0,8%	5.308,8	960,6 (+15,3%)	Inductivo ESVAL
30/12/25–30/01/26	92825564	7.193	501	7.200,3	+0,1%	6.108,8	1.091,5 (+15,2%)	Inductivo ESVAL
30/01–27/02/26	93509803	6.478	311	5.716,3	-11,8%	6.431,9	-715,6 (-12,5%)	Transición (desconex./cambio)
27/02–30/03/26	94194644	6.793	1.028	1.867,1	-72,5%	11.809,4	-9.942,3 (-532,5%)	Transición (desconex./cambio)
30/03–29/04/26	94879773	6.034	808	2.997,4	-50,3%	8.784,2	-5.786,9 (-193,1%)	Ultrasónico WES
29/04–29/05/26	95565463	4.566	635	3.254,5	-28,7%	2.986,3	268,2 (+8,2%)	Ultrasónico WES
29/05–27/06/26	96251613	3.707	639	2.378,8	-35,8%	2.931,4	-552,6 (-23,2%)	Ultrasónico WES
27/06–29/07/26	96937917	5.067	2.328	3.239,2	-36,1%	2.338,7	900,5 (+27,8%)	Ultrasónico WES
29/07–28/08/26	97624985	2.079	331	1.753,7	-15,7%	1.612,3	141,4 (+8,1%)	Ultrasónico WES
TOTAL 12 ciclos		61.295	8.458	47.630,4	-22,3%	60.641,7	-13.011,3 (-27,3%)	

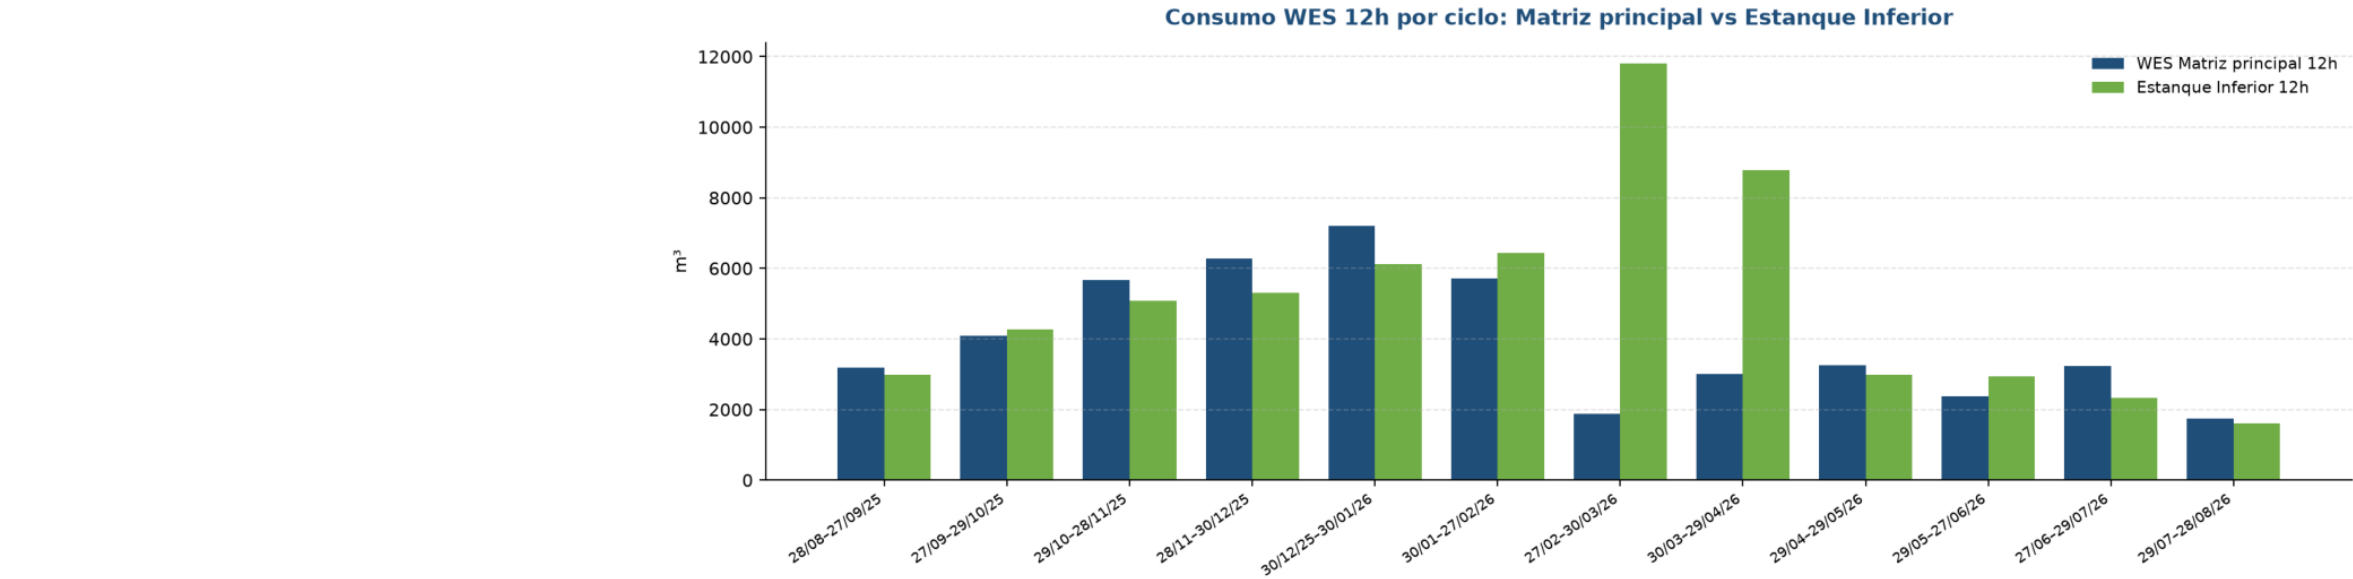

Nota: en transición (desconexión 25/02/2026 e instalación ultrasónico 11/03/2026) la matriz no es comparable con el estanque inferior. Las filas rojas son las de la tabla original (|Dif. % boleta| > 20%).