

INFORME DE CUMPLIMIENTO HÍDRICO

Habilitación programada vs corte · planilla de control hídrico WES

Generado: 27-08-2026 17:18 hora Chile · Día evaluado: Thursday 27-08-2026 · Fuente: Horarios de control hídrico clientes WES

RESUMEN EJECUTIVO

Se contrastó el caudal horario de 32 puntos con la programación de habilitación de agua de la planilla (el resto del día se considera corte). Umbral de «cerrado»: $\leq 0.05 \text{ m}^3/\text{h}$. Se tolera un retraso de cierre de hasta 2 horas (electrovalvula).

Puntos que cumplen: 22

Puntos que no cumplen: 10

Derco Matriz Principal y Gimnasio Renca se evalúan por mínimo nocturno de guardias: se alerta si el caudal nocturno supera en más de 25 % la mediana histórica de 14 días.

El «tiempo de cerrado» es la racha de horas consecutivas con caudal ~ 0 hasta ahora. El «retraso de corte» es la diferencia entre la hora programada de cierre (inicio de corte de la noche anterior) y la primera hora efectivamente en cero (caso típico: ICCO).

Cumplimiento de corte / mínimo nocturno

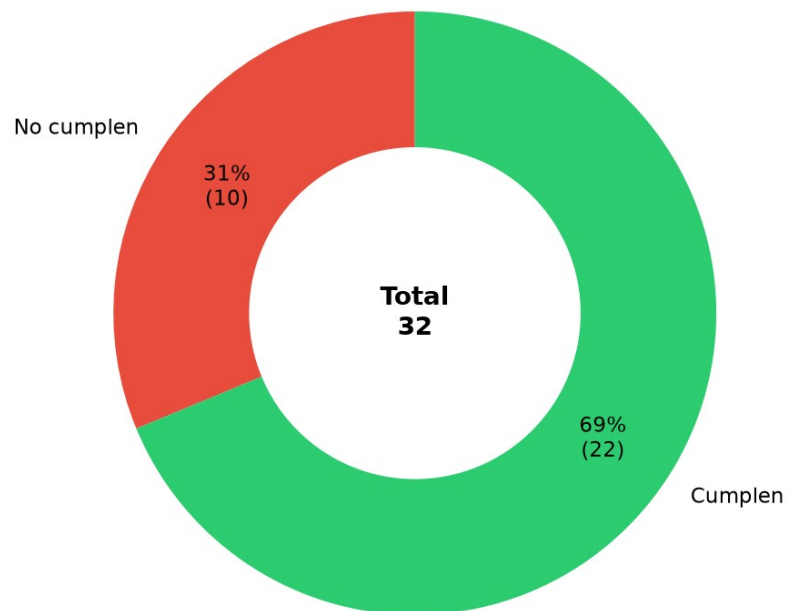


TABLA DE CUMPLIMIENTO

Cliente	Punto	ID WES	Habilitación hoy	Ventana de corte	Estado actual	¿Cumple?	Máx. en corte (m³/h)	Tiempo cerrado	Retraso de corte	Observación
AGUNSA	Módulo D	000020-02	00:01-24:00 ALTA	Sin corte (habilitado 24 h)	Habilitado	SÍ	0,00	Abierto (hay caudal)	—	Habilitado 24 h (no aplica corte)
CDUC	Club House CDUC	000021-01	06:00-14:00 BAJA; 14:00-24:00 ALTA	00:00-06:00	Habilitado	SÍ	0,00	Cerrado 7 h (23:00–06:00); ahora habilitado	Cerró a las 23:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	CE Valle Hermoso	000008-11	07:00-12:00 BAJA; 12:00-20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	SÍ	0,44	Cerrado 10 h (21:00–07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 21:00; programado 20:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 21:00; programado 20:00)

CORMUP	Juan Bautista Pastene	000008-09	07:00-12:00 BAJA; 12:00-23:00 ALTA	00:00-07:00; 23:00-24:00	Habilitado	Sí	0,80	Cerrado 7 h (00:00–07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 00:00; programado 23:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 00:00; programado 23:00)
CORMUP	Juan Pablo II	000008-14	07:00-12:00 BAJA; 12:00-19:30 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	Sí	0,39	Cerrado 9 h (22:00–07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 22:00; programado 21:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 22:00; programado 21:00)
CORMUP	Luis Arrieta Cañas	000008-06	14:00-22:00 BAJA; 04:50-14:00 ALTA	00:00-05:00; 22:00-24:00	Habilitado	Sí	0,70	Cerrado 6 h (23:00–05:00); ahora habilitado	1 h (cerró 23:00; programado 22:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 23:00; programado 22:00)
CORMUP	Santa María	000008-05	07:00-22:00 BAJA; 07:00-22:00 ALTA	00:00-07:00; 22:00-24:00	Habilitado	Sí	0,02	Cerrado 9 h (22:00–07:00); ahora habilitado	Cerró a las 22:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	Tobalaba	000008-04	06:00-12:30 BAJA; 12:30-23:30 ALTA	00:00-06:00	Habilitado	Sí	2,10	Cerrado 5 h (01:00–06:00); ahora habilitado	2 h (cerró 01:00; programado 23:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 01:00; programado 23:00)
CORMUP	Unión Nacional Árabe	000008-12	07:00-18:30 BAJA; 07:00-20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	Sí	3,08	Cerrado 10 h (21:00–07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 21:00; programado 20:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 21:00; programado 20:00)
DERCO	Quilicura Matriz Principal	000012-06	Día habilitado; noche 23:00-24:00 mín. ALTA; 00:01-04:30 mín. ALTA	Sin corte; mín. guardias 00:00-05:00; 23:00-24:00	Habilitado	Sí	0,74	Abierto (hay caudal)	—	Mín. nocturno actual 0.40 m³/h vs histórico 0.43 (umbral +25 % = 0.54); Dentro del histórico +25 %
LA FLORIDA	Liceo Alto Cordillera	000028-01	Sin habilitación (corte 24 h)	00:00-24:00	Sin programación en planilla	Sí	0,00	42 h (desde 00:00 ayer)	—	La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte.

LA REINA	Eugenio María de Hostos	000024-01	06:00-23:00 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado	Sí	1,20	Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado	1 h (cerró 00:00; programado 23:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 00:00; programado 23:00)
LAS CONDES	Alexander Fleming	000022-00	06:00-20:00 BAJA; 20:00- 24:00 ALTA; 00:01-06:00 ALTA	Sin corte (habilitado 24 h)	Habilitado	Sí	0,00	Abierto (hay caudal)	—	Habilitado 24 h (no aplica corte)
PARQUE ARAUCO	Estanque Norte Locales	000025-01	05:00-24:00 ALTA	00:00-05:00	Habilitado	Sí	0,94	Cerrado 3 h (02:00–05:00); ahora habilitado	2 h (cerró 02:00; programado 00:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 02:00; programado 00:00)
PARQUE ARAUCO	Pizza Hut	000025-07	06:00-24:00 ALTA	00:00-06:00	Habilitado	Sí	0,00	Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
PARQUE ARAUCO	Sala de Bomba Estanque Sur	000025-19	00:01-24:00 ALTA	Sin corte (habilitado 24 h)	Habilitado	Sí	0,00	Abierto (hay caudal)	—	Habilitado 24 h (no aplica corte)
PARQUE ARAUCO	San Ignacio 500	000025-18	07:00-23:30 ALTA	00:00-07:00	Habilitado	Sí	1,12	Cerrado 6 h (01:00–07:00); ahora habilitado	2 h (cerró 01:00; programado 23:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 01:00; programado 23:00)
PROVIDENCIA	Liceo 7 Luisa Saavedra	000006-04	07:00-13:00 BAJA; 13:00- 20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	Sí	0,00	Cerrado 10 h (21:00–07:00); ahora habilitado	Cerró a las 21:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
PROVIDENCIA	Liceo Juan Pablo Duarte	000006-05	Sin habilitación (corte 24 h)	00:00-24:00	Sin programación en planilla	Sí	0,00	Abierto (hay caudal)	—	La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte.
RENCA	Colegio ICCO Renca	000017-08	06:00-20:00 ALTA	00:00-06:00; 20:00-24:00	Habilitado	Sí	1,70	Cerrado 8 h (22:00–06:00); ahora habilitado	2 h (cerró 22:00; programado 20:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 22:00; programado 20:00)
RENCA	Escuela Lo Velázquez	000017-04	06:00-15:30 BAJA; 17:00- 20:00 BAJA; 08:30-17:00 ALTA	00:00-06:00; 20:00-24:00	Habilitado	Sí	0,00	Cerrado 10 h (20:00–06:00); ahora habilitado	Cerró a las 20:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)

RENCA	Piscina Municipal Renca	000017-06	07:00-19:00 ALTA	00:00-07:00; 19:00-24:00	Habilitado	SÍ	2,12	Cerrado 10 h (21:00–07:00); ahora habilitado	2 h (cerró 21:00; programado 19:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 21:00; programado 19:00)
CDUC	Raimundo Tupper	000021-03	06:00-24:00 BAJA; 06:00- 24:00 ALTA	00:00-06:00	Habilitado	NO	2,23	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 02:00- 06:00
CORMUP	Antonio Hermida Fabres	000008-01	14:30-23:00 BAJA; 06:30- 14:30 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado	NO	1,30	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 01:00- 06:00
CORMUP	Carlos Fernández Peña	000008-03	07:00-13:00 BAJA; 13:00- 19:30 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	NO	0,17	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 00:00- 07:00; 21:00- 24:00
CORMUP	Erasmus Escala	000008-07	14:00-22:00 BAJA; 04:50- 14:00 ALTA	00:00-05:00; 22:00-24:00	Habilitado	NO	1,09	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 00:00- 05:00
CORMUP	Matilde Huici Navas	000008-10	07:00-12:00 BAJA; 12:00- 20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	NO	0,30	Abierto (hay caudal)	2 h (cerró 22:00; programado 20:00)	Consumo en ventana de corte: 00:00- 03:00; 05:00- 07:00; 23:00- 24:00
LO VALLEDOR	Lo Valledor P1	000002-01	07:00-23:00 BAJA; 07:00- 23:00 ALTA	00:00-07:00; 23:00-24:00	Habilitado	NO	6,99	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 01:00- 07:00
PROVIDENCIA	Carmela Carvajal	000006-02	07:00-13:00 BAJA; 15:00- 21:00 BAJA; 05:00-17:00 ALTA	00:00-05:00; 21:00-24:00	Habilitado	NO	0,20	Abierto (hay caudal)	4 h (cerró 01:00; programado 21:00)	Consumo en ventana de corte: 00:00- 01:00; 02:00- 03:00; 04:00- 05:00; 23:00- 24:00


PROVIDENCIA	Liceo Lastarria	000006-01	08:00-13:00 BAJA; 07:00-08:00 BAJA; 18:00-23:00 BAJA; 08:00-13:00 ALTA; 14:00-18:00 ALTA; 21:00-23:00 ALTA	00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00	Habilitado	NO	1,50	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00
RENCA	Gimnasio Renca	000017-05	08:00-22:00 BAJA	00:00-08:00; 22:00-24:00 (mín. guardias)	Habilitado	NO	0,28	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Mín. nocturno actual 0.21 m ³ /h vs histórico 0.16 (umbral +25 % = 0.20); SUPERA 25 % del histórico
RENCA	ICCP (Cumbre de Cóndores Pte.)	000017-07	07:00-24:00 BAJA; 00:01-02:30 BAJA	03:00-07:00	Habilitado	NO	0,30	Cerrado 3 h (04:00-07:00); ahora habilitado	4 h (cerró 04:00; programado 00:00)	Consumo en ventana de corte: 03:00-04:00

Nota: en Derco la noche listada (23:00-04:30 ALTA) es el mínimo de guardias, no un corte a cero. En GYM Renca el corte nocturno (fuera de 08:00-22:00) conserva un mínimo de guardias; ambos se comparan contra el histórico +25 %.


MÍNIMO NOCTURNO DERCO Y GYM RENCA

Se calculó la mediana de las horas de mínimo nocturno de los últimos 14 días (excluyendo hoy) y se comparó con la mediana de la última noche. Alerta si $\text{actual} > \text{histórico} \times 1,25$.

Punto	ID	Mediana histórica (m³/h)	Mediana última noche	Límite +25 %	¿Alerta?
Quilicura Matriz Principal	000012-06	0,430	0,400	0,537	No
Gimnasio Renca	000017-05	0,160	0,205	0,200	SÍ, supera 25 %

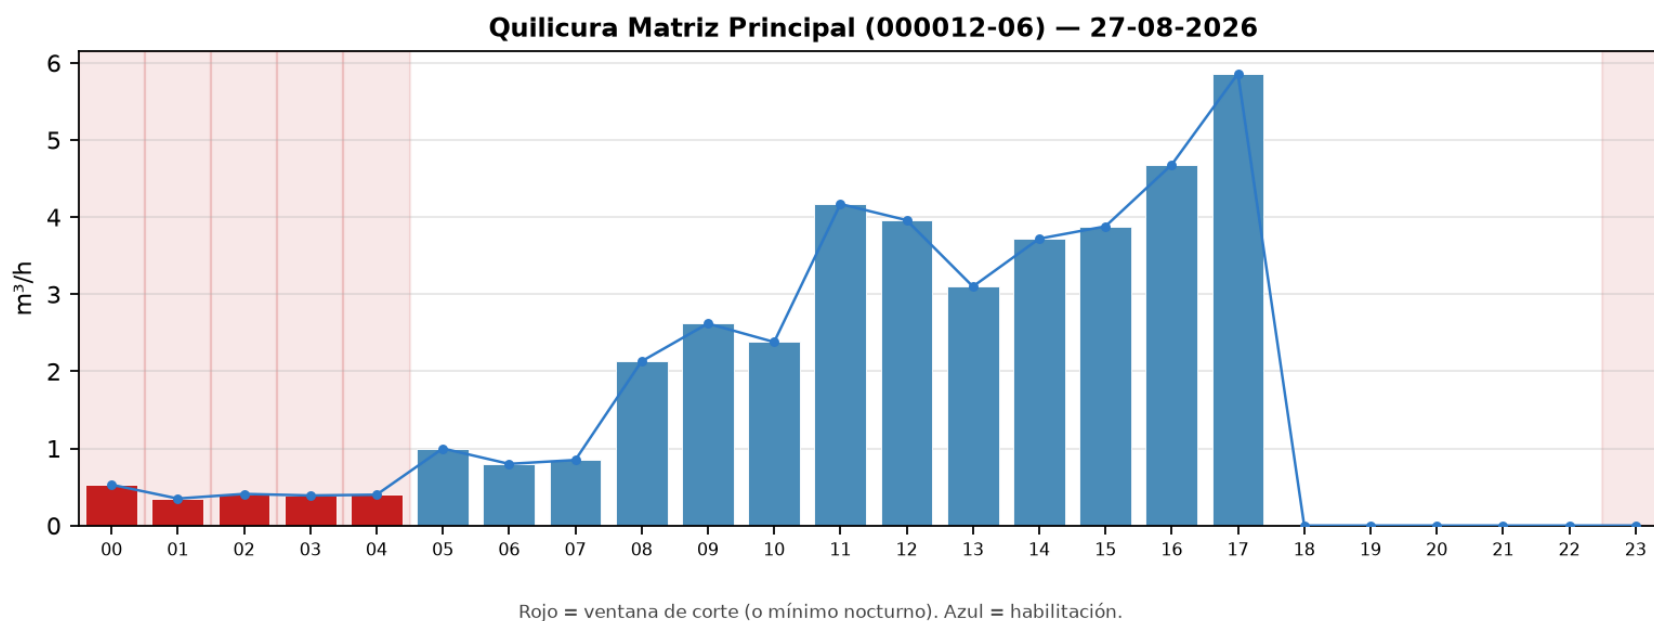

Gimnasio Renca (000017-05) — 27-08-2026

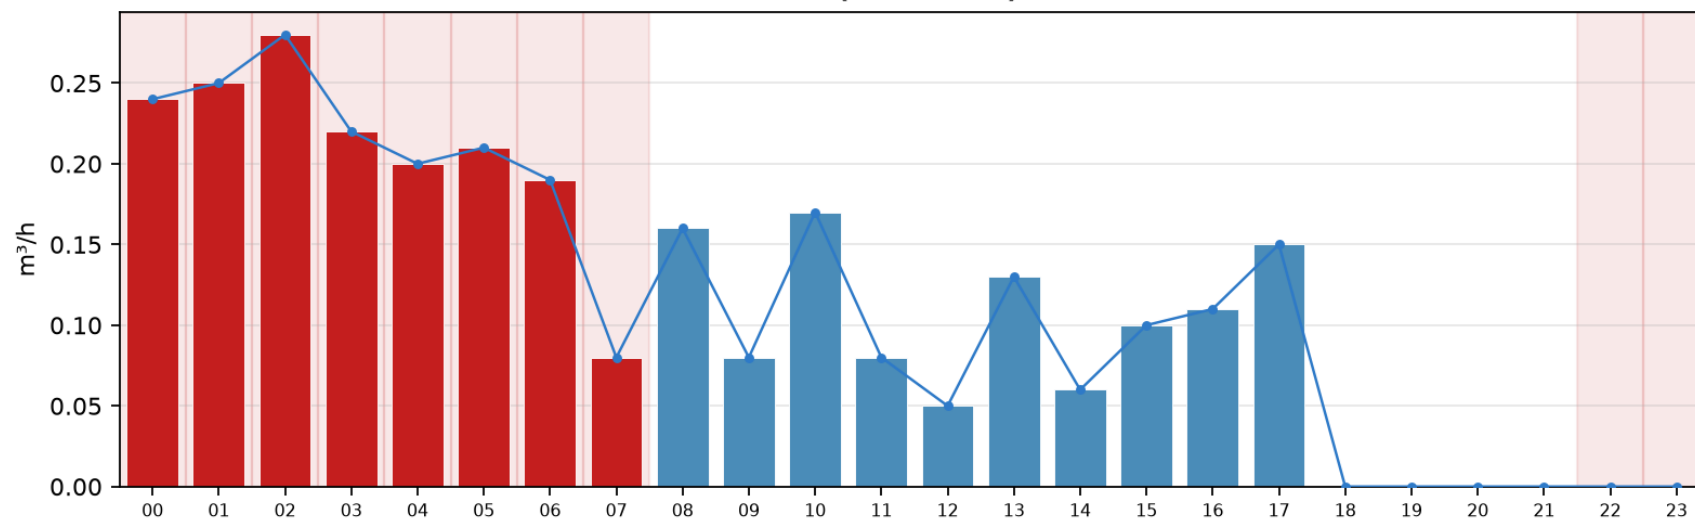


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

DETALLE DE PUNTOS QUE NO CUMPLEN

RAIMUNDO TUPPER (000021-03)


Cliente: CDUC. Corte hoy: 00:00-06:00. Máximo en corte: 2.23 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

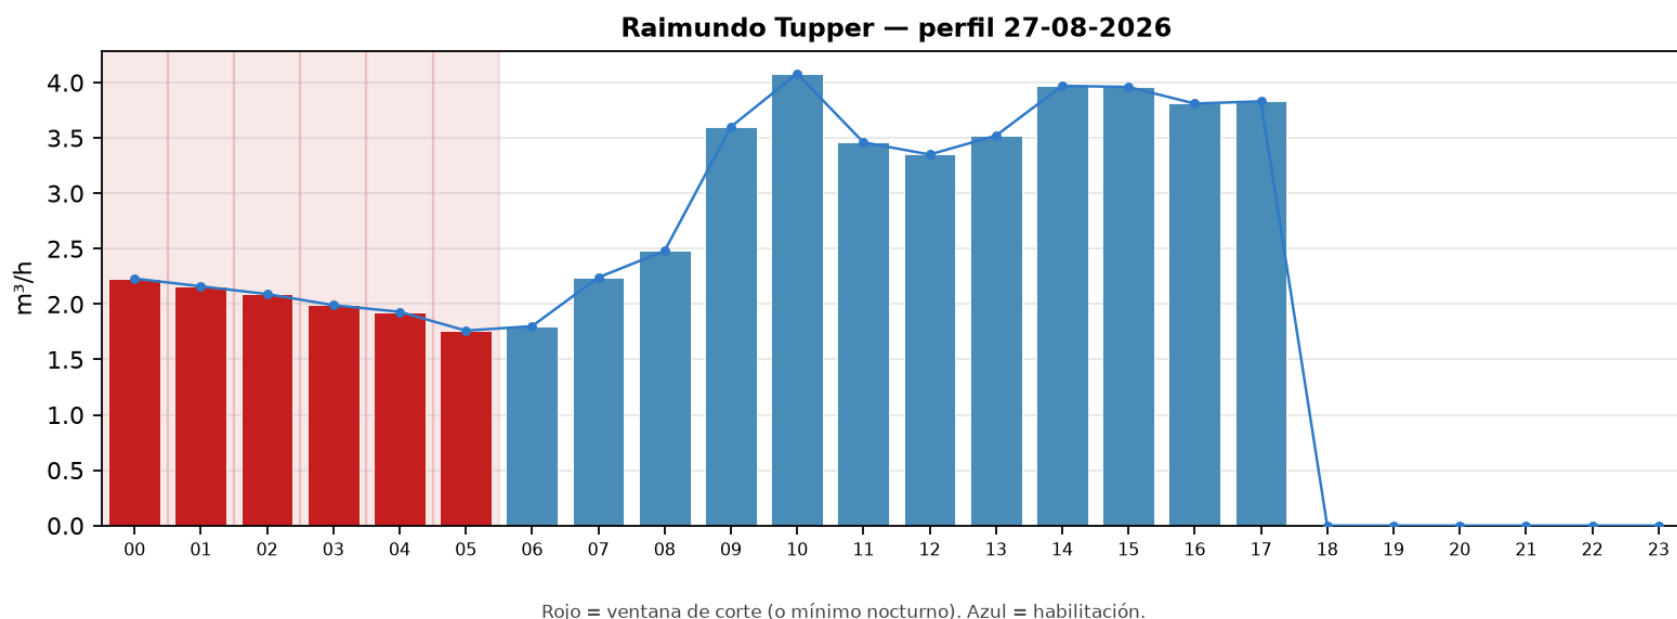

ANTONIO HERMIDA FABRES (000008-01)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-06:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 1.30 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

Antonio Hermida Fabres — perfil 27-08-2026

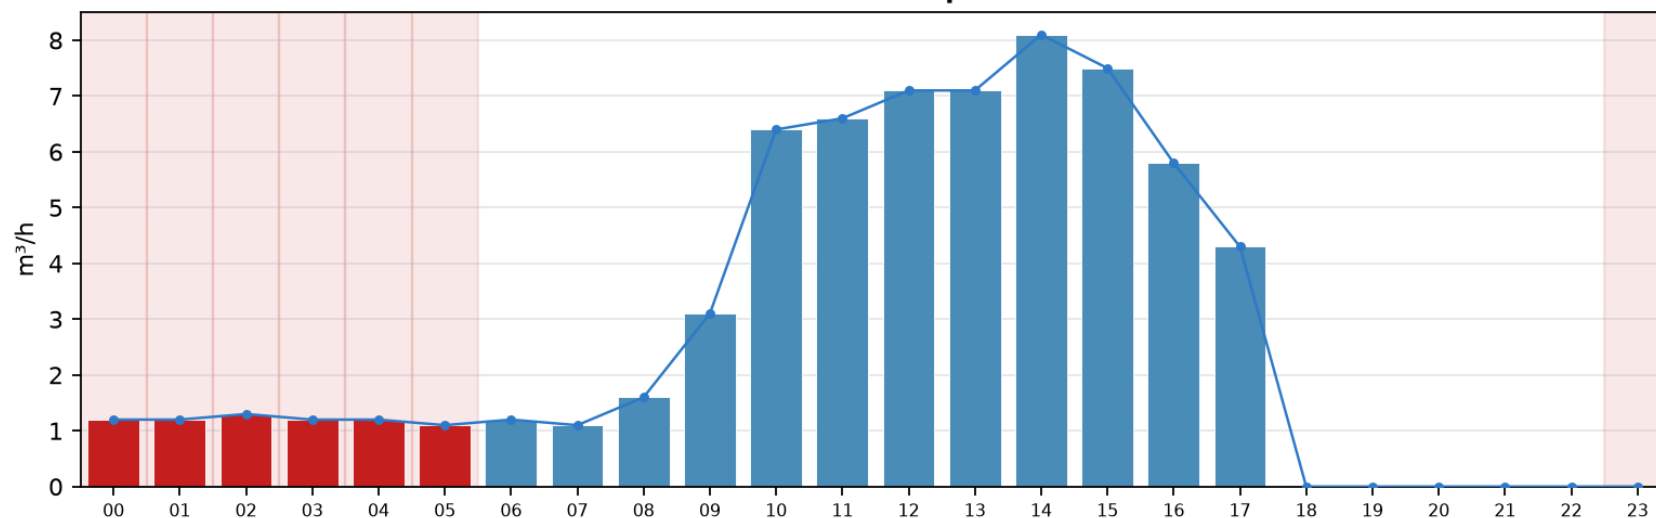


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

CARLOS FERNÁNDEZ PEÑA (000008-03)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.17 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).


Carlos Fernández Peña — perfil 27-08-2026

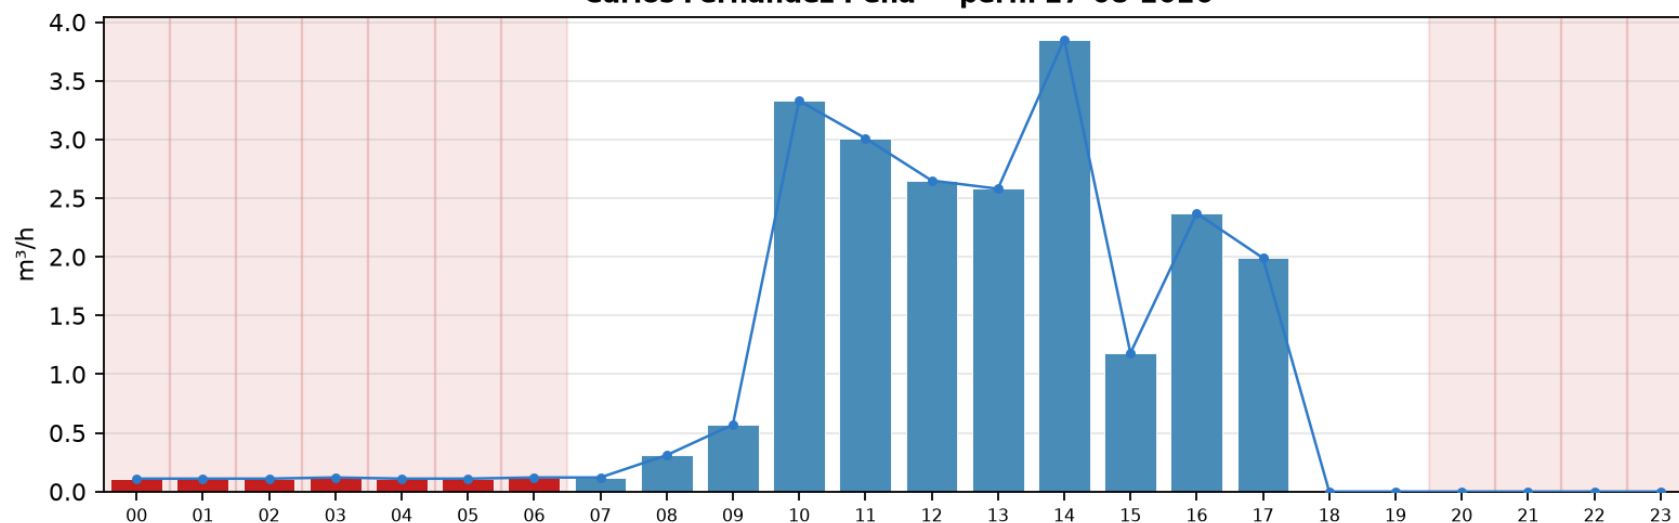

Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

ERASMO ESCALA (000008-07)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-05:00; 22:00-24:00. Máximo en corte: 1.09 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

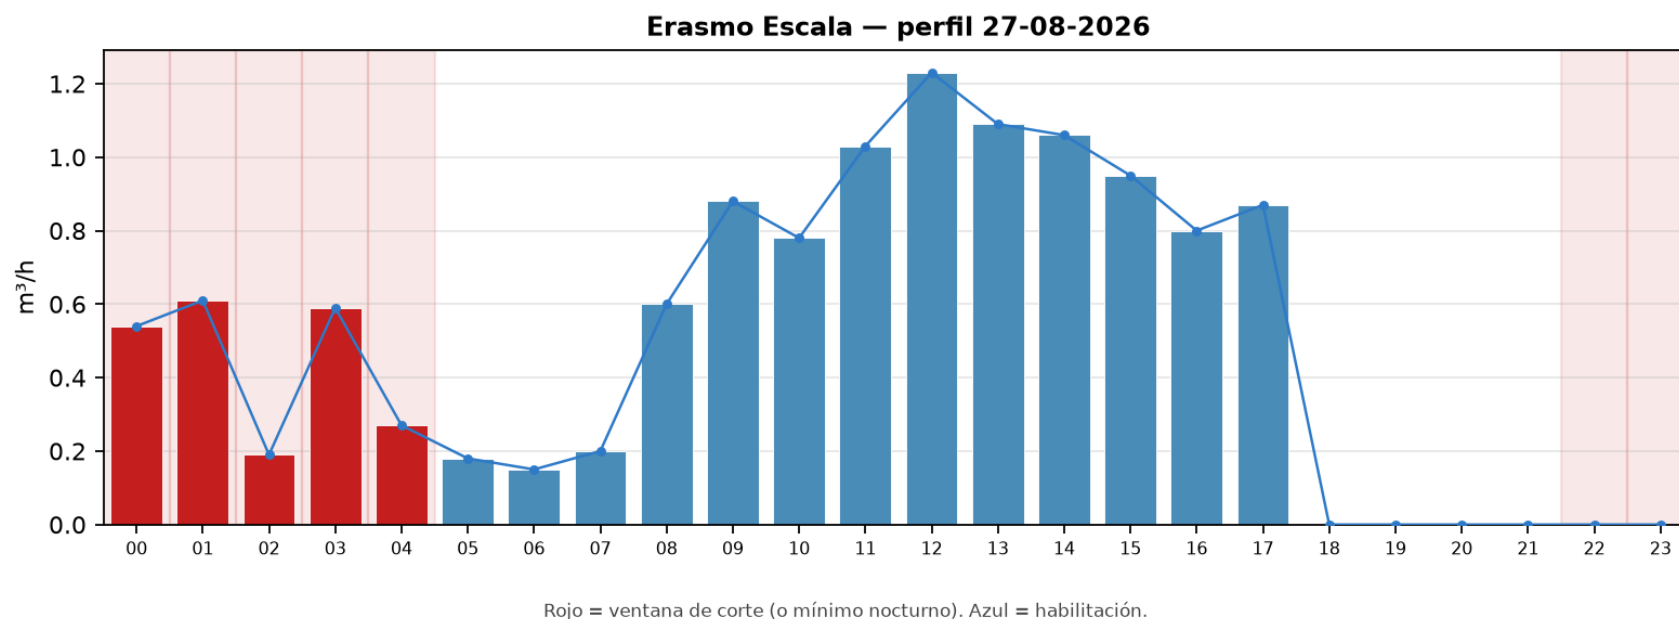


MATILDE HUICI NAVAS (000008-10)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.30 m³/h. Retraso: 2 h (cerró 22:00; programado 20:00).

Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).


Matilde Huici Navas — perfil 27-08-2026

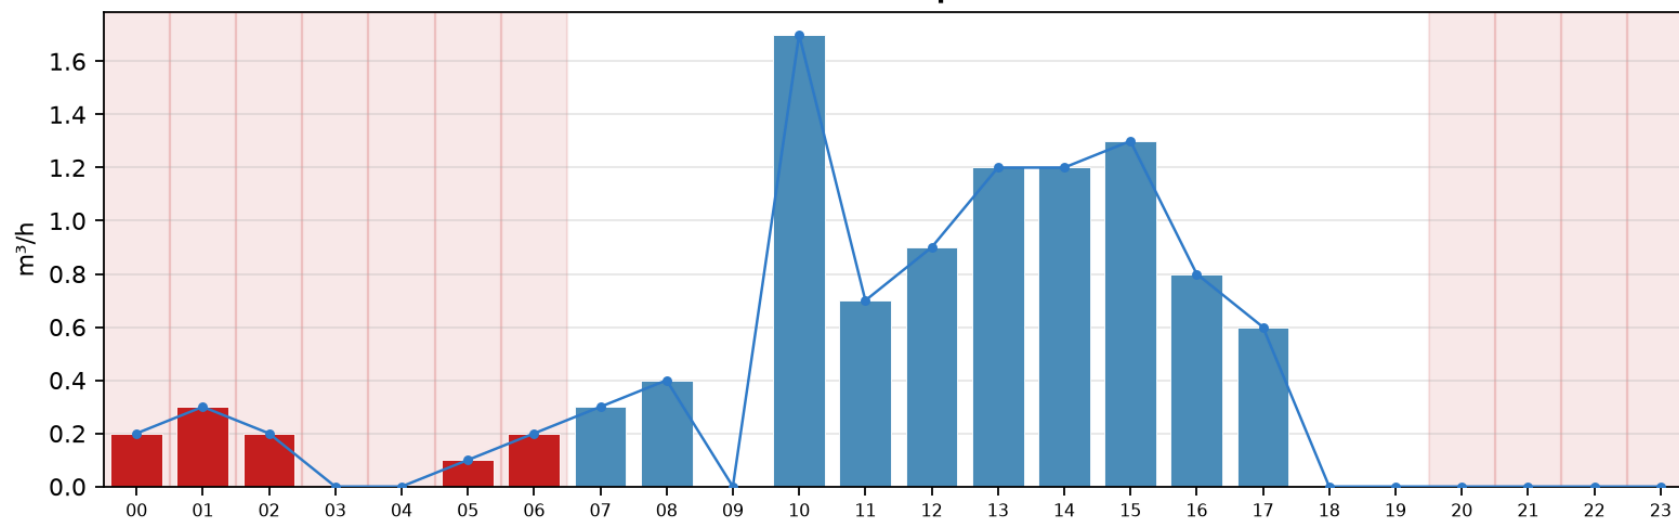

Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

LO VALLEDOR P1 (000002-01)

Cliente: LO VALLEDOR. Corte hoy: 00:00-07:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 6.99 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

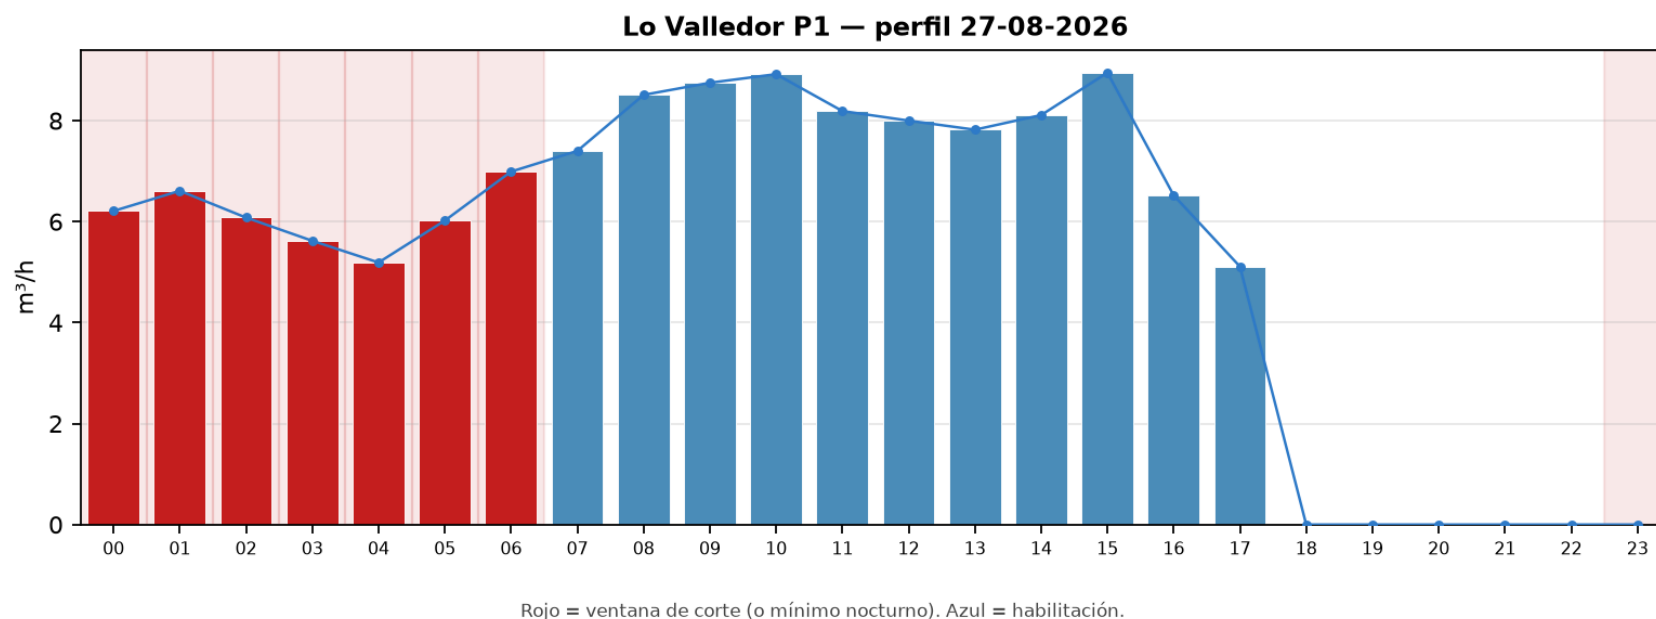


CARMELA CARVAJAL (000006-02)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-05:00; 21:00-24:00. Máximo en corte: 0.20 m³/h. Retraso: 4 h (cerró 01:00; programado 21:00).

Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).


Carmela Carvajal — perfil 27-08-2026

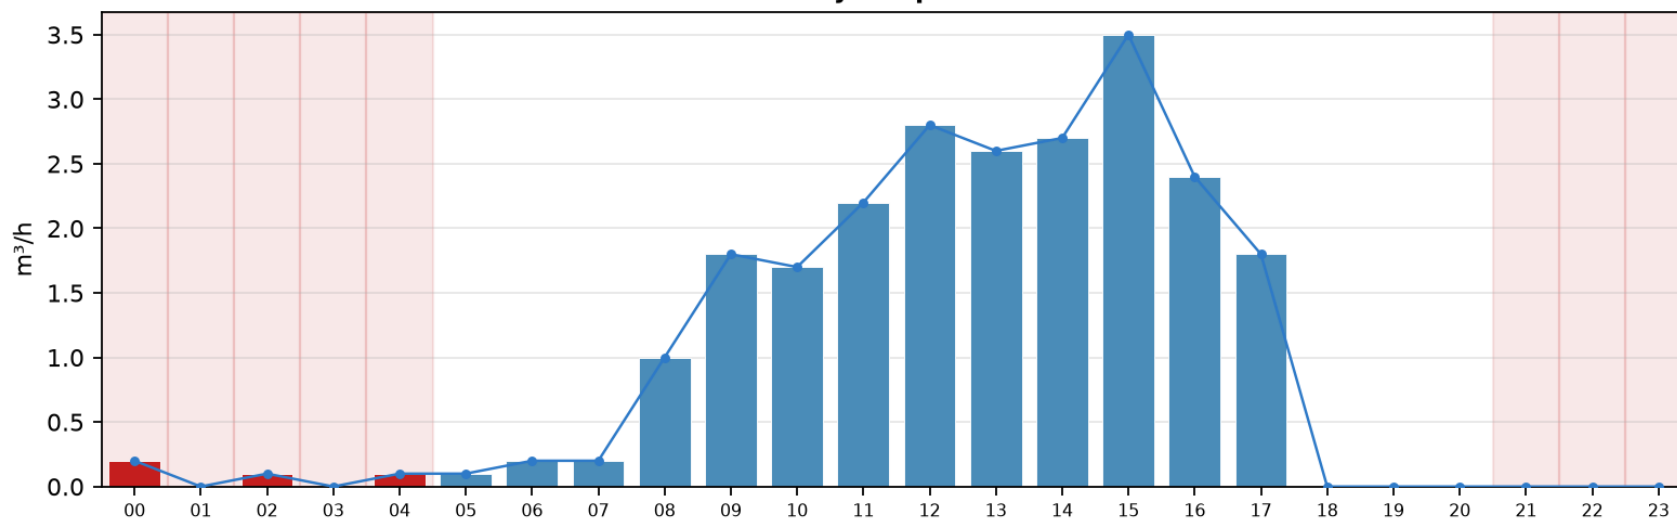

Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.


LICEO LASTARRIA (000006-01)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 1.50 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

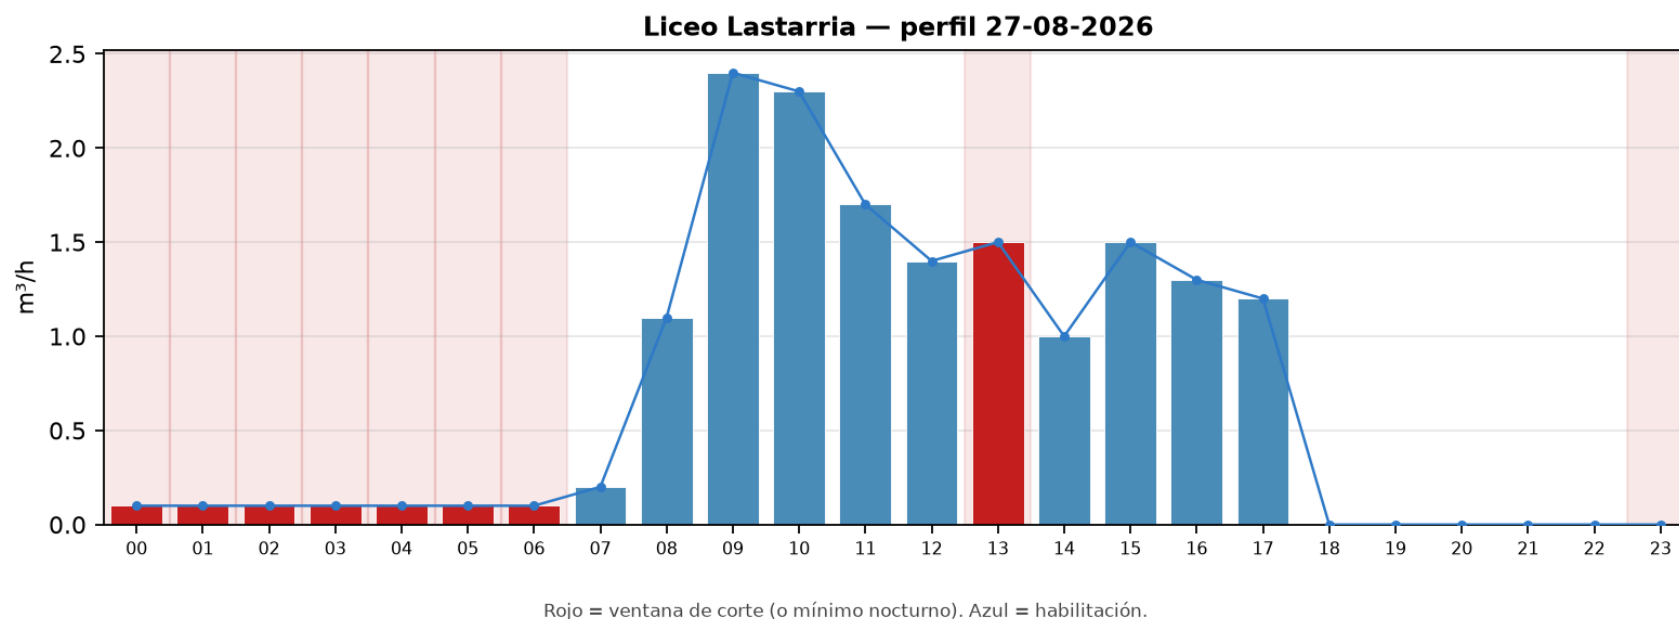

GIMNASIO RENCA (000017-05)


Cliente: RENCA. Corte hoy: 00:00-08:00; 22:00-24:00 (mín. guardias). Máximo en corte: 0.28 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

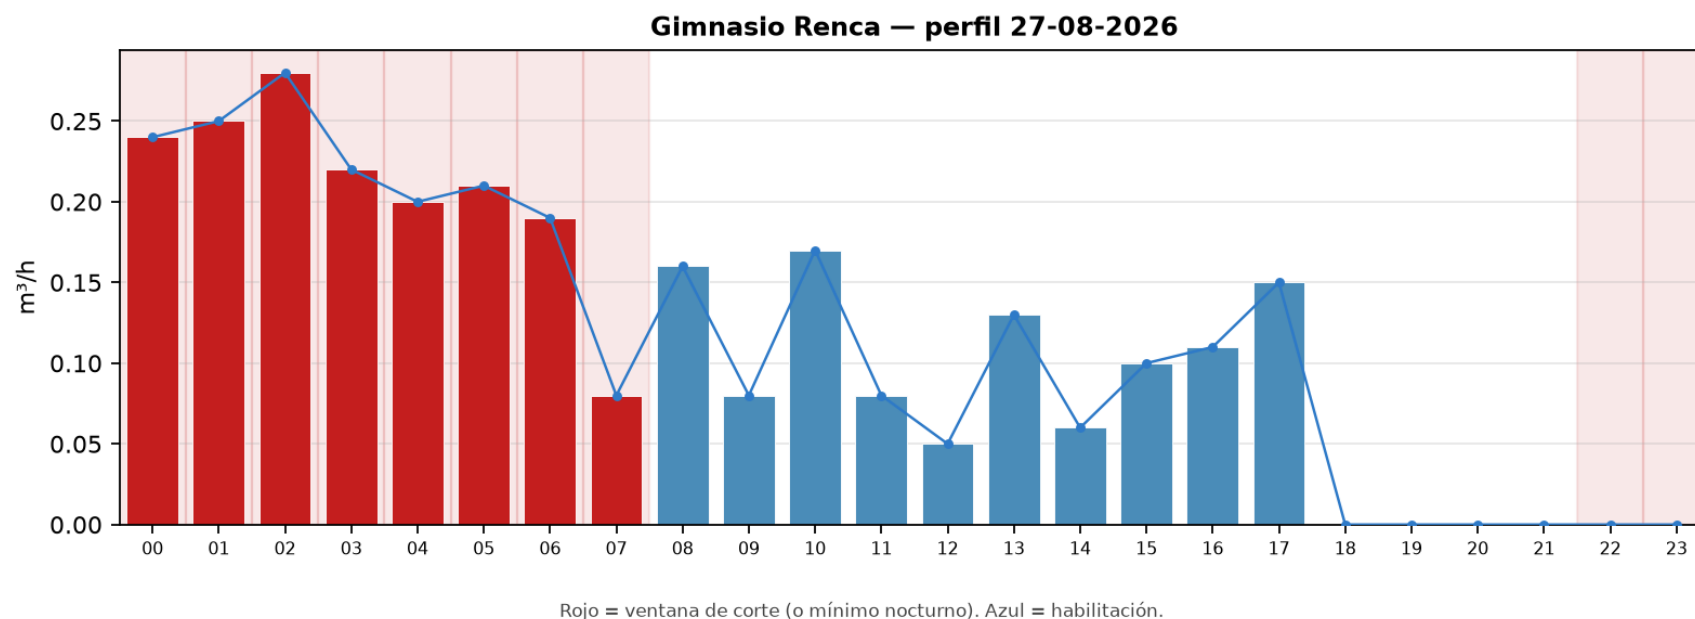

ICCP (CUMBRE DE CÓNDORES PTE.) (000017-07)

Cliente: RENCA. Corte hoy: 03:00-07:00. Máximo en corte: 0.30 m³/h. Retraso: 4 h (cerró 04:00; programado 00:00). Tiempo cerrado: Cerrado 3 h (04:00-07:00); ahora habilitado.


ICCP (Cumbre de Cóndores Pte.) — perfil 27-08-2026

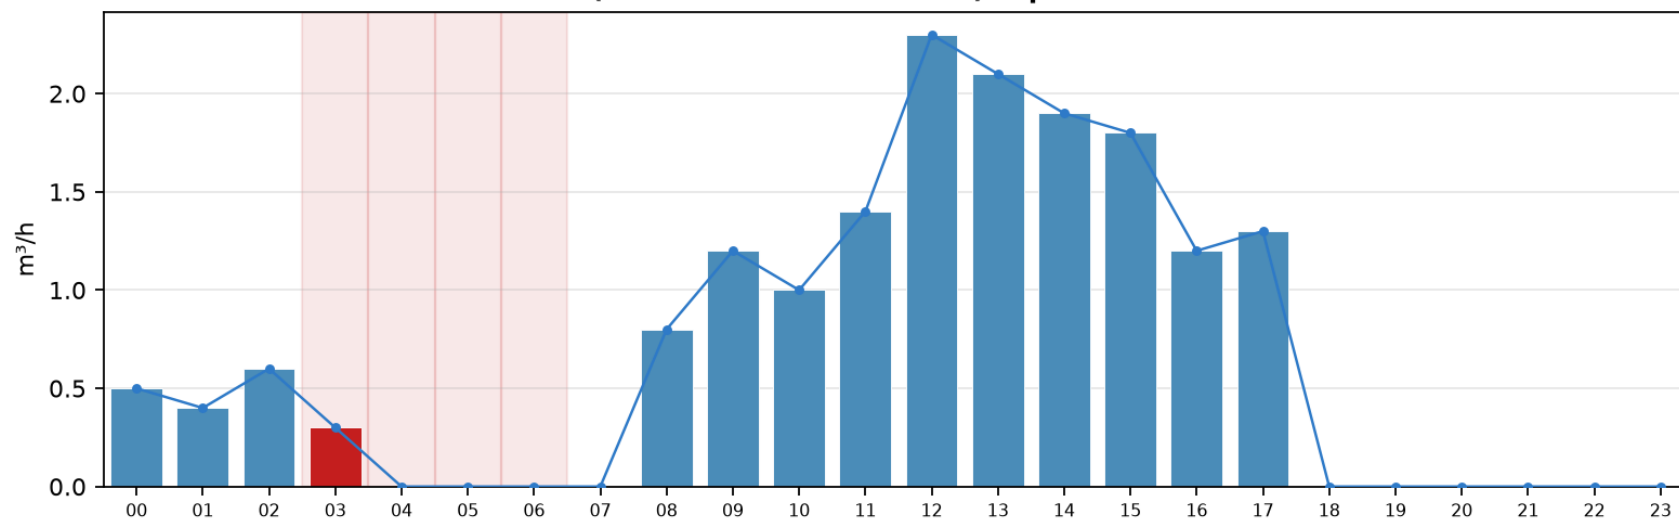

Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

ICCO — TIEMPO DE CERRADO

Programación de hoy: 06:00-20:00 ALTA. Ventana de corte: 00:00-06:00; 20:00-24:00. Estado actual: Habilitado. Tiempo cerrado: Cerrado 8 h (22:00–06:00); ahora habilitado. Retraso de corte (noche anterior): 2 h (cerró 22:00; programado 20:00).

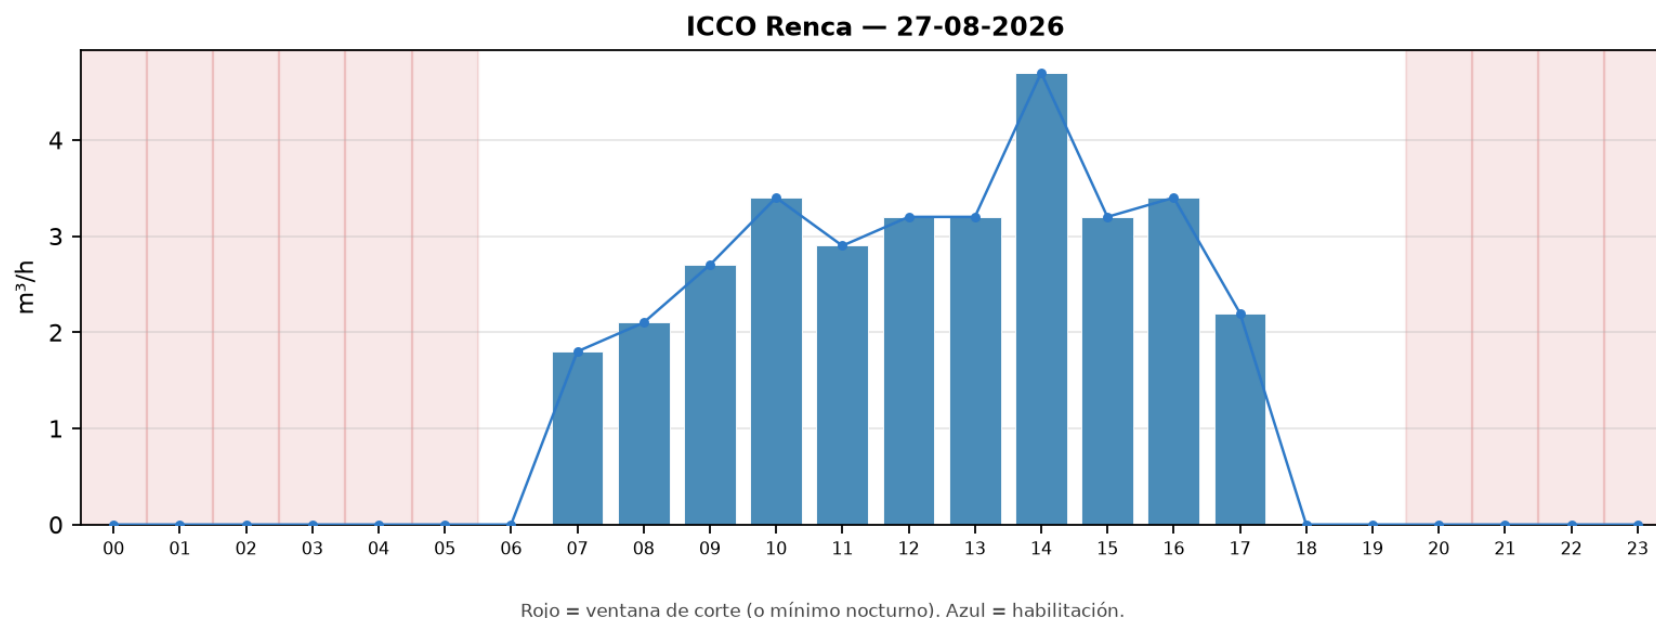

CRITERIOS

- 1) Habilitación = tramos ALTA/BAJA de electroválvula en la planilla para el día de la semana. Fuera de esos tramos = corte.
- 2) Un punto «cumple» si, fuera de las primeras 2 h de retraso de válvula, el caudal en corte es $\leq 0,05 \text{ m}^3/\text{h}$. El retraso y el tiempo cerrado se informan igual (caso ICCO: programado 20:00, cierra ~22:00).
- 3) Derco: no hay corte a cero; la noche 23:00–04:30 es mínimo de guardias y el resto del día es habilitación. Alerta solo si el mínimo supera el histórico +25 %.
- 4) GYM Renca: habilitación 08:00–22:00 (BAJA); de noche hay mínimo de guardias con la misma regla del 25 %.
- 5) Retraso de corte: horas desde el inicio programado de corte de la noche anterior hasta la primera hora con caudal ~ 0 .