

INFORME DE CUMPLIMIENTO HÍDRICO

Habilitación programada vs corte · planilla de control hídrico WES

Generado: 31-08-2026 17:00 hora Chile · Día evaluado: Monday 31-08-2026 · Fuente: Horarios de control hídrico clientes WES

RESUMEN EJECUTIVO

Se contrastó el caudal horario de 32 puntos con la programación de habilitación de agua de la planilla (el resto del día se considera corte). Umbral de «cerrado»: $\leq 0.05 \text{ m}^3/\text{h}$. Se tolera un retraso de cierre de hasta 2 horas (electrovalvula).

Puntos que cumplen: 22

Puntos que no cumplen: 10

Derco Matriz Principal y Gimnasio Renca se evalúan por mínimo nocturno de guardias: se alerta si el caudal nocturno supera en más de 25 % la mediana histórica de 14 días.

El «tiempo de cerrado» es la racha de horas consecutivas con caudal ~ 0 hasta ahora. El «retraso de corte» es la diferencia entre la hora programada de cierre (inicio de corte de la noche anterior) y la primera hora efectivamente en cero (caso típico: ICCO).

Cumplimiento de corte / mínimo nocturno

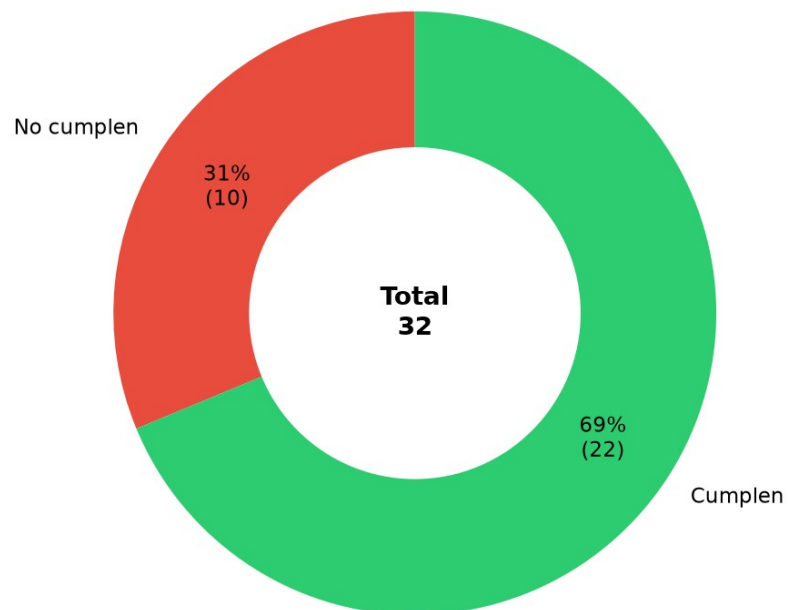


TABLA DE CUMPLIMIENTO

Cliente	Punto	ID WES	Habilitación hoy	Ventana de corte	Estado actual	¿Cumple?	Máx. en corte (m³/h)	Tiempo cerrado	Retraso de corte	Observación
CDUC	Club House CDUC	000021-01	06:00-14:00 BAJA; 14:00-23:00 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 7 h (ayer 23:00–hoy 06:00); ahora habilitado	Cerró a las 23:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CDUC	Raimundo Tupper	000021-03	06:00-24:00 BAJA; 06:00-24:00 ALTA	00:00-06:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	CE Valle Hermoso	000008-11	07:00-12:00 BAJA; 12:00-20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,04	Cerrado 31 h (ayer 00:00–hoy 07:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	Juan Bautista Pastene	000008-09	07:00-12:00 BAJA; 12:00-23:00 ALTA	00:00-07:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 31 h (ayer 00:00–hoy 07:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)

CORMUP	Juan Pablo II	000008-14	07:00-12:00 BAJA; 12:00-19:30 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,00	Cerrado 30 h (ayer 01:00–hoy 07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 01:00; programado 00:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 01:00; programado 00:00)
CORMUP	Luis Arrieta Cañas	000008-06	14:00-22:00 BAJA; 04:50-14:00 ALTA	00:00-05:00; 22:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,00	Cerrado 29 h (ayer 00:00–hoy 05:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	Santa María	000008-05	07:00-22:00 BAJA; 07:00-22:00 ALTA	00:00-07:00; 22:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,00	Cerrado 31 h (ayer 00:00–hoy 07:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	Tobalaba	000008-04	06:00-12:30 BAJA; 12:30-23:30 ALTA	00:00-06:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,00	Cerrado 30 h (ayer 00:00–hoy 06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
CORMUP	Unión Nacional Árabe	000008-12	07:00-18:30 BAJA; 07:00-20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,01	Cerrado 13 h (ayer 18:00–hoy 07:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
DERCO	Quilicura Matriz Principal	000012-06	Día habilitado; noche 23:00-24:00 mín. ALTA; 00:01-04:30 mín. ALTA	Sin corte; mín. guardias 00:00-05:00; 23:00-24:00	Habilitado	Sí	0,74	1 h (desde 17:00 hoy)	—	Mín. nocturno actual 0.38 m³/h vs histórico 0.40 (umbral +25 % = 0.50); Dentro del histórico +25 %
LA FLORIDA	Liceo Alto Cordillera	000028-01	Sin habilitación (corte 24 h)	00:00-24:00	Sin programación en planilla	Sí	0,00	42 h (desde 00:00 ayer)	—	La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte.
LA REINA	Eugenio María de Hostos	000024-01	06:00-23:00 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,00	Cerrado 7 h (ayer 23:00–hoy 06:00); ahora habilitado	Cerró a las 23:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
PARQUE ARAUCO	Estanque Norte Locales	000025-01	05:00-24:00 ALTA	00:00-05:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	1,25	Cerrado 3 h (02:00–05:00); ahora habilitado	2 h (cerró 02:00; programado 00:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 02:00; programado 00:00)
PARQUE ARAUCO	Pizza Hut	000025-07	06:00-24:00 ALTA	00:00-06:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	Sí	0,62	Cerrado 5 h (01:00–06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)

PARQUE ARAUCO	Sala de Bomba Estanque Sur	000025-19	00:01-24:00 ALTA	Sin corte (habilitado 24 h)	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	1 h (desde 17:00 hoy)	—	Habilitado 24 h (no aplica corte)
PARQUE ARAUCO	San Ignacio 500	000025-18	07:00-23:30 ALTA	00:00-07:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	1,84	Cerrado 6 h (01:00–07:00); ahora habilitado	2 h (cerró 01:00; programado 23:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 01:00; programado 23:00)
PROVIDENCIA	Liceo 7 Luisa Saavedra	000006-04	07:00-13:00 BAJA; 13:00-21:00 ALTA	00:00-07:00; 21:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado	Cerró a las 21:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
PROVIDENCIA	Liceo Juan Pablo Duarte	000006-05	Sin habilitación (corte 24 h)	00:00-24:00	Sin programación en planilla	SÍ	0,00	1 h (desde 17:00 hoy)	—	La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte.
RENCA	Colegio ICCO Renca	000017-08	06:00-20:00 ALTA	00:00-06:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 30 h (ayer 00:00–hoy 06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
RENCA	Escuela Lo Velázquez	000017-04	06:00-15:30 BAJA; 17:00-20:00 BAJA; 08:30-17:00 ALTA	00:00-06:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,00	Cerrado 30 h (ayer 00:00–hoy 06:00); ahora habilitado	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Cumple corte (caudal ~0)
RENCA	ICCP (Cumbre de Cóndores Pte.)	000017-07	07:00-24:00 BAJA	00:00-07:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	0,60	Cerrado 8 h (ayer 23:00–hoy 07:00); ahora habilitado	1 h (cerró 23:00; programado 22:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 23:00; programado 22:00)
RENCA	Piscina Municipal Renca	000017-06	07:00-17:30 ALTA	00:00-07:00; 18:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	SÍ	2,14	Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado	2 h (cerró 21:00; programado 19:00)	Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 21:00; programado 19:00)
AGUNSA	Módulo D	000020-02	06:00-22:00 ALTA	00:00-06:00; 22:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,46	1 h (desde 17:00 hoy)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 00:00-06:00
CORMUP	Antonio Hermida Fabres	000008-01	14:30-23:00 BAJA; 06:30-14:30 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	1,30	1 h (desde 17:00 hoy)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 02:00-06:00; 18:00-24:00


CORMUP	Carlos Fernández Peña	000008-03	07:00-13:00 BAJA; 13:00-19:30 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado	NO	0,07	Abierto (hay caudal)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 02:00-07:00; 18:00-24:00
CORMUP	Erasmus Escala	000008-07	14:00-22:00 BAJA; 04:50-14:00 ALTA	00:00-05:00; 22:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,07	1 h (desde 17:00 hoy)	7 h (cerró 07:00; programado 00:00)	Consumo en ventana de corte: 04:00-05:00
CORMUP	Matilde Huici Navas	000008-10	07:00-12:00 BAJA; 12:00-20:00 ALTA	00:00-07:00; 20:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,40	Cerrado 5 h (02:00–07:00); ahora habilitado	3 h (cerró 03:00; programado 00:00)	Consumo en ventana de corte: 18:00-24:00
LAS CONDES	Alexander Fleming	000022-00	06:00-20:00 BAJA; 20:00-24:00 ALTA; 00:01-06:00 ALTA	Sin corte (habilitado 24 h)	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	64,35	17 h (desde 01:00 hoy)	Cerró a las 00:00 (sin retraso)	Consumo en ventana de corte: 18:00-24:00
LO VALLEDOR	Lo Valledor P1	000002-01	06:00-23:00 BAJA; 06:00-23:00 ALTA	00:00-06:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	7,29	1 h (desde 17:00 hoy)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 02:00-06:00; 18:00-24:00
PROVIDENCIA	Carmela Carvajal	000006-02	07:00-09:00 BAJA; 10:00-13:00 BAJA; 15:00-21:00 BAJA; 05:00-15:00 ALTA	00:00-05:00; 21:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,20	Cerrado 10 h (ayer 19:00–hoy 05:00); ahora habilitado	19 h (cerró 19:00; programado 00:00)	Consumo en ventana de corte: 18:00-19:00
PROVIDENCIA	Liceo Lastarria	000006-01	07:00-08:00 BAJA; 08:00-13:00 BAJA; 18:00-23:00 BAJA; 08:00-13:00 ALTA; 14:00-18:00 ALTA; 21:00-23:00 ALTA	00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,70	1 h (desde 17:00 hoy)	No cerró (caudal en toda la ventana de corte)	Consumo en ventana de corte: 02:00-07:00; 13:00-14:00; 18:00-24:00
RENCA	Gimnasio Renca	000017-05	08:00-22:00 BAJA	00:00-08:00; 22:00-24:00 (mín. guardias)	Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada)	NO	0,38	5 h (desde 13:00 hoy)	Cerró a las 22:00 (sin retraso)	Mín. nocturno actual 0.28 m ³ /h vs histórico 0.13 (umbral +25 % = 0.16); SUPERA 25 % del histórico

Nota: en Derco la noche listada (23:00–04:30 ALTA) es el mínimo de guardias, no un corte a cero. En GYM Renca el corte nocturno (fuera de 08:00–22:00) conserva un mínimo de guardias; ambos se comparan contra el histórico +25 %.


MÍNIMO NOCTURNO DERCO Y GYM RENCA

Se calculó la mediana de las horas de mínimo nocturno de los últimos 14 días (excluyendo hoy) y se comparó con la mediana de la última noche. Alerta si actual > histórico $\times 1,25$.

Punto	ID	Mediana histórica (m ³ /h)	Mediana última noche	Límite +25 %	¿Alerta?
Quilicura Matriz Principal	000012-06	0,400	0,380	0,500	No
Gimnasio Renca	000017-05	0,130	0,280	0,163	SÍ, supera 25 %

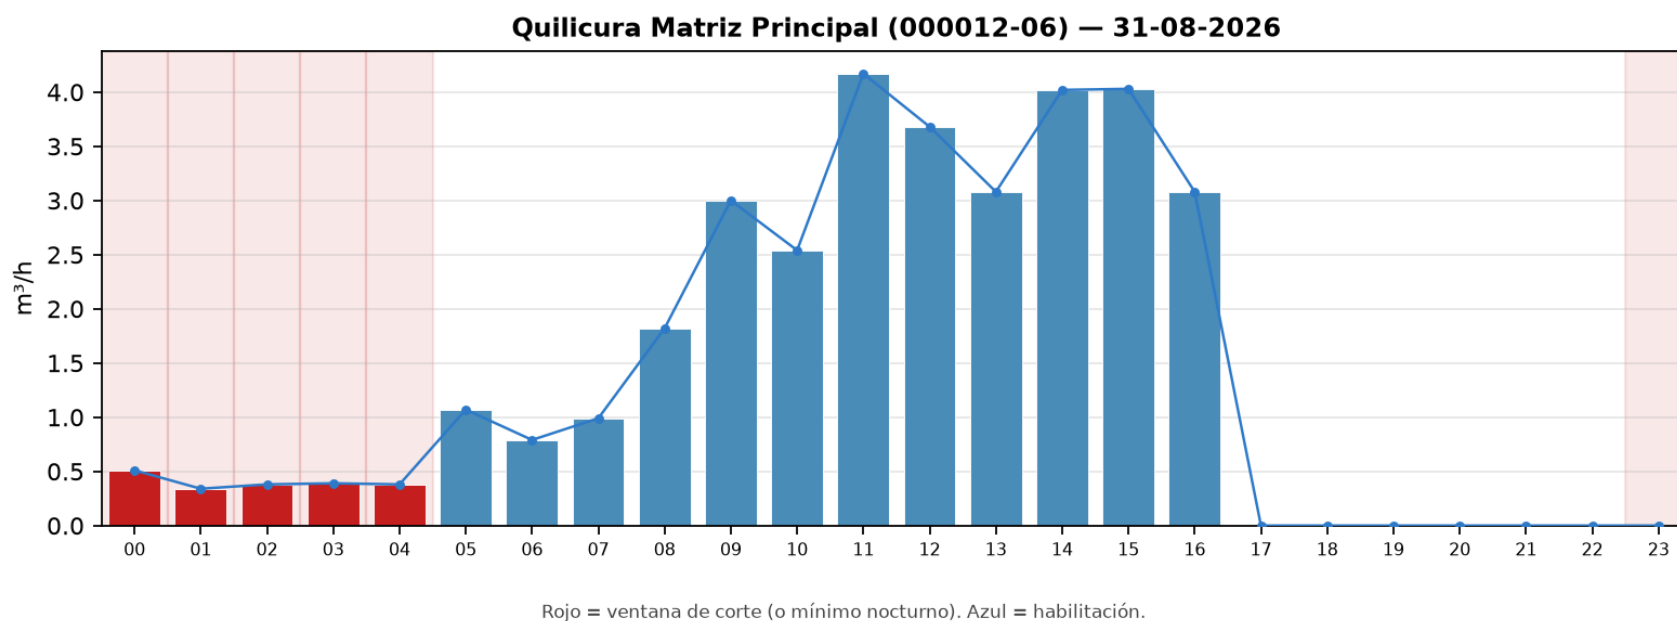

Gimnasio Renca (000017-05) — 31-08-2026

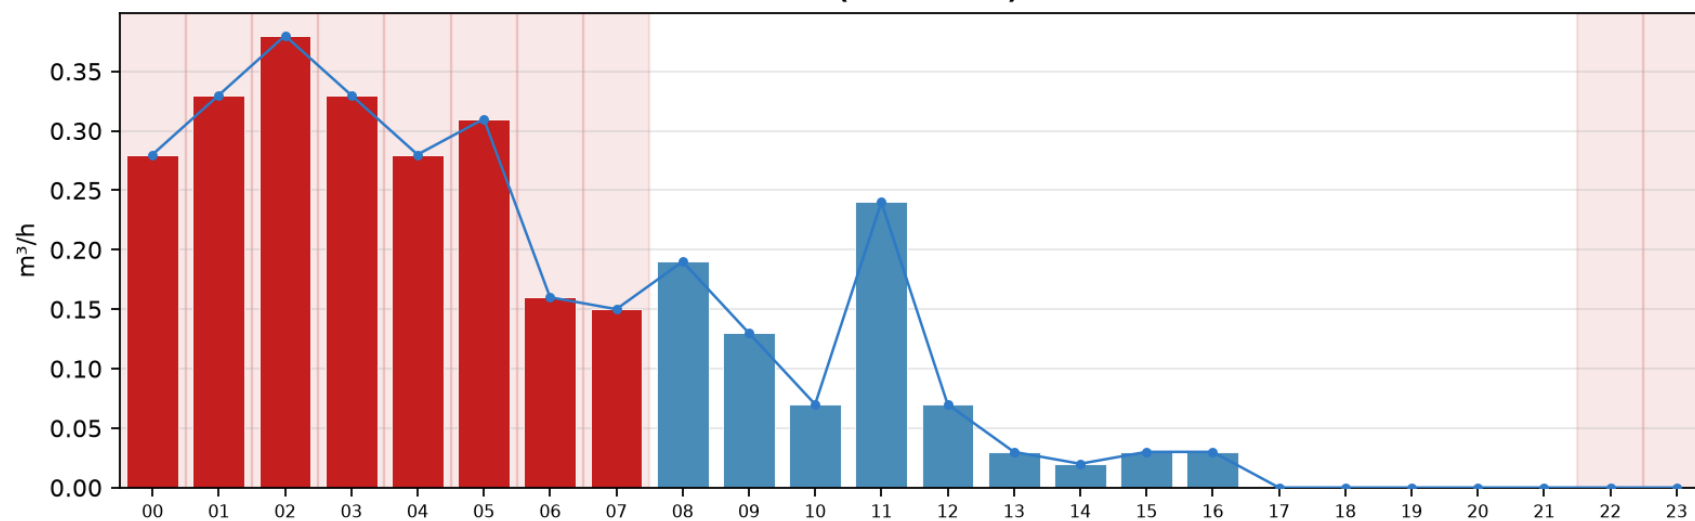


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

DETALLE DE PUNTOS QUE NO CUMPLEN

MÓDULO D (000020-02)


Cliente: AGUNSA. Corte hoy: 00:00-06:00; 22:00-24:00. Máximo en corte: 0.46 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: 1 h (desde 17:00 hoy).

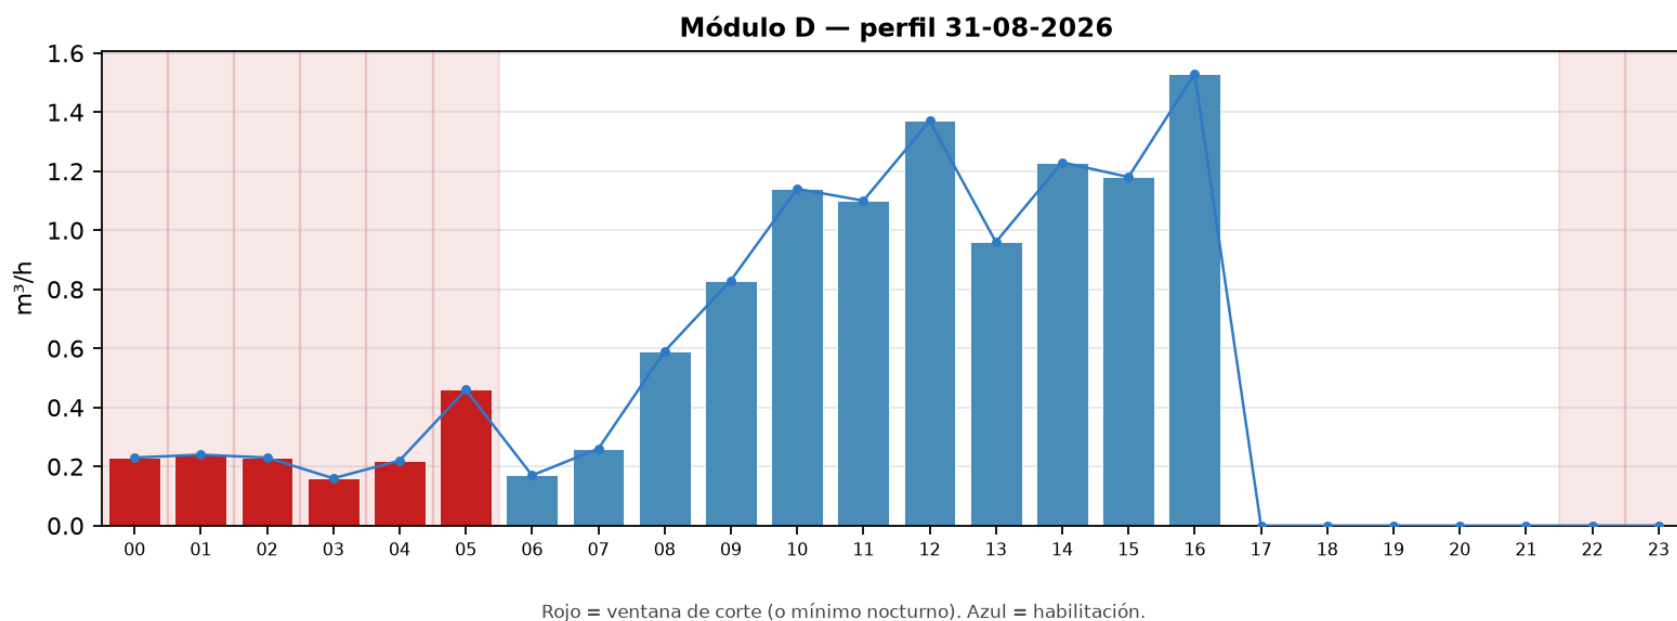

ANTONIO HERMIDA FABRES (000008-01)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-06:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 1.30 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: 1 h (desde 17:00 hoy).

Antonio Hermida Fabres — perfil 31-08-2026

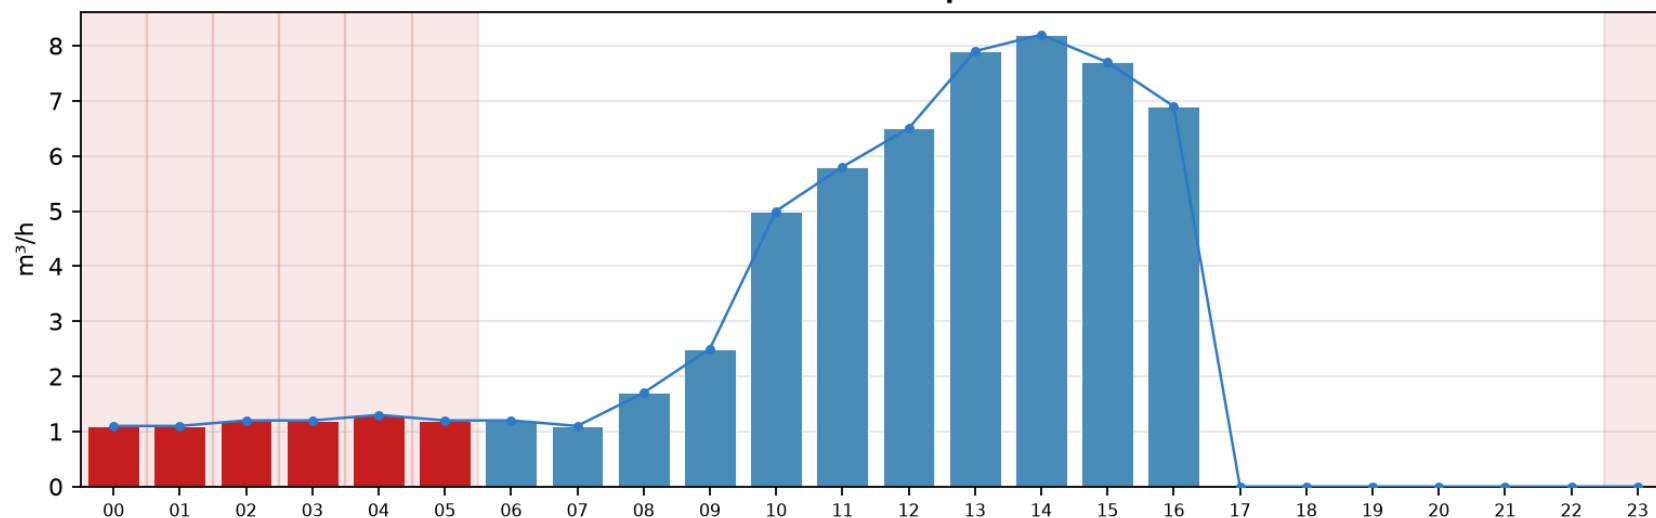


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

CARLOS FERNÁNDEZ PEÑA (000008-03)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.07 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

Carlos Fernández Peña — perfil 31-08-2026

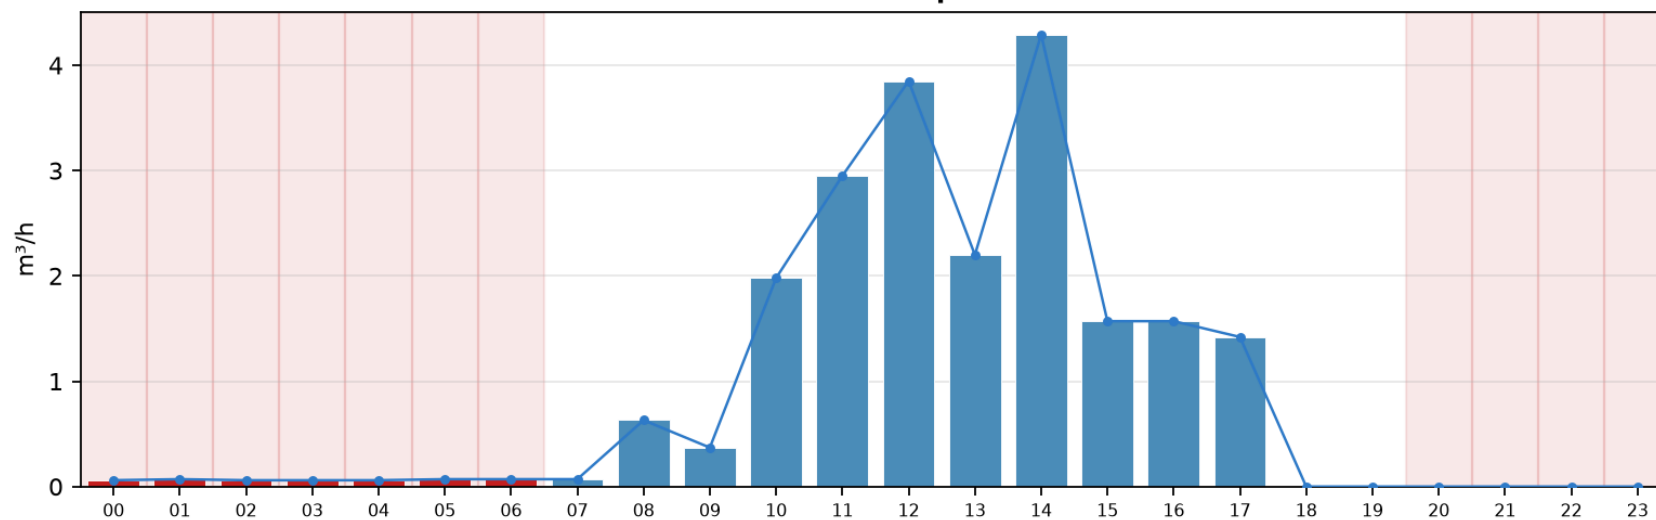


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

ERASMO ESCALA (000008-07)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-05:00; 22:00-24:00. Máximo en corte: 0.07 m³/h. Retraso: 7 h (cerró 07:00; programado 00:00).

Tiempo cerrado: 1 h (desde 17:00 hoy).

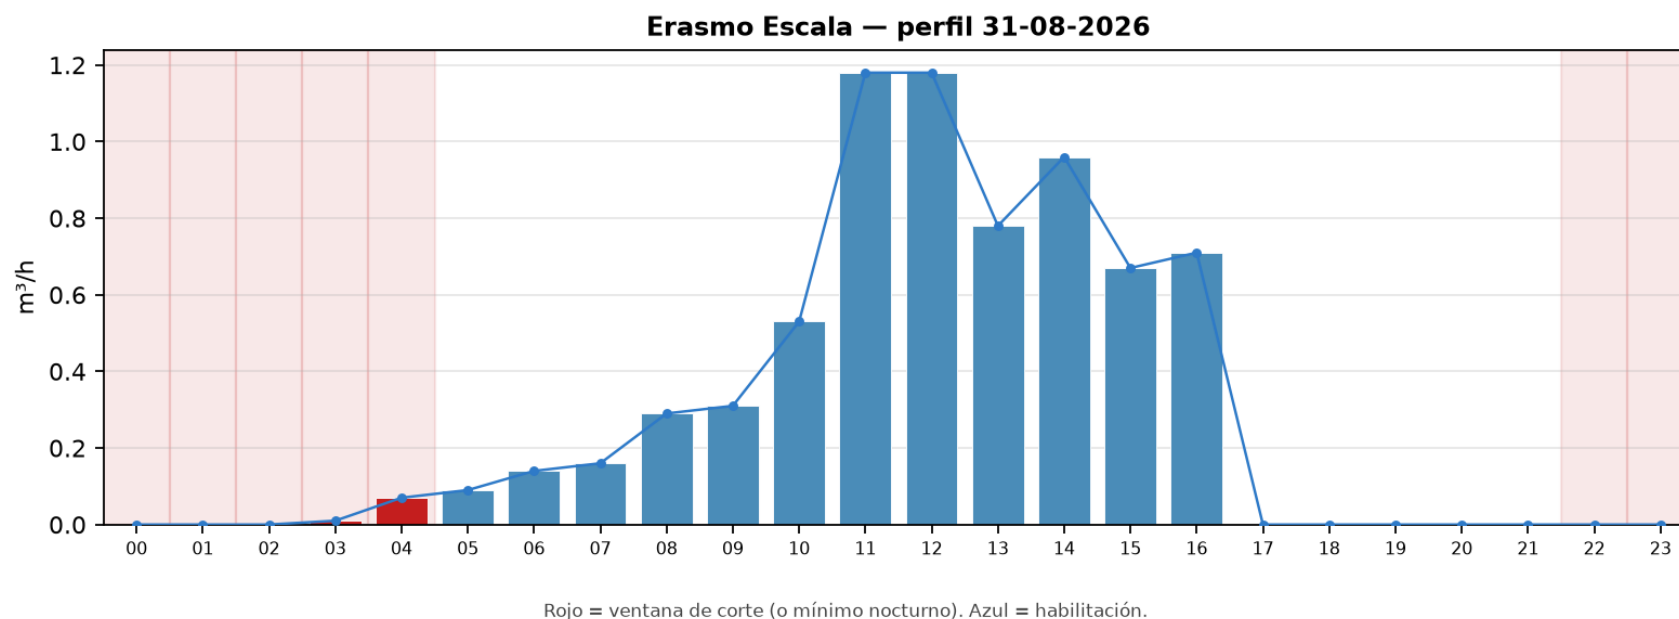


MATILDE HUICI NAVAS (000008-10)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.40 m³/h. Retraso: 3 h (cerró 03:00; programado 00:00).

Tiempo cerrado: Cerrado 5 h (02:00-07:00); ahora habilitado.

Matilde Huici Navas — perfil 31-08-2026

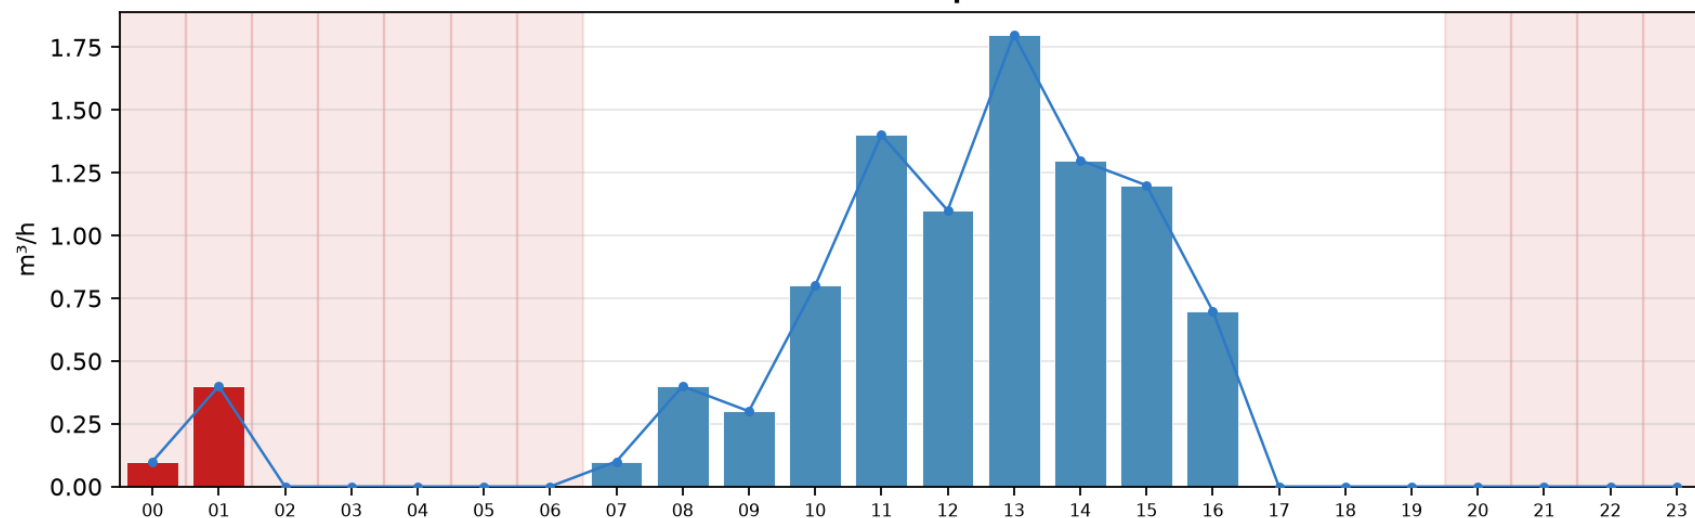


Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

ALEXANDER FLEMING (000022-00)

Cliente: LAS CONDES. Corte hoy: Sin corte (habilitado 24 h). Máximo en corte: 64.35 m³/h. Retraso: Cerró a las 00:00 (sin retraso).

Tiempo cerrado: 17 h (desde 01:00 hoy).


Alexander Fleming — perfil 31-08-2026

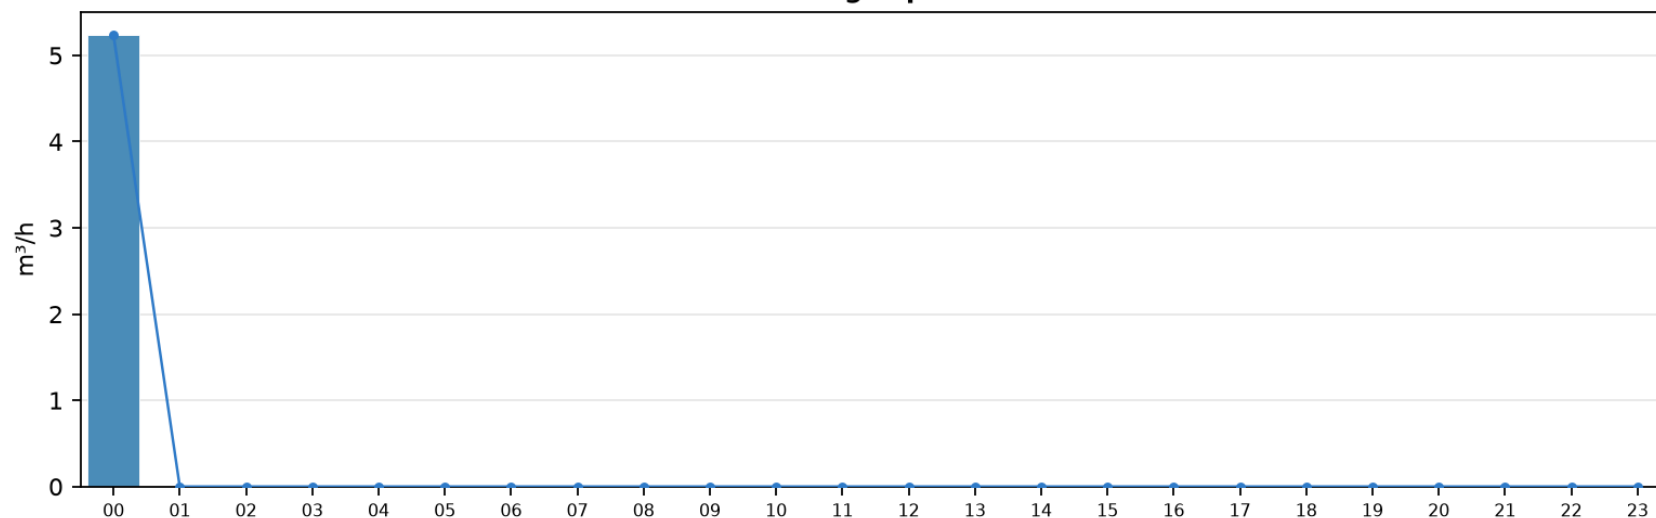

Rojo = ventana de corte (o mínimo nocturno). Azul = habilitación.

LO VALLEDOR P1 (000002-01)


Cliente: LO VALLEDOR. Corte hoy: 00:00-06:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 7.29 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: 1 h (desde 17:00 hoy).

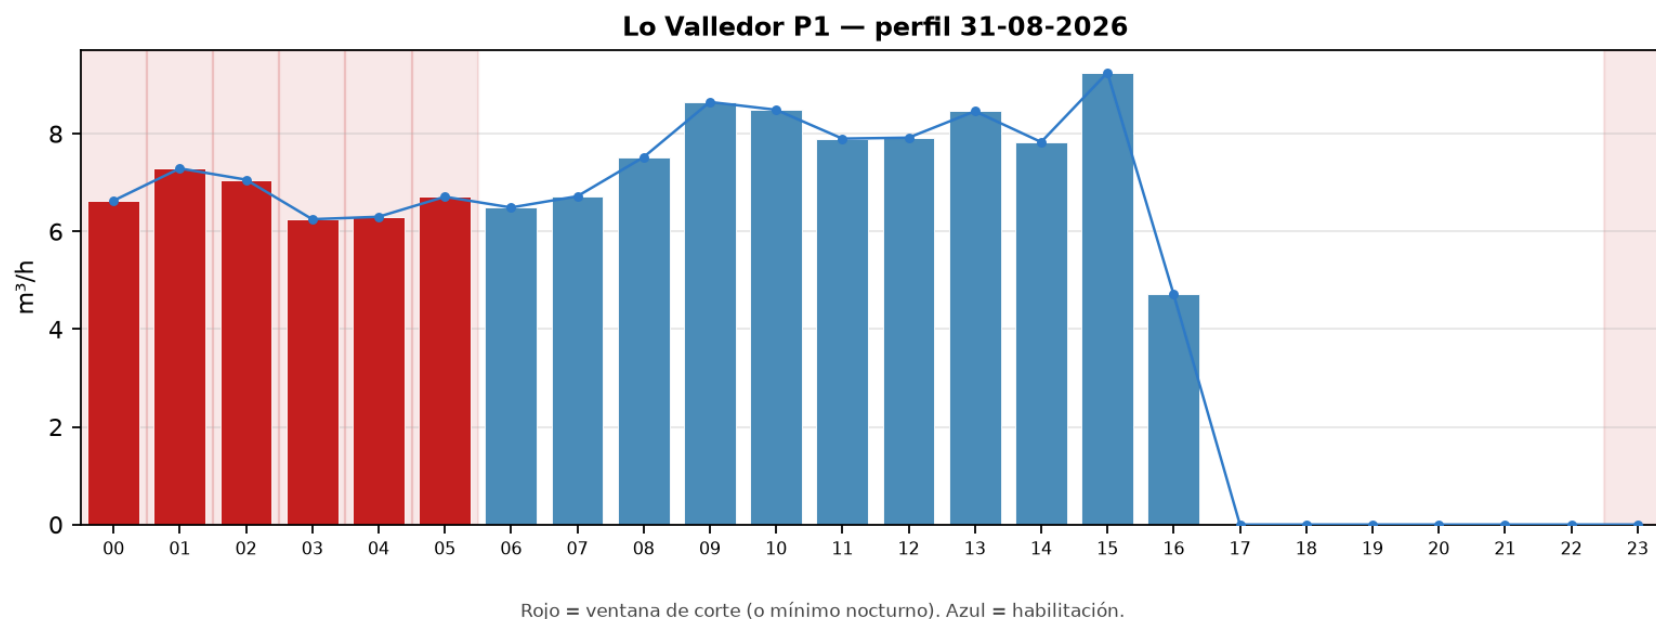

CARMELA CARVAJAL (000006-02)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-05:00; 21:00-24:00. Máximo en corte: 0.20 m³/h. Retraso: 19 h (cerró 19:00; programado 00:00).

Tiempo cerrado: Cerrado 10 h (ayer 19:00–hoy 05:00); ahora habilitado.

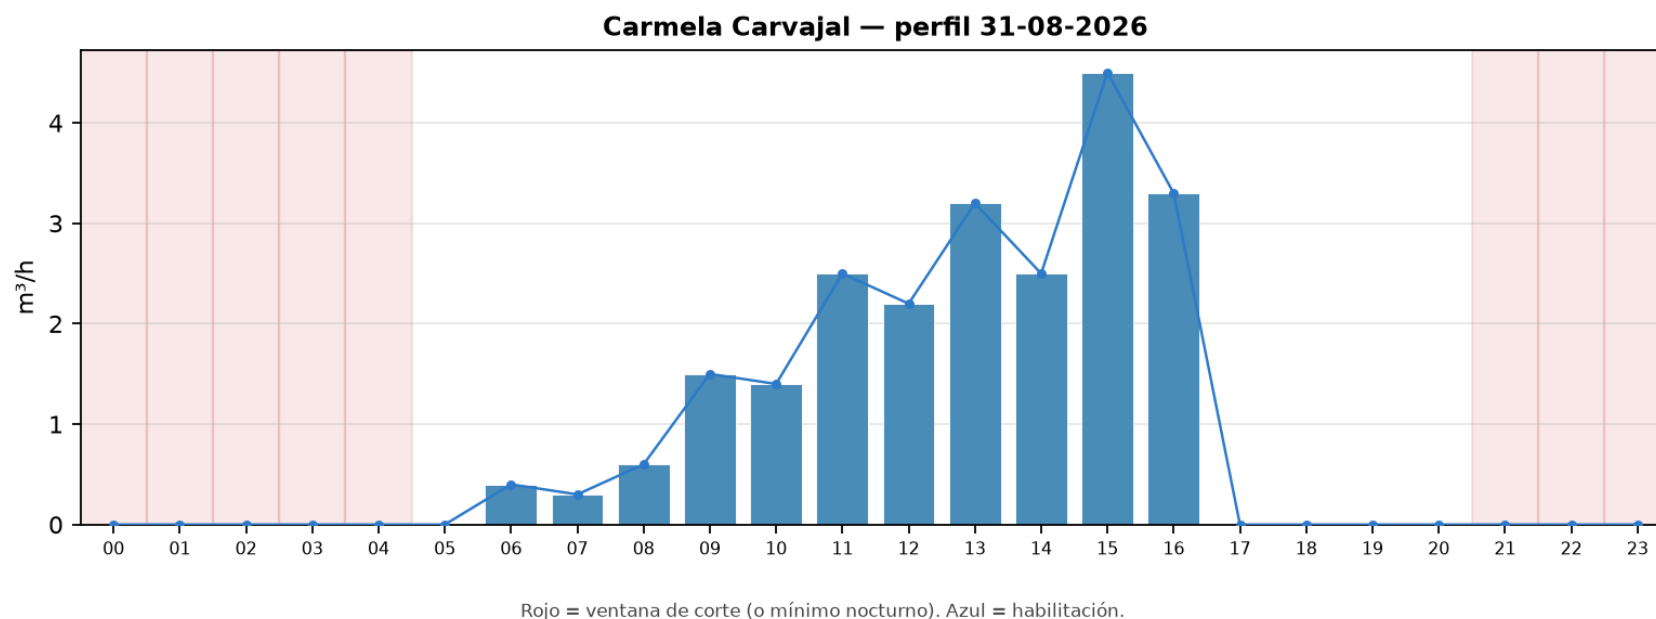


LICEO LASTARRIA (000006-01)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 0.70 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: 1 h (desde 17:00 hoy).




GIMNASIO RENCA (000017-05)

Cliente: RENCA. Corte hoy: 00:00-08:00; 22:00-24:00 (mín. guardias). Máximo en corte: 0.38 m³/h. Retraso: Cerró a las 22:00 (sin retraso).
Tiempo cerrado: 5 h (desde 13:00 hoy).

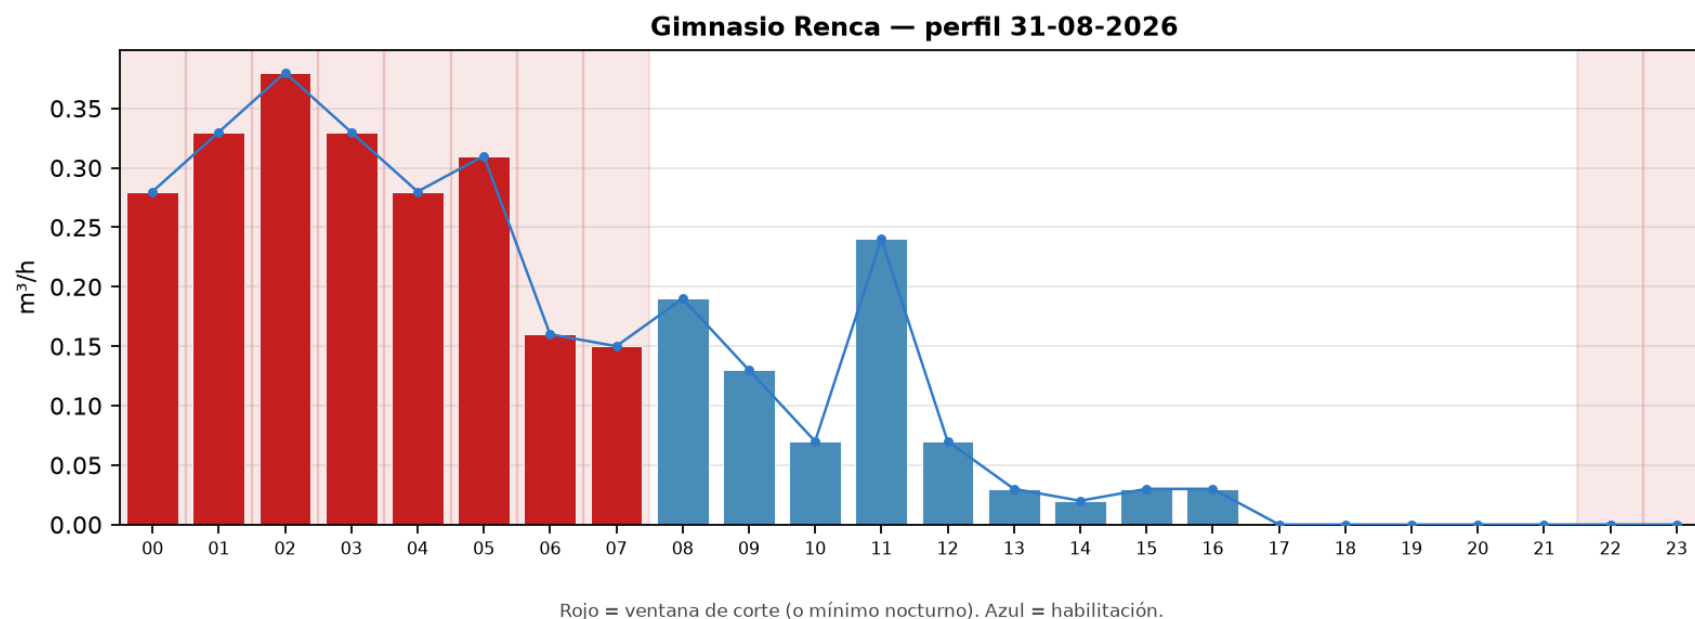

ICCO — TIEMPO DE CERRADO

Programación de hoy: 06:00-20:00 ALTA. Ventana de corte: 00:00-06:00; 20:00-24:00. Estado actual: Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada). Tiempo cerrado: Cerrado 30 h (ayer 00:00–hoy 06:00); ahora habilitado. Retraso de corte (noche anterior): Cerró a las 00:00 (sin retraso).

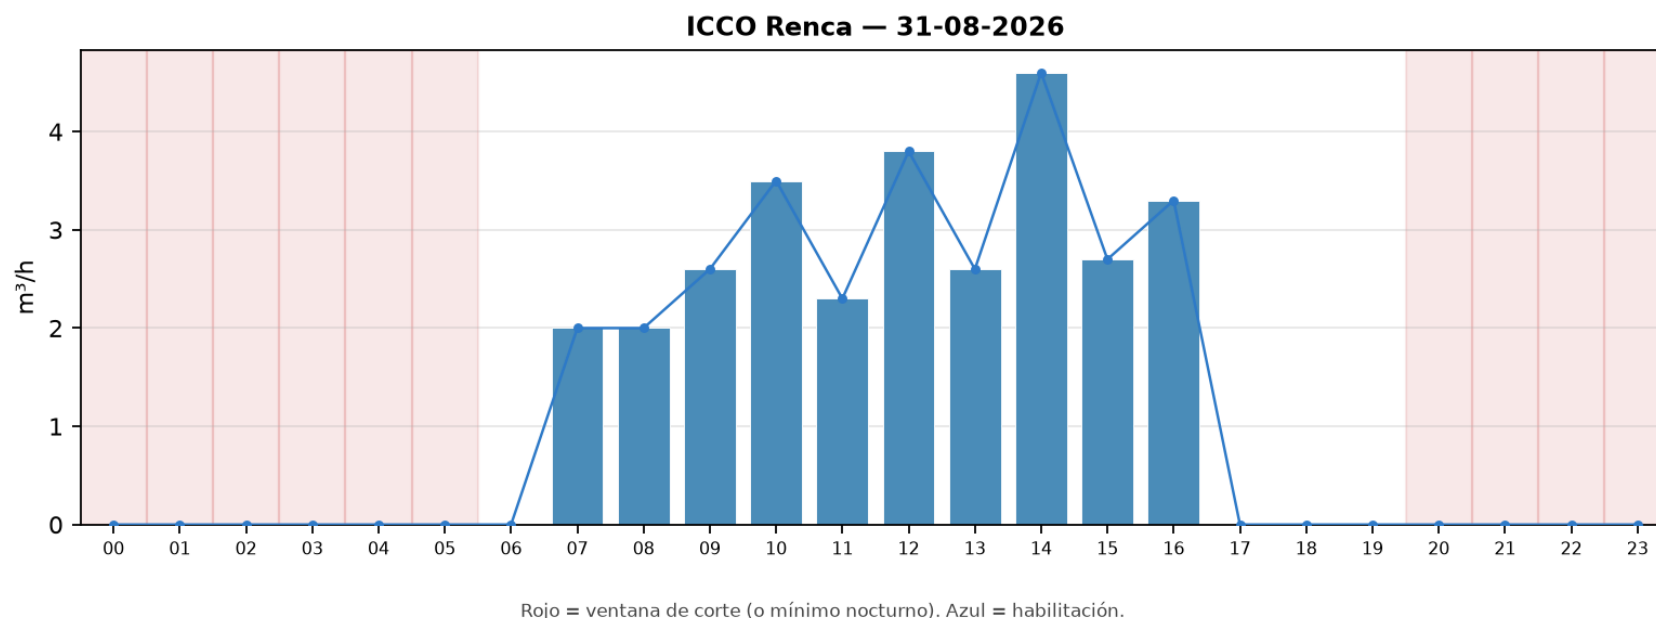

CRITERIOS

- 1) Habilitación = tramos ALTA/BAJA de electroválvula en la planilla para el día de la semana. Fuera de esos tramos = corte.
- 2) Un punto «cumple» si, fuera de las primeras 2 h de retraso de válvula, el caudal en corte es $\leq 0,05 \text{ m}^3/\text{h}$. El retraso y el tiempo cerrado se informan igual (caso ICCO: programado 20:00, cierra ~22:00).
- 3) Derco: no hay corte a cero; la noche 23:00–04:30 es mínimo de guardias y el resto del día es habilitación. Alerta solo si el mínimo supera el histórico +25 %.
- 4) GYM Renca: habilitación 08:00–22:00 (BAJA); de noche hay mínimo de guardias con la misma regla del 25 %.
- 5) Retraso de corte: horas desde el inicio programado de corte de la noche anterior hasta la primera hora con caudal ~ 0 .