

Fichas ejecutivas por recinto

Período 01/06/2026 – 16/08/2026. Emisión 17 agosto 2026. Seis variables por mall: equipos instalados, consumo mensualizado de los puntos WES, hallazgos, solicitudes, noche con control (no se lee como fuga) y alertas de umbral a proponer en la reunión (1 o 2 por mall). Alineado al PPT 7 Malls de la carpeta entrega_diego_anibal, con datos junio-agosto.

Noche con control: no se lee como fuga. San Ignacio 500 desde el 16/07/2026; Pizza Hut desde el 01/07/2026; Estanque Norte desde el 05/08/2026; Estanque Sur con corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno. Esas madrugadas no se interpretan como fuga.

MAE — Mall Arauco Estación

Recepción 20/10/2025 · Capacitación 18/02/2025 · Usuarios: Equipo medioambiente.dcl@parauco.com; Sala de monitores MAE (salademonitoresmae@gmail.com); Sergio Fuenzalida — Analista Gestión Ambiental


1. Equipos instalados

- Estanque Norte Locales Mall (000025-01)
- Baños Públicos (000025-04)
- PIZZA HUT (000025-07)
- Sala de Bomba Estanque Sur (000025-19)
- Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) — activo, fuera del deck 7 Malls

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 3.178,7 m³ (106 m³/día)
- Julio: 3.073,5 m³ (99,1 m³/día)
- Agosto 1-16: 1.576,5 m³ (98,5 m³/día)
- Proyección agosto: 3.054,5 m³
- Mayor aporte: Sala de Bomba Estanque Sur — jun 1.365,2 / jul 801,9 / ago 463,4 m³
- Variación m³/día: jul vs jun -6% · ago vs jul -1%
- Suma de los 4 puntos del deck (sin 000025-02).

Junio	Julio	Agosto 1-16	m ³ /día ago	Proyección agosto
3.178,7 m ³	3.073,5 m ³	1.576,5 m ³	98,5 m ³ /d	3.054,5 m ³

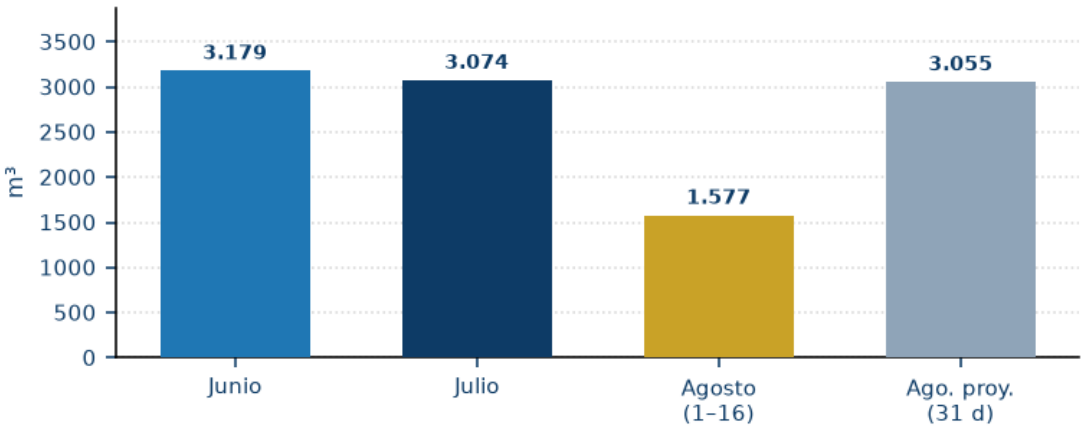

3. Hallazgos / conclusiones

- Reparación 10/06 en red Sur (validada con mantención): Estanque Sur pasó de 83,1 a 28,9 m³/día y se mantiene (25,9 jul / 29 ago m³/día). No es fuga residual.
- Pizza Hut: control nocturno desde 01/07 funciona (noche 0 m³ el 10/08). El alza de julio (23,8 → 37,7 m³/día) es diurna; agosto baja a 14 m³/día. Esa noche no se lee como fuga.

- Estanque Norte: control desde 05/08. La noche no explica el alza (ago 1–4: 41,1 m³/día; 5–16: 55,9 m³/día). Revisar locales mall en horario hábil.
- Baños Públicos: 16,3 → 7 → 3,4 m³/día. Noches ya ~0. Control instalado sin funcionamiento: no es prioridad.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Confirmar que el corte on/off de Estanque Sur queda a cargo permanente de mantención nocturna.
- No abrir orden de fuga por noches de Norte / Pizza Hut / Sur: controles activos o corte operativo.
- Revisar alza diurna de Estanque Norte en agosto (locales mall).
- Incorporar Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) al tablero del recinto si corresponde a la cuenta del mall.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- Estanque Sur (000025-19): corte on/off de mantención nocturna. 10/08 noche 0,19 m³. La madrugada NO se lee como fuga.
- Pizza Hut (000025-07): control 00:00–06:00 desde 01/07. Noche OK (10/08: 0 m³). No se lee como fuga.
- Estanque Norte (000025-01): control desde 05/08. La madrugada NO se lee como fuga (el alza de agosto es diurna).
- Baños Públicos: control instalado sin uso; noches ya ~0. Tampoco se interpreta como fuga.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Estanque Norte (000025-01): umbral diario 40 m³/día. Base jun–jul ~25; agosto ~52 y el 16/08 = 93. Marca el alza diurna de locales (la noche ya tiene control).
- Pizza Hut (000025-07): umbral diario 25 m³/día. Agosto ~14 m³/día; julio se disparó (hasta 195). Avisa si vuelve el alza diurna. Sin umbral de madrugada: control 00:00–06:00 activo.

MAM — Mall Arauco Maipú

Recepción 06/11/2025 · Capacitación 14/11/2025 · Usuarios: Miguel Rupayan — Encargado de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental; Equipo Mantención: C. Bustamante, O. Cuevas y Supervisor Eléctrico


1. Equipos instalados

- Placa Bancaria (000025-08)
- Impulsión Falabella (000025-09) — activo desde 11/08/2026 (OC / cambio de equipo)
- Impulsión Ripley (000025-10)
- Matriz Pasillo Tecnico Boulevard (000025-32)
- Salida de emergencia pasillo 1 ARROW (000025-33)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 10.014,1 m³ (333,8 m³/día)
- Julio: 10.356,1 m³ (334,1 m³/día)
- Agosto 1-16: 4.005,1 m³ (250,3 m³/día)
- Proyección agosto: 7.759,8 m³
- Mayor aporte: Placa Bancaria — jun 7.241,6 / jul 7.083,9 / ago 1.972,6 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 0% · ago vs jul -25%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m³/día ago	Proyección agosto
10.014,1 m³	10.356,1 m³	4.005,1 m³	250,3 m³/d	7.759,8 m³

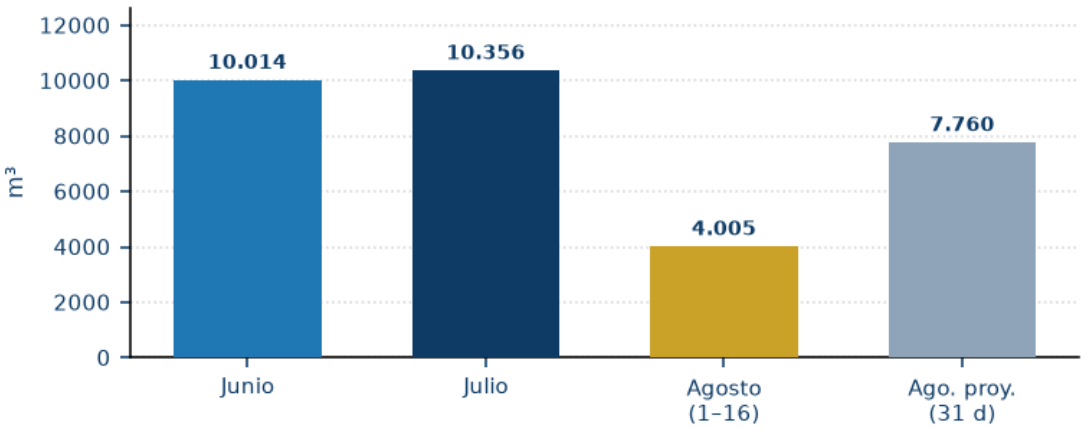

3. Hallazgos / conclusiones

- Placa Bancaria concentra ~67% del volumen monitoreado (jun-ago).
- Auditoría 18/06: Placa subió de 137,8 a 152,3 m³/día. Julio 228,5 m³/día. Agosto 1-16 vuelve a 123,3 m³/día (bajo el nivel pre-auditoría). Noche 10/08 = 0 m³.
- Ripley: noches tendiendo a cero (lámina 9 del deck); volumen jul 3.245 m³, estable en agosto (~101,2 m³/día).

- Pasillo Técnico Boulevard y salida ARROW: consumo residual (71,7 y 1,2 m³ en el período).
- Impulsión Falabella (000025-09) ACTIVA desde el 11/08/2026. Jun-jul = 0 m³ (equipo fuera). Serie 11/08–16/08: 24,6 / 55,3 / 66,1 / 24,1 / 120,5 / 112 m³ (acum. 402,6 m³). Noche 12/08 6,8 m³ y 13/08 11,2 m³ (0–6 h). Sin control nocturno; baseline 2–3 semanas.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Incorporar Impulsión Falabella al tablero diario: ya no está en espera de OC; activo desde el 11/08.
- No comparar Falabella con junio–julio (serie en cero). Seguir 2–3 semanas para fijar baseline diurno y nocturno.
- Mantener seguimiento de Placa Bancaria: el alza del 18/06 se revirtió en agosto; no reabrir como fuga nocturna.
- Pasillo y ARROW: dejar como referencia de red (no priorizar).

5. Noche con control: no se lee como fuga

- Sin control nocturno WES declarado en este recinto.
- Ripley y Placa: patrón nocturno del deck ya era ~0; esa madrugada no se lee como fuga.
- Falabella: las noches desde el 12/08 (7–11 m³ en 0–6 h) SÍ entran al análisis; el punto recién entra en medición.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Placa Bancaria (000025-08): umbral diario 155 m³/día (agosto ~123 × 1,25). El 18/06 llegó a ~410; WES avisa si se repite el salto, sin usar la media inflada de junio.
- Ripley (000025-10): umbral diario 125 m³/día (promedio ~99 × 1,25). Segundo volumen del recinto; noches ya ~0. Falabella: aún sin umbral fijo (2–3 semanas de baseline).

MAQ — Mall Arauco Quilicura

Recepción 06/11/2025 (original) / 17/02/2026 (relocalizado) · Capacitación 14/11/2025 · Usuarios: Mario Freitez — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental; Equipo Mantenición: Iván Dustan, Katihuska Varas, Lucas Méndez, Carlos Leyto


1. Equipos instalados

- Matriz Principal (000025-13)
- Alimentación Baños (000025-34)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 4.033,3 m³ (134,4 m³/día)
- Julio: 6.056 m³ (195,4 m³/día)
- Agosto 1-16: 3.275,1 m³ (204,7 m³/día)
- Proyección agosto: 6.345,6 m³
- Mayor aporte: Matriz Principal — jun 3.930,8 / jul 5.993,6 / ago 3.226 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 45% · ago vs jul 5%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m ³ /día ago	Proyección agosto
4.033,3 m ³	6.056 m ³	3.275,1 m ³	204,7 m ³ /d	6.345,6 m ³

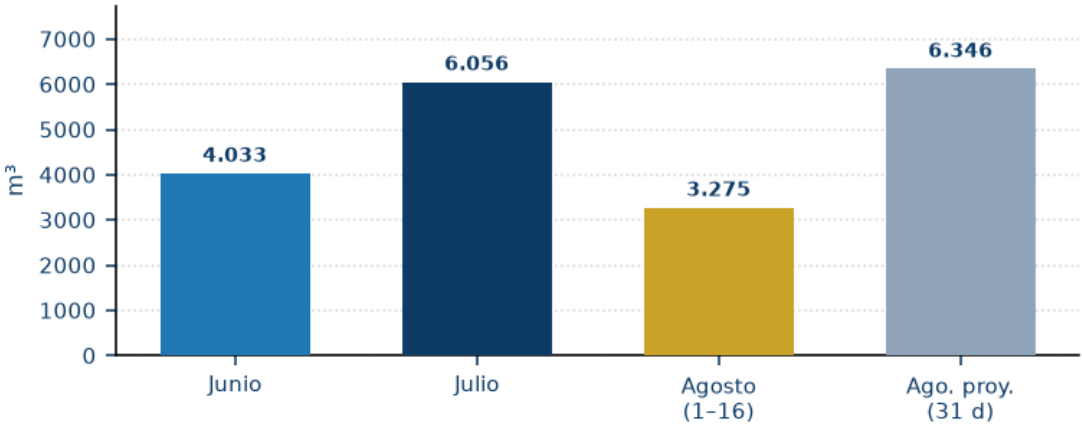

3. Hallazgos / conclusiones

- Matriz Principal = 98,4% del recinto. Baños = 1,6%.
- Alza clara: 131 m³/día en junio → 193 m³/día en julio y 201,6 m³/día en agosto (1-16).
- 10/08 Matriz: 21 m³ en 0-6 h (de 198 m³ del día). Sigue el patrón del deck (sin noches en cero).
- Alimentación Baños: bajo y estable (jun 102 / jul 62 / ago 49 m³); uso hábil.
- Red de Incendio (000025-14) relocalizada: 0 m³. No forma parte del activo.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Implementar control on/off 00:00-08:00 en Matriz Principal (igual que estanques MAE).

- Oportunidad de orden de magnitud: $\sim 21 \text{ m}^3/\text{noche} \times 30 \approx 629 \text{ m}^3/\text{mes}$ si se corta el caudal inhábil.
- No hay control nocturno activo: este es el hallazgo principal del recinto.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- No hay control nocturno activo en Quilicura.
- El consumo de madrugada de Matriz Principal SÍ entra al análisis: es la variable a gestionar.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Matriz Principal (000025-13) — nocturno: alerta si 00:00–06:00 $> 8 \text{ m}^3$ (hoy 21–26 m^3). Es lo que hay que ver en sala hasta que exista on/off.
- Matriz Principal — diario: umbral 230 $\text{m}^3/\text{día}$ (mediana $\sim 187 \times 1,25$). Agosto ~ 202 ; avisa si el alza jun→ago sigue. Baños: no priorizar.

BOM — Buenaventura (San Ignacio)

Recepción 18/11/2025 · Capacitación 11/12/2025 · Usuarios: Aliro Cortés — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental


1. Equipos instalados

- San Ignacio 300 (000025-17)
- San Ignacio 500 (000025-18)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 1.761,6 m³ (58,7 m³/día)
- Julio: 5.115,6 m³ (165 m³/día)
- Agosto 1-16: 2.549,6 m³ (159,3 m³/día)
- Proyección agosto: 4.939,8 m³
- Mayor aporte: San Ignacio 500 — jun 1.415,3 / jul 4.066,5 / ago 1.851,9 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 181% · ago vs jul -3%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m ³ /día ago	Proyección agosto
1.761,6 m ³	5.115,6 m ³	2.549,6 m ³	159,3 m ³ /d	4.939,8 m ³

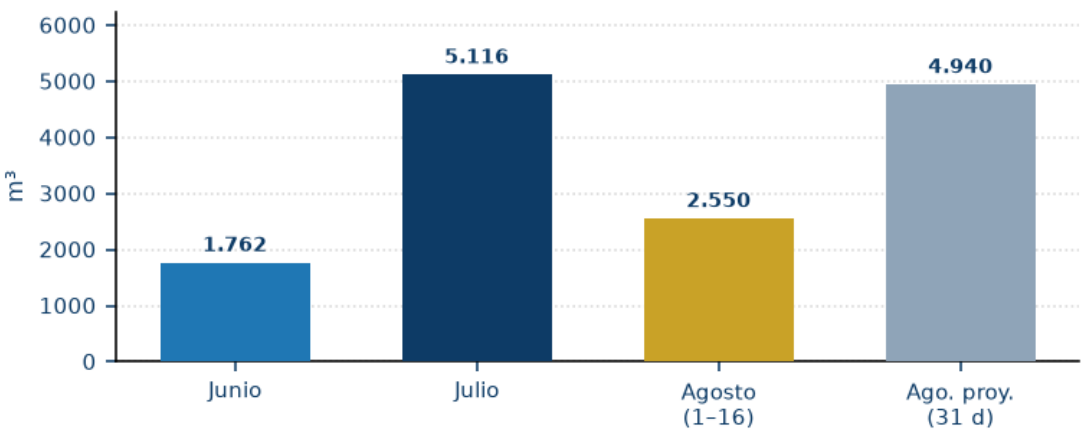

3. Hallazgos / conclusiones

- San Ignacio 500 = ~78% del recinto. Alza desde el 26/06 (36,7 → 99,6 m³/día) y 1-15/07 en 148,7 m³/día.
- Control nocturno 500 desde 16/07 FUNCIONA: 15/07 noche 36,3 m³ → 20/07 3,3 m³ → 10/08 2,3 m³. Esa noche no se lee como fuga.
- El volumen diurno no volvió a la base de junio: 16-31/07 114,8 m³/día y 1-16/08 115,7 m³/día vs 36,7 m³/día (1-25/06). Queda alza operacional de día.
- San Ignacio 300 (solo monitoreo): 11,5 → 33,8 → 43,6 m³/día. El 10/08, 9,9 m³ de 22,6 m³ fueron en 0-6 h (~44% nocturno). Sin control.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- 500: no reabrir fuga nocturna. Pedir a operaciones la causa del caudal diurno/vespertino que quedó alto desde el 26/06.
- 300: revisar consumo de madrugada sostenido e implementar control on/off (no está cubierto).
- Mensaje al JO (Aliro Cortés): el control de 500 ya aporta; el ahorro grande ahora está en el día y en el 300.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- San Ignacio 500 (000025-18): control desde 16/07. Noche 42 → 2 m³. Esa madrugada NO se lee como fuga.
- San Ignacio 300: sin control. La noche SÍ entra al análisis (el 10/08 fue ~51% nocturna).

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- San Ignacio 500 (000025-18) — diario: umbral 145 m³/día (agosto ~116 × 1,25). La noche ya está controlada; el umbral vigila el caudal diurno que no volvió a junio.
- San Ignacio 300 (000025-17) — nocturno: alerta si 00:00–06:00 > 4 m³ (el 10/08 fueron ~10 m³, ~51% del día). Sin control: esta es la alerta de madrugada del recinto.

AEB — Arauco El Bosque

Recepción 29/10/2025 (original) / 16/01/2026 (relocalizado) · Capacitación 20/11/2025 · Usuarios: Tamara Martínez — Jefa de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental


1. Equipos instalados

- Matriz principal 1º piso (000025-11)
- Anillo Plaza (000025-12)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 2.116,3 m³ (70,5 m³/día)
- Julio: 2.370,9 m³ (76,5 m³/día)
- Agosto 1-16: 1.144,3 m³ (71,5 m³/día)
- Proyección agosto: 2.217,2 m³
- Mayor aporte: Matriz principal 1º piso — jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 930,7 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 8% · ago vs jul -6%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m³/día ago	Proyección agosto
2.116,3 m³	2.370,9 m³	1.144,3 m³	71,5 m³/d	2.217,2 m³

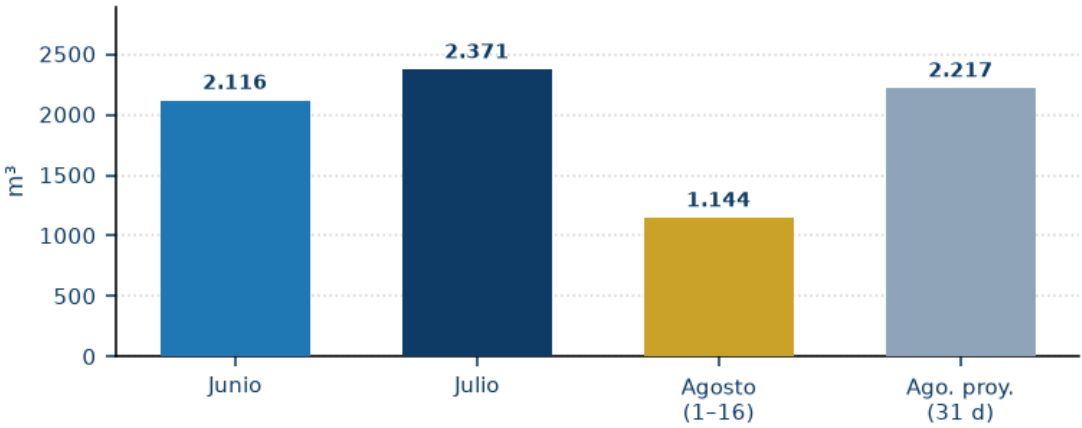

3. Hallazgos / conclusiones

- Puntos activos: Matriz principal 1º piso (000025-11) y Anillo Plaza (000025-12). Matriz A.A. (000025-30) = 0 m³ en el período (no operativo).
- Matriz 11: jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 930,7 m³ (~55,9 m³/día, estable).
- 10/08 Matriz: 6,5 m³ en 0-6 h (día 55,4 m³). Sin control.
- Anillo Plaza: jul 646,7 m³ (alza vs jun 464,7); 10/08 noche 2,3 de 12,2 m³.
- La portada del deck 7 Malls aún nombra Matriz A.A.; el dato activo es 000025-11.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Replicar control on/off 00:00–08:00 en Matriz (como estanques MAE). Oportunidad ~6 m³/noche.
- Revisar llaves / equipos del Anillo Plaza para bajar la base nocturna.
- Actualizar el listado del recinto: activo 11+12; 30 en cero.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- No hay control nocturno activo en El Bosque.
- La noche de Matriz y Anillo SÍ entra al análisis: es la oportunidad de ahorro del recinto.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Matriz 1° piso (000025-11) — nocturno: alerta si 00:00–06:00 > 3 m³ (el 10/08 = 6,5 m³). De día está estable (~56 m³); la madrugada es lo que hay que gestionar.
- Anillo Plaza (000025-12): umbral diario 22 m³/día (promedio ~17 × 1,25). Julio tuvo un pico de 58; agosto bajó a ~13. Avisa si se reabre esa alza.

CUR — Arauco Curauma

Recepción 29/04/2026 (Anillo Norte / Anillo Sur) · Capacitación 12/12/2025 · Usuarios: Joceline Lazo — Jefe de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental


1. Equipos instalados

- CUR Anillo Sur (000025-37)
- CUR Anillo Norte (000025-38)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 663,8 m³ (22,1 m³/día)
- Julio: 618,5 m³ (20 m³/día)
- Agosto 1-16: 349,4 m³ (21,8 m³/día)
- Proyección agosto: 677 m³
- Mayor aporte: CUR Anillo Sur — jun 342,3 / jul 331,9 / ago 182,4 m³
- Variación m³/día: jul vs jun -10% · ago vs jul 9%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m ³ /día ago	Proyección agosto
663,8 m ³	618,5 m ³	349,4 m ³	21,8 m ³ /d	677 m ³

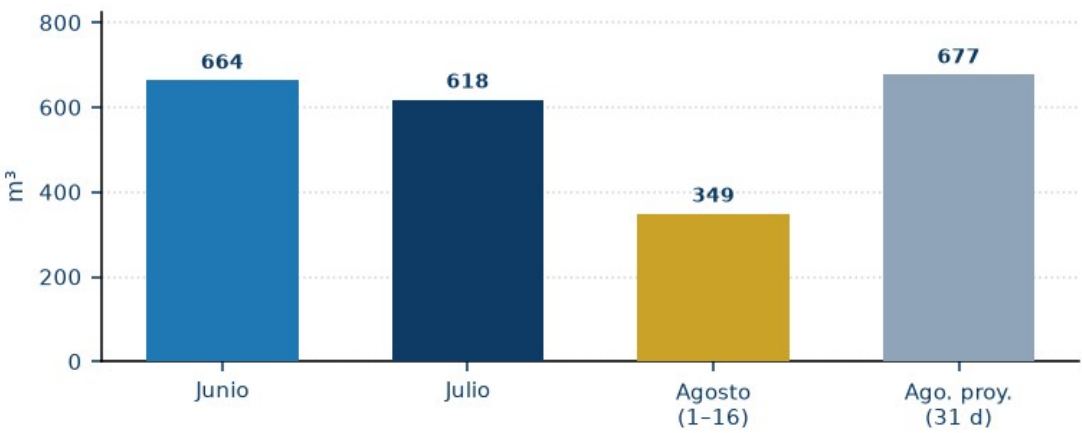

3. Hallazgos / conclusiones

- Red reconfigurada: Anillo Norte (000025-38) y Anillo Sur (000025-37). Matriz/Baños 15-16 = 0 m³ (no comparables).
- Volumen conjunto estable: jun 663,8 / jul 618,5 / ago 349,4 m³ (~20-22 m³/día).
- Ambos anillos aportan en partes similares (Sur levemente mayor).
- En el deck se cuadró WES vs boleta Esval N° 2368516 (18/05-16/06); la diferencia se explicó por desfase de lecturas, no por pérdida.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Enviar la(s) boleta(s) Esval de junio-agosto para repetir el cuadro WES vs cuenta.

- No hay control nocturno que activar como prioridad: el recinto está estable y acotado.
- Mantener a Joceline Lazo / medioambiente.dcl en el tablero de los dos anillos.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- Sin control nocturno WES en Curauma.
- No se declara fuga nocturna en este recinto para el período.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Anillo Sur (000025-37): umbral diario $14 \text{ m}^3/\text{día}$ (promedio $\sim 11 \times 1,25$). Recinto estable; es el anillo de mayor volumen.
- Anillo Norte (000025-38): umbral diario $13 \text{ m}^3/\text{día}$ (promedio $\sim 10 \times 1,25$). Los dos anillos cubren el mall; no hay un tercer punto que priorizar.

PAK — Parque Arauco Kennedy

Recepción 12/12/2025 · Capacitación 17/12/2025 · Usuarios: Francisco Jeldres — Jefe de Operaciones; Paula Azolas — Analista Gestión Ambiental; Equipo Mantenición (C. Naranjo, M. Jara, R. Moreno, R. Díaz, J. Gutiérrez, H. Fierro)


1. Equipos instalados

- Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal (000025-20)
- Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. (000025-21)
- Sala de Bomba Sandia Antigua (000025-22)
- Llenado Pileta (000025-23)
- Llenado Pileta Cascada (000025-24)
- Distrito de Lujo DL (000025-27)
- Sala de Bomba Sandia Nueva (000025-28)
- Impulsión Anden 3-4 Restaurante (000025-29)
- PAK BAZAR GOURMET (000025-35)
- PAK DL KENNEDY (000025-36)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 20.927,5 m³ (697,6 m³/día)
- Julio: 31.239 m³ (1.007,7 m³/día)
- Agosto 1-16: 20.372,9 m³ (1.273,3 m³/día)
- Proyección agosto: 39.472,5 m³
- Cifras de cabecera (20+21+22+23+24+28+29). DL/Bazar/Kennedy no se suman.
- Mayor cabecera: Sala de Bomba Sandia Antigua — jun 8.532,6 / jul 13.661,2 / ago 8.588,8 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 44% · ago vs jul 26%

Junio	Julio	Agosto 1-16	m ³ /día ago	Proyección agosto
20.927,5 m ³	31.239 m ³	20.372,9 m ³	1.273,3 m ³ /d	39.472,5 m ³

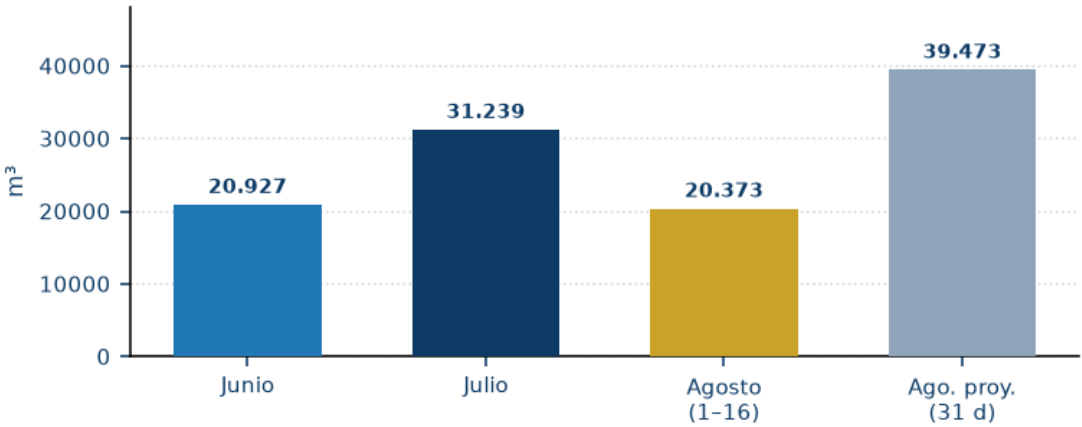

3. Hallazgos / conclusiones

- 10 puntos activos. Baños 5/6 (25–26) relocizados a Bazar Gourmet (35) y DL Kennedy (36).
- Cadena: Sandía Antigua (22) y Sandía Nueva (28) alimentan DL (27), que se reparte en Bazar (35) y DL Kennedy (36). No sumar la cadena para facturar.
- Consumo de cabecera (sin doble conteo): jun 20.927,5 / jul 31.239 / ago 20.372,9 m³.
- 10/08 DL: 41,2 m³ en 0–6 h (de 221 m³ del día). El deck ya marcaba al DL como el mayor nocturno de la cadena.
- Andén Locales Gastronómicos (21) sube: jun 3.006,5 → jul 4.583,2 m³. Piletas: volumen menor.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Evaluar control on/off 00:00–08:00 en Distrito de Lujo y salas de bomba Sandía (mismo criterio MAE).
- No usar la suma de los 10 puntos como consumo del mall: hay doble conteo de la cadena DL.
- Mensaje a JO (Francisco Jeldres) / mantención: la noche del DL es la variable de mayor impacto.

5. Noche con control: no se lee como fuga

- Sin control nocturno WES activo en Kennedy.
- El patrón 0–8 h del DL SÍ entra al análisis: es el hallazgo a gestionar.

6. Alertas de umbral — proponer en la reunión

- Distrito de Lujo (000025-27) — nocturno: alerta si 00:00–06:00 > 15 m³ (el 10/08 = 41 m³). Es el mayor impacto de madrugada de Kennedy.
- Andén Locales Gastronómicos (000025-21): umbral diario 180 m³/día (promedio ~144 × 1,25). Agosto ~219: confirma el alza. No umbral en Sandía: es bomba de la cadena DL.

Consolidado

Mall	Junio m³	Julio m³	Ago 1-16 m³	m³/día ago	Mensaje clave
MAE Estación	3.179	3.074	1.577	98,5	Norte/Pizza/Sur: noche con control, no es fuga. Norte: alza diurna agosto.
MAM Maipú	10.014	10.356	4.005	250,3	Placa se revirtió. Falabella activa desde el 11/08.
MAQ Quilicura	4.033	6.056	3.275	204,7	Pedir control nocturno en Matriz (~24 m³/noche).
BOM Buenaventura	1.762	5.116	2.550	159,3	500 noche OK; queda alza diurna y noche del 300.
AEB El Bosque	2.116	2.371	1.144	71,5	Activos 11 y 12. Pedir control inhábil en Matriz.
CUR Curauma	664	618	349	21,8	Estable. Pedir boletas Esval junio-agosto.
PAK Kennedy	20.927	31.239	20.373	1.273,3	Cifras de cabecera (sin DL). Control nocturno en DL.

Fuente: API de medidas WES, 01/06/2026 – 16/08/2026. La proyección de agosto es lineal (16 días → 31). Si el punto tiene control nocturno, esa madrugada no se interpreta como fuga.

Umbrales a cargar en WES — para la reunión

1 o 2 cortes por mall. Diario = promedio operativo × 1,25. Nocturno = m³ en 00:00–06:00. No se propone umbral de madrugada en puntos que ya tienen control (SI500, Pizza Hut, Estanque Norte, Estanque Sur).

Mall	Umbral 1 (prioridad)	Umbral 2	Por qué
MAE Estación	Diario · Estanque Norte (01): 40 m³/día	Diario · Pizza Hut (07): 25 m³/día	Alza diurna ago; noche ya controlada
MAM Maipú	Diario · Placa Bancaria (08): 155 m³/día	Diario · Ripley (10): 125 m³/día	Atrapa otro 18/06 (~410) sin media inflada
MAQ Quilicura	Nocturno · Matriz Principal (13): > 8 m³ 00–06 h	Diario · Matriz Principal (13): 230 m³/día	Hoy 21–26 m³; sin on/off
BOM Buenaventura	Diario · San Ignacio 500 (18): 145 m³/día	Nocturno · San Ignacio 300 (17): > 4 m³ 00–06 h	Noche ya controlada; vigila el día
AEB El Bosque	Nocturno · Matriz 1° piso (11): > 3 m³ 00–06 h	Diario · Anillo Plaza (12): 22 m³/día	10/08 = 6,5 m³; día estable
CUR Curauma	Diario · Anillo Sur (37): 14 m³/día	Diario · Anillo Norte (38): 13 m³/día	Recinto estable; mayor volumen
PAK Kennedy	Nocturno · Distrito de Lujó (27): > 15 m³ 00–06 h	Diario · Andén Locales Gastro (21): 180 m³/día	10/08 = 41 m³; mayor impacto