


Informe semanal de gestión hídrica

AGUNSA Lampa · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
307,9 m³ Consumo de la semana	44,0 m³/día Promedio diario	50,2 m³ Consumo nocturno	16 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: el depósito registró **307,9 m³**. El nocturno alcanzó **50,2 m³ (16 %)**. El total bajó 21 % vs la semana previa. El estado de la semana se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

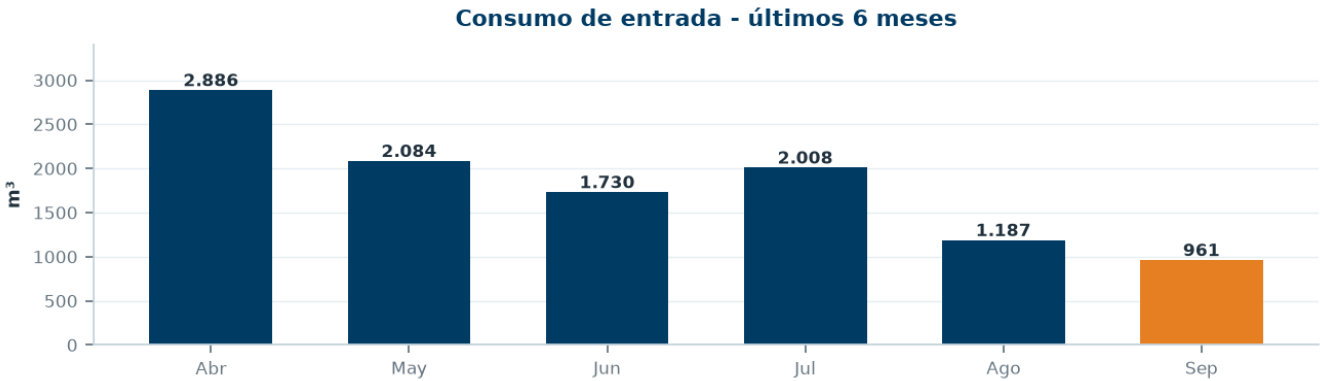


Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Bajó 21 % vs la semana previa 307,9 m ³ esta semana; 387,4 m ³ la anterior.	Queda como referencia. Si el nocturno no baja con el total, revisar pérdidas.
INFORMATIVA	Depósito concentra el 49 % de la semana 149,5 m ³ en estos días.	Es el punto a vigilar si el total se dispara antes de fin de mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

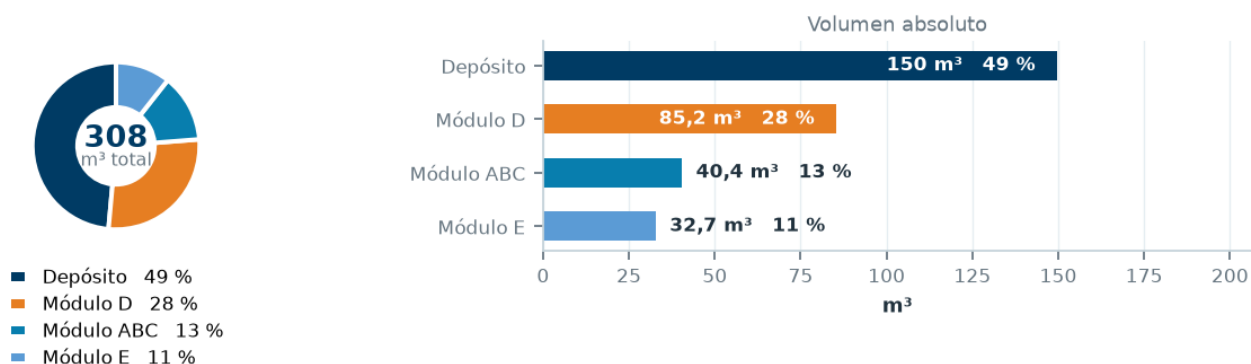

Cómo leer este gráfico: Depósito y módulos se presentan por separado y se suman al total del recinto Lampa.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 41,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

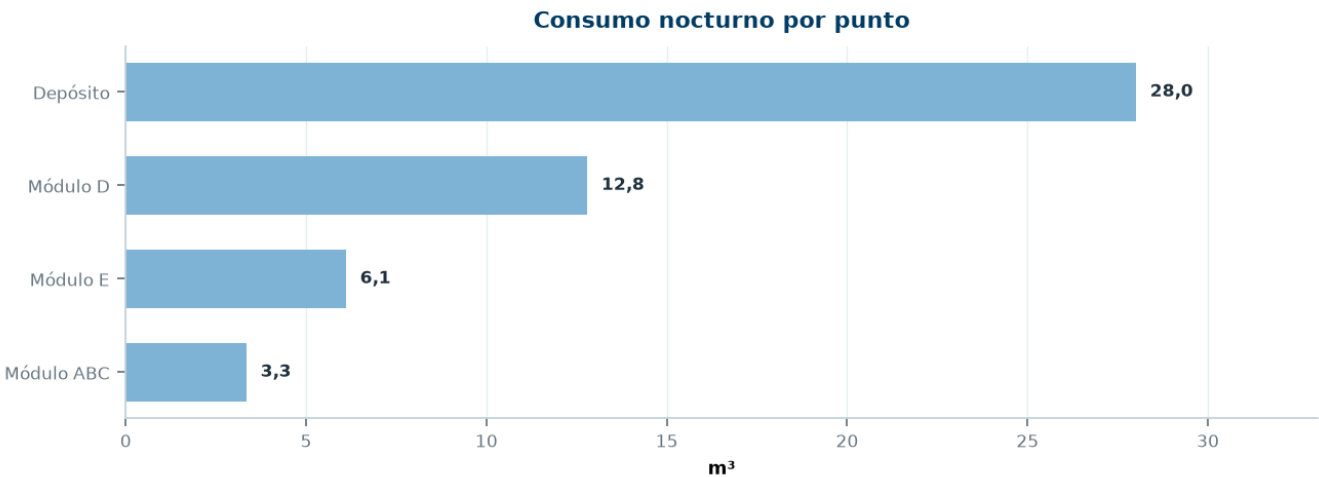

El consumo nocturno se suma entre depósito y módulos porque son puntos distintos.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Depósito	149,5 m³	21,4 m³/día	41,1 m³ · 15/09	28,0 m³	7 días
Módulo D	85,2 m³	12,2 m³/día	17,9 m³ · 14/09	12,8 m³	7 días
Módulo ABC	40,4 m³	5,8 m³/día	8,8 m³ · 16/09	3,3 m³	7 días
Módulo E	32,7 m³	4,7 m³/día	7,9 m³ · 14/09	6,1 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$62.536**, con tarifa referencial de **\$1.245/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Depósito

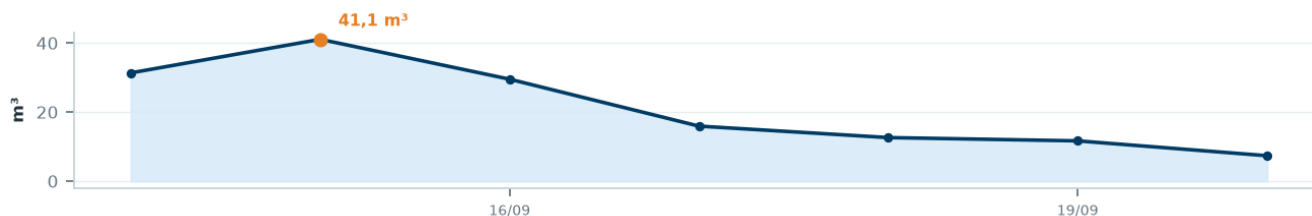


Lectura: El máximo fue de 41,1 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Módulo D

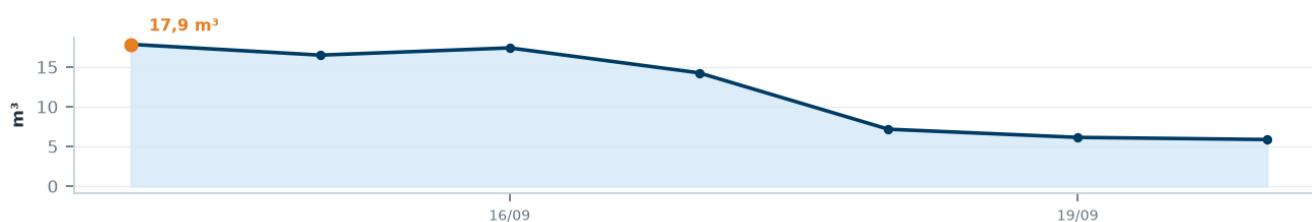

Lectura: El máximo fue de 17,9 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Módulo ABC

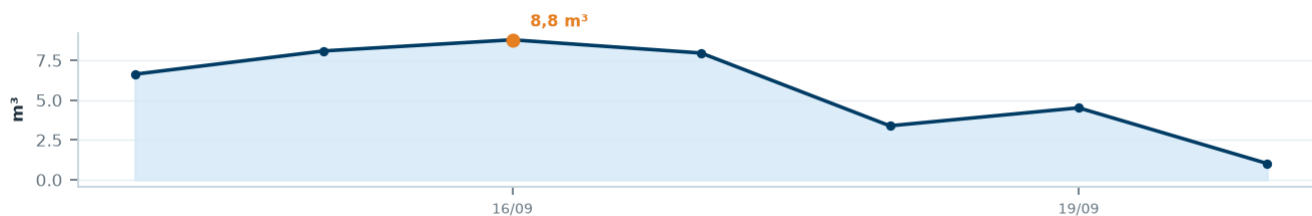

Lectura: El máximo fue de 8,8 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.