


Informe semanal de gestión hídrica

Inchcape Quilicura · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.			
314,1 m³ Consumo de la semana	44,9 m³/día Promedio diario	38,5 m³ Consumo nocturno	12 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: la sucursal registró **314,1 m³**. El nocturno alcanzó **38,5 m³ (12 %)**. El total subió 8 % vs la semana previa. El estado de la semana se clasifica como **Bajo control**. El caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.

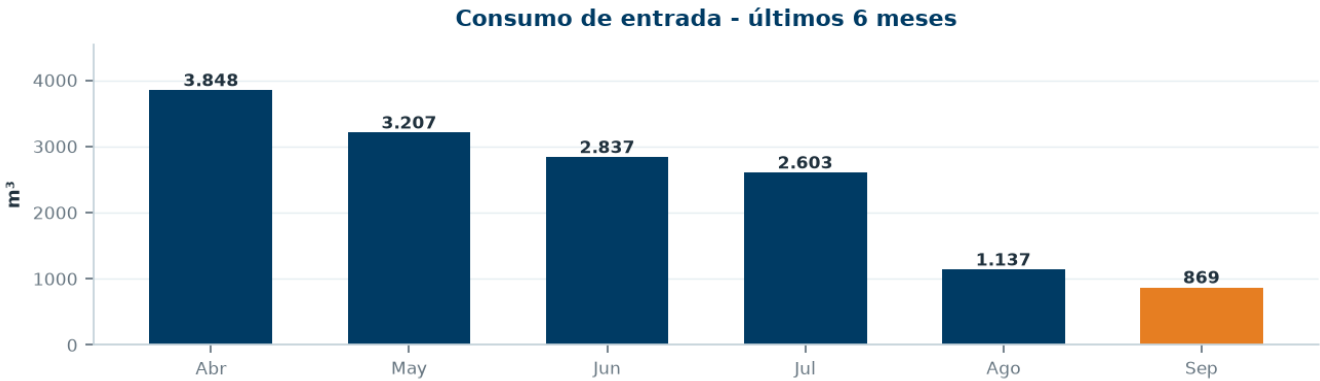

Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Consumo en línea con la semana previa 314,1 m³ esta semana (8 % vs la anterior).	Seguir el nocturno y los picos diarios hasta el cierre de mes.
INFORMATIVA	La referencia es la matriz, no la suma interna La Matriz Principal es el consumo real.	Los demás medidores se leen como control interno.



Cómo leer este gráfico: la Matriz Principal representa el consumo real de la sucursal. Los demás medidores están aguas abajo y miden derivaciones del mismo caudal; por lo tanto, sus consumos no se suman.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 73,5 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

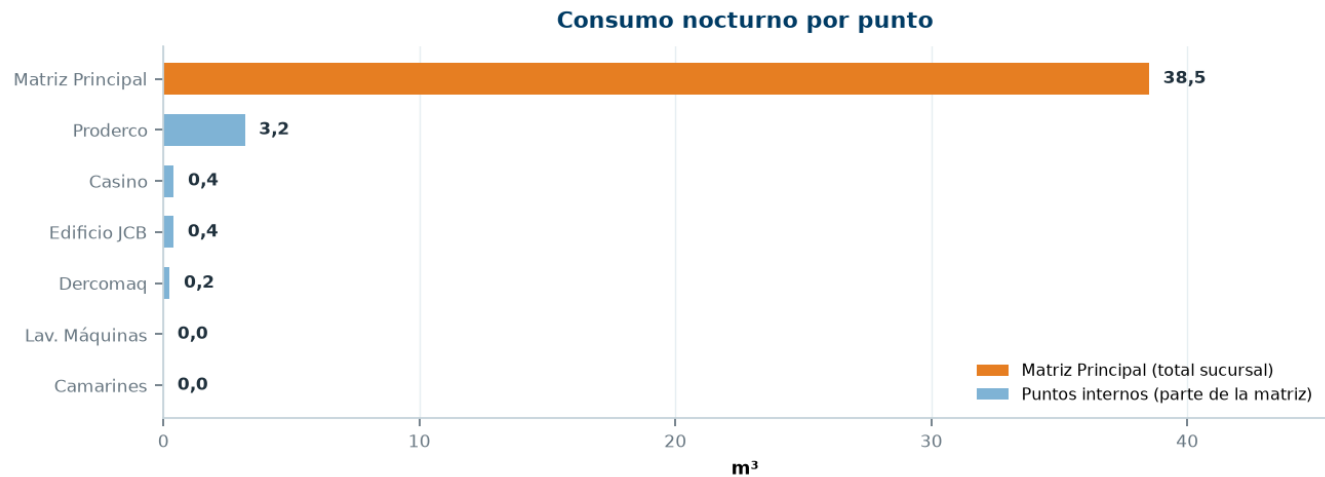

Los volúmenes de los medidores interiores se expresan respecto de la Matriz Principal, pero no son aditivos porque corresponden a derivaciones internas.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz Principal	314,1 m³	44,9 m³/día	73,5 m³ · 15/09	38,5 m³	7 días
Proderco	39,5 m³	5,6 m³/día	16,6 m³ · 15/09	3,2 m³	7 días
Casino	13,7 m³	2,0 m³/día	4,8 m³ · 14/09	0,4 m³	7 días
Dercomaq	8,3 m³	1,2 m³/día	3,1 m³ · 15/09	0,2 m³	7 días
Edificio JCB	7,7 m³	1,1 m³/día	2,4 m³ · 15/09	0,4 m³	7 días
Lav. Máquinas	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · —	0,0 m³	0 días
Camarines	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$48.908**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz Principal

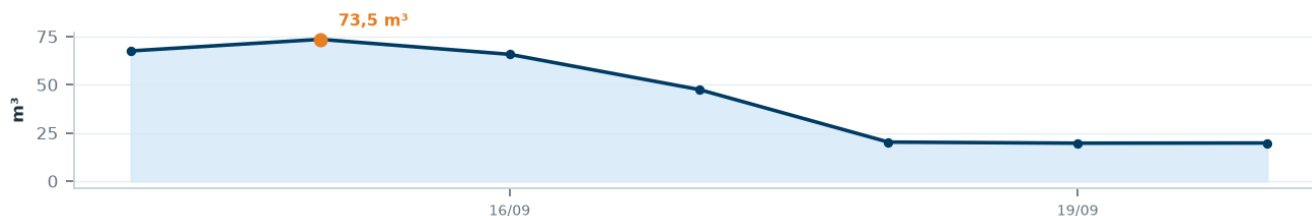


Lectura: El máximo fue de 73,5 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Proderco

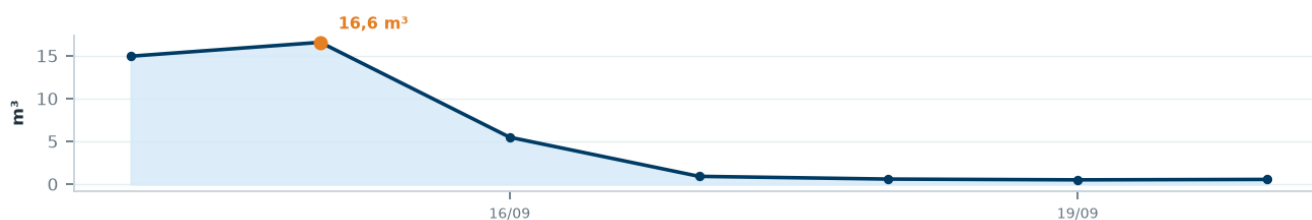

Lectura: El máximo fue de 16,6 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Casino

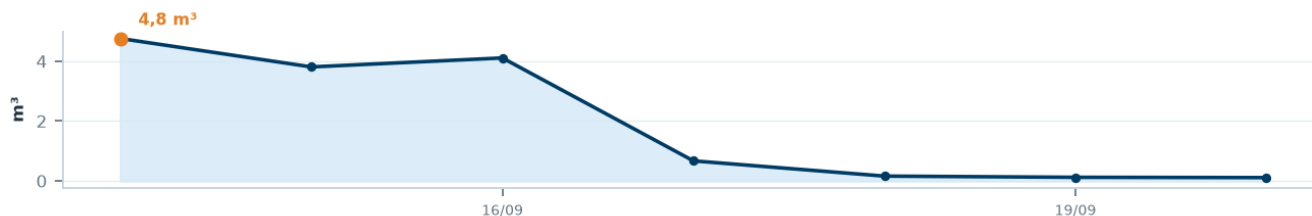

Lectura: El máximo fue de 4,8 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.