


Informe semanal de gestión hídrica

Lo Valledor · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: REQUIERE ATENCIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.			
964,7 m³ Consumo de la semana	137,8 m³/día Promedio diario	293,7 m³ Consumo nocturno	30 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: el recinto registró **964,7 m³**. El nocturno alcanzó **293,7 m³ (30 %)**. El total bajó 9 % vs la semana previa. El estado de la semana se clasifica como **Requiere atención**. El equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.

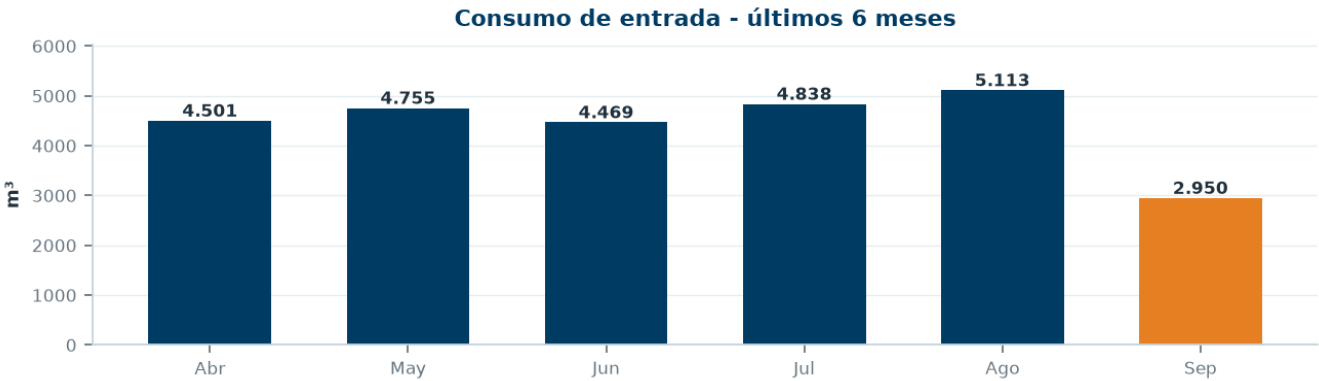


Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Consumo en línea con la semana previa 964,7 m ³ esta semana (-9 % vs la anterior).	Seguir el nocturno y los picos diarios hasta el cierre de mes.
SEGUIMIENTO	30 % nocturno esta semana 293,7 m ³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 29 % (subió 2 puntos).	Separar riego, llenado o bombas de una posible pérdida. Si el alza se sostiene, elevar el estado antes del cierre.
INFORMATIVA	P1 concentra el 97 % de la semana 932,4 m ³ en estos días.	Es el punto a vigilar si el total se dispara antes de fin de mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

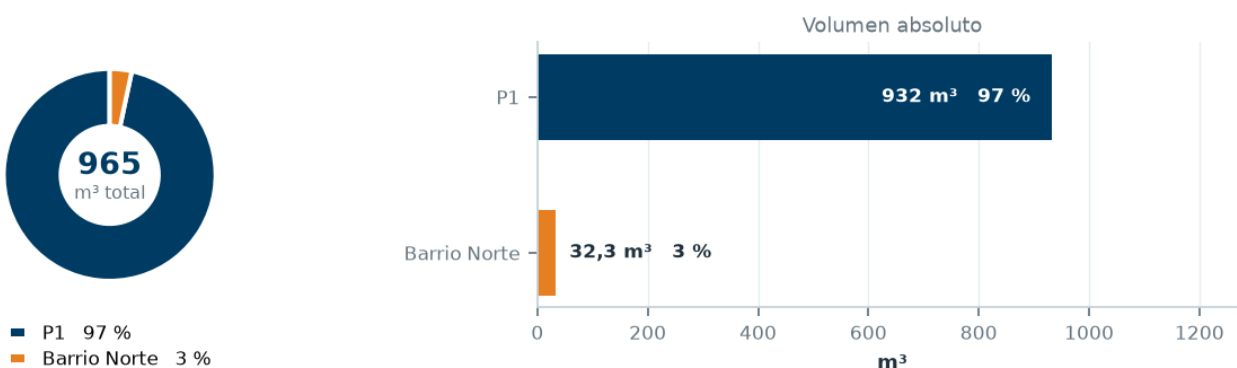

Cómo leer este gráfico: P1 y Barrio Norte son recintos distintos y se suman al total. El anillo muestra la participación; las barras, el volumen en m³. P1 concentra ~94 % del recinto.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 160,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

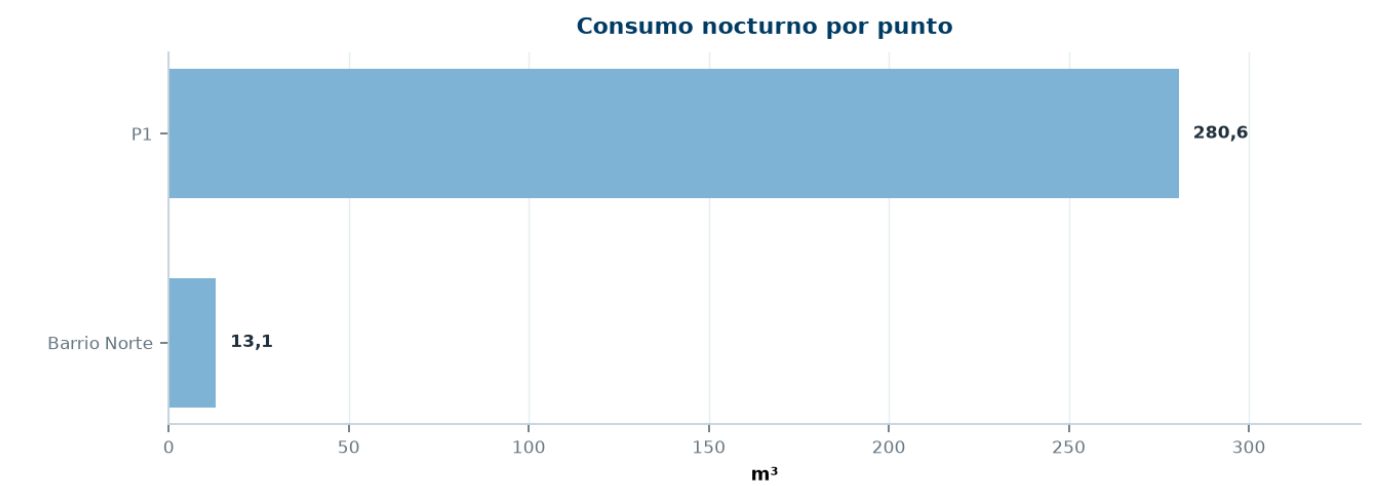

El caudal en 00:00–06:59 incluye el peak 22:00–03:00 y no se lee como pérdida. P1 y Barrio Norte se suman porque no miden el mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Administración / operación	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Requiere atención”**. El equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Crítico”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
P1	932,4 m³	133,2 m³/día	160,1 m³ · 15/09	280,6 m³	7 días
Barrio Norte	32,3 m³	4,6 m³/día	6,5 m³ · 16/09	13,1 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen entre las 00:00 y las 06:59. En este recinto esa ventana incluye el peak 22:00–03:00; no se interpreta como pérdida. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$372.936**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

P1

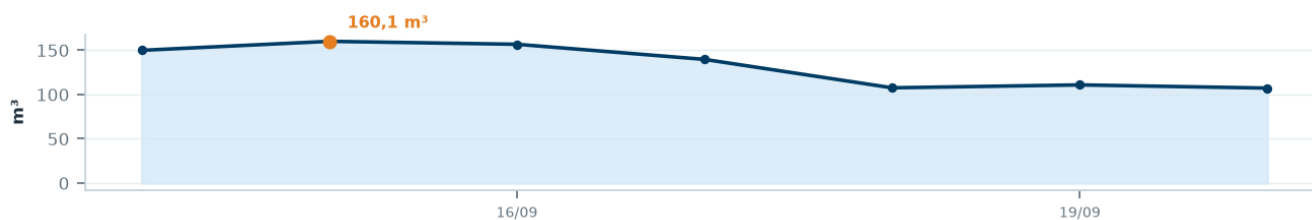

Lectura: El máximo fue de 160,1 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Barrio Norte

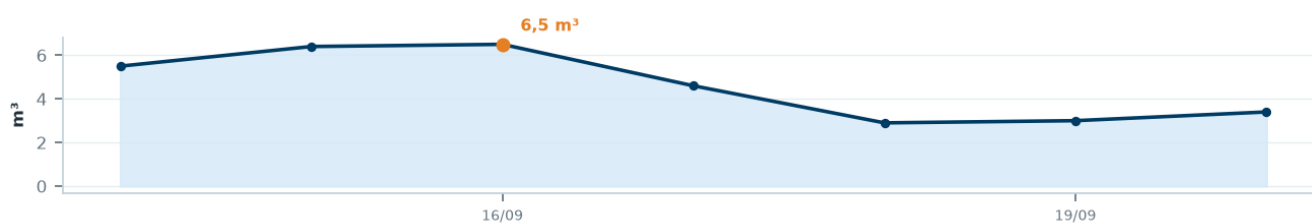

Lectura: El máximo fue de 6,5 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.