


Informe semanal de gestión hídrica

Colegios de Renca · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
66,1 m³ Consumo de la semana	9,4 m³/día Promedio diario	9,8 m³ Consumo nocturno	15 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Seguimiento semanal: los colegios registró **66,1 m³**. El nocturno alcanzó **9,8 m³ (15 %)**. El total bajó 81 % vs la semana previa. El estado de la semana se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

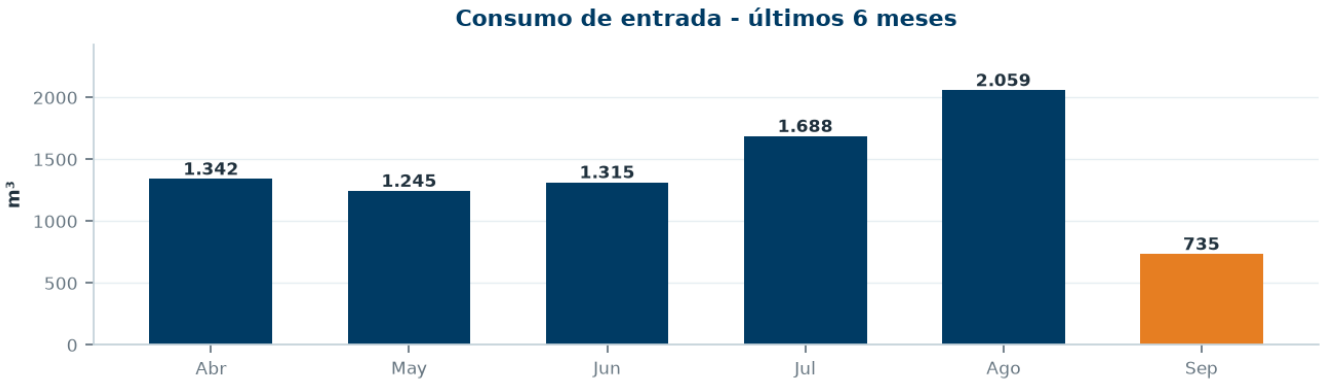


Este informe cubre la semana 14 al 20 de septiembre de 2026. La gráfica de 6 meses es contexto del año; no se extrapola ni se cierra el mes.

Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Bajó 81 % vs la semana previa 66,1 m³ esta semana; 342,4 m³ la anterior.	Queda como referencia. Si el nocturno no baja con el total, revisar pérdidas.
SEGUIMIENTO	15 % nocturno esta semana 9,8 m³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 7 % (subió 7 puntos).	Separar riego, llenado o bombas de una posible pérdida. Si el alza se sostiene, elevar el estado antes del cierre.
INFORMATIVA	Cumbre Pte. concentra el 94 % de la semana 62,0 m³ en estos días.	Es el punto a vigilar si el total se dispara antes de fin de mes.


Consumo por punto · quién concentra el total

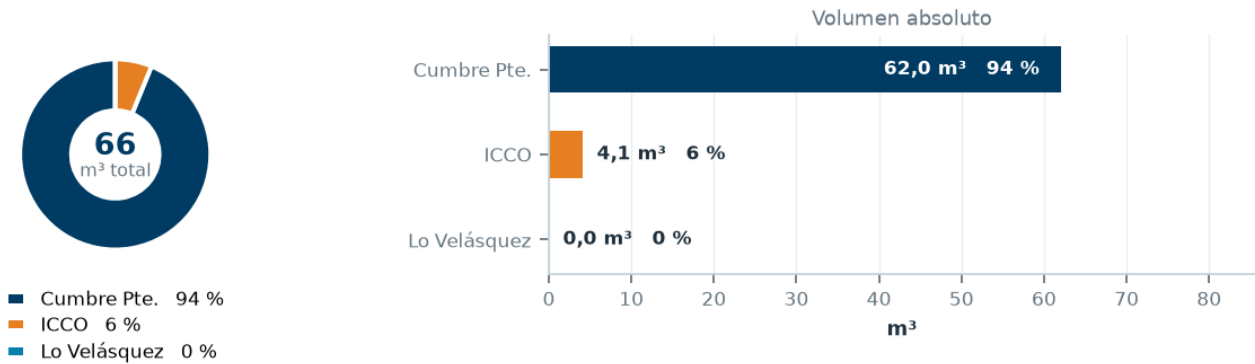

Cómo leer este gráfico: Lo Velásquez, Cumbre Pte. e ICCO son establecimientos distintos: sus consumos se suman al total de colegios de Renca. Gimnasio y Piscina Municipal no entran en este informe.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 13,6 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

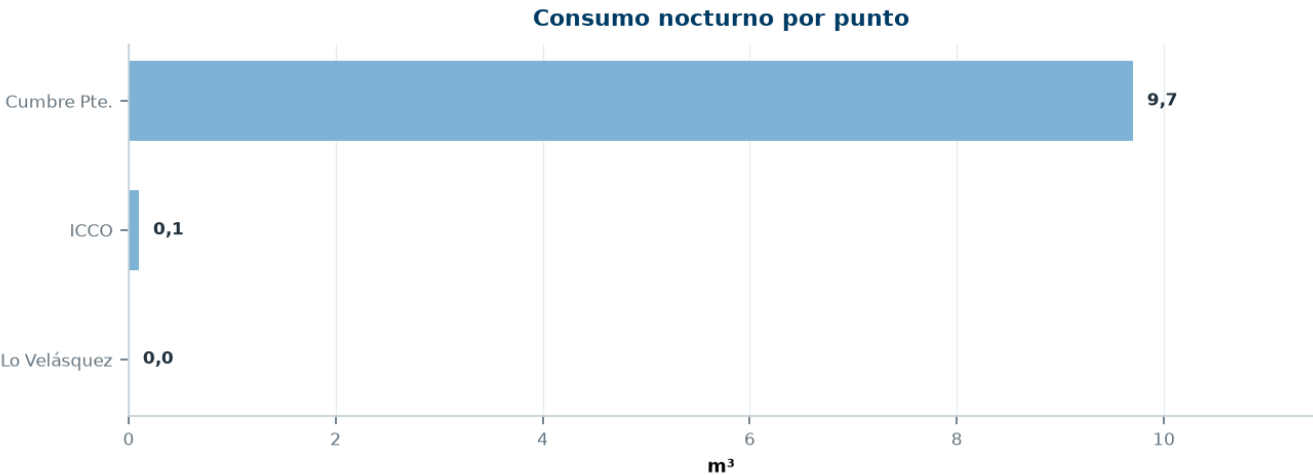

El consumo nocturno se suma entre los tres colegios porque no miden el mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Administración / operación	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	WES + cliente	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Cumbre Pte.	62,0 m³	8,9 m³/día	13,6 m³ · 15/09	9,7 m³	7 días
ICCO	4,1 m³	0,6 m³/día	0,8 m³ · 17/09	0,1 m³	7 días
Lo Velásquez	0,0 m³	0,0 m³/día	0,0 m³ · 14/09	0,0 m³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$12.152**, con tarifa referencial de **\$1.240/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días de la semana cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Cumbre Pte.

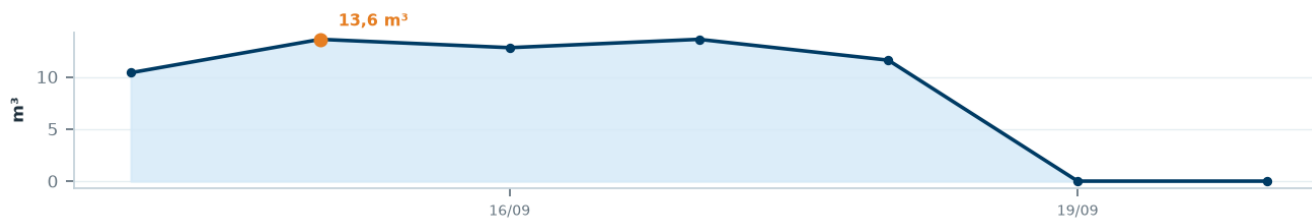

Lectura: El máximo fue de 13,6 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

ICCO

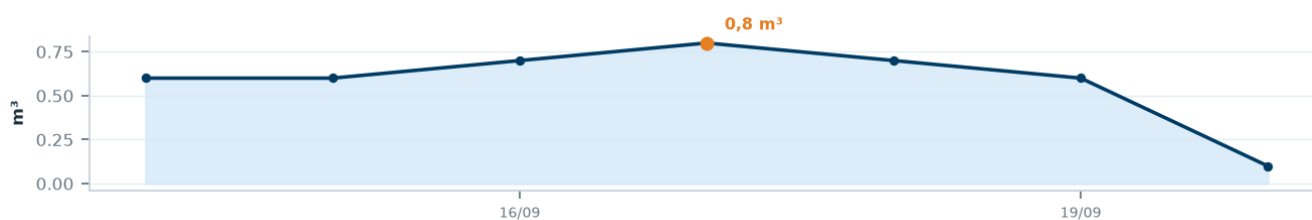

Lectura: El máximo fue de 0,8 m³ el 17 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Lo Velásquez



Lectura: El máximo fue de 0,0 m³ el 14 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.