

Informe mensual de gestión hídrica


AGUNSA Intermodal San Antonio · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
66,8 m ³ Consumo total	2,2 m ³ /día Promedio diario	16,0 m ³ Consumo nocturno	24 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el recinto registró **66,8 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **16,0 m³**, equivalente al **24 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$19.970**.


El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

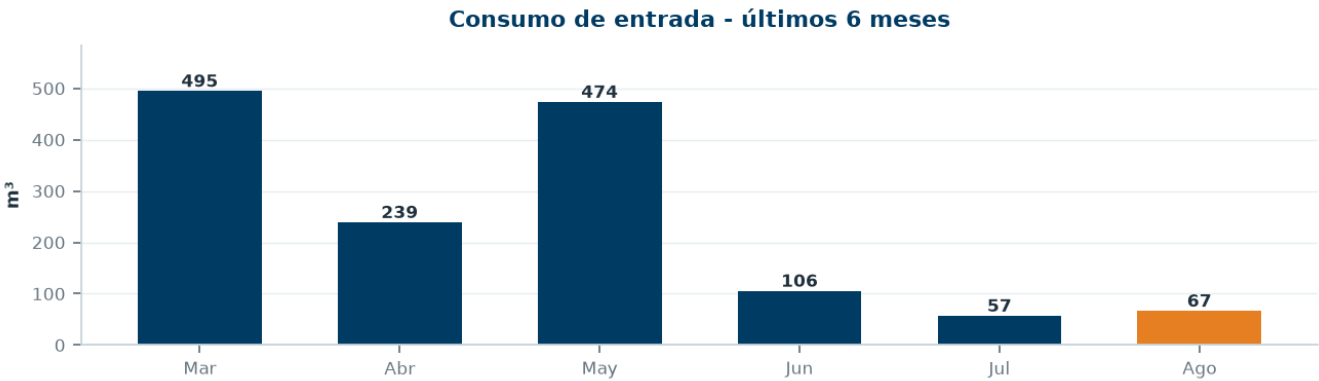

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	24 % del consumo fue nocturno 16,0 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Serie continua en el mes completo Intermodal registra los 31 días del periodo.	Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola. La serie queda como línea base.

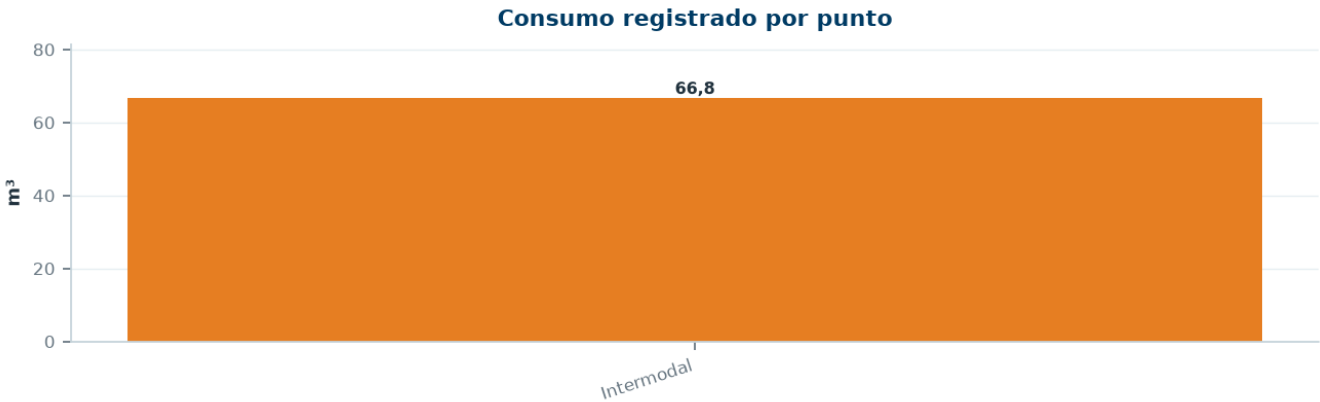

Cómo leer este gráfico: un único punto de monitoreo representa el consumo del recinto Intermodal.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 21 de agosto, con 4,3 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

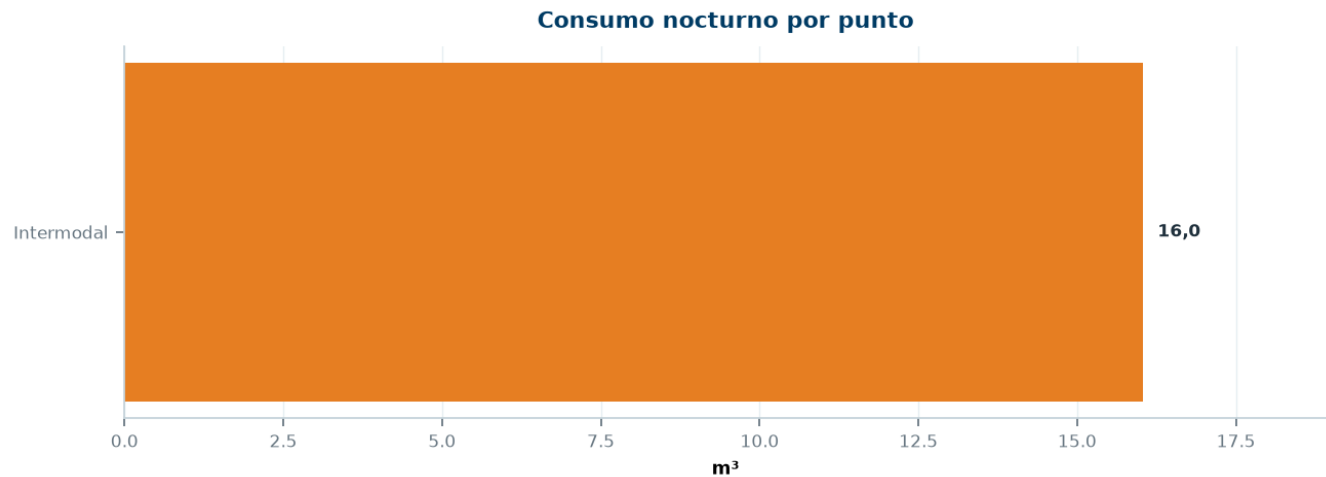

El consumo nocturno corresponde al único medidor del recinto Intermodal San Antonio.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Intermodal	66,8 m³	2,2 m³/día	4,3 m³ · 21/08	16,0 m³	31 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$19.970**, con tarifa referencial de **\$1.245/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes

Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Intermodal

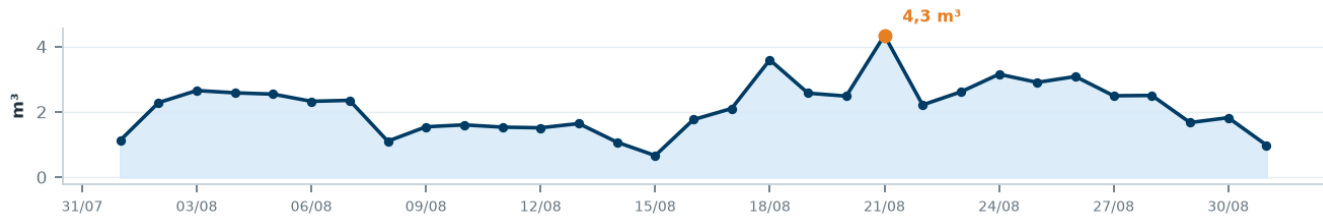

Lectura: El máximo fue de 4,3 m³ el 21 de agosto. La serie cubre el mes completo.