

# Informe mensual de gestión hídrica


Fundo Zapallar · 1 al 31 de agosto de 2026

| ESCALA DE ESTADO HÍDRICO                                                                                                                                           |                                             | CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| BAJO CONTROL<br>Consumo estable                                                                                                                                    | EN OBSERVACIÓN<br>Requiere seguimiento      | REQUIERE ATENCIÓN<br>Revisión y decisión | CRÍTICO<br>Acción inmediata    |
| Motivo del periodo: consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios). |                                             |                                          |                                |
| 1.738,8 m <sup>3</sup><br>Consumo de entrada                                                                                                                       | 56,1 m <sup>3</sup> /día<br>Promedio diario | 548,8 m <sup>3</sup><br>Consumo nocturno | 32 %<br>Participación nocturna |

## Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el fundo registró **1.738,8 m<sup>3</sup>**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **548,8 m<sup>3</sup>**, equivalente al **32 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$684.403**.


El estado se clasifica como **En observación**. Consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).

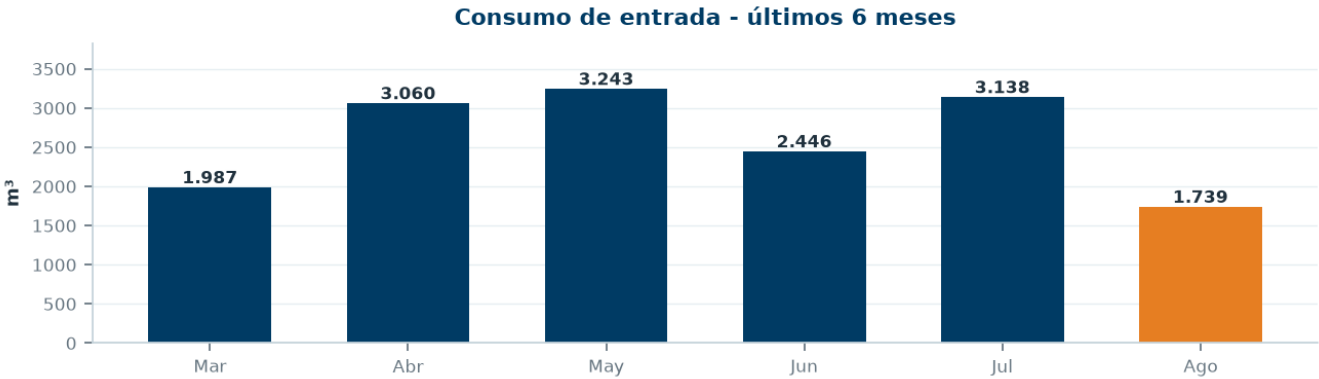

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

## Hallazgos prioritarios


| PRIORIDAD   | HALLAZGO                                                                                           | LECTURA Y DECISIÓN                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO | <b>Consumo nocturno en seguimiento</b><br>548,8 m³ entre 00:00 y 06:59: 32 % de la entrada.        | Por la operación mediante bombas y estanques, puede corresponder a funcionamiento habitual. Definir una línea base nocturna propia y observar su evolución. |
| SEGUIMIENTO | <b>Evento en Etapa N.º 3</b><br>199,1 m³ el 1 de agosto.                                           | Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.                                   |
| INFORMATIVA | <b>Los puntos internos no se suman al total</b><br>La Matriz ESVAL es el consumo real de el fundo. | Los demás medidores están aguas abajo o en derivaciones del mismo caudal. Se leen como control interno, no como volumen adicional.                          |

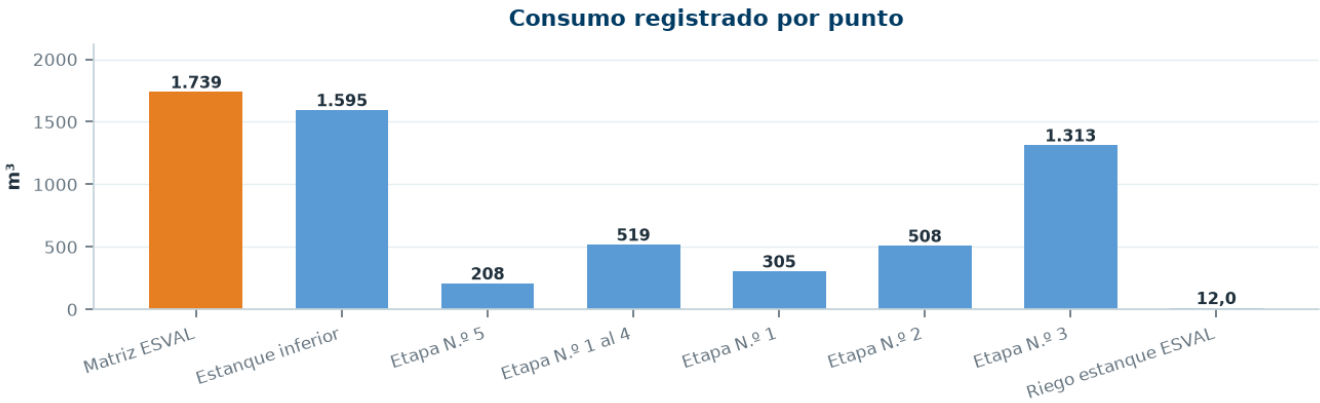

**Cómo leer este gráfico:** la Matriz ESVAL representa la entrada real al fundo. Los demás medidores están aguas abajo y miden el mismo flujo en distintos tramos; por lo tanto, sus consumos no se suman.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 14 de agosto, con 95,0 m³.

# Consumo nocturno y plan de acción

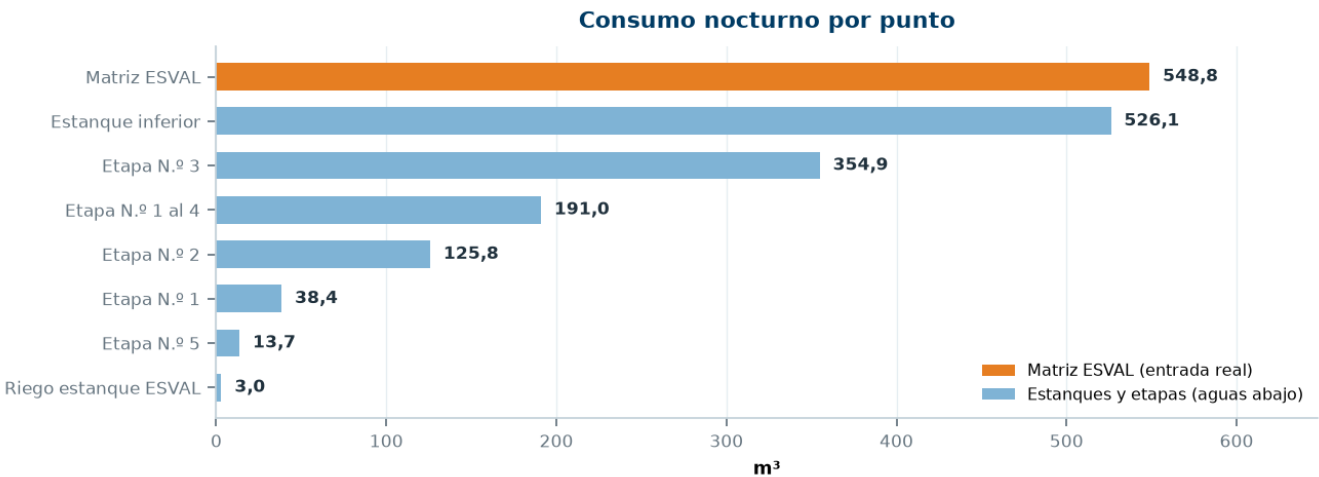

Los volúmenes de los medidores interiores se expresan respecto de la entrada principal, pero no son aditivos porque corresponden a tramos encadenados.

## Acciones recomendadas

| ACCIÓN                                               | RESPONSABLE SUGERIDO       | PLAZO           | RESULTADO ESPERADO                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno. | Administración / operación | 7 días          | Separar consumo programado de posibles pérdidas. |
| Revisar evento en etapa n.º 3.                       | Operación + WES            | 7 días          | Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.   |
| Definir línea base nocturna y umbral de alerta.      | WES + cliente              | Próximo informe | Detección temprana de desviaciones.              |

## Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

## Anexo técnico - indicadores por punto

| PUNTO                | TOTAL      | PROMEDIO    | MÁXIMO DIARIO    | NOCTURNO | COBERTURA NOCHE |
|----------------------|------------|-------------|------------------|----------|-----------------|
| Matriz ESVAL         | 1.738,8 m³ | 56,1 m³/día | 95,0 m³ · 14/08  | 548,8 m³ | 31 días         |
| Estanque inferior    | 1.594,6 m³ | 51,4 m³/día | 95,1 m³ · 14/08  | 526,1 m³ | 31 días         |
| Etapa N.º 3          | 1.313,2 m³ | 42,4 m³/día | 199,1 m³ · 01/08 | 354,9 m³ | 30 días         |
| Etapa N.º 1 al 4     | 518,6 m³   | 16,7 m³/día | 34,0 m³ · 20/08  | 191,0 m³ | 31 días         |
| Etapa N.º 2          | 508,5 m³   | 16,4 m³/día | 28,4 m³ · 07/08  | 125,8 m³ | 30 días         |
| Etapa N.º 1          | 304,7 m³   | 9,8 m³/día  | 31,8 m³ · 03/08  | 38,4 m³  | 31 días         |
| Etapa N.º 5          | 208,3 m³   | 6,7 m³/día  | 28,9 m³ · 03/08  | 13,7 m³  | 31 días         |
| Riego estanque ESVAL | 12,0 m³    | 0,4 m³/día  | 0,9 m³ · 07/08   | 3,0 m³   | 30 días         |

### Criterio nocturno y costo referencial

Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$684.403**, con tarifa referencial de **\$1.247/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

## Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

### Matriz ESVAL



**Lectura:** El máximo fue de 95,0 m³ el 14 de agosto. La serie cubre el mes completo.

### Etapas N.º 3

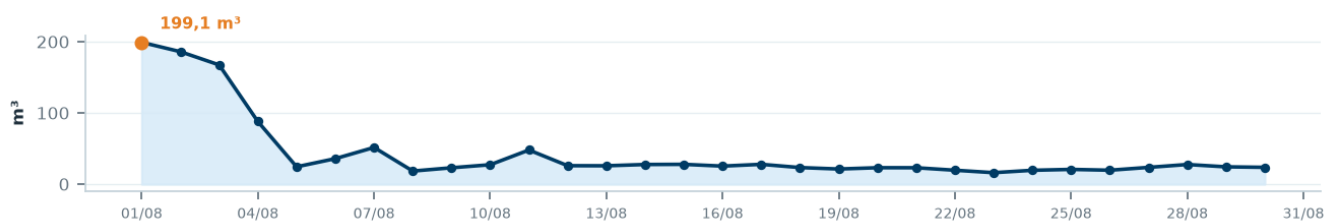

**Lectura:** El máximo fue de 199,1 m³ el 1 de agosto. Hay 1 día(s) sin dato; no se interpolan.

### Estanque inferior



**Lectura:** El máximo fue de 95,1 m³ el 14 de agosto. La serie cubre el mes completo.