

Informe mensual de gestión hídrica


Inchcape Quilicura · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.			
1.101,2 m³ Consumo de entrada	35,5 m³/día Promedio diario	115,7 m³ Consumo nocturno	11 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado la sucursal registró **1.101,2 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **115,7 m³**, equivalente al **11 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$146.964**.


El estado se clasifica como **Bajo control**. El caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.

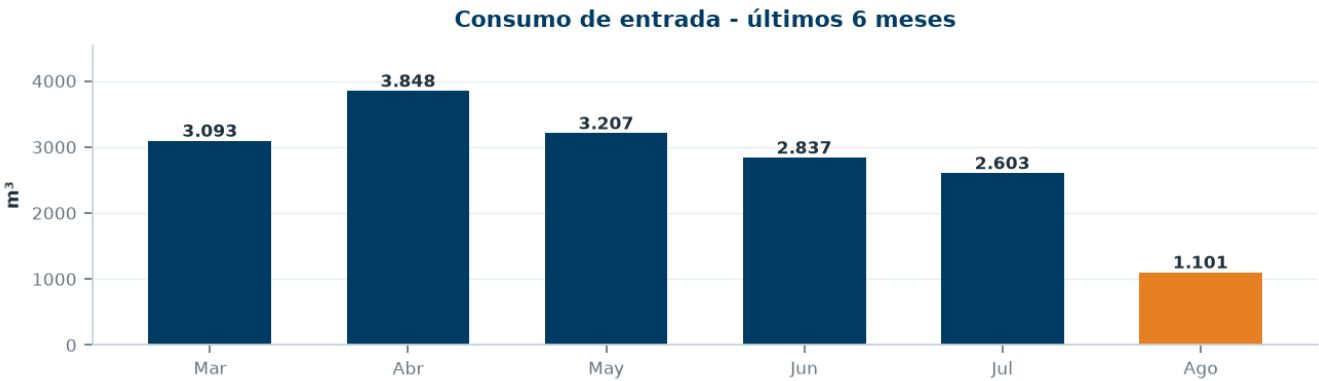

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	11 % del consumo nocturno es operación WES 115,7 m³ entre 00:00 y 06:59.	El caudal de madrugada de la Matriz Principal se explica por los ciclos de control y regulación del sistema WES, no por una pérdida. Se mantiene como referencia operativa.
SEGUIMIENTO	Evento en Camarines 16,0 m³ el 9 de agosto.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Camarines La serie tiene 21 días con datos de 31 del mes.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.

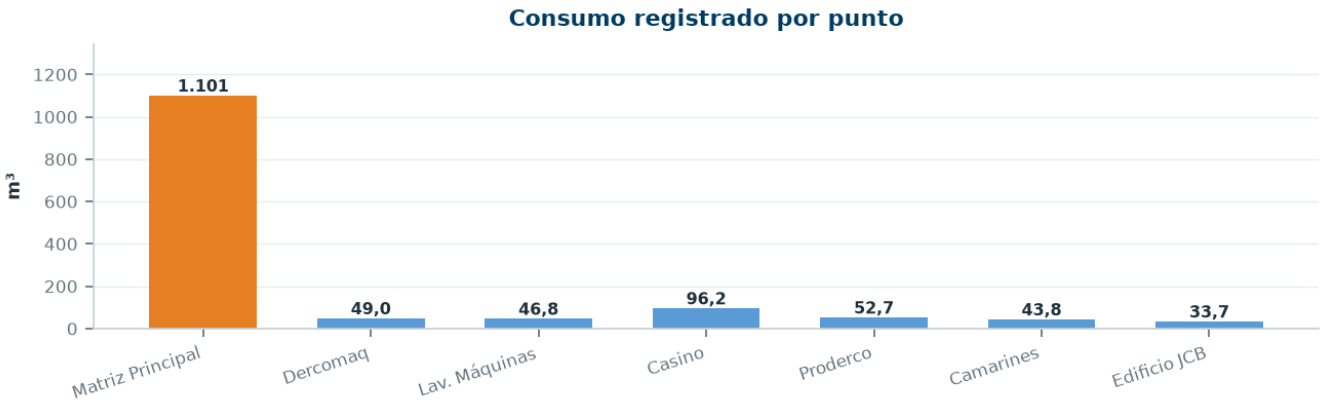

Cómo leer este gráfico: la Matriz Principal representa el consumo real de la sucursal. Los demás medidores están aguas abajo y miden derivaciones del mismo caudal; por lo tanto, sus consumos no se suman.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 7 de agosto, con 69,0 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

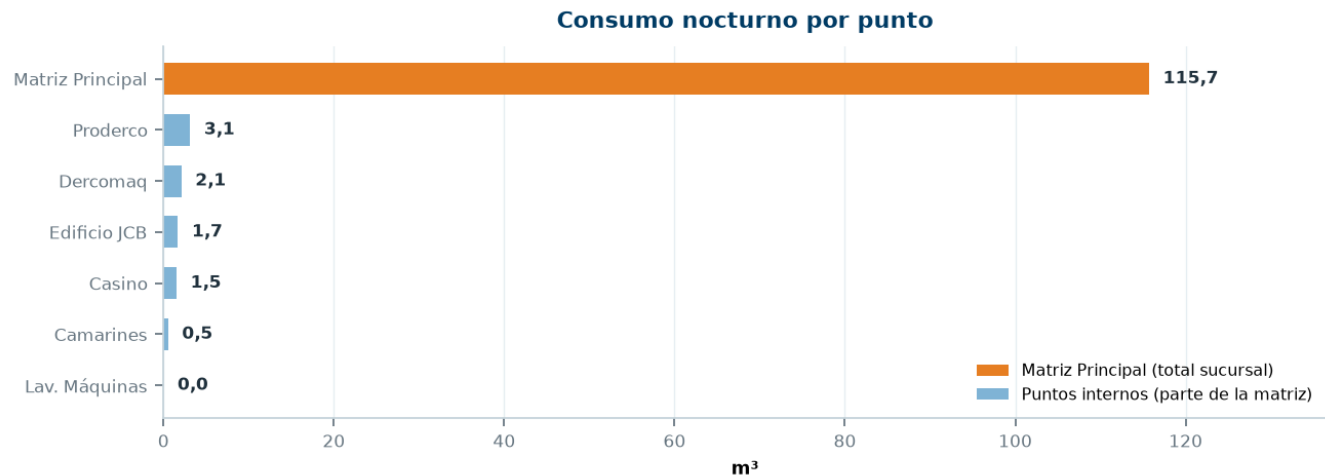

Los volúmenes de los medidores interiores se expresan respecto de la Matriz Principal, pero no son aditivos porque corresponden a derivaciones internas.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Mantener el nocturno WES como línea base.	WES	Próximo informe	Detectar desviaciones sobre la operación habitual.
Revisar evento en camarines.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El caudal nocturno de la Matriz Principal corresponde al funcionamiento del sistema WES y no se identifica pérdida en la sucursal.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz Principal	1.101,2 m³	35,5 m³/día	69,0 m³ · 07/08	115,7 m³	27 días
Casino	96,2 m³	3,1 m³/día	7,8 m³ · 04/08	1,5 m³	31 días
Proderco	52,7 m³	1,7 m³/día	4,1 m³ · 19/08	3,1 m³	31 días
Dercomaq	49,0 m³	1,6 m³/día	3,5 m³ · 08/08	2,1 m³	31 días
Lav. Máquinas	46,8 m³	1,5 m³/día	4,2 m³ · 07/08	0,0 m³	31 días
Camarines	43,8 m³	1,4 m³/día	16,0 m³ · 09/08	0,5 m³	21 días
Edificio JCB	33,7 m³	1,1 m³/día	2,0 m³ · 24/08	1,7 m³	31 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$146.964**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz Principal

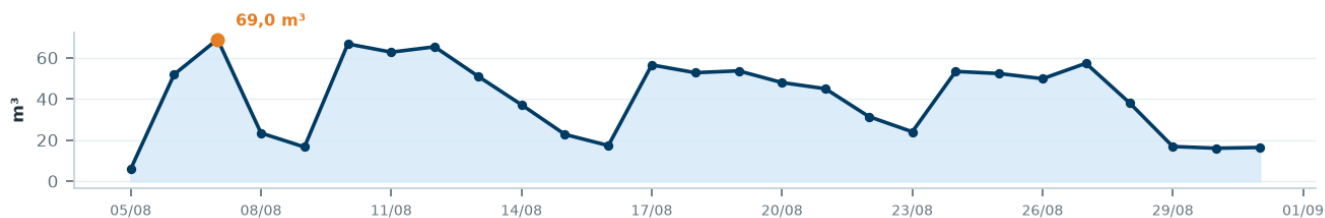


Lectura: El máximo fue de 69,0 m³ el 7 de agosto. Hay 4 día(s) sin dato; no se interpolan.

Camarines

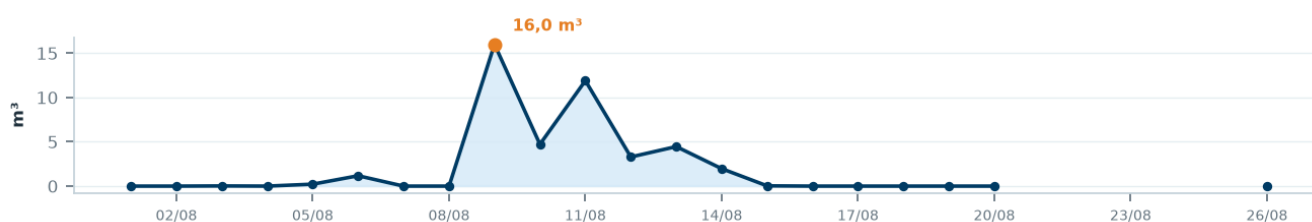

Lectura: El máximo fue de 16,0 m³ el 9 de agosto. Hay 10 día(s) sin dato; no se interpolan.

Casino

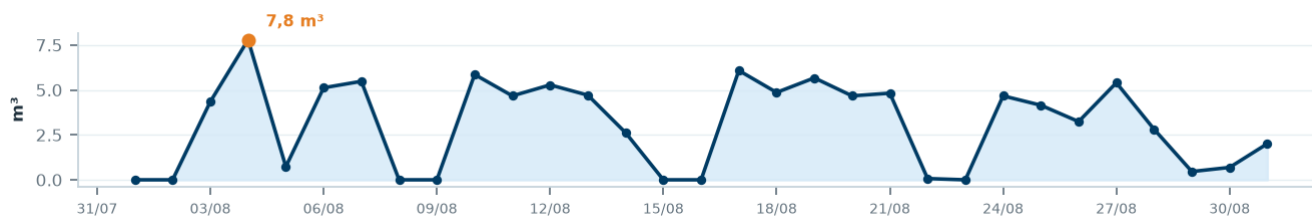

Lectura: El máximo fue de 7,8 m³ el 4 de agosto. La serie cubre el mes completo.