

Informe mensual de gestión hídrica


Lo Vallador · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
5.029,8 m ³ Consumo total	162,3 m ³ /día Promedio diario	1.496,2 m ³ Consumo nocturno	30 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el recinto registró **5.029,8 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **1.496,2 m³**, equivalente al **30 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$1.900.136**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

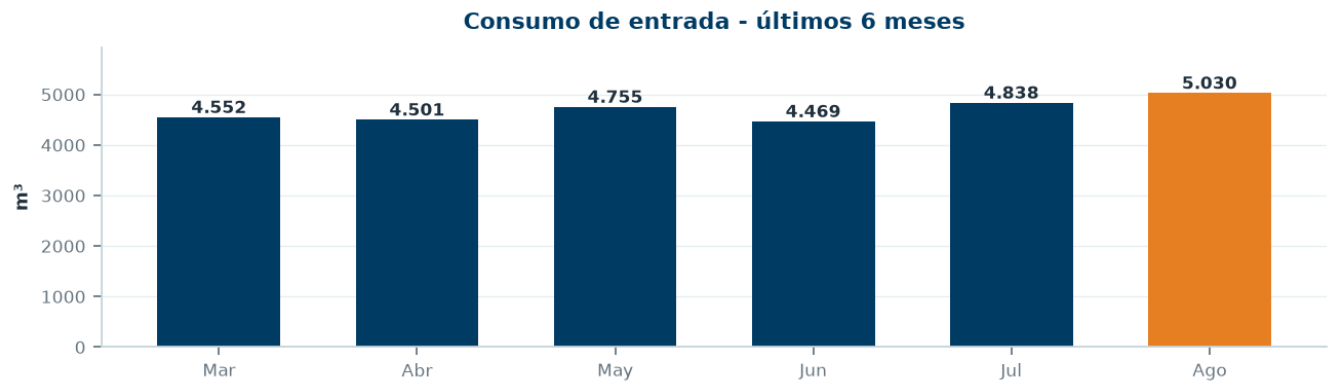

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	30 % del consumo fue nocturno 1.496,2 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	P1 concentra el 94 % del total 4.705,3 m³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.



Cómo leer este gráfico: P1 y Barrio Norte son recintos distintos: sus consumos se suman al total del periodo.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 11 de agosto, con 175,2 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

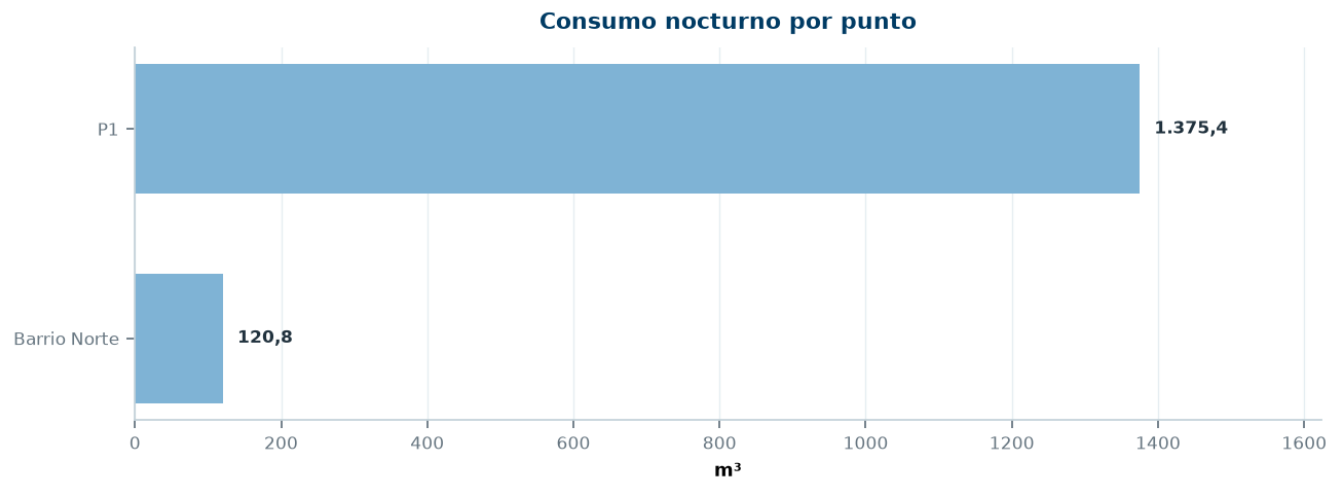

El consumo nocturno de cada recinto se suma porque no miden el mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
P1	4.705,3 m³	151,8 m³/día	175,2 m³ · 11/08	1.375,4 m³	31 días
Barrio Norte	324,5 m³	10,5 m³/día	17,9 m³ · 11/08	120,8 m³	31 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$1.900.136**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

P1

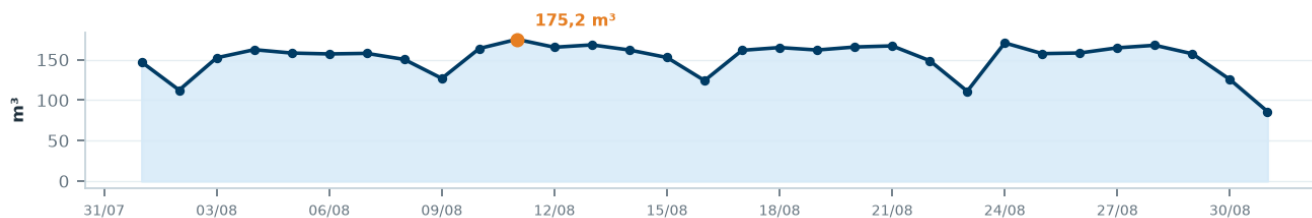

Lectura: El máximo fue de 175,2 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Barrio Norte

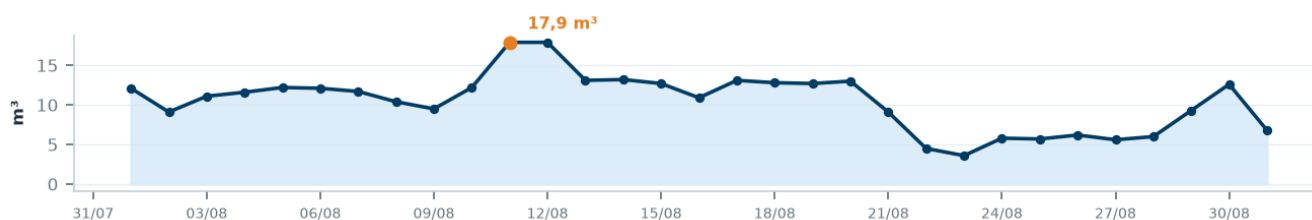

Lectura: El máximo fue de 17,9 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.