

Reporte Agregado - BUPA

MONITOREO WES

Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo

Rango: 23-07-26 - 11-08-26

Generado: 13-08-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO


Puntos de monitoreo analizados: 4.

Consumo total agregado: 4.027,2 m³.

Consumo promedio por punto: 1.006,8 m³.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

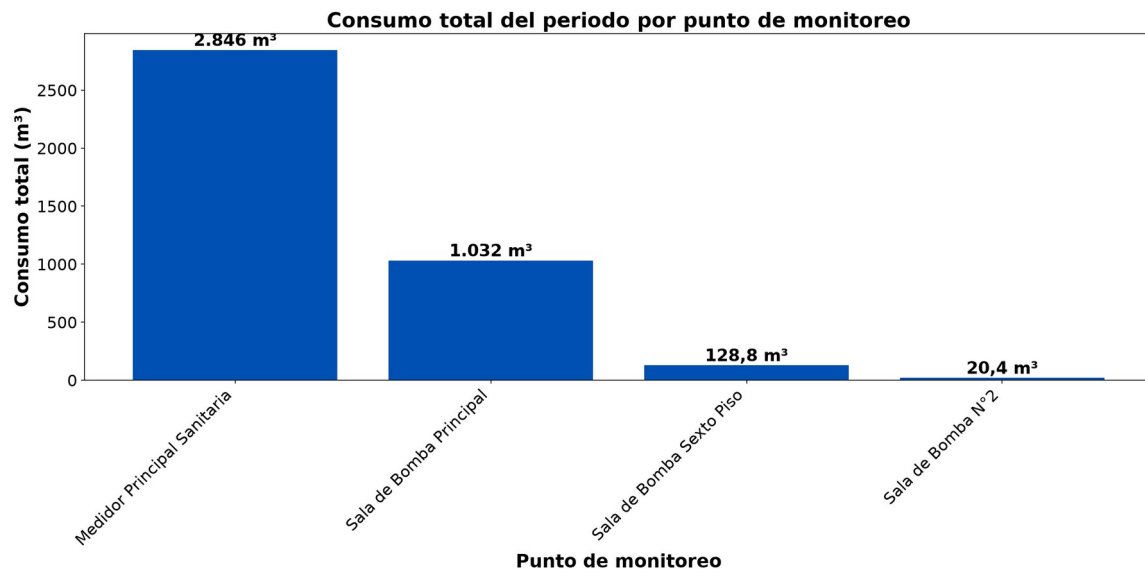


Bupa Antofagasta registró un consumo total de 4.027,2 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Medidor Principal Sanitaria (2.846 m³, 70,7 %), Sala de Bomba Principal (1.032 m³, 25,6 %), Sala de Bomba

Sexto Piso (128,8 m³, 3,2 %). El menor consumo correspondió a Sala de Bomba N°2 (20,4 m³, 0,5 % del total).


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Evolución del consumo diario (m³) de cada punto en el periodo. Solo la curva de consumo.


SALA DE BOMBA PRINCIPAL

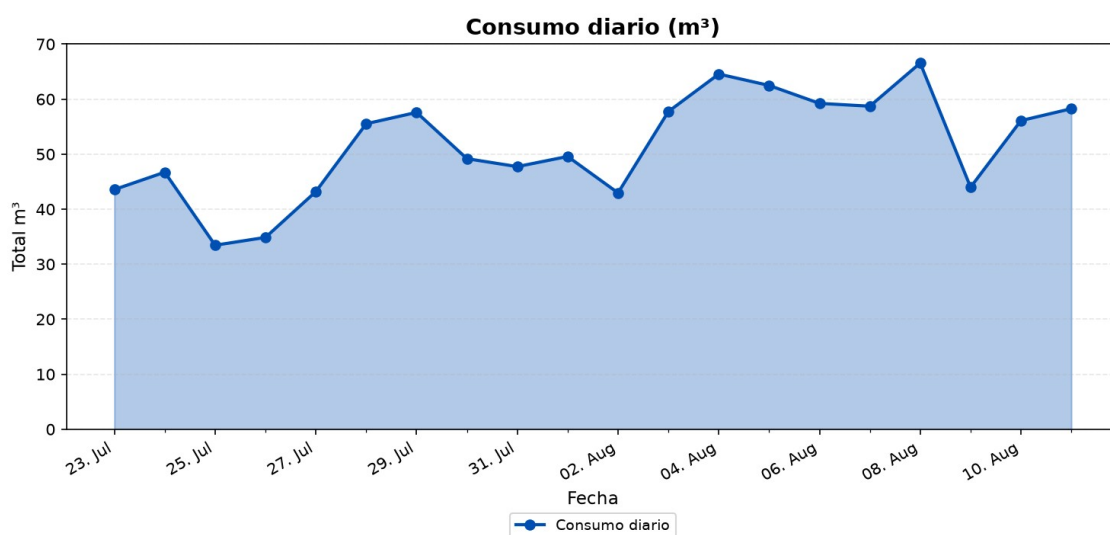


SALA DE BOMBA SEXTO PISO

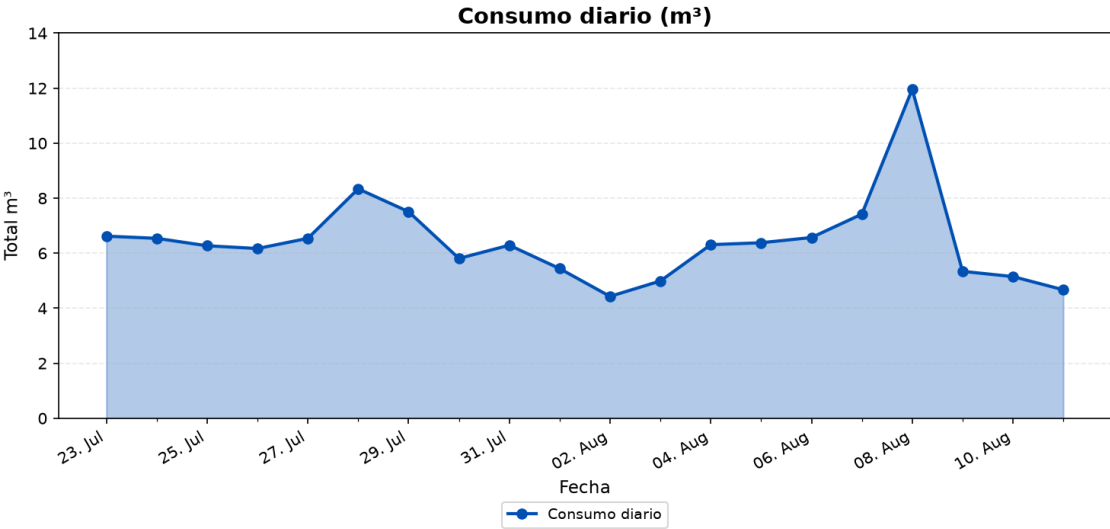

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

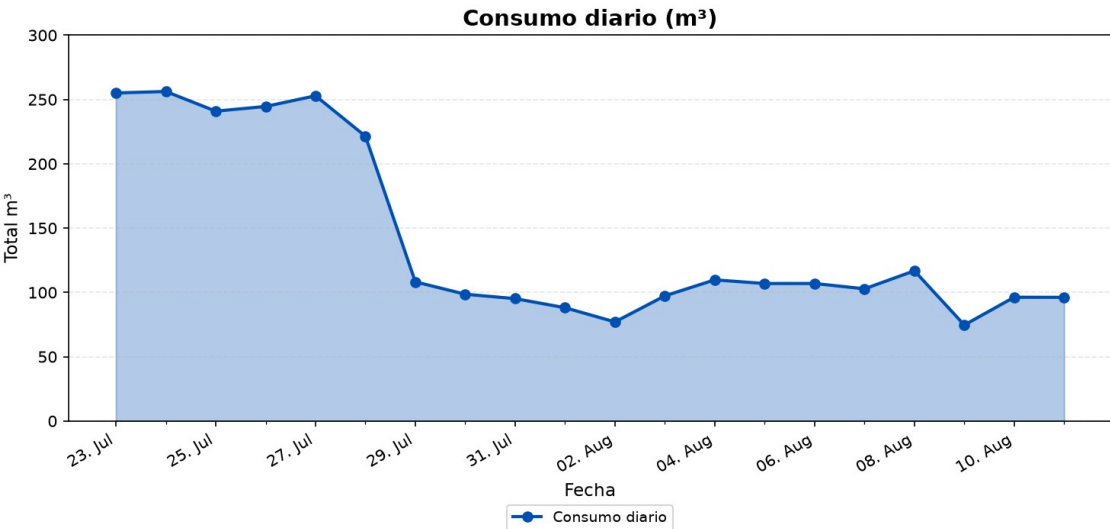

SALA DE BOMBA N°2

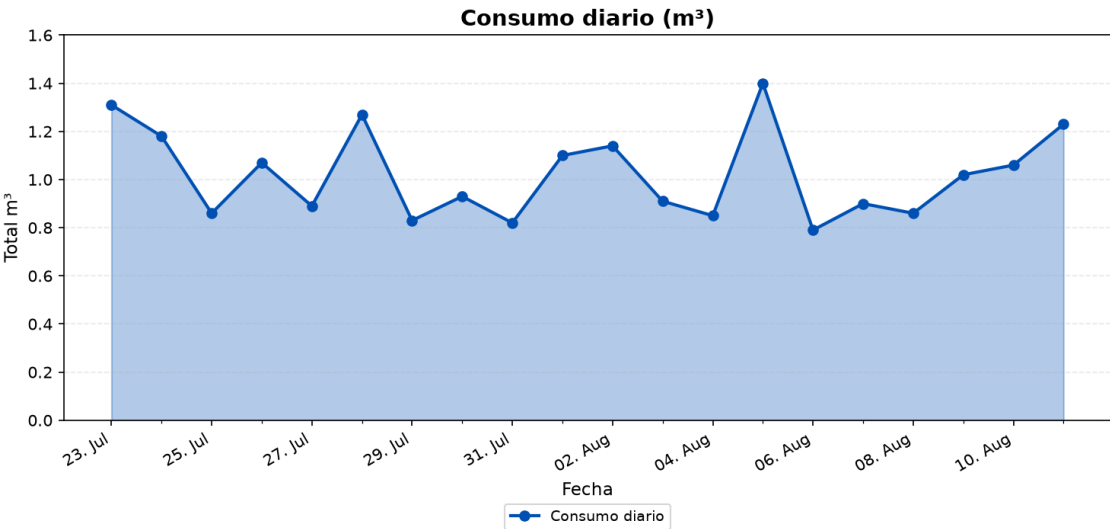


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Consumo nocturno	Costo nocturno (CLP)
1	Medidor Principal Sanitaria	2.846	687 m³ (20 días, 100%)	\$893.087
2	Sala de Bomba Principal	1.032	198 m³ (20 días, 100%)	\$257.361
3	Sala de Bomba Sexto Piso	128,8	31,5 m³ (20 días, 100%)	\$40.924
4	Sala de Bomba N°2	20,4	5,4 m³ (20 días, 100%)	\$7.020
	TOTAL	4.027,2	921,8 m³	\$1.198.392

ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

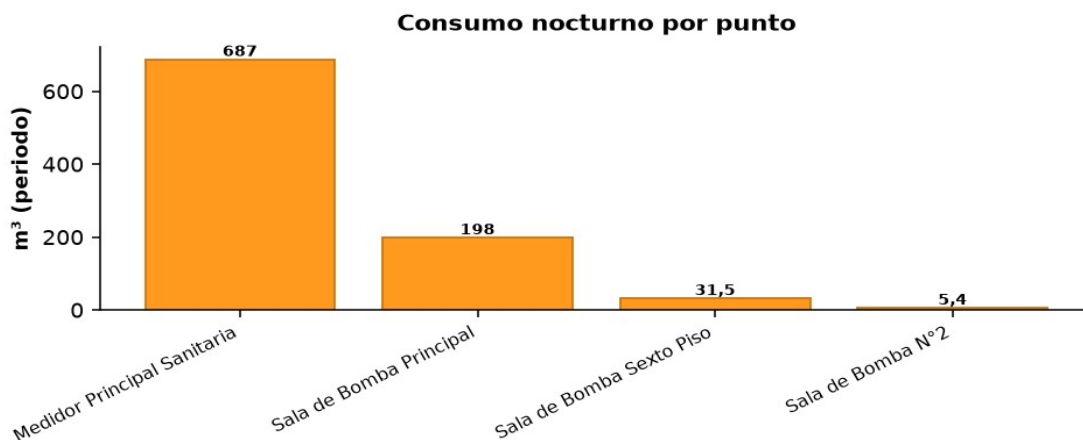

DETALLE POR PUNTO

Punto	m³ nocturnos	Días 00–06:59	Costo (CLP)
Medidor Principal Sanitaria	687	20	\$893.087
Sala de Bomba Principal	198	20	\$257.361
Sala de Bomba Sexto Piso	31,5	20	\$40.924
Sala de Bomba N°2	5,4	20	\$7.020
Total Bupa Antofagasta (periodo):	921,8		\$1.198.392


CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 20 días del periodo, Bupa Antofagasta registró un total de 921,8 m³ en horario nocturno (Medidor Principal Sanitaria (687 m³), Sala de Bomba Principal (198 m³), Sala de Bomba Sexto Piso (31,5 m³) y 5,4 m³ en los demás puntos), equivalente a \$1.198.392 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)


Proyección a 30 días a partir del periodo (20 días): nocturno proyectado 1.382,8 m³ (\$1.797.588) y consumo efectivo 4.658,1 m³ (\$6.055.530).

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo

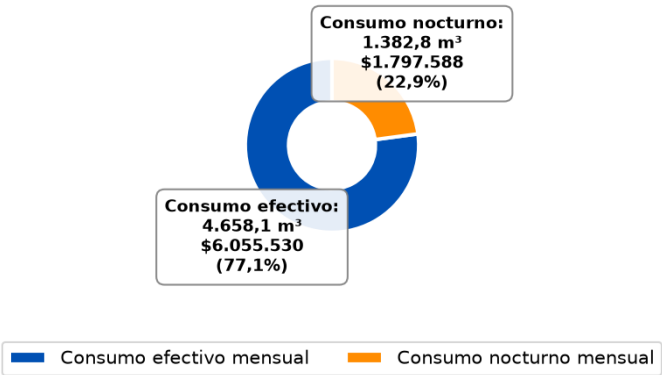

COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual del Medidor Principal Sanitaria (cuenta de agua de la clínica). Los meses marcados con * corresponden a tramos parciales del periodo de este reporte (desde 23/07/2026 hasta 11/08/2026). En el periodo, la cuenta registró 2.846 m³.

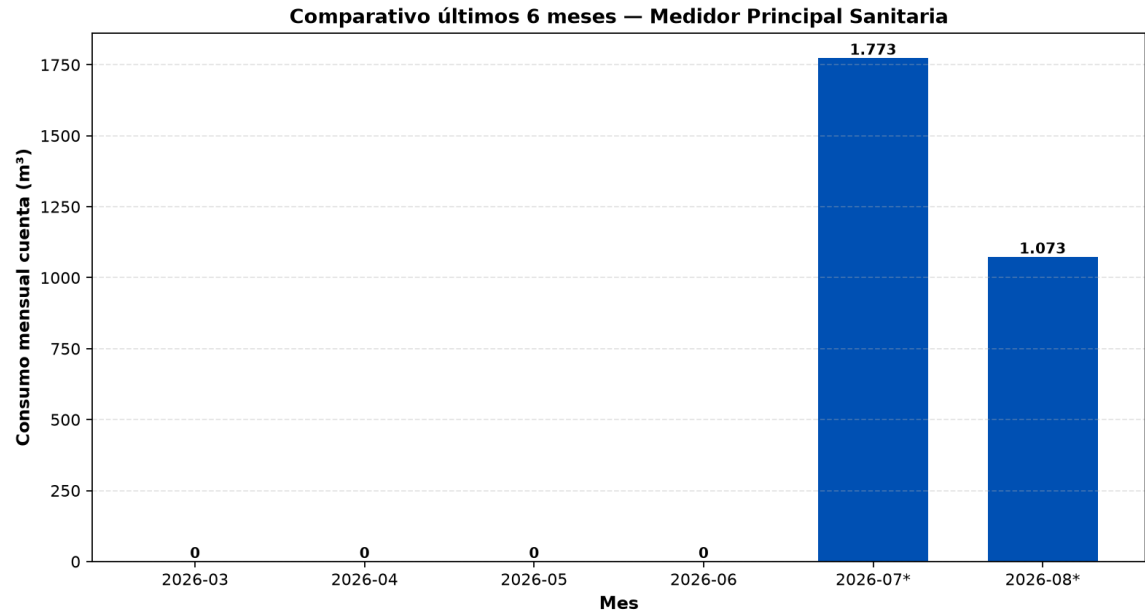

Mes	Cuenta Sanitaria (m³)
2026-03	0
2026-04	0
2026-05	0
2026-06	0

2026-07*	1.773,2
2026-08*	1.072,8