

Informe mensual de gestión hídrica

Renca · 1 al 30 de septiembre de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
2.282,5 m ³ Consumo total	76,1 m ³ /día Promedio diario	167,1 m ³ Consumo nocturno	7 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado los recintos registró **2.282,5 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **167,1 m³**, equivalente al **7 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$207.179**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

En el periodo se registró una visita técnica el **4 de septiembre** en Icco (**Soporte remoto · Programación especial por requerimiento del establecimiento**). El detalle está en la sección de visitas técnicas.

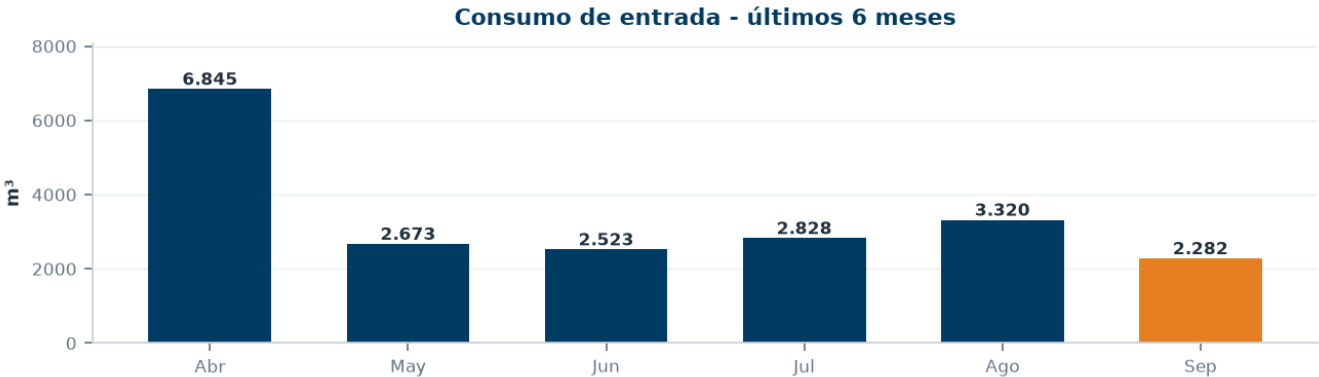


Septiembre comprende 30 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	7 % del consumo fue nocturno 167,1 m ³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Gimnasio 74,5 m ³ el 3 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Piscina concentra el 37 % del total 855,7 m ³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.

Consumo por punto · quién concentra el total

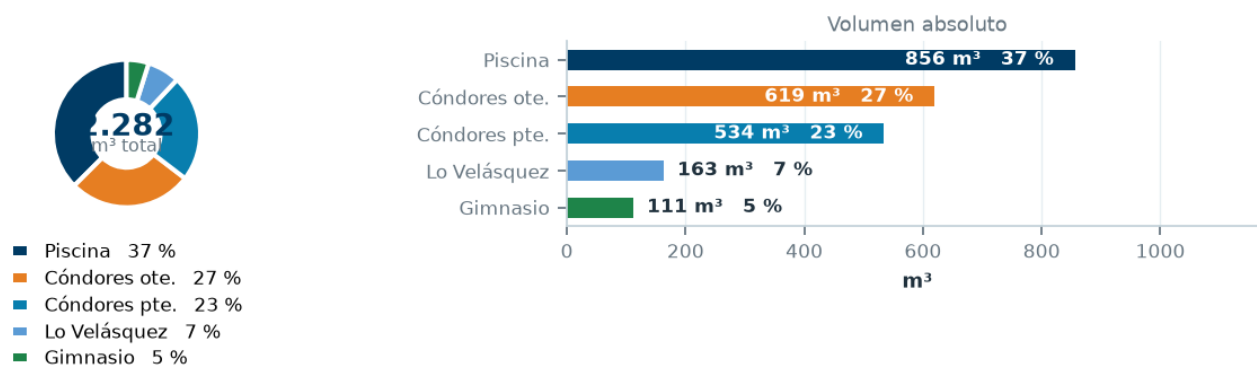

Cómo leer este gráfico: Lo Velásquez, Gimnasio, Piscina y los dos Cumbre de cóndores son recintos distintos: sus consumos se suman al total de Renca. El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 3 de septiembre, con 74,5 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

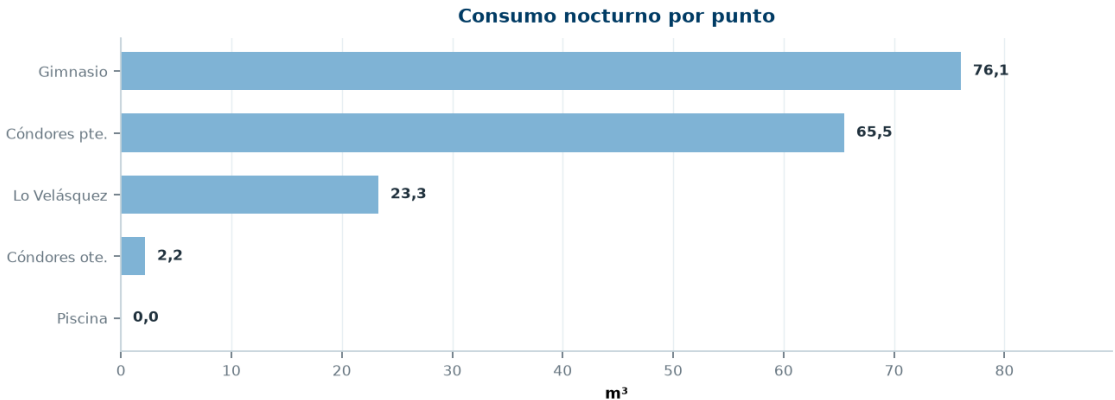

El consumo nocturno se suma entre recintos. En Piscina puede incluir reposición o llenado y se lee junto con el uso diurno.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en gimnasio.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
04/09/2026	Anibal Aranda	Icco	Soporte remoto · Programación especial por requerimiento del establecimiento	Programación para sábado 05-09-26 horario: 08:00 a 22:00

Conclusión

El estado se clasifica como “**En observación**”. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a “**Requiere atención**”.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Piscina	855,7 m³	28,5 m³/día	31,7 m³ · 30/09	0,0 m³	30 días
Cóndores ote.	619,1 m³	20,6 m³/día	41,1 m³ · 03/09	2,2 m³	30 días
Cóndores pte.	533,9 m³	17,8 m³/día	26,8 m³ · 10/09	65,5 m³	30 días
Lo Velásquez	162,5 m³	5,4 m³/día	19,6 m³ · 09/09	23,3 m³	30 días
Gimnasio	111,3 m³	3,7 m³/día	74,5 m³ · 03/09	76,1 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$207.179**, con tarifa referencial de **\$1.240/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Piscina

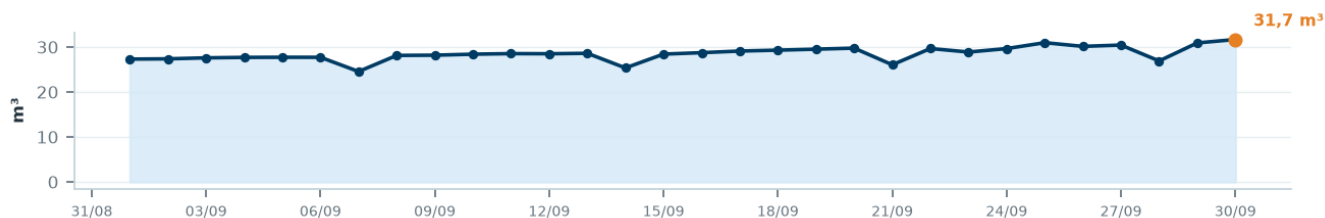


Lectura: El máximo fue de 31,7 m³ el 30 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Gimnasio

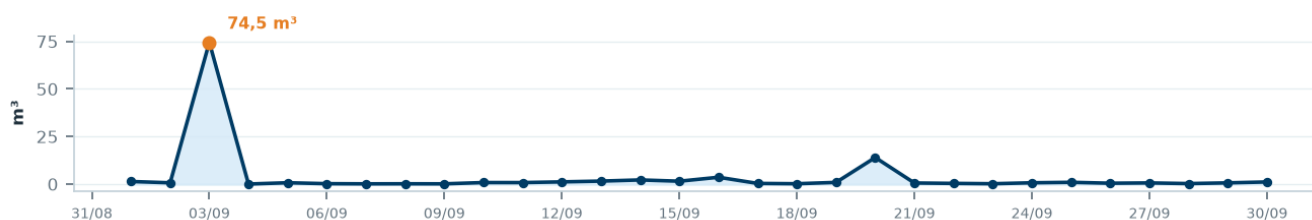

Lectura: El máximo fue de 74,5 m³ el 3 de septiembre. La serie cubre el mes completo.

Cóndores ote.

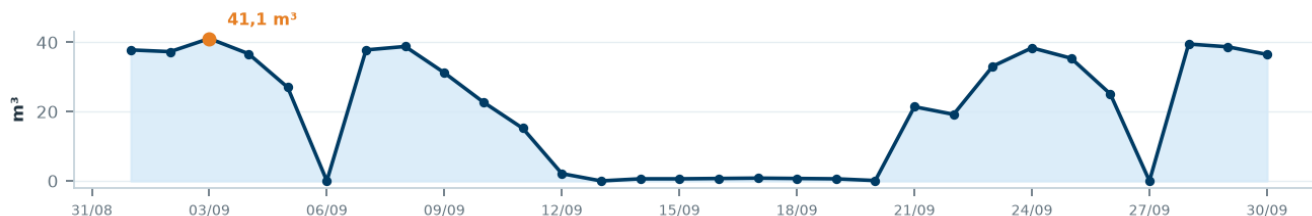

Lectura: El máximo fue de 41,1 m³ el 3 de septiembre. La serie cubre el mes completo.