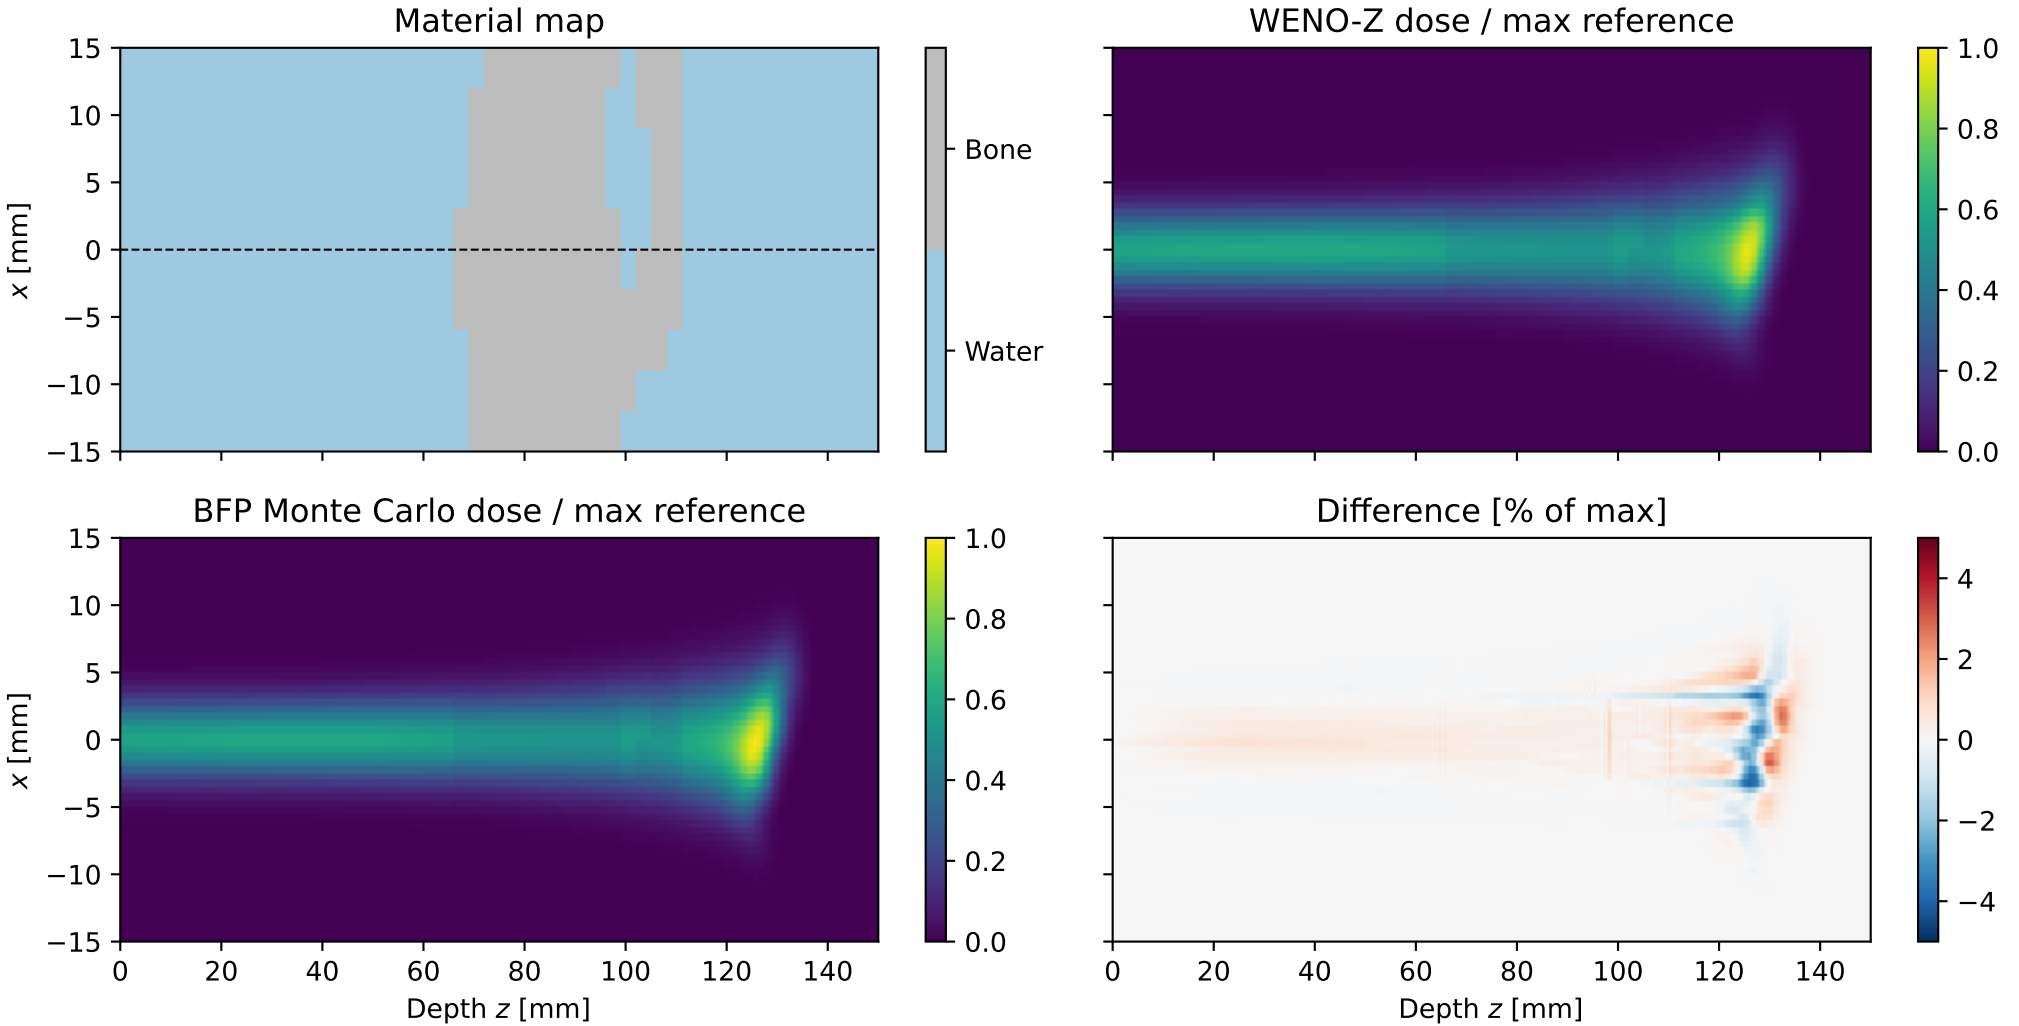
Material map
WENO-Z dose / max reference
BFP Monte Carlo dose / max reference
Difference [% of max]
Bone
Water
x [mm]
Depth z [mm]
15
10
5
0
−5
−10
−15
0
20
40
60
80
100
120
140
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
4
2
0
−2
−4