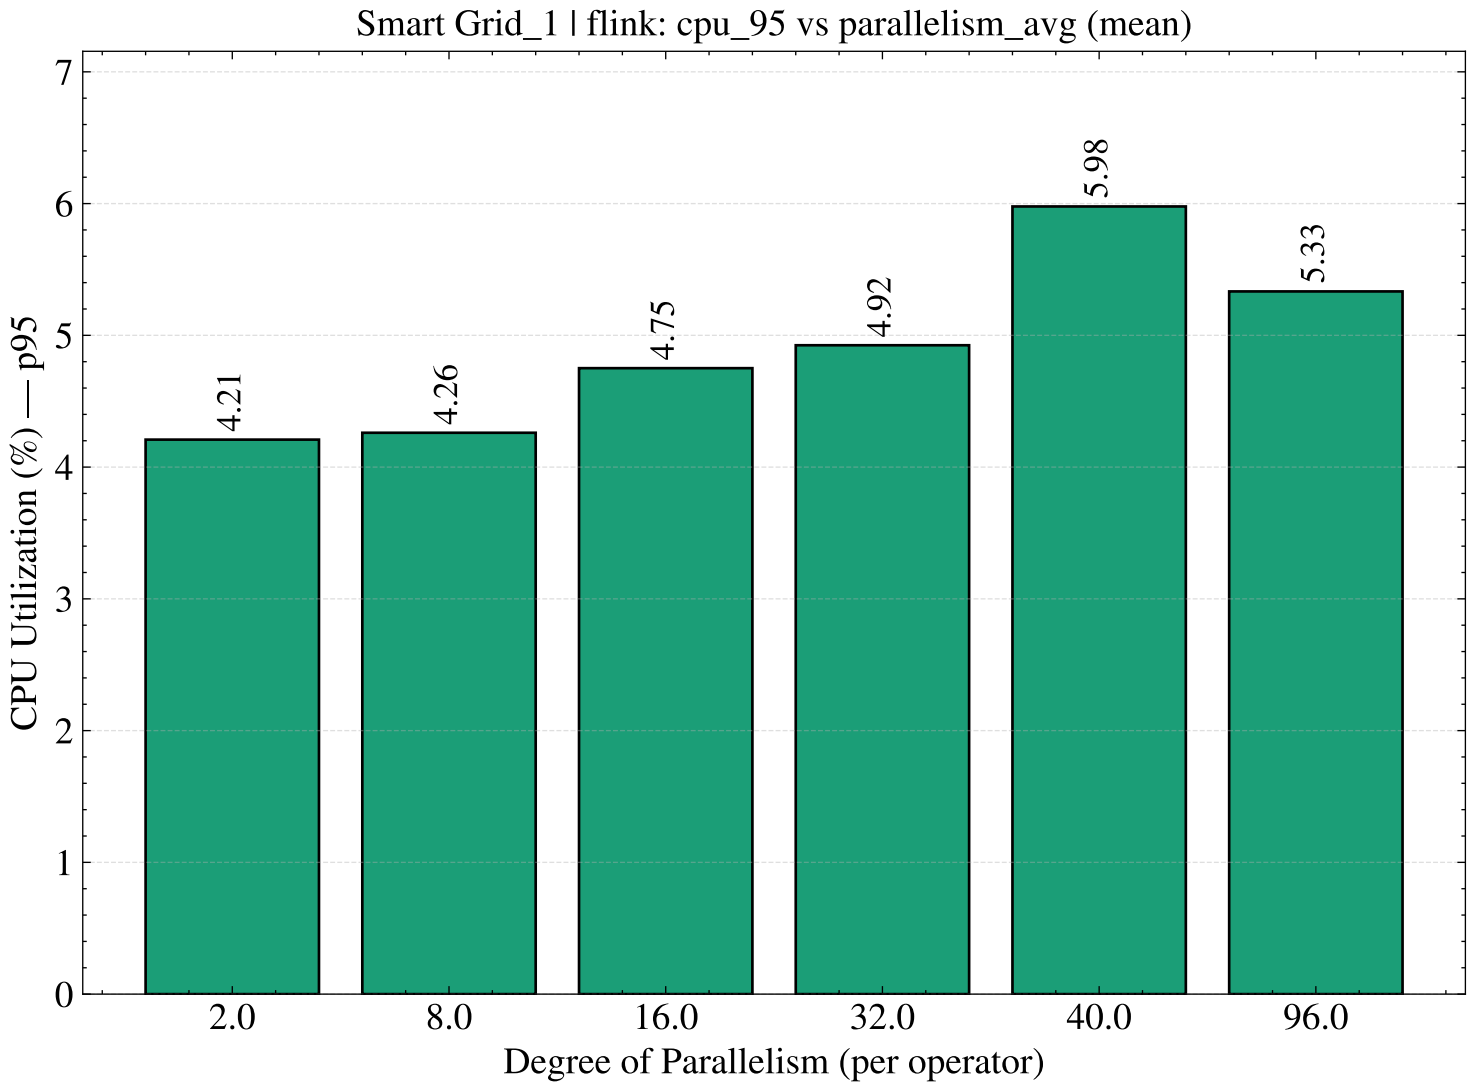
Smart Grid_1 | flink: cpu_95 vs parallelism_avg (mean)
CPU Utilization (%) — p95
Degree of Parallelism (per operator)
0
1
2
3
4
5
6
7
4.21
4.26
4.75
4.92
5.98
5.33
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
96.0