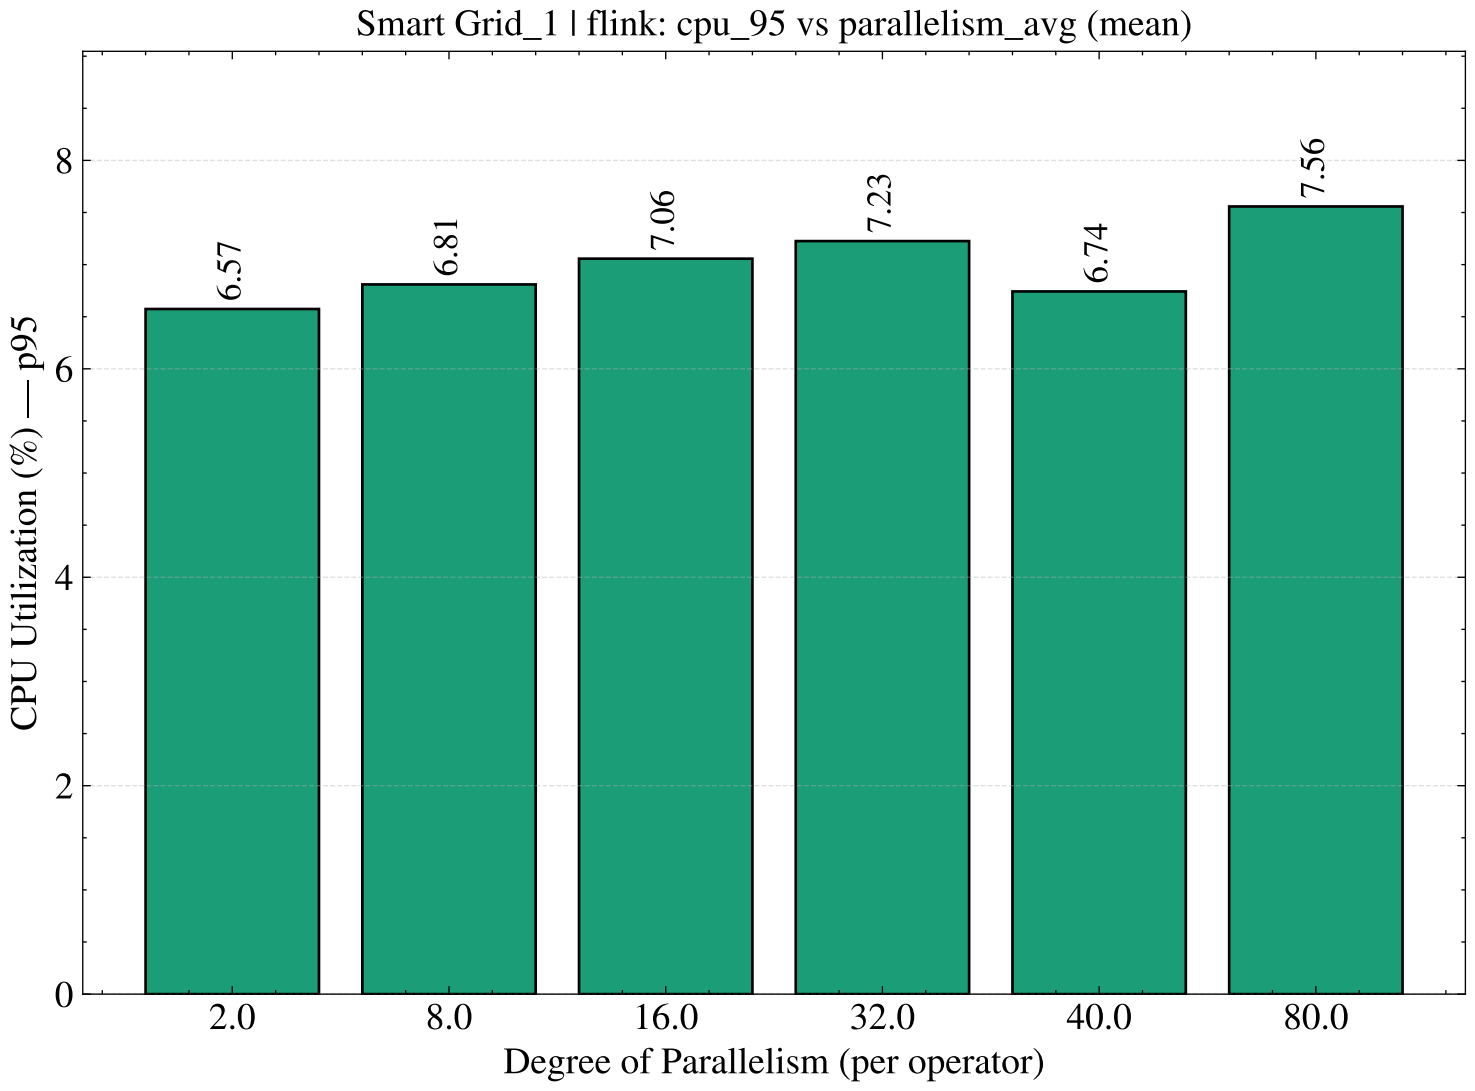
Smart Grid_1 | flink: cpu_95 vs parallelism_avg (mean)
CPU Utilization (%) — p95
0
2
4
6
8
6.57
6.81
7.06
7.23
6.74
7.56
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)