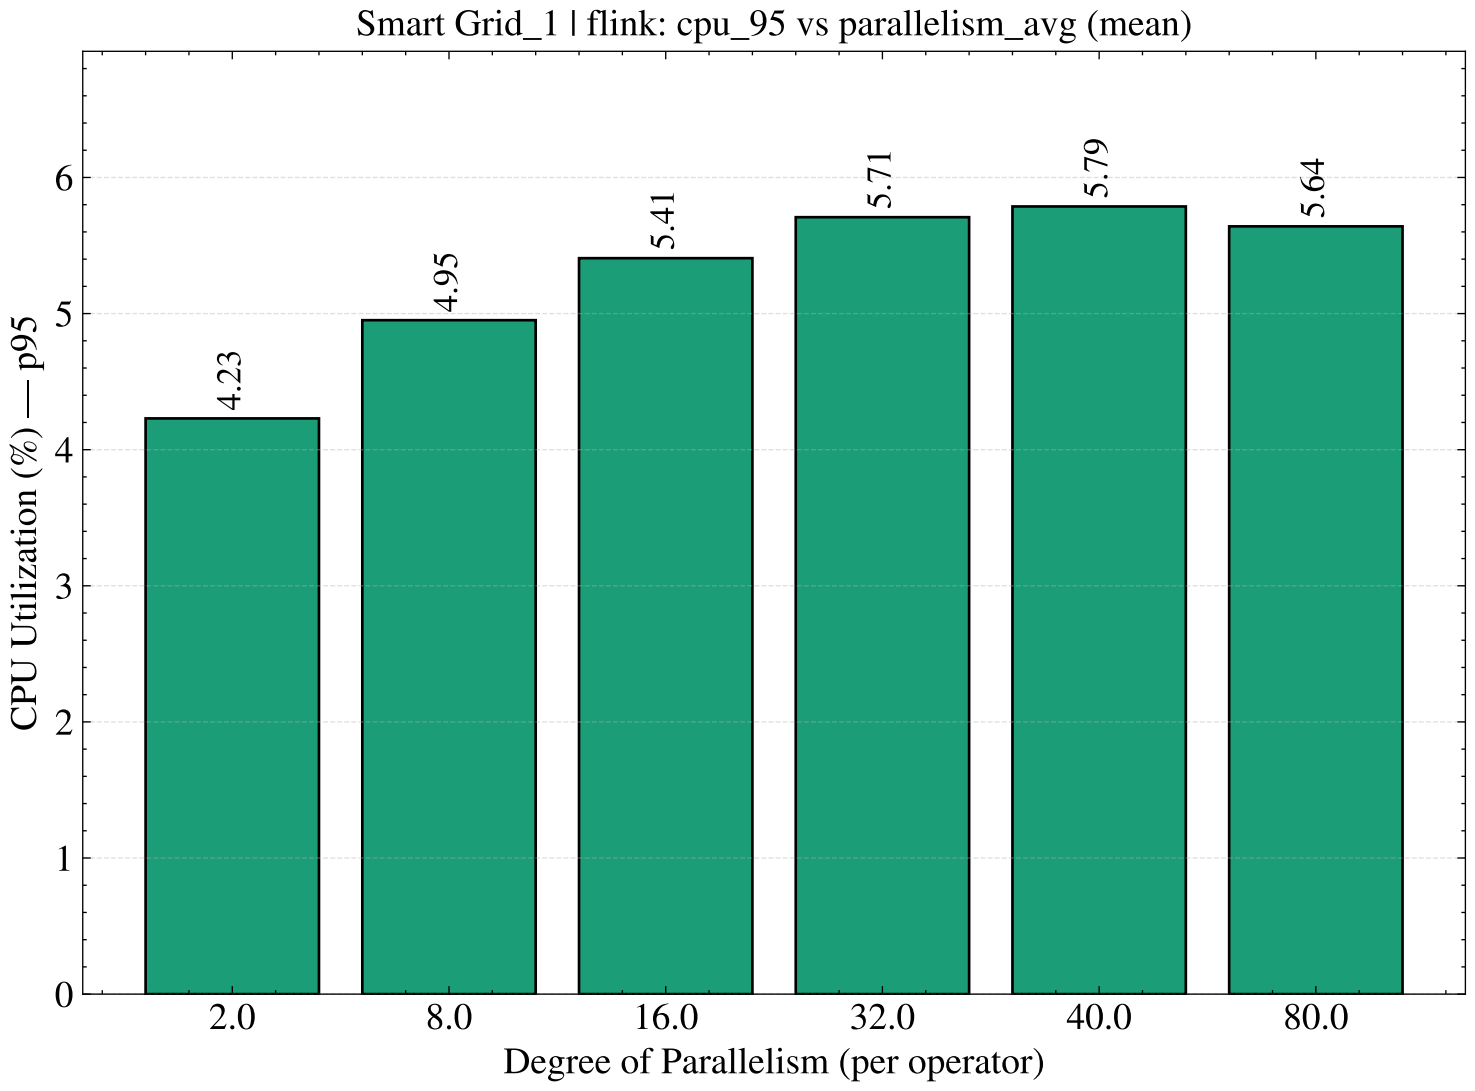
Smart Grid_1 | flink: cpu_95 vs parallelism_avg (mean)
CPU Utilization (%) — p95
0
1
2
3
4
5
6
4.23
4.95
5.41
5.71
5.79
5.64
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
80.0
Degree of Parallelism (per operator)