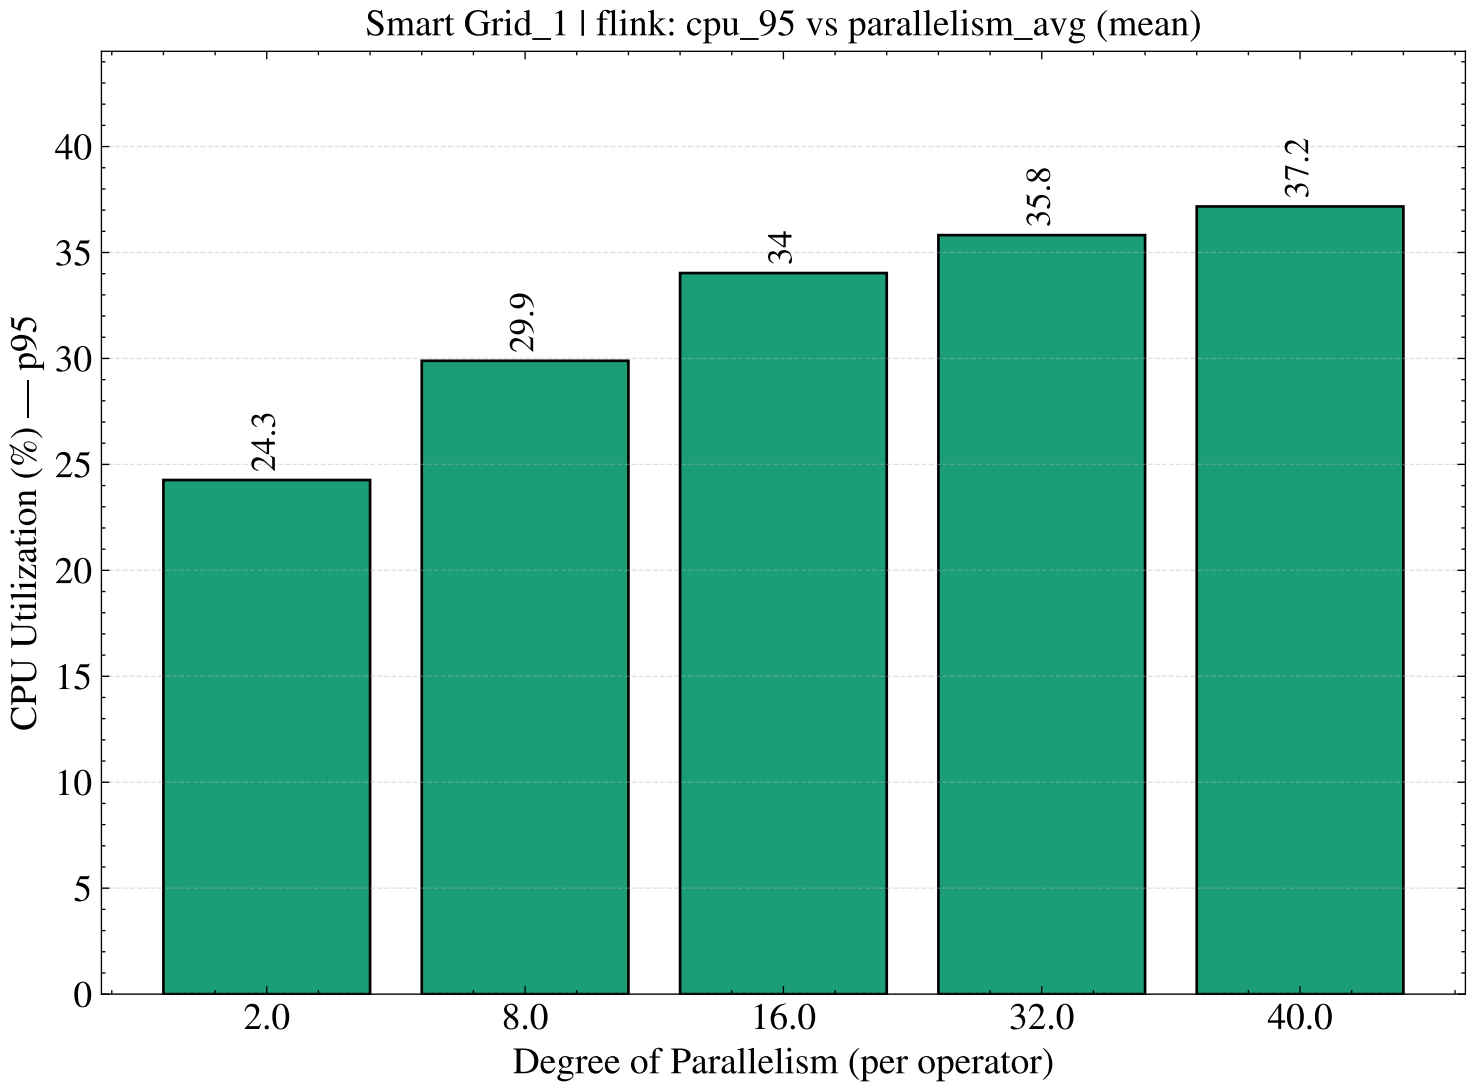
Smart Grid_1 | flink: cpu_95 vs parallelism_avg (mean)
CPU Utilization (%) — p95
Degree of Parallelism (per operator)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
24.3
29.9
34
35.8
37.2
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0