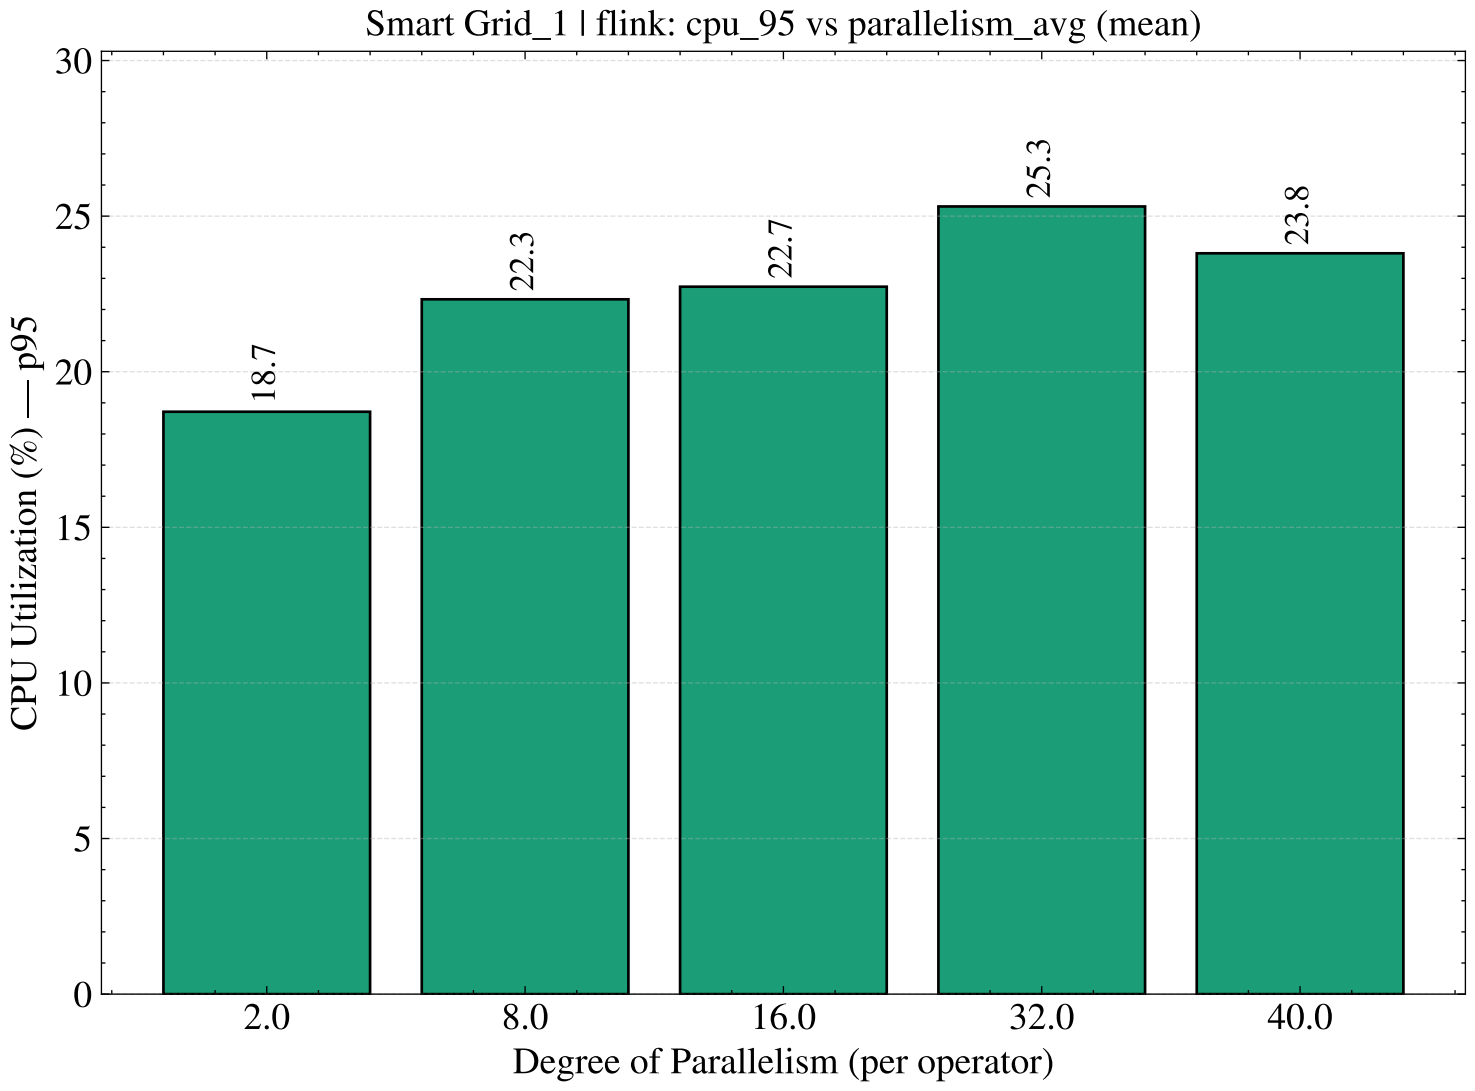
Smart Grid_1 | flink: cpu_95 vs parallelism_avg (mean)
CPU Utilization (%) — p95
Degree of Parallelism (per operator)
0
5
10
15
20
25
30
2.0
8.0
16.0
32.0
40.0
18.7
22.3
22.7
25.3
23.8