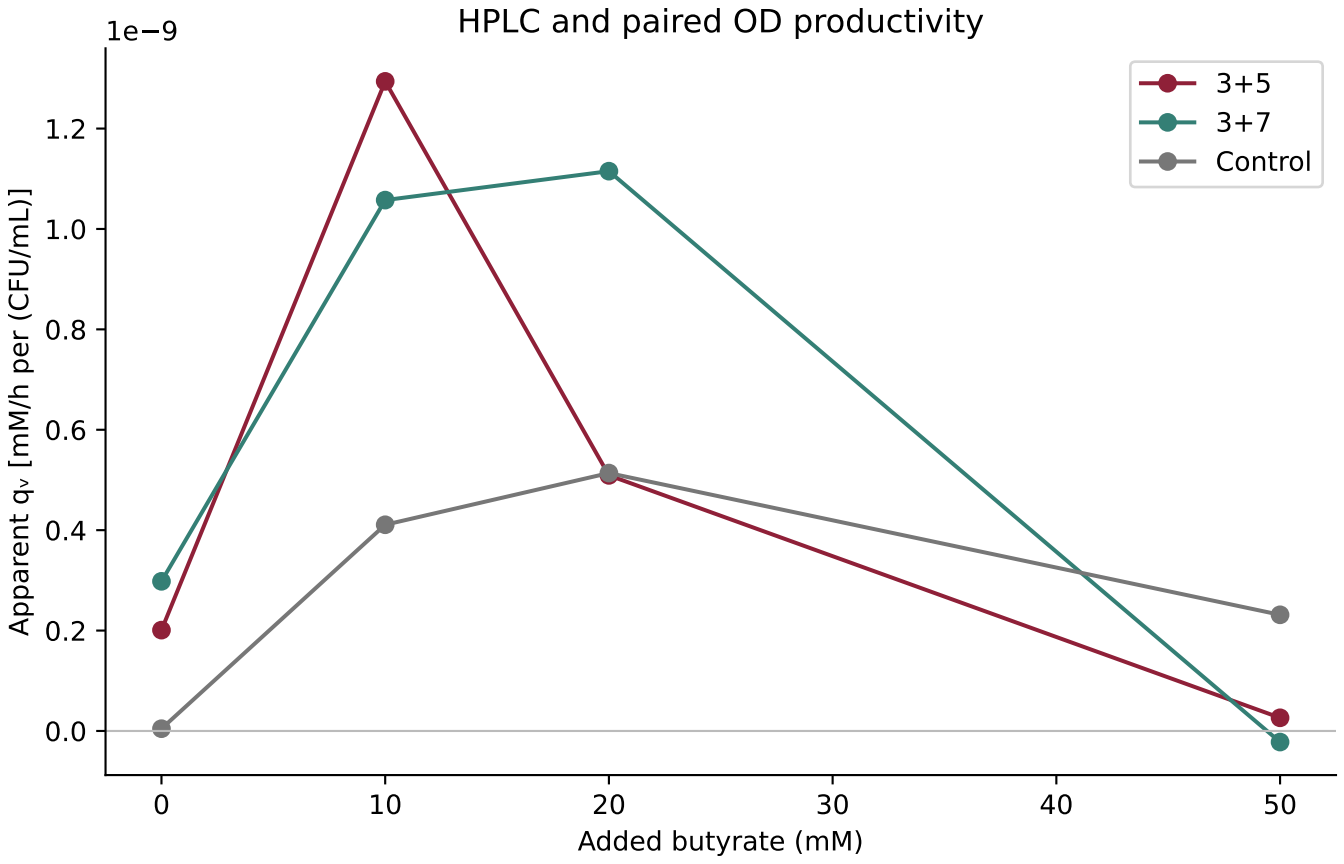
HPLC and paired OD productivity
1e−9
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Apparent q_v [mM/h per (CFU/mL)]
3+5
3+7
Control
0
10
20
30
40
50
Added butyrate (mM)