

SMC Confluence Master v2

Guía completa · Edición v5 — estrategia "FVG estricto + noticias" (ES, 1 minuto)

Qué cambia respecto a la v4:

- **Filtro de noticias ACTIVADO:** se bloquean entradas ± 5 min alrededor de los datos de 8:30 ET, 10:00 ET y FOMC.
- Resultados de referencia actualizados (12-23 jul): +6,292.50 USD, 9 de 9 — sigue siendo muestra pequeña, validación en curso.
- El resto igual que la v4: FVG estricto ON, cierre de sesión DESACTIVADO (ver advertencia sección 9), laboratorio 8c en pausa.

Adaptación a Nasdaq (NQ): el sistema ya sirve para NQ sin tocar el código. Solo cambian: (1) usar el gráfico de NQ/NQU2026; (2) grupo 4 → símbolo correlacionado = **CME_MINI:ES1!** (el espejo); (3) la matemática del dinero (punto NQ = \$20, no \$50); (4) un backtest y una alerta propios para NQ. Los resultados de ES NO se heredan — mídelo aparte. Detalle completo en la sección 11.


1. La idea del sistema — los 3 pasos completos

Con el modo estricto activado, el sistema opera la secuencia CLÁSICA completa del modelo ICT 2022:

PASO 1 — Barrido: una mecha caza los stops bajo un mínimo (o sobre un máximo) y la vela cierra de vuelta dentro.

PASO 2 — MSS: el precio rompe el último swing menor en dirección contraria: confirma que fue caza de stops.

PASO 3 — RETORNO AL FVG: el desplazamiento del MSS deja un hueco de valor (FVG); la entrada llega SOLO cuando el precio retrocede a ese hueco. Entrada más barata, stop más cerca, mejor probabilidad — a cambio de menos señales.

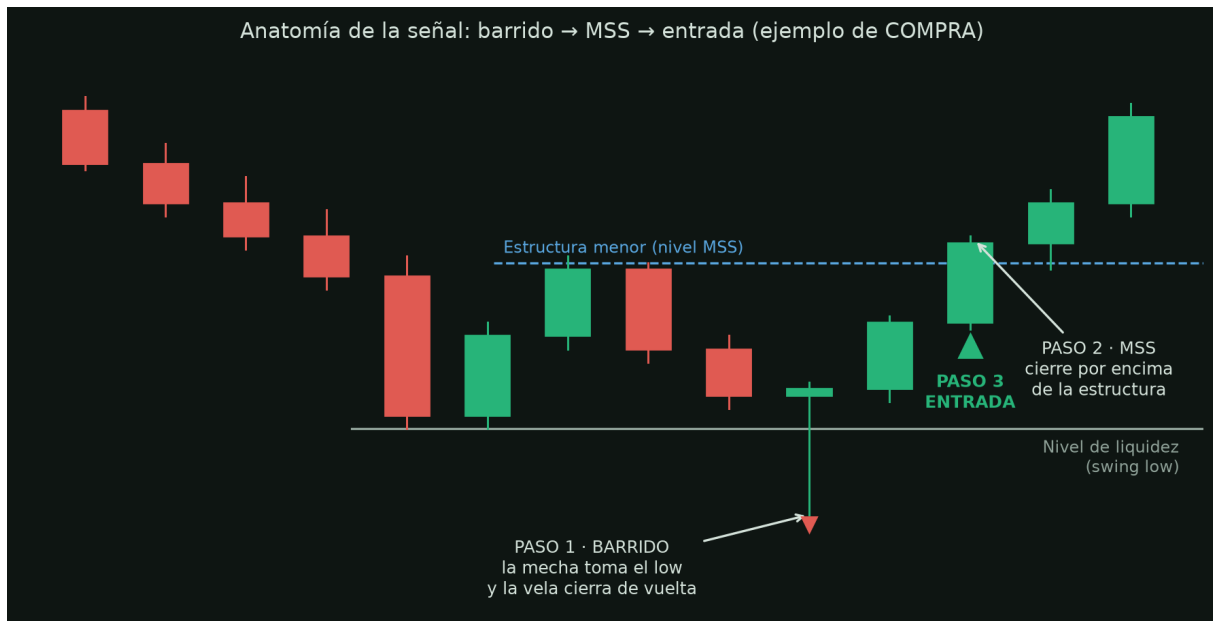

Todo dentro de la sesión, con score ≥ 5 , dentro de las 7 velas tras el barrido y FUERA de las ventanas de noticias. Para VENTAS, el espejo.

2. Instalación en TradingView

Paso	Qué hacer
1	Descarga SMC_Master_v2_TodoEnUno.txt y ábrelo en un ORDENADOR con el Bloc de notas.
2	Selecciona todo (Ctrl+A) y copia. Nunca desde un PDF ni desde un chat.
3	TradingView: gráfico de ES en 1 minuto → Editor Pine → borra todo → pega → Guardar .
4	Línea 1 = //@version=6 y sin errores → "Añadir al gráfico" .
5	Ajusta el engranaje EXACTAMENTE como la sección 5 (varios valores difieren de fábrica).
6	Zona horaria del gráfico: America/Chicago (reloj abajo a la derecha).

3. Qué ves en el gráfico

Elemento	Significado
Triángulo verde/rojo	Barrido de mínimo (posible COMPRA) / de máximo (posible VENTA)
Etiqueta "MSS"	Cambio de estructura confirmado
Caja FVG (verde/roja pequeña)	El hueco de valor: LA ZONA DE ENTRADA en esta estrategia; gris al invalidarse
CAJAS GRANDES verde+roja con LONG/SHORT	Una operación: verde = ganancia (TP2 al fondo, punteada = TP1), roja = riesgo. Crecen mientras vive; donde terminan, terminó
Línea naranja	VWAP (solo visual)
Fondo verde azulado / gris / ROJO	Sesión activa / lunch / ventana de noticias bloqueada

Panel: sesión (ACTIVA/FUERA/NOTICIAS), sesgo, VWAP, volumen, SMT, último barrido, setup en curso y embudo. **El panel informa; la alerta ordena.**

4. El score de confluencia (máx. 7)

Componente	Puntos	Estado
Barrido válido (base)	2	Siempre
Sesgo del TF mayor (EMA 50 de 1H)	+1	ACTIVO — el punto decisivo habitual
VWAP de sesión	+1	Apagado (punto concedido)
Volumen del barrido	+1	Apagado (punto concedido)
SMT vs símbolo espejo	+1	ACTIVO (sin datos = neutral)
EQH / EQL	+1 bonus	Bonus cuando ocurre

Base efectiva 4 + el punto del sesgo o SMT → señal con score ≥ 5, al CIERRE de la vela.

5. La configuración oficial v5 (ES)

Verifica el engranaje contra esta tabla tras cada re-pegado. Los valores con * difieren de los de fábrica del script:

Grupo	Ajuste	Valor
1) Horario	Sesiones / NY / Londres / Lunch	SÍ / 07:30-14:00 / NO / SÍ 11:30-13:00 (Chicago)
1b) Noticias	Bloquear ventanas*	SÍ* (07:25-07:35, 08:55-09:05, 12:55-13:05)
2) Sesgo	TF mayor / auto / EMA / VWAP filtro	SÍ / SÍ / 50 / NO
3) Barrido	Pivote / EQ / mecha / 2 velas	4 / 0.25 / 0.5 / NO
4) SMT	Usar / símbolo (para ES)	SÍ / CME_MINI:NQ1!
5) Volumen	Como confluencia	NO
6) FVG	Dibujar / tamaño mín.	SÍ / 0.15
7) MSS	Exigir / pivote menor	SÍ / 2
8) Señal	Ventana / FVG estricto* / score / colchón / TP1 / TP2 / zonas	7 / SÍ* / 5 / 0.5 / 1.5R / 2.5R / SÍ
8b) Riesgo	Modo / contratos / pérdida máx* / objetivo*	ATR / 1 / 500* / 1500*
8c) Laboratorio	P/D / MSS fuerte / BOS	NO / NO / NO (en pausa)
9) Backtest	Breakeven / cerrar fin de sesión*	SÍ / NO* (ver advertencia sección 9)

Resultados de referencia (PROVISIONALES) — ESU2026, 1m, 12-23 de julio de 2026, 1 contrato:

+6,292.50 USD · Max drawdown 552.50 USD · 9 de 9 ganadoras · ~1 operación/día

Muestra de solo 9 operaciones: el 100% de acierto NO es sostenible; espera regresión a 55-70% y las primeras pérdidas. Esta variante sigue EN VALIDACIÓN hasta 30+ operaciones. No aumentar tamaño hasta entonces.

6. Las alertas en 1 minuto

Paso	Qué hacer
1	Gráfico 1m (ES), script cargado, configuración verificada (sección 5).
2	"Crear alerta" → Condición: SMC BT → " Cualquier función alert() " → sin caducidad.
3	Push activado en el móvil. Si cambias CUALQUIER ajuste: borrar y recrear la alerta.

Con el FVG estricto las alertas son POCAS (una al día, a veces ninguna). Eso es lo esperado. Sin alerta no hay operación, aunque el panel muestre el setup armándose.

7. El backtest: cómo leer el Probador


Métrica	Qué buscar
Total de operaciones	30+ antes de sacar conclusiones
% ganadoras	No te enamores del 100%: espera regresión a 55-70%
Profit factor	"—" significa cero pérdidas aún = muestra insuficiente
Max drawdown	Tu línea roja: 3,000 USD

Ventana deslizante del 1m: ~2-3 semanas de datos que cambian a diario. Comparaciones SIEMPRE con rango de fechas fijo.

8. Ejecución: de la alerta a la orden

Paso	Acción
1	Lee la alerta: dirección, E, SL, TP1, TP2.
2	Chequeo de riesgo: $(E-SL) \times \text{valor del punto}$. Si supera ~500 USD, la señal SE DEJA PASAR (en ATR el tope es manual).
3	Entra A MERCADO. Nunca limits lejos del precio ni señales viejas.
4	Stop y objetivo EN LOS PRECIOS DE LA ALERTA.
5	Con 1 contrato: TP único en el TP2 (2.5R); al tocar el nivel del TP1, stop a la entrada (breakeven).

En un SHORT todo invertido: stop ARRIBA, objetivos ABAJO. El breakeven NUNCA se arma antes de tocar el nivel del TP1. Ticks ES: con R de 4 pts → SL 16, TP1 24, TP2 40, BE 24; con R de 6 pts → 24/36/60/36.

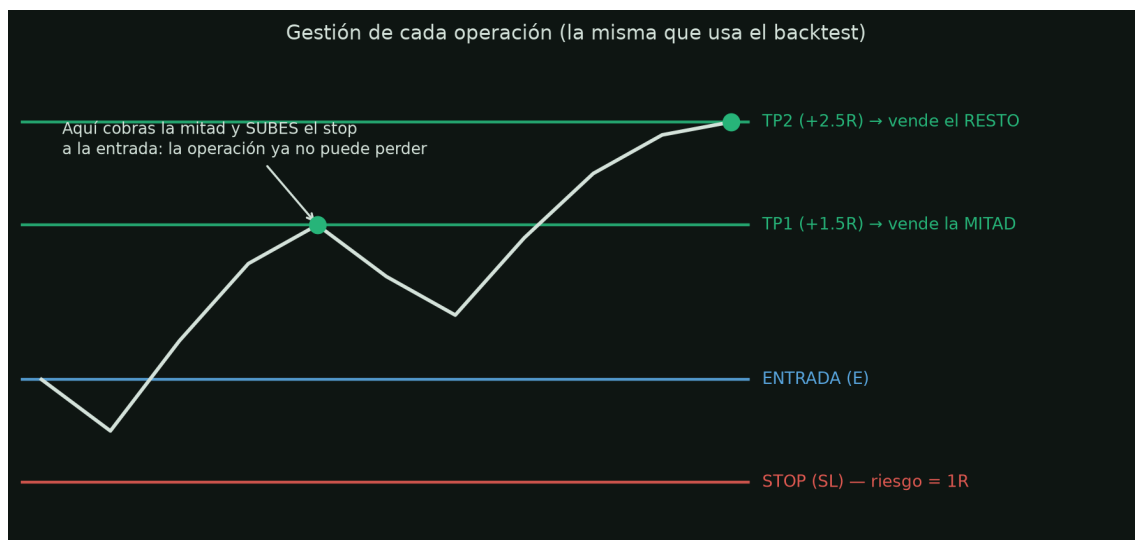

9. Gestión, horarios y reglas prop firm

Hora CT	Entradas nuevas	Posiciones abiertas
07:30 - 11:30	SÍ (fuera de ventanas de noticias)	Gestión normal
11:30 - 13:00 (lunch)	NO	Siguen abiertas, gestión normal
13:00 - 14:00	SÍ	Gestión normal
Después de las 14:00	NO	SIGUEN ABIERTAS (cierre de sesión DESACTIVADO)

ADVERTENCIA — overnight activado: con "Cerrar posiciones al terminar la sesión" en NO, una posición puede quedar abierta por la tarde, la noche o el FIN DE SEMANA. Un gap de apertura puede saltarse el stop y llenar mucho más lejos (pérdida mayor a la presupuestada), y muchas prop firms prohíben o penalizan el overnight — verifica las reglas de TU firma. Si operas a mano, decide ANTES de las 14:00 qué haces con lo abierto.

- El stop solo se mueve HACIA la entrada.
- Dos stops seguidos = parar hasta mañana.
- Riesgo $\leq 1/3$ del límite diario.
- Días de NFP/CPI/FOMC: el filtro cubre el latigazo, pero el día entero es eléctrico — reducir tamaño o no operar.
- Validación: demo o micros hasta 30+ operaciones.

10. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
Error al pegar (CE10017 etc.)	Pegado corrupto	Borrar todo y copiar desde el .txt en ordenador
Casi no hay señales	FVG estricto + noticias: es lo esperado	Paciencia; el embudo del panel muestra el flujo
Panel muestra setup pero no hay alerta	Posición abierta, score bajó al cierre, ventana expiró, sesión FUERA o NOTICIAS	Normal: sin alerta no se opera
"Sesión FUERA" en la mañana	Zona horaria del gráfico	Ponerla en America/Chicago
Resultados cambian día a día	Ventana deslizante del 1m	Rango de fechas fijo para comparar
Resultados raros tras re-pegar	Ajustes reseteados	Verificar contra la sección 5
La alerta no coincide	Ajustes viejos congelados	Borrar y recrear la alerta

11. Adaptación a Nasdaq (NQ)

El sistema es el mismo — todo se mide en múltiplos de ATR, así que se adapta solo a la volatilidad del NQ. Solo cambian 4 cosas:

1. **Gráfico:** NQU2026 (o NQ1!) en 1 minuto, velas normales, zona horaria America/Chicago. Añade el mismo script SMC BT.
2. **Único ajuste distinto:** grupo 4 → símbolo correlacionado = **CME_MINI:ES1!** (cuando operas NQ, el SMT mira a ES). Todo lo demás igual.
3. **Matemática del dinero:** el NQ se mueve más puntos, pero el punto vale menos.

	ES	NQ	MNQ (micro)
Valor del punto	\$50	\$20	\$2
Valor del tick (0.25)	\$12.50	\$5	\$0.50
Chequeo de riesgo	(E-SL) x \$50	(E-SL) x \$20	(E-SL) x \$2

4. **Alerta propia del NQ** (las alertas son por gráfico) y **backtest propio del NQ** — los números de ES NO se heredan; NQ tiene su propia personalidad. Valida en demo/MNQ antes de operar en serio.

Advertencia al operar ES y NQ a la vez: están correlacionados ~90%, así que muchas veces sonarán las dos alertas en la misma dirección — eso es la misma apuesta doble, no diversificación. Regla sugerida: una posición a la vez entre ambos, o mitad de tamaño en cada uno. Tu límite de drawdown de 3,000 USD es del CONJUNTO.

Aviso: herramienta de análisis. Un buen backtest no garantiza resultados futuros. Nada de esta guía es asesoramiento financiero.