

SMC Confluence Master v2

Guía completa del sistema: señales, alertas, backtest y gestión de riesgo

Qué encontrarás en esta guía:

1. La idea del sistema en 3 pasos
2. Instalación en TradingView
3. Qué ves en el gráfico y cómo leerlo
4. El score de confluencia (0 a 7)
5. TU CONFIGURACIÓN OFICIAL (la receta validada)
6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso
7. El backtest: cómo leer el Probador
8. Cómo gestionar cada operación (reglas prop firm)
9. Problemas frecuentes y su solución

Script definitivo: **TODO-EN-UNO Estrategia + Alertas** (un solo código hace el backtest y envía las señales). Página para copiarlo sin errores:

claude.ai/code/artifact/4b06ea60-0bc4-4995-9c9d-e733b2b079b0

Julio 2026 · Pine Script v6 · Configuración validada en ES (ESU2026), gráfico de 1 minuto


1. La idea del sistema en 3 pasos

El sistema busca un patrón concreto del Smart Money: cuando el precio **barre la liquidez** (caza los stops que descansan bajo un mínimo o sobre un máximo) y **rechaza**, suele venir un movimiento en dirección contraria. Pero un barrido solo no basta — muchos son continuación de la tendencia. Por eso la señal exige la secuencia completa:

PASO 1 — Barrido: una mecha toma el nivel de liquidez y la vela cierra de vuelta dentro.

PASO 2 — MSS (cambio de estructura): el precio rompe el último swing menor en dirección contraria al barrido. Es la confirmación de que fue caza de stops y no ruptura real.

PASO 3 — Entrada: al cierre de la vela que confirma el MSS — y en tu receta, solo si llega dentro de las 4 velas siguientes al barrido (reacción inmediata, stops pequeños).

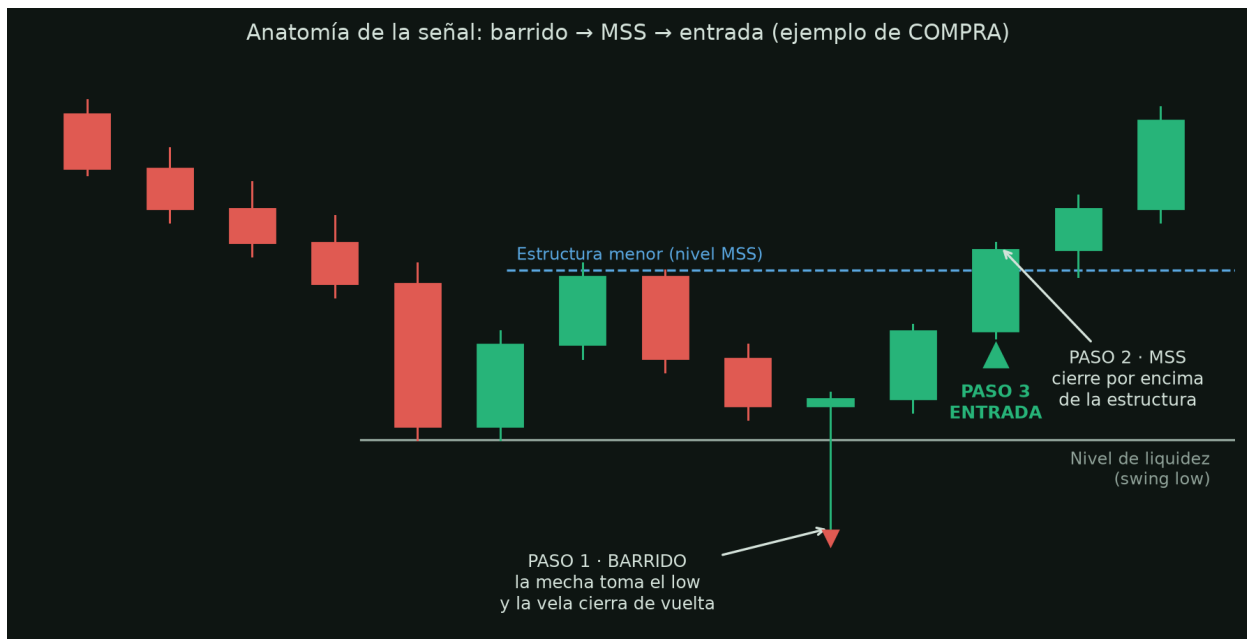

Para una VENTA es el espejo: barrido de un máximo, MSS a la baja, entrada corta.

2. Instalación en TradingView

Paso	Qué hacer
1	Abre la página: claude.ai/code/artifact/4b06ea60-0bc4-4995-9c9d-e733b2b079b0
2	Pulsa " Copiar código " en el bloque " 2. TODO-EN-UNO: Estrategia + Alertas ". Debe decir "Copiado (N líneas)".
3	En TradingView (mejor en ordenador): abre el gráfico → Editor Pine (panel inferior).
4	Borra TODO el contenido del editor, pega (Ctrl+V) y pulsa Guardar .
5	Verifica: línea 1 = <code>//@version=6</code> y que compile sin errores.
6	Pulsa " Añadir al gráfico ". La configuración oficial (sección 5) ya viene de fábrica en la versión actual.

Reglas de oro del copiado


- Copia SIEMPRE desde la página con el botón — nunca desde el chat ni desde una app de notas.
- Si aparece "Missing enclosing character" o "Mismatched input", el pegado se corrompió: borra todo y recopia.
- Usa velas japonesas normales (no Heikin Ashi/Renko): TradingView no simula estrategias en gráficos no estándar.

3. Qué ves en el gráfico

Elemento	Significado
Triángulo verde bajo una vela	Barrido de un mínimo (posible COMPRA en formación)
Triángulo rojo sobre una vela	Barrido de un máximo (posible VENTA en formación)
Etiqueta "MSS"	Cambio de estructura confirmado: el setup queda armado
Caja verde / roja	FVG (hueco de valor): zona de interés; gris al invalidarse
Línea naranja	VWAP de sesión (solo visual en tu receta, no filtra)
Segmentos rojos/verdes finos	Niveles de liquidez: nacen en su pivote y se congelan al ser barridos
Flechas del Probador	Entradas y salidas que la estrategia ejecutó
Fondo sombreado	Tu sesión (verde azulado) y el lunch bloqueado (gris)

El panel (arriba a la derecha) muestra sesión, sesgo, VWAP, volumen, SMT, último barrido, setup en curso y el embudo de diagnóstico:

La fila "Embudo B>M>L>S>E" del panel: setups que sobreviven a cada filtro

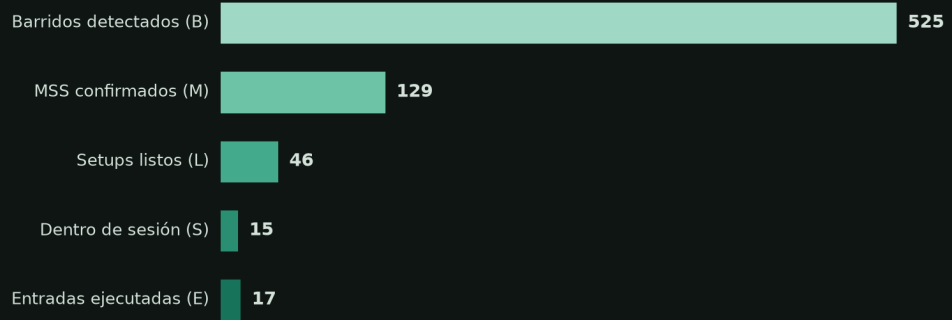

Si un número cae a 0, ese es el filtro que está bloqueando las señales.

4. El score de confluencia (máx. 7)

Cada señal se puntúa y solo entra si alcanza el mínimo (en tu receta: **5**). Un filtro apagado concede su punto (no penaliza) — por eso con VWAP y volumen apagados la base efectiva es 4 y la señal necesita 1 punto más del sesgo del TF mayor, del SMT o de un EQH/EQL.

Componente	Puntos	En tu receta
Barrido válido (base)	2	Siempre
Sesgo del TF mayor (EMA 50 de 1H)	+1	ACTIVO — el punto decisivo habitual
VWAP de sesión	+1	Apagado como filtro (punto concedido)
Volumen del barrido	+1	Apagado (punto concedido)
SMT vs NQ1!	+1	ACTIVO (sin datos = neutral)
EQH / EQL	+1 bonus	Activo (bonus cuando ocurre)

5. Tu configuración oficial (la receta validada)

Estos valores **ya vienen de fábrica** en la versión actual del script. Tras cada re-pegado, verifica que el engranaje muestre exactamente esto:

Grupo	Ajuste	Valor
1) Filtro horario	Señales solo en sesiones / Sesión NY / Londres / Lunch	SÍ / 07:30-14:00 / NO / SÍ 11:30-13:00 (America/Chicago)
2) Sesgo	Filtrar con TF mayor / automático / EMA / VWAP como filtro	SÍ / SÍ (1m→1H) / 50 / NO (solo visual)
3) Barrido	Pivote / tolerancia EQ / mecha mínima / barrido en 2 velas	5 / 0.25 / 0.5 / NO
4) SMT	Usar SMT / símbolo	SÍ / CME_MINI:NQ1!
5) Volumen	Usar volumen como confluencia	NO
6) FVG	Dibujar / tamaño mínimo	SÍ / 0.15
7) MSS	Exigir MSS / pivote menor / marcar	SÍ / 2 / SÍ
8) Señal	Ventana tras barrido / FVG estricto / score mínimo / colchón SL / TP1 / TP2	4 velas / NO / 5 / 0.5 / 1.5R / 2.5R
8b) Riesgo	Modo / contratos / pérdida máx / objetivo	ATR (estructura) / 2 / 400 USD / 1000 USD
9) Backtest	Breakeven / cerrar al fin de sesión	SÍ / SÍ

Resultados de referencia — ESU2026, gráfico 1m, del 2 al 17 de julio de 2026 (≈15 días):

+16,077.50 USD (+64.3%) · Max drawdown 2,165 USD (7.4%) · 67.7% ganadoras (21/31) · Profit factor 8.31 · ~2 operaciones/día

Lee esto con la cabeza fría: 15 días es una muestra corta y un profit factor de 8 es una racha excepcional, no el promedio que verás siempre. Espera meses buenos y meses normales; lo que valida el sistema es que el drawdown se mantenga contenido y la curva siga subiendo trimestre a trimestre. No aumentes contratos por un buen mes.

6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso

Las alertas salen del MISMO código que ejecuta el backtest: la señal del móvil es exactamente la operación que el Probador habría tomado.

Paso	Qué hacer
1	Gráfico en 1 minuto (ES), script cargado, receta verificada (sección 5).
2	Botón " Crear alerta " (despertador, barra superior).
3	Condición: SMC BT → " Cualquier función alert() ".
4	Expiración " Sin caducidad " → Crear.
5	Activa las notificaciones push en la app del móvil.

Mensaje que recibirás: "**SMC COMPRA ESU2026 (1m) | Score 5/7 | E 7495.25 SL 7492.00 TP1 7501.75 TP2 7508.25**".

Regla crítica: si cambias CUALQUIER ajuste, borra la alerta y créala de nuevo (queda congelada con los ajustes del momento de creación).

7. El backtest: cómo leer el Probador


Métrica	Qué significa	Qué buscar
Total de operaciones	Tamaño de la muestra	30+ para que la estadística diga algo
% ganadoras	Aciertos	Con TP de 1.5-2.5R, rentable desde ~35-40%
Profit factor	\$ ganados por cada \$ perdido	> 1.3 aceptable; > 2 muy bueno
Max drawdown	Peor racha desde un pico	Que quepa de sobra en tu cuenta de fondeo

Dos trampas conocidas

- **Ventana deslizante:** en 1m TradingView carga un número fijo de velas. Cada día entra data nueva y sale la vieja: el backtest de hoy nunca es idéntico al de ayer. Para comparar, fija el MISMO rango de fechas en el Probador.
- **Ajustes distintos:** antes de concluir que "empeoró", verifica ajustes idénticos (contra la sección 5), mismo símbolo, temporalidad y rango.

8. Cómo gestionar cada operación

El resultado del backtest incluye esta gestión automática. Al ejecutar las alertas a mano, replícala igual:

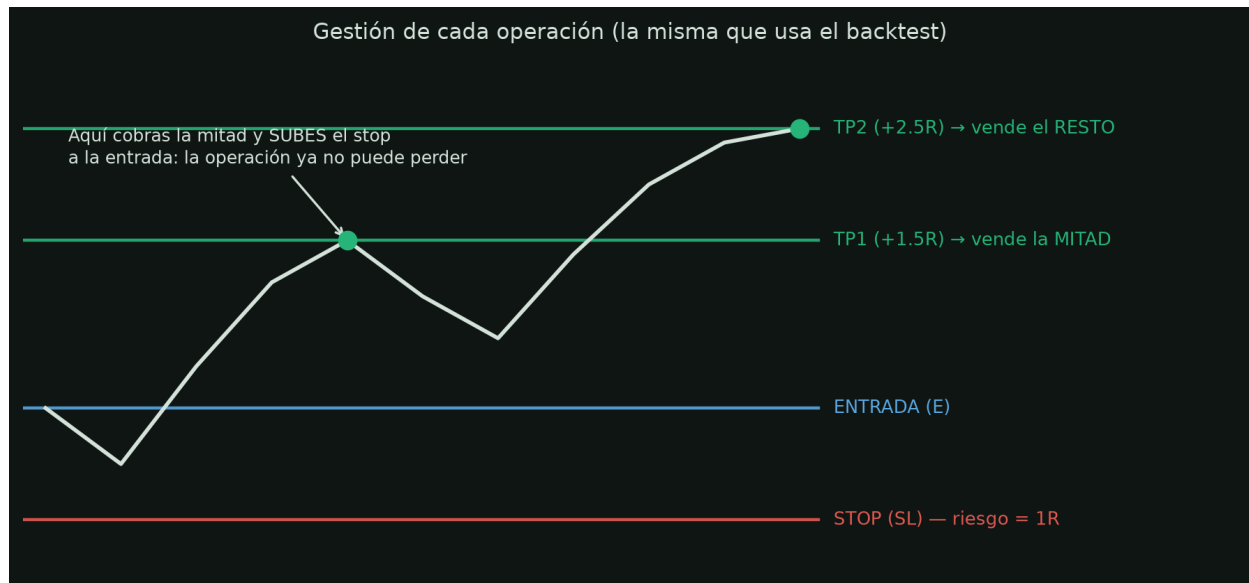

- En el TP1 (+1.5R): cierra la MITAD (1 de tus 2 contratos) y sube el stop a la entrada (breakeven).
- El otro contrato corre hasta el TP2 (+2.5R) o hasta el stop en breakeven.
- A las 14:00 CT (fin de tu sesión): todo plano, sin excepciones.

Reglas para la cuenta de fondeo

- Con 2 contratos de ES tu riesgo por operación ronda los 300-400 USD (la ventana de 4 velas mantiene los stops pegados al barrido). Que nunca supere 1/3 de tu límite de pérdida diaria.
- Dos stops seguidos en el día = parar hasta mañana.
- Si tu cuenta es pequeña, empieza con 2 MICROS (MES): misma receta, números divididos por 10.
- Primeras 1-2 semanas: demo, comparando cada alerta con el Probador. Escala solo cuando lo real confirme lo simulado.

9. Problemas frecuentes y su solución

Síntoma	Causa	Solución
Error CE10017 / "Mismatched input"	El pegado rompió líneas o comillas	Borrar todo y copiar desde la página con el botón
"Script could not be translated"	Se perdió la línea <code>//@version=6</code>	Comprobar que la línea 1 sea exactamente <code>//@version=6</code>
Probador "requires trade data"	Gráfico no estándar, o ningún setup pasó los filtros	Velas normales; mirar la fila Embudo del panel
El embudo termina en 0	Un filtro mata todos los setups	El primer número que cae a 0 es el culpable
Resultados cambian día a día	Ventana deslizante de datos en 1m	Fijar el mismo rango de fechas para comparar

Síntoma	Causa	Solución
Resultados peores tras re-pegar	Ajustes reseteados	Verificar el engranaje contra la sección 5
SMT "SIN DATOS"	El plan no tiene NQ1! en tiempo real	Cuenta como neutral; no penaliza
La alerta no coincide	Alerta con ajustes viejos	Borrar y recrear la alerta

Aviso: herramienta de análisis. Un buen backtest no garantiza resultados futuros; opera con gestión de riesgo. Nada de esta guía es asesoramiento financiero.