

SMC Confluence Master v2

Guía completa del sistema: señales, alertas, backtest, ejecución y gestión de riesgo ·
Edición julio 2026 (v3)

Novedades de esta edición:

- **Zonas pintadas:** cada señal dibuja su caja verde (ganancia) y roja (riesgo), que crecen mientras la operación vive y se congelan donde cerró.
- **Filtro de noticias** (opcional, apagado): bloquea entradas ± 5 min alrededor de los datos de 8:30 ET, 10:00 ET y FOMC.
- **Receta refinada:** pivote 4, ventana 7 velas, 1 contrato — con nuevos resultados de referencia (PF 4.13, drawdown 4%).

Índice:

1. La idea del sistema en 3 pasos
2. Instalación en TradingView
3. Qué ves en el gráfico
4. El score de confluencia (0 a 7)
5. LA CONFIGURACIÓN OFICIAL (receta validada)
6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso
7. El backtest: cómo leer el Probador
8. EJECUCIÓN: de la alerta a la orden
9. Gestión, horarios y reglas prop firm
10. Problemas frecuentes y su solución

Script: **TODO-EN-UNO Estrategia + Alertas** — se instala pegando el archivo SMC_Master_v2_TodoEnUno.txt en el Editor Pine, desde un ordenador.

Pine Script v6 · Configuración validada en ES (ESU2026), gráfico de 1 minuto


1. La idea del sistema en 3 pasos

El sistema busca un patrón del Smart Money: cuando el precio **barre la liquidez** (caza los stops bajo un mínimo o sobre un máximo) y **rechaza**, suele venir un movimiento contrario. Un barrido solo no basta — muchos son continuación. Por eso la señal exige la secuencia completa:

PASO 1 — Barrido: una mecha toma el nivel de liquidez y la vela cierra de vuelta dentro.

PASO 2 — MSS: el precio rompe el último swing menor en dirección contraria al barrido.

PASO 3 — Entrada: al cierre de la vela del MSS, dentro de las 7 velas tras el barrido, en sesión y con score ≥ 5 .

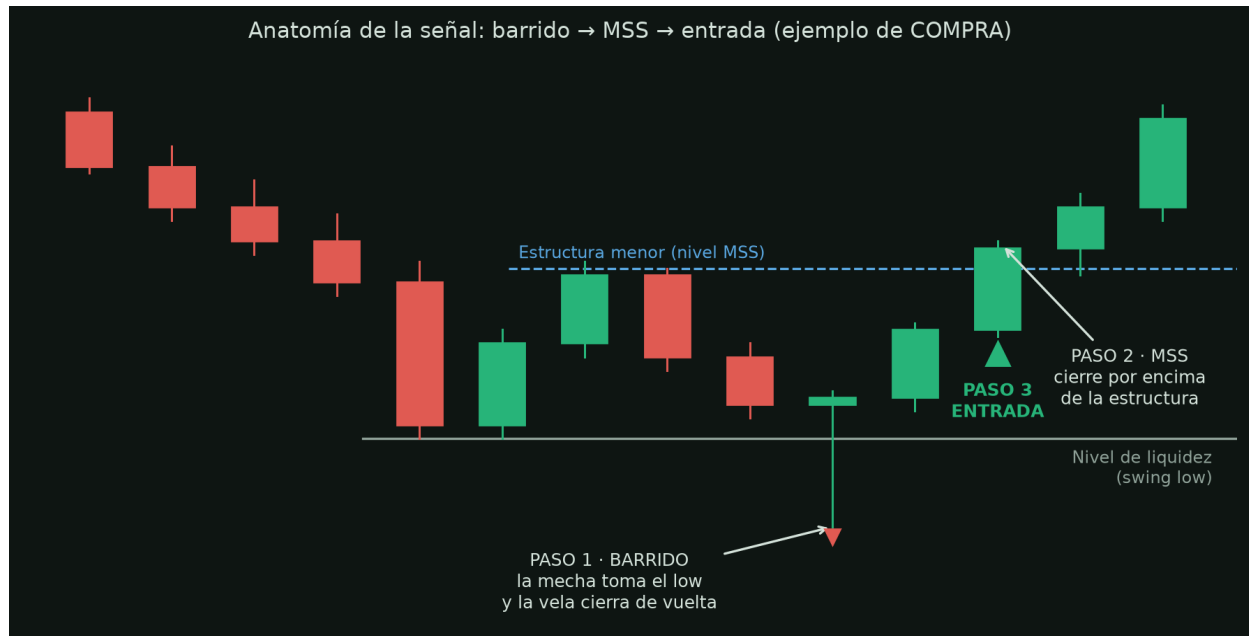

Para una VENTA es el espejo: barrido de un máximo, MSS a la baja, entrada corta.

2. Instalación en TradingView

Paso	Qué hacer
1	Descarga SMC_Master_v2_TodoEnUno.txt y ábrelo en un ORDENADOR con el Bloc de notas.
2	Selecciona todo (Ctrl+A) y copia (Ctrl+C). Nunca desde un PDF ni desde un chat.
3	En TradingView: gráfico de ES en 1 minuto → Editor Pine (panel inferior).
4	Borra TODO el contenido del editor, pega (Ctrl+V) y pulsa Guardar .
5	Verifica: línea 1 = //@version=6 y que compile sin errores.
6	"Añadir al gráfico" . La receta oficial (sección 5) ya viene de fábrica.
7	Recomendado: pon la zona horaria del gráfico en America/Chicago (reloj abajo a la derecha) para que el eje coincida con las sesiones del sistema.

Ante errores de "Missing enclosing character" o "Mismatched input": pegado corrupto — borra todo y recopia desde el .txt. Velas japonesas normales, no Heikin Ashi/Renko.

3. Qué ves en el gráfico

Elemento	Significado
Triángulo verde/rojo	Barrido de un mínimo (posible COMPRA) / de un máximo (posible VENTA)
Etiqueta "MSS"	Cambio de estructura confirmado: setup armado
CAJA VERDE + CAJA ROJA con etiqueta LONG/SHORT	Una operación del sistema: verde = zona de ganancia (techo/suelo = TP2, línea punteada = TP1), roja = zona de riesgo (borde = stop). Crecen mientras la operación vive; donde terminan, terminó la operación. El tiempo NO cierra operaciones.
Caja verde/roja pequeña (FVG)	Hueco de valor; gris al invalidarse
Línea naranja	VWAP de sesión (solo visual)
Segmentos finos rojos/verdes	Niveles de liquidez: se congelan al ser barridos
Fondo verde azulado / gris / ROJO	Sesión activa / lunch bloqueado / ventana de noticias (si el filtro está activo)

El panel (arriba a la derecha): sesión (ACTIVA/FUERA/NOTICIAS), sesgo, VWAP, volumen, SMT, último barrido, setup en curso, modo y el embudo. **El panel informa; la alerta ordena** — un setup armado en el panel NO es una entrada.

4. El score de confluencia (máx. 7)

Cada señal se puntúa y solo entra con score ≥ 5 al CIERRE de la vela. Un filtro apagado concede su punto: con VWAP y volumen apagados, la base efectiva es 4 y el punto decisivo suele darlo el sesgo del TF mayor (EMA 50 de 1H).

Componente	Puntos	En la receta
Barrido válido (base)	2	Siempre
Sesgo del TF mayor (EMA 50 de 1H)	+1	ACTIVO — el punto decisivo habitual
VWAP de sesión	+1	Apagado como filtro (punto concedido)
Volumen del barrido	+1	Apagado (punto concedido)
SMT vs NQ1!	+1	ACTIVO (sin datos = neutral)
EQH / EQL	+1 bonus	Bonus cuando ocurre

5. La configuración oficial (receta validada)

Estos valores **ya vienen de fábrica**. Tras cada re-pegado, verifica el engranaje contra esta tabla:

Grupo	Ajuste	Valor
1) Filtro horario	Sesiones / NY / Londres / Lunch	SÍ / 07:30-14:00 / NO / SÍ 11:30-13:00 (Chicago)
1b) Noticias	Bloquear ± 5 min: 8:30 ET, 10:00 ET, FOMC	NO por defecto (opcional: activar y medir)
2) Sesgo	TF mayor / automático / EMA / VWAP filtro	SÍ / SÍ (1m $\rightarrow$ 1H) / 50 / NO
3) Barrido	Pivote / toler. EQ / mecha / 2 velas	4 / 0.25 / 0.5 / NO
4) SMT	Usar / símbolo	SÍ / CME_MINI:NQ1!
5) Volumen	Como confluencia	NO
6) FVG	Dibujar / tamaño mín.	SÍ / 0.15
7) MSS	Exigir / pivote menor / marcar	SÍ / 2 / SÍ
8) Señal	Ventana / FVG estricto / score mín. / colchón / TP1 / TP2 / pintar zonas	7 velas / NO / 5 / 0.5 / 1.5R / 2.5R / SÍ
8b) Riesgo	Modo / contratos / pérdida máx / objetivo	ATR (estructura) / 1 / 400 USD / 1000 USD
9) Backtest	Breakeven / cerrar fin de sesión	SÍ / SÍ

Resultados de referencia — ESU2026, 1m, del 2 al 20 de julio de 2026 (13 días hábiles), **1 contrato**:
+9,627.50 USD (+38.5%) · Max drawdown 1,082.50 USD (4.01%) · 62.96% ganadoras (17/27) · Profit factor 4.13 · media +356 USD/operación · ~2 operaciones/día

Nota de riesgo en modo ATR: el stop se coloca en la estructura de cada señal, así que el riesgo por operación VARÍA (la mayoría ~200-500 USD con 1 contrato; la mayor pérdida de referencia fue 767). El "chequeo de riesgo" del ritual (sección 8, paso 2) es tu tope manual: si una alerta trae un stop demasiado caro, se deja pasar.

Con la cabeza fría: dos semanas es una muestra corta. Habrá quincenas buenas y normales; lo que valida el sistema es el drawdown contenido y la curva subiendo mes a mes. No subas contratos por un buen mes.

6. Las alertas en 1 minuto, paso a paso

Paso	Qué hacer
1	Gráfico en 1 minuto (ES), script cargado, receta verificada.
2	"Crear alerta" (despertador) → Condición: SMC BT → "Cualquier función alert()" .
3	Expiración "Sin caducidad" → Crear. Push activado en la app del móvil.

Mensaje: **"SMC VENTA ESU2026 (1m) | Score 5/7 | E 7508.75 SL 7512.50 TP1 7503.25 TP2 7499.50"**. La alerta funciona con el ordenador apagado — vive en los servidores de TradingView.

Regla crítica: si cambias cualquier ajuste, borra la alerta y créala de nuevo. Y recuerda: sin alerta no hay operación, aunque el panel muestre un setup armado.

7. El backtest: cómo leer el Probador

Métrica	Qué buscar
Total de operaciones	30+ para que la estadística diga algo
% ganadoras	Con TP de 1.5-2.5R, rentable desde ~35-40%
Profit factor	> 1.3 aceptable; > 2 muy bueno
Max drawdown	Que quepa de sobra en tu cuenta de fondeo

La ventana deslizante (importante): en 1m TradingView solo carga ~2-3 semanas de velas de ES. Cada día entran velas nuevas y se caen las más viejas — el backtest de hoy NUNCA es idéntico al de ayer, con el mismo código. Para comparar versiones o ajustes: mismo rango de fechas fijo, mismos ajustes, mismo momento. El resultado de referencia es una foto de su quincena, no una promesa.

8. Ejecución: de la alerta a la orden

El ritual al llegar la alerta (30 segundos)

Paso	Acción
1	Lee la alerta: dirección, E, SL, TP1, TP2.
2	Chequeo de riesgo: $(E-SL \text{ en puntos}) \times \$50 \times \text{contratos}$. Si supera tu tope (~400-500), esa señal SE DEJA PASAR.
3	Entra A MERCADO en la dirección de la alerta. Nunca con limits lejos del precio, nunca persiguiendo señales viejas.
4	Coloca stop y objetivos EN LOS PRECIOS DE LA ALERTA.
5	Gestión según contratos (abajo). A las 14:00 CT: todo plano.

En un SHORT todo va invertido: ganas si baja, el stop va ARRIBA (compra stop) y los objetivos ABAJO (compras limit).

Con 1 contrato (la receta actual)

No hay salida parcial posible. La gestión simplificada: **TP único en el TP2 de la alerta (2.5R)**, y cuando el precio alcance el nivel del TP1 (1.5R), **sube el stop a tu entrada** (breakeven). Una orden, un stop, un objetivo — fácil de ejecutar incluso desde el móvil con el bracket + Auto BE Trigger.


Con 2+ contratos (cuando escales)

	Orden A (mitad)	Orden B (mitad)
Take Profit	TP1 de la alerta (1.5R)	TP2 de la alerta (2.5R)
Stop Loss	SL de la alerta	SL de la alerta
Auto BE Trigger	al nivel del TP1	al nivel del TP1

Referencia en ticks (ES/MES: 1 punto = 4 ticks; tick ES \$12.50, MES \$1.25): con R de 4 pts → SL 16, TP1 24, TP2 40, BE trigger 24. Con R de 6 pts → SL 24, TP1 36, TP2 60, BE 36. Son plantillas: los precios exactos siempre los da la alerta.

En NinjaTrader: ATM Strategy con esos valores guardada como "SMC" = un clic por señal. En apps móviles: bracket + Auto Breakeven Trigger como arriba.

9. Gestión, horarios y reglas prop firm

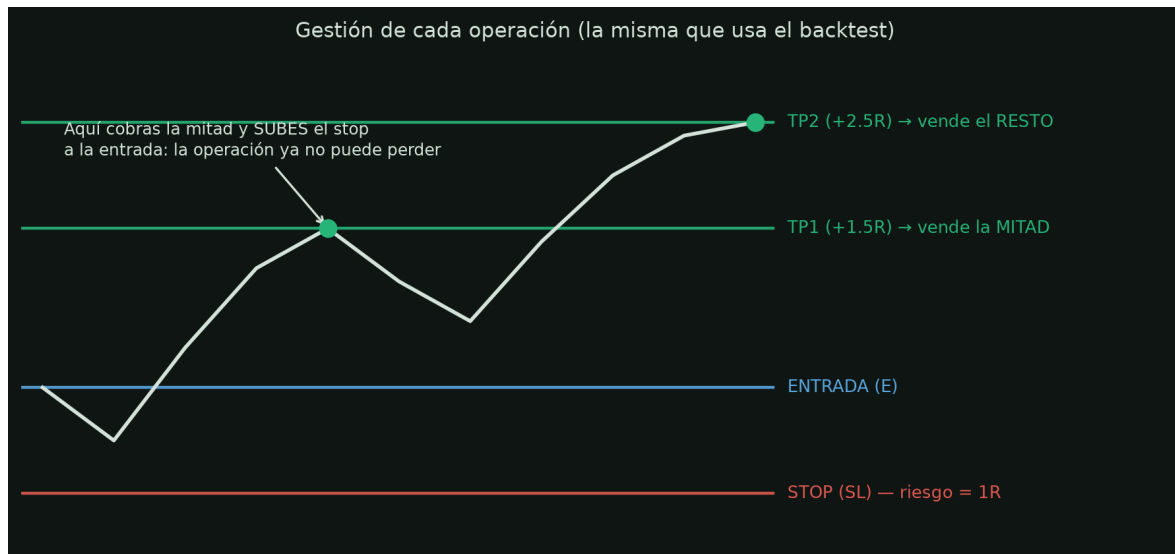

El mapa horario del día (hora de Chicago)

Hora CT	Entradas nuevas	Posiciones abiertas
07:30 - 11:30	SÍ	Gestión normal
11:30 - 13:00 (lunch)	NO (bloqueadas)	SIGUEN ABIERTAS, gestión normal — no se cierran por el lunch
13:00 - 14:00	SÍ	Gestión normal
14:00 en adelante	NO	SE CIERRAN TODAS (fin de sesión)

Un stop durante el lunch por un latigazo es normal y está incluido en los números del sistema — el stop pagó su prima de seguro. El tiempo nunca cierra operaciones: solo el stop, los TPs, el breakeven o las 14:00.

Reglas de oro

- El stop solo se mueve HACIA tu entrada, jamás alejándolo.
- Dos stops seguidos en el día = parar hasta mañana. Nada de revancha.
- Riesgo por operación $\leq 1/3$ de tu límite de pérdida diaria.
- Días de noticia gorda (NFP, CPI, FOMC): el filtro de ± 5 min cubre el latigazo; el día entero es eléctrico — reducir tamaño o no operar también es seguir el sistema.
- Primeras semanas: demo o micros (MES = números $\div 10$), comparando cada operación con el Probador. Escala solo cuando lo real confirme lo simulado.

10. Problemas frecuentes y su solución

Síntoma	Causa	Solución
Error CE10017 / "Mismatched input"	Pegado corrupto	Borrar todo y copiar desde el .txt en ordenador
"Script could not be translated"	Se perdió //@version=6	La línea 1 debe ser exactamente //@version=6

Síntoma	Causa	Solución
Probador "requires trade data"	Gráfico no estándar o filtros bloquean	Velas normales; mirar la fila Embudo
Panel muestra setup pero no hay alerta	Posición ya abierta, score bajó al cierre, ventana de 7 velas expiró, o sesión FUERA	Normal: el panel informa, la alerta ordena. Sin alerta no se opera
"Sesión FUERA" en horario de mañana	Zona horaria del gráfico distinta de Chicago	Poner el gráfico en America/Chicago (paso 7 de instalación)
Resultados cambian día a día	Ventana deslizante en 1m (~2-3 semanas)	Mismo rango de fechas fijo para comparar
Peores resultados tras re-pegar	Ajustes reseteados	Verificar engranaje contra la sección 5
La alerta no coincide	Ajustes viejos congelados	Borrar y recrear la alerta
Llegó la alerta y no estabas	Señal perdida	Se deja pasar; nunca entrar tarde

Aviso: herramienta de análisis. Un buen backtest no garantiza resultados futuros; opera con gestión de riesgo. Nada de esta guía es asesoramiento financiero.