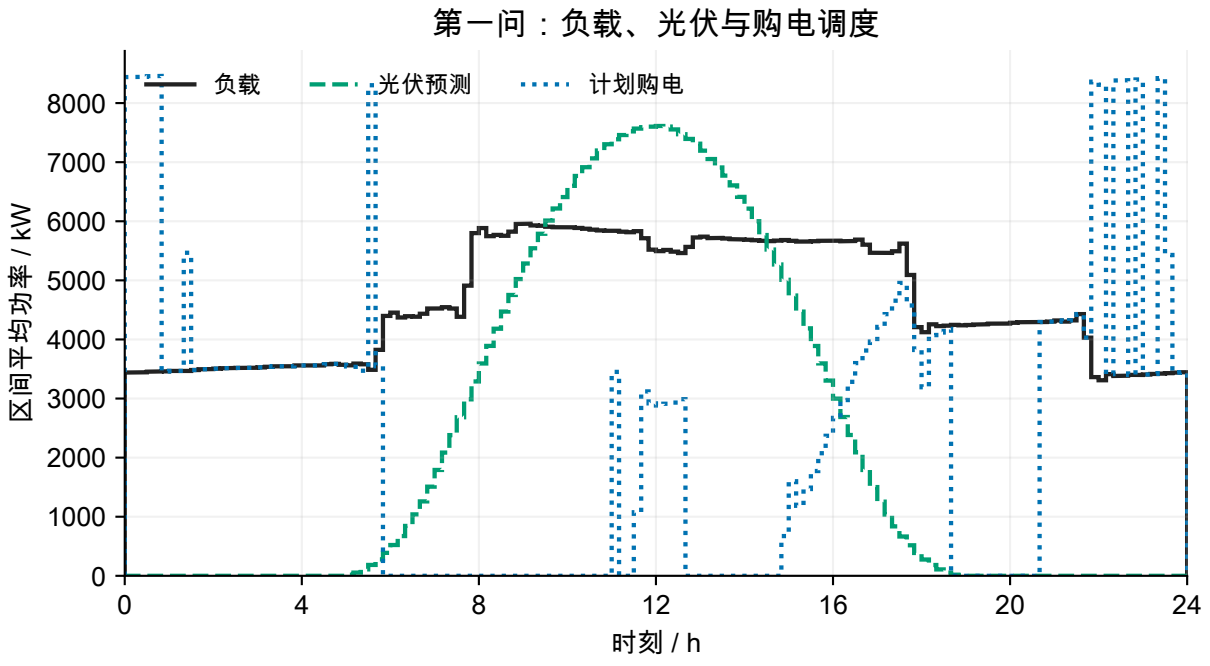
第一问：负载、光伏与购电调度
负载
光伏预测
计划购电
区间平均功率 / kW
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
4
8
12
16
20
24
时刻 / h