




FDArray Test 257_10_200 1 / 1

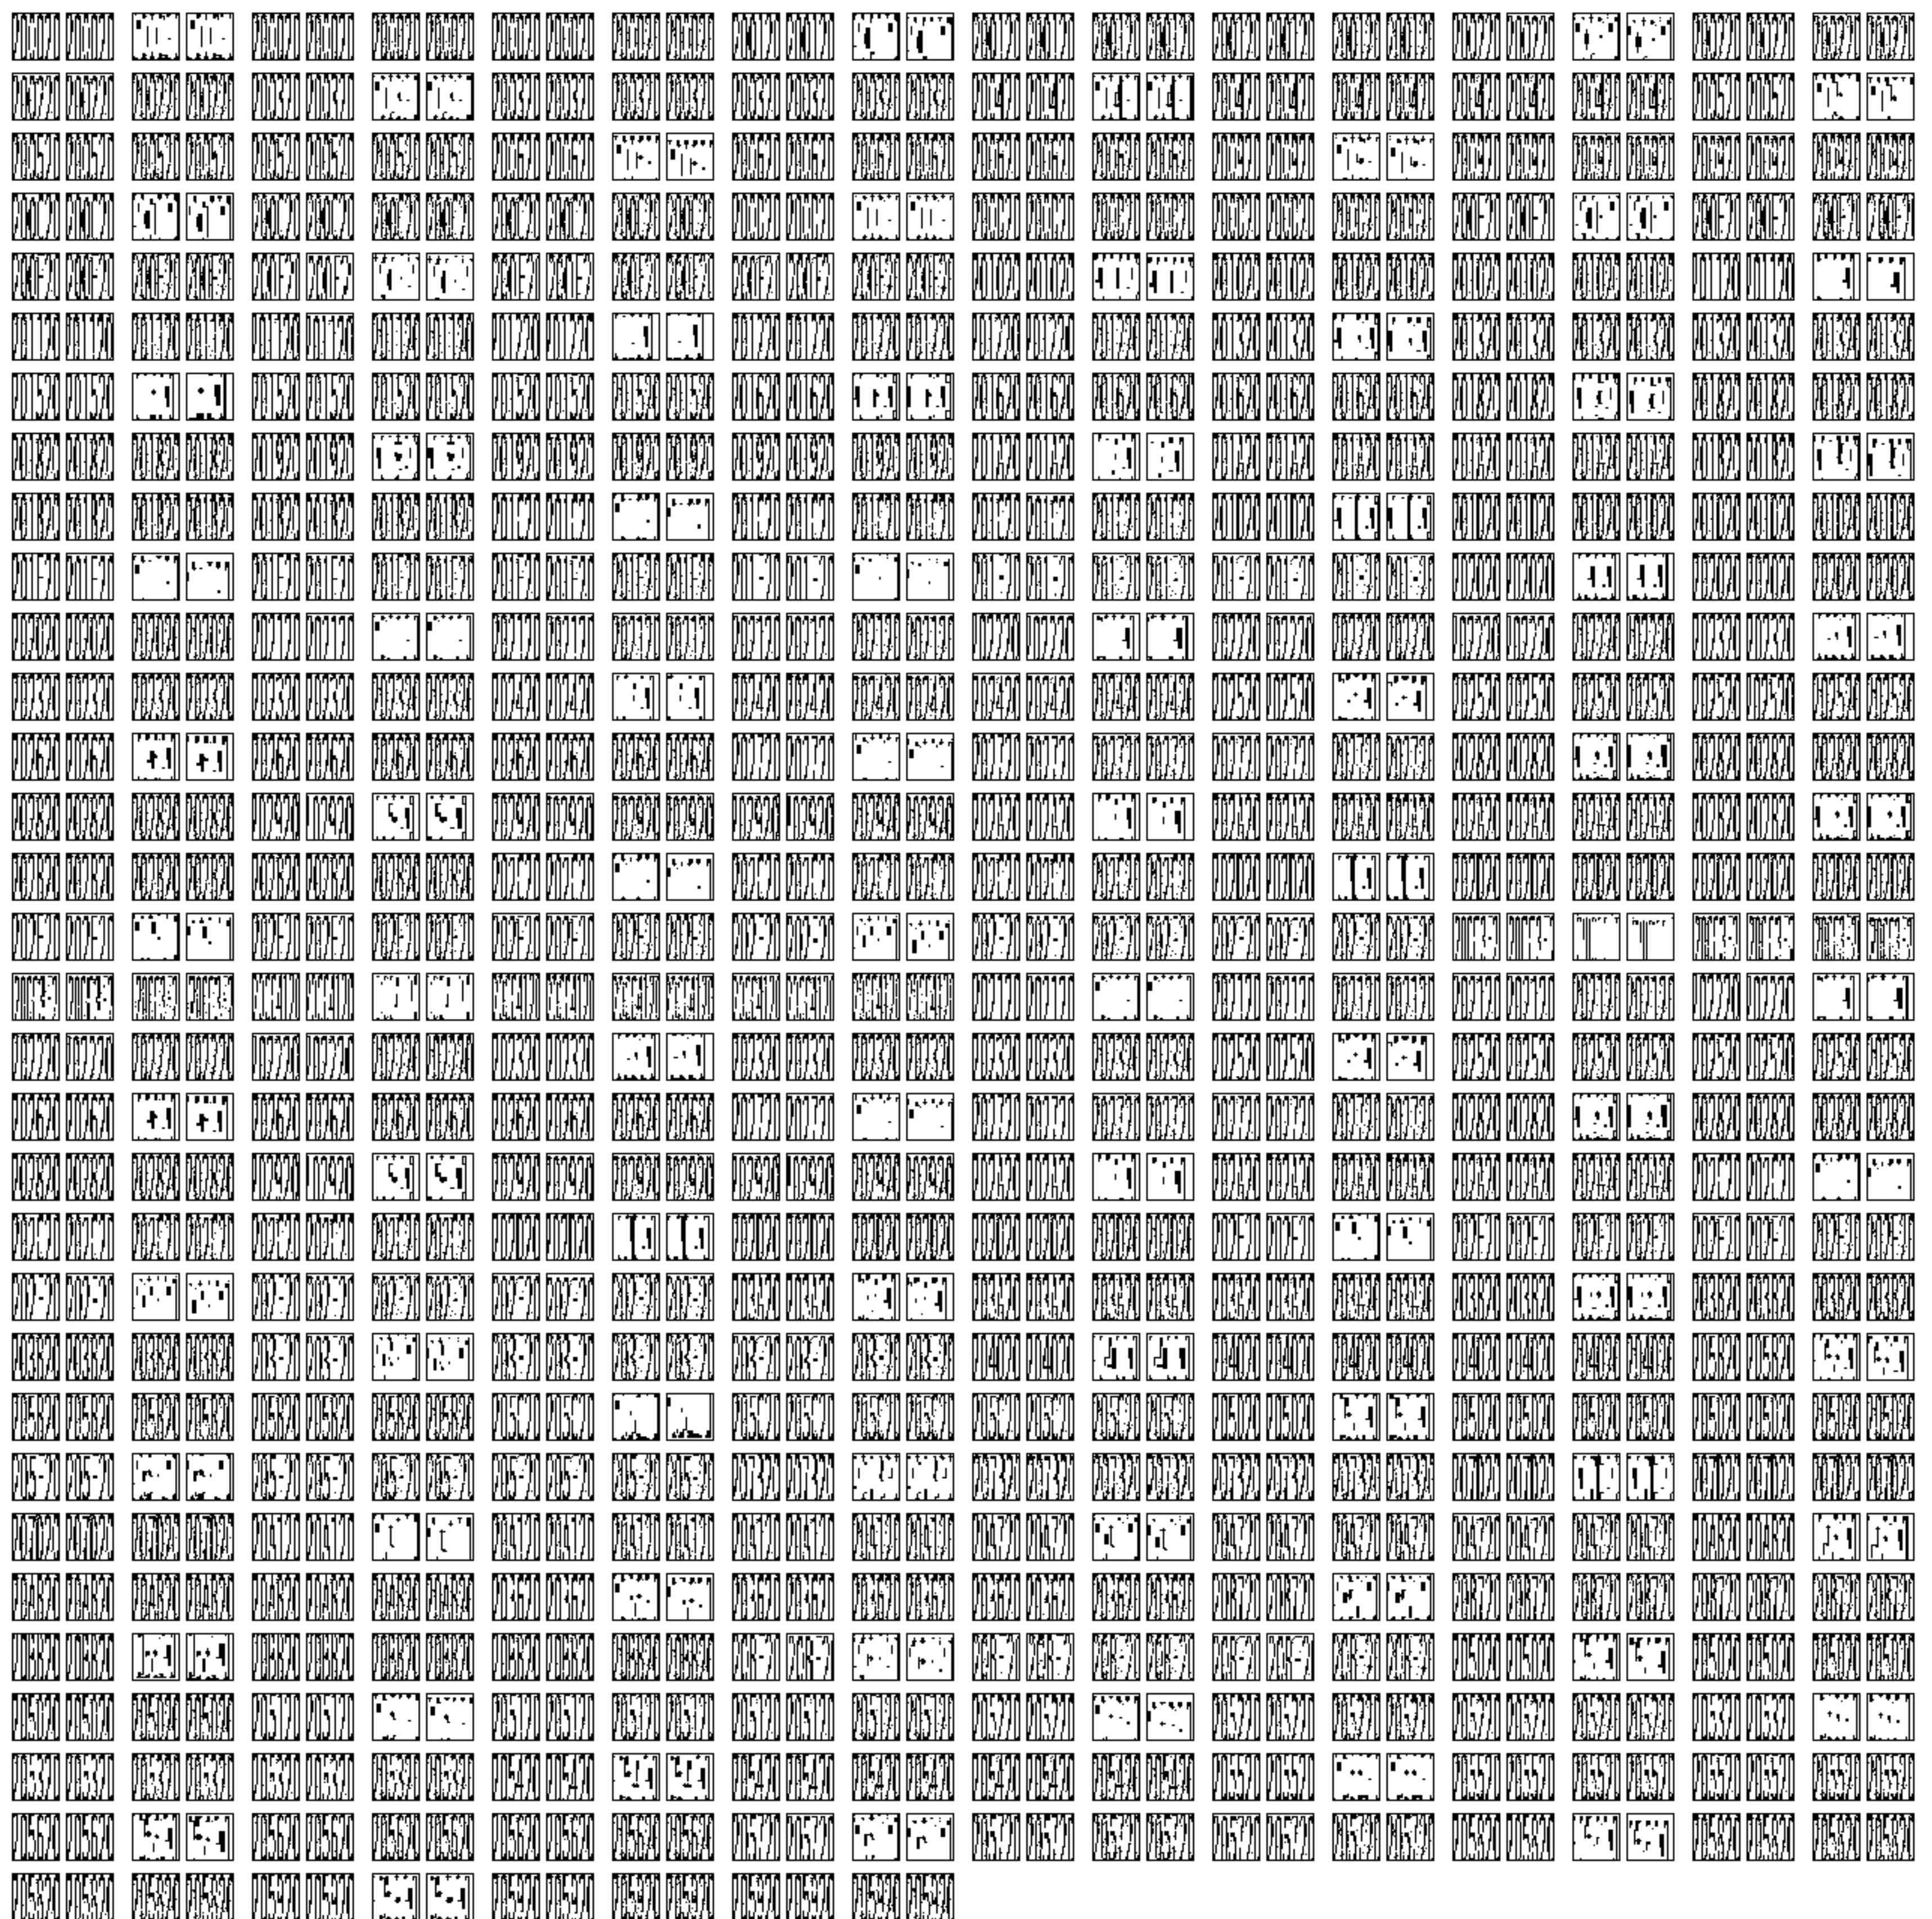


FDArray Test 257 10 300 1 / 1

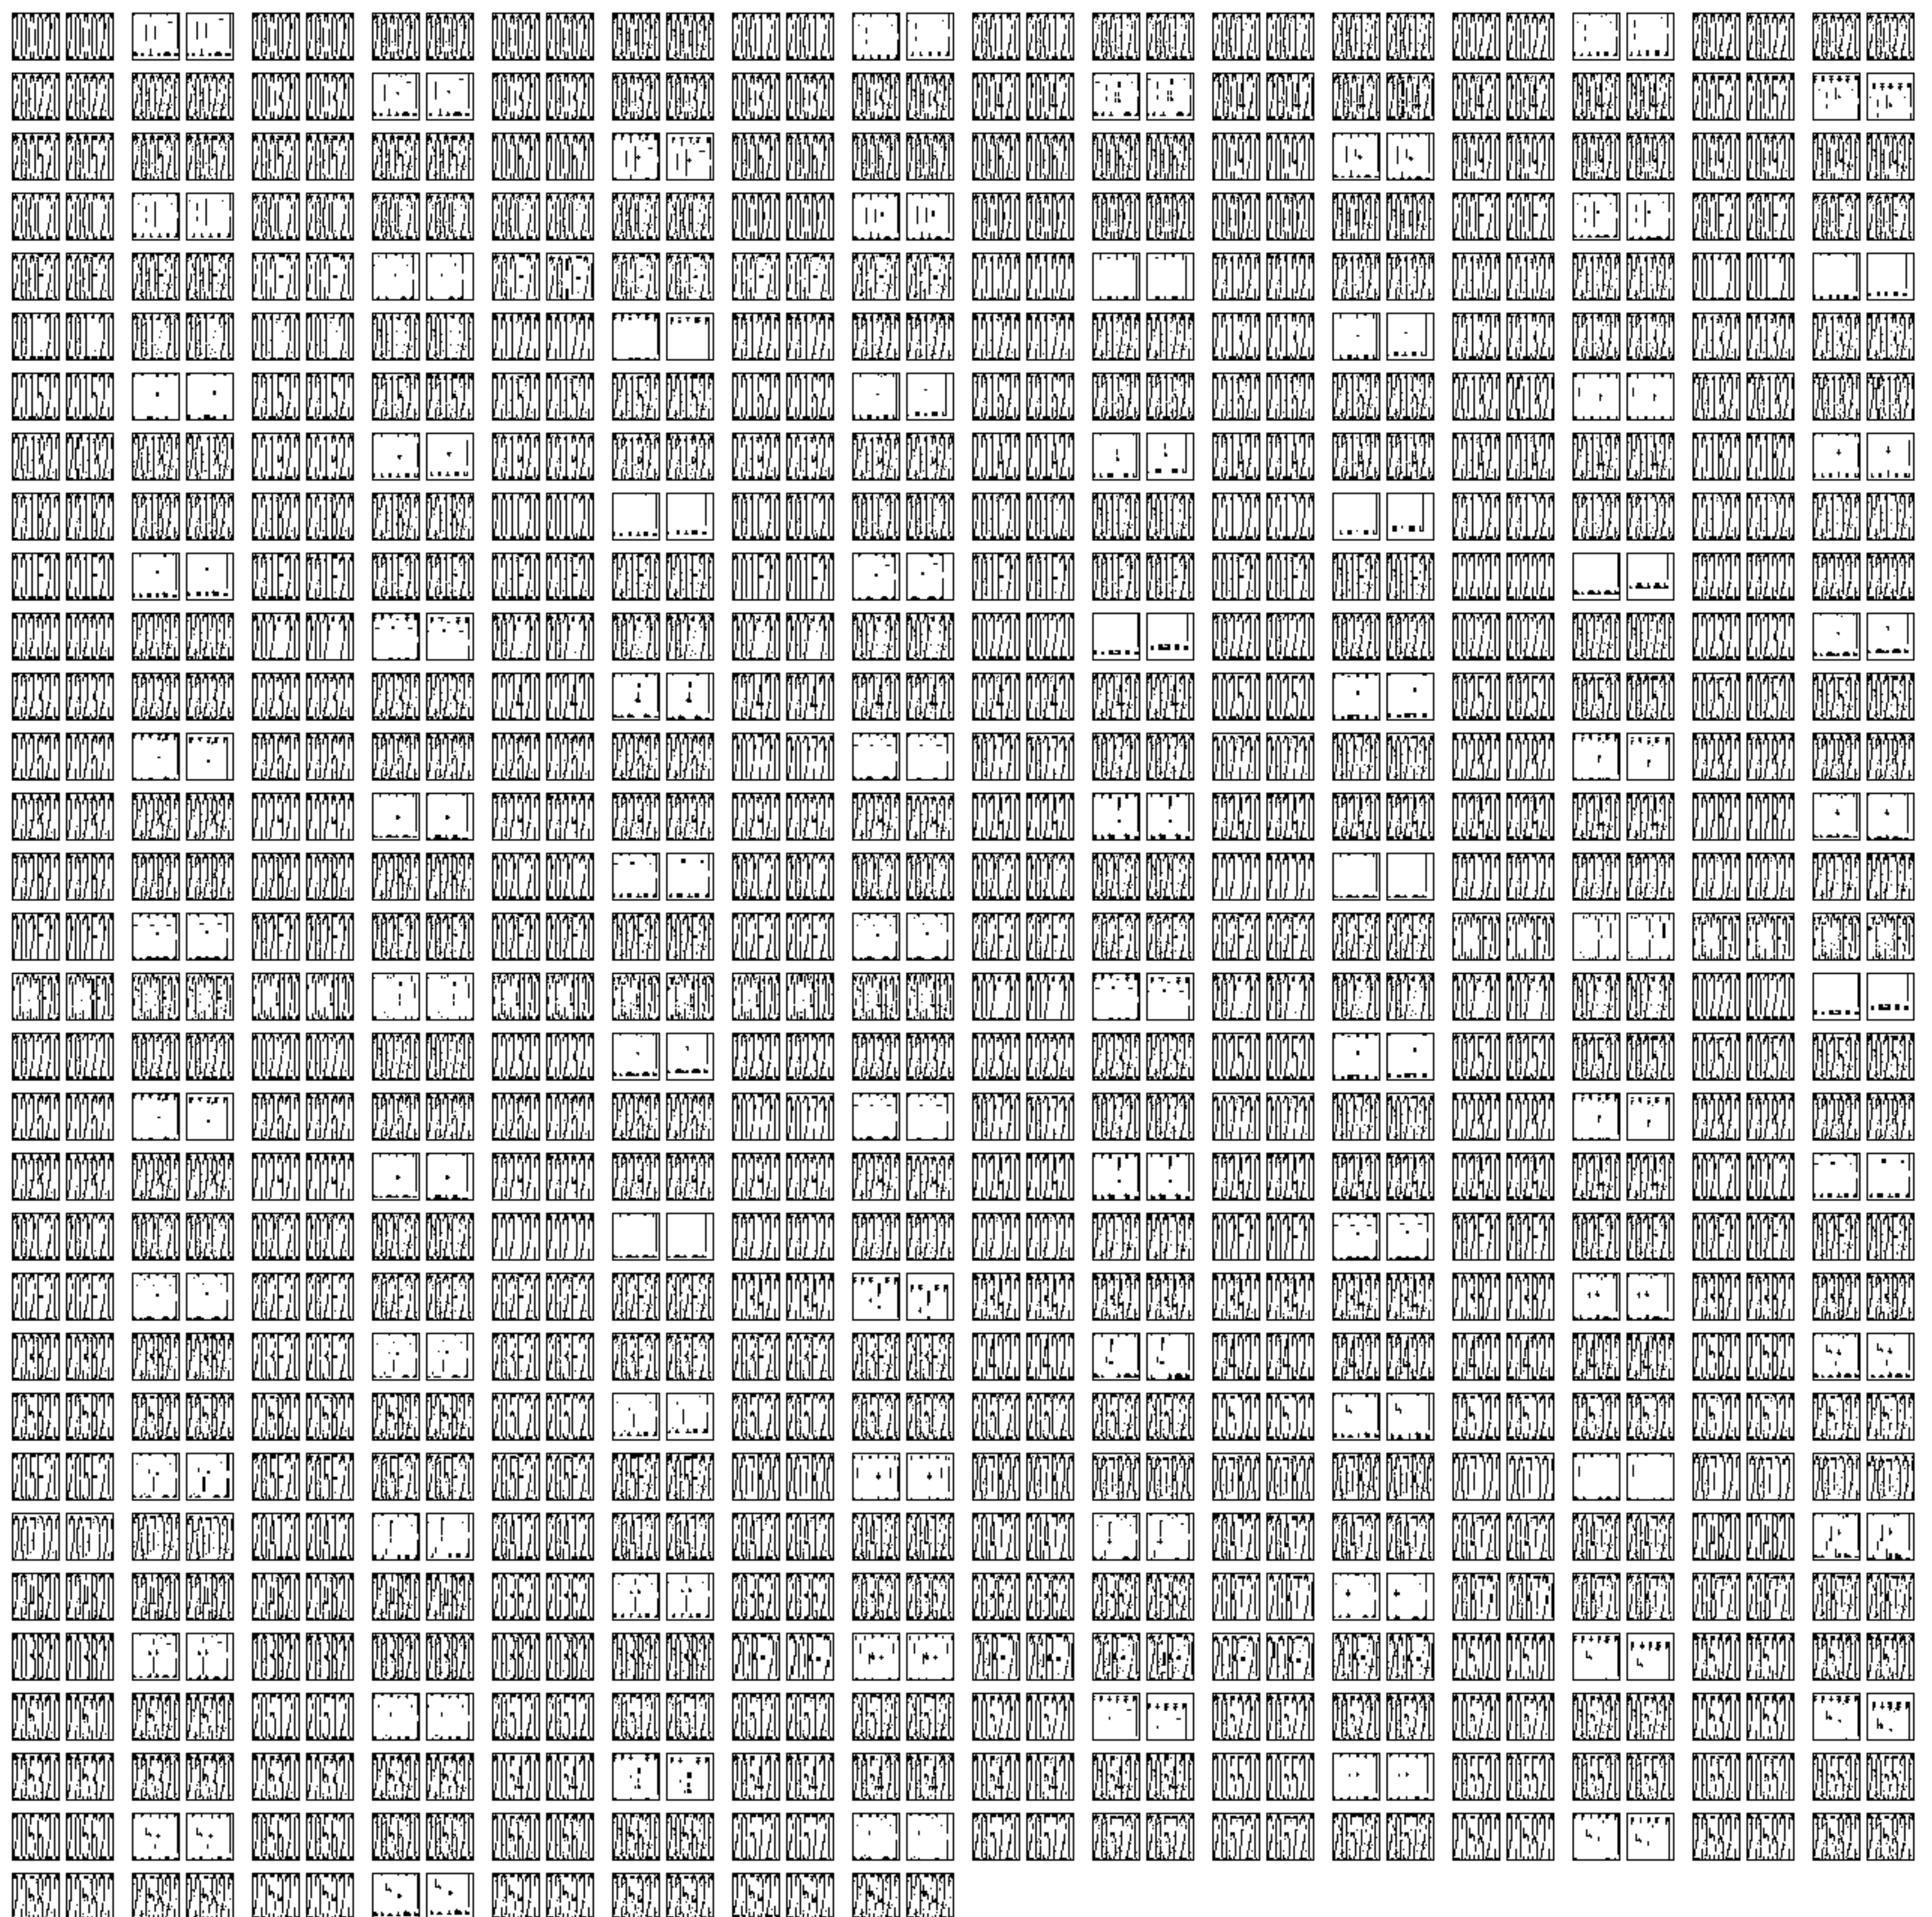


FDArray Test 257_12_200 1 / 1

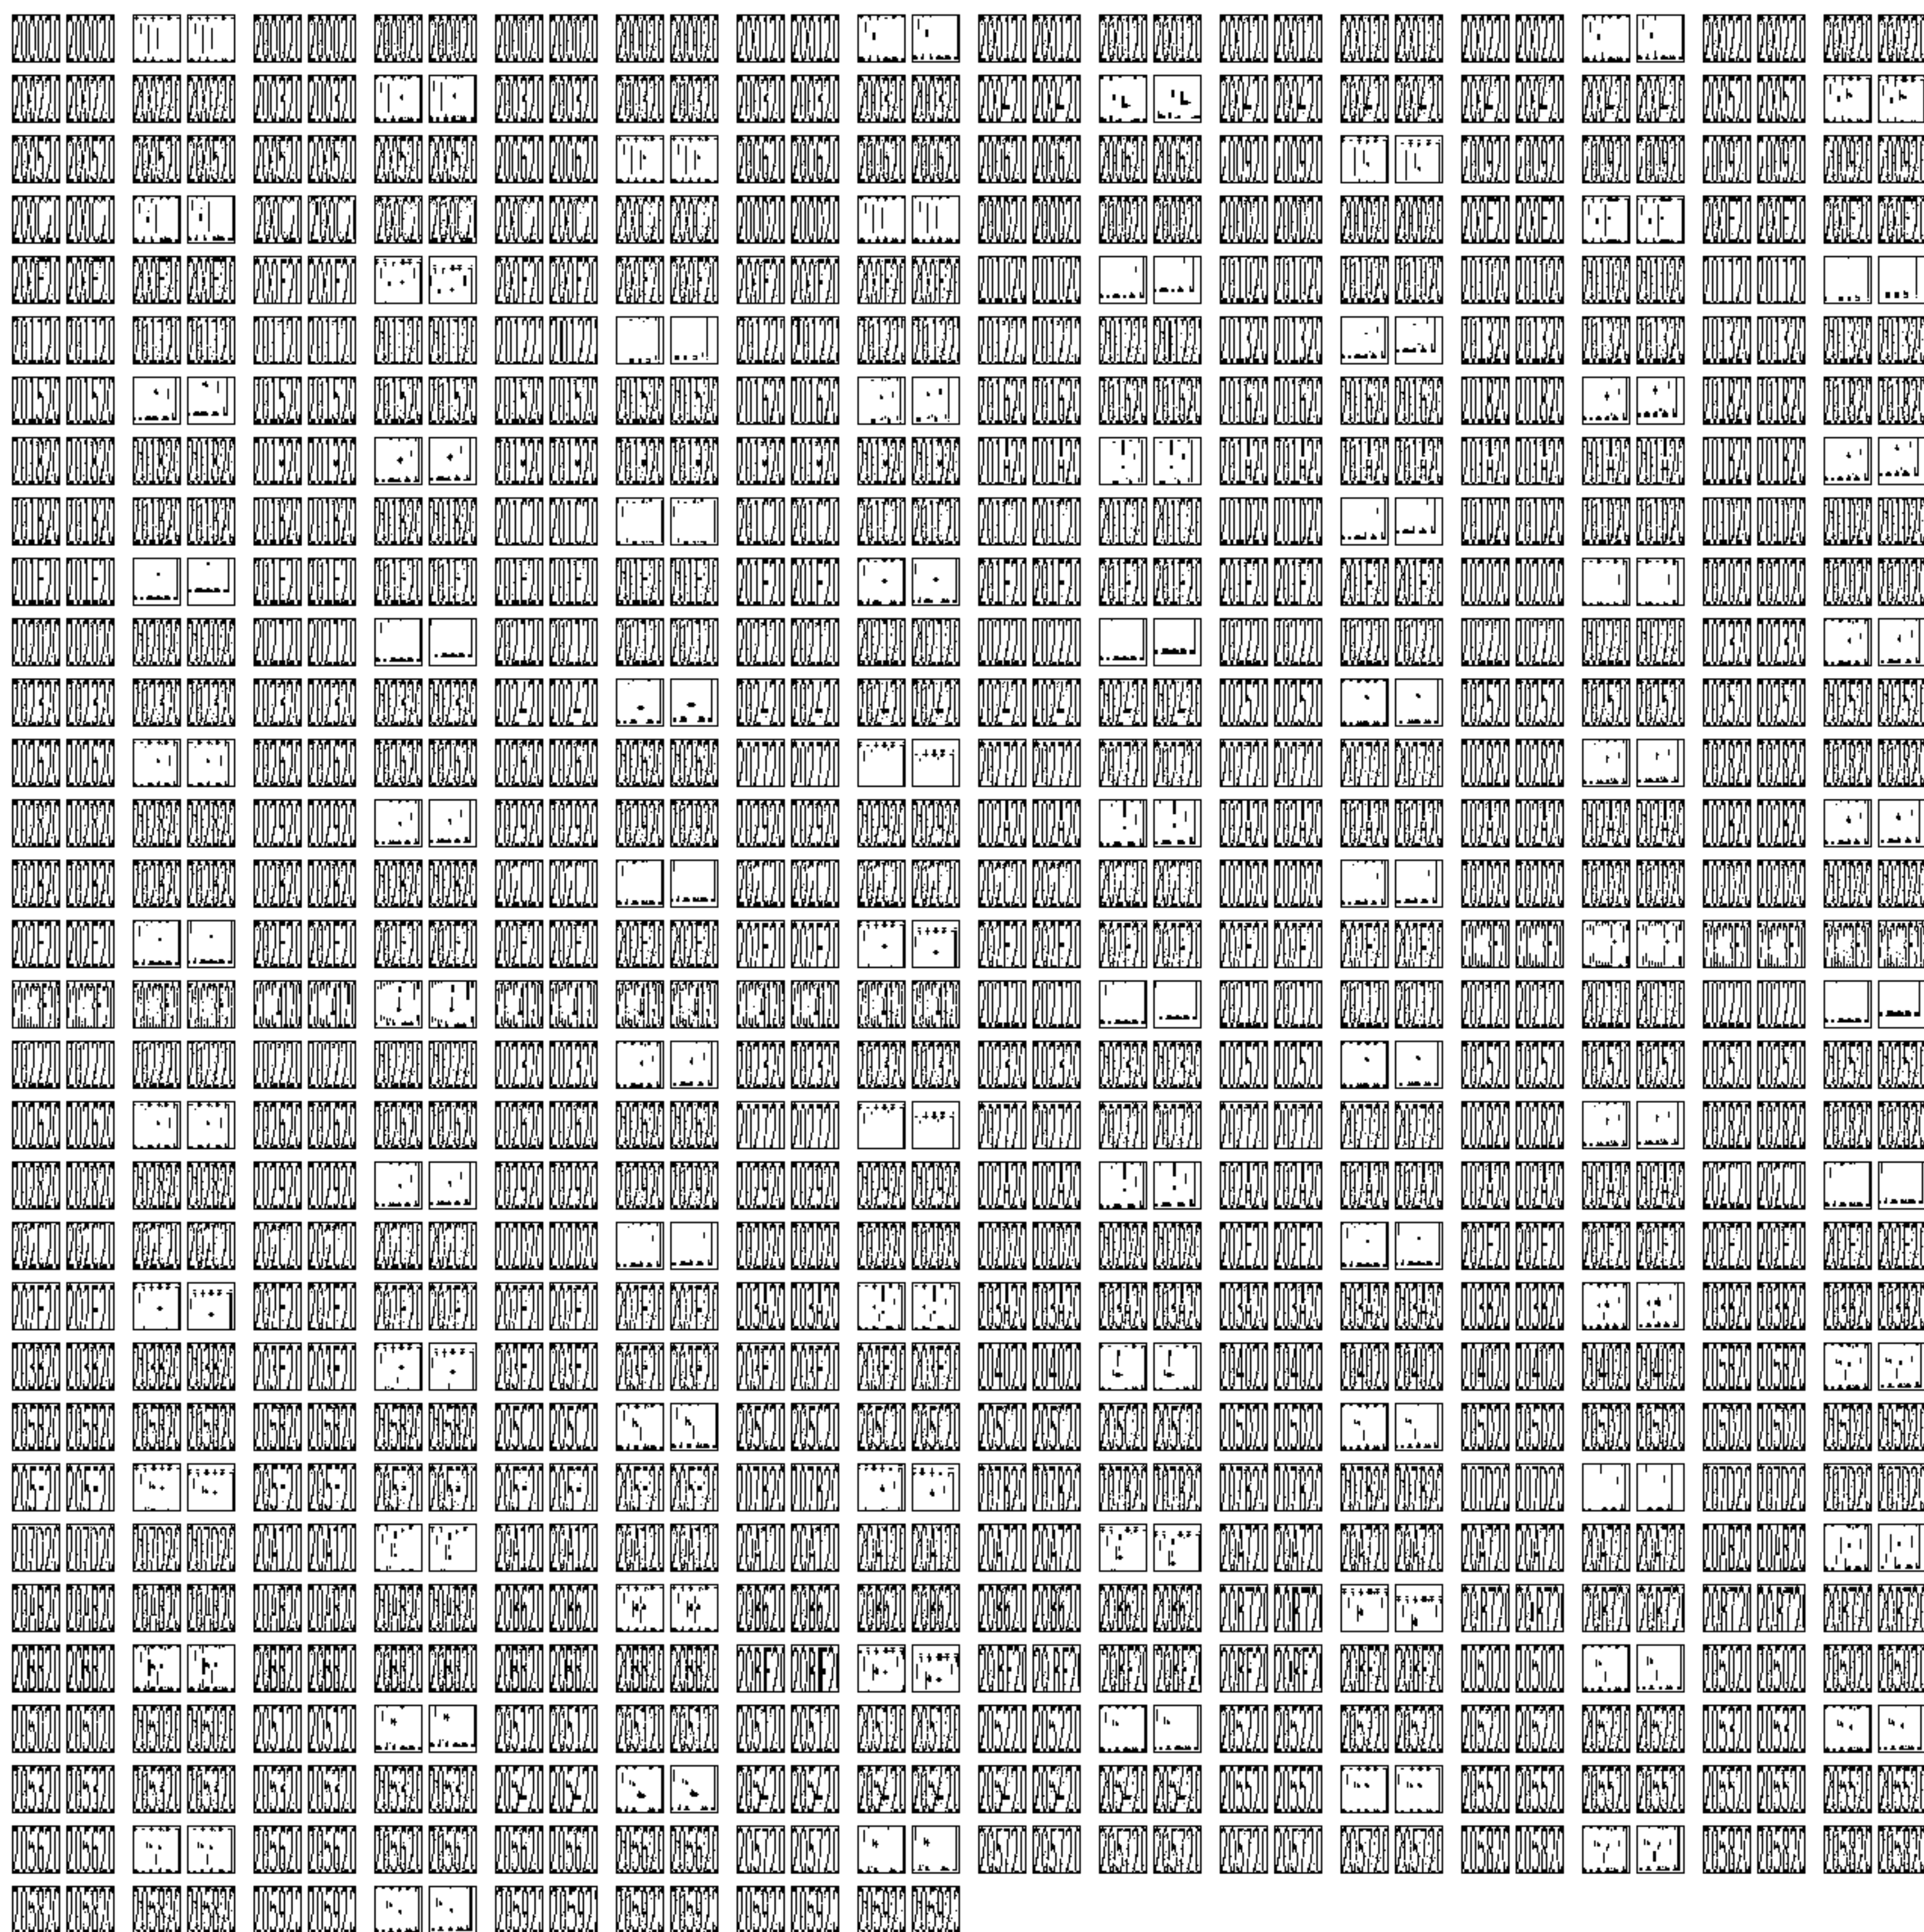


FDArray Test 257_12_300 1 / 1

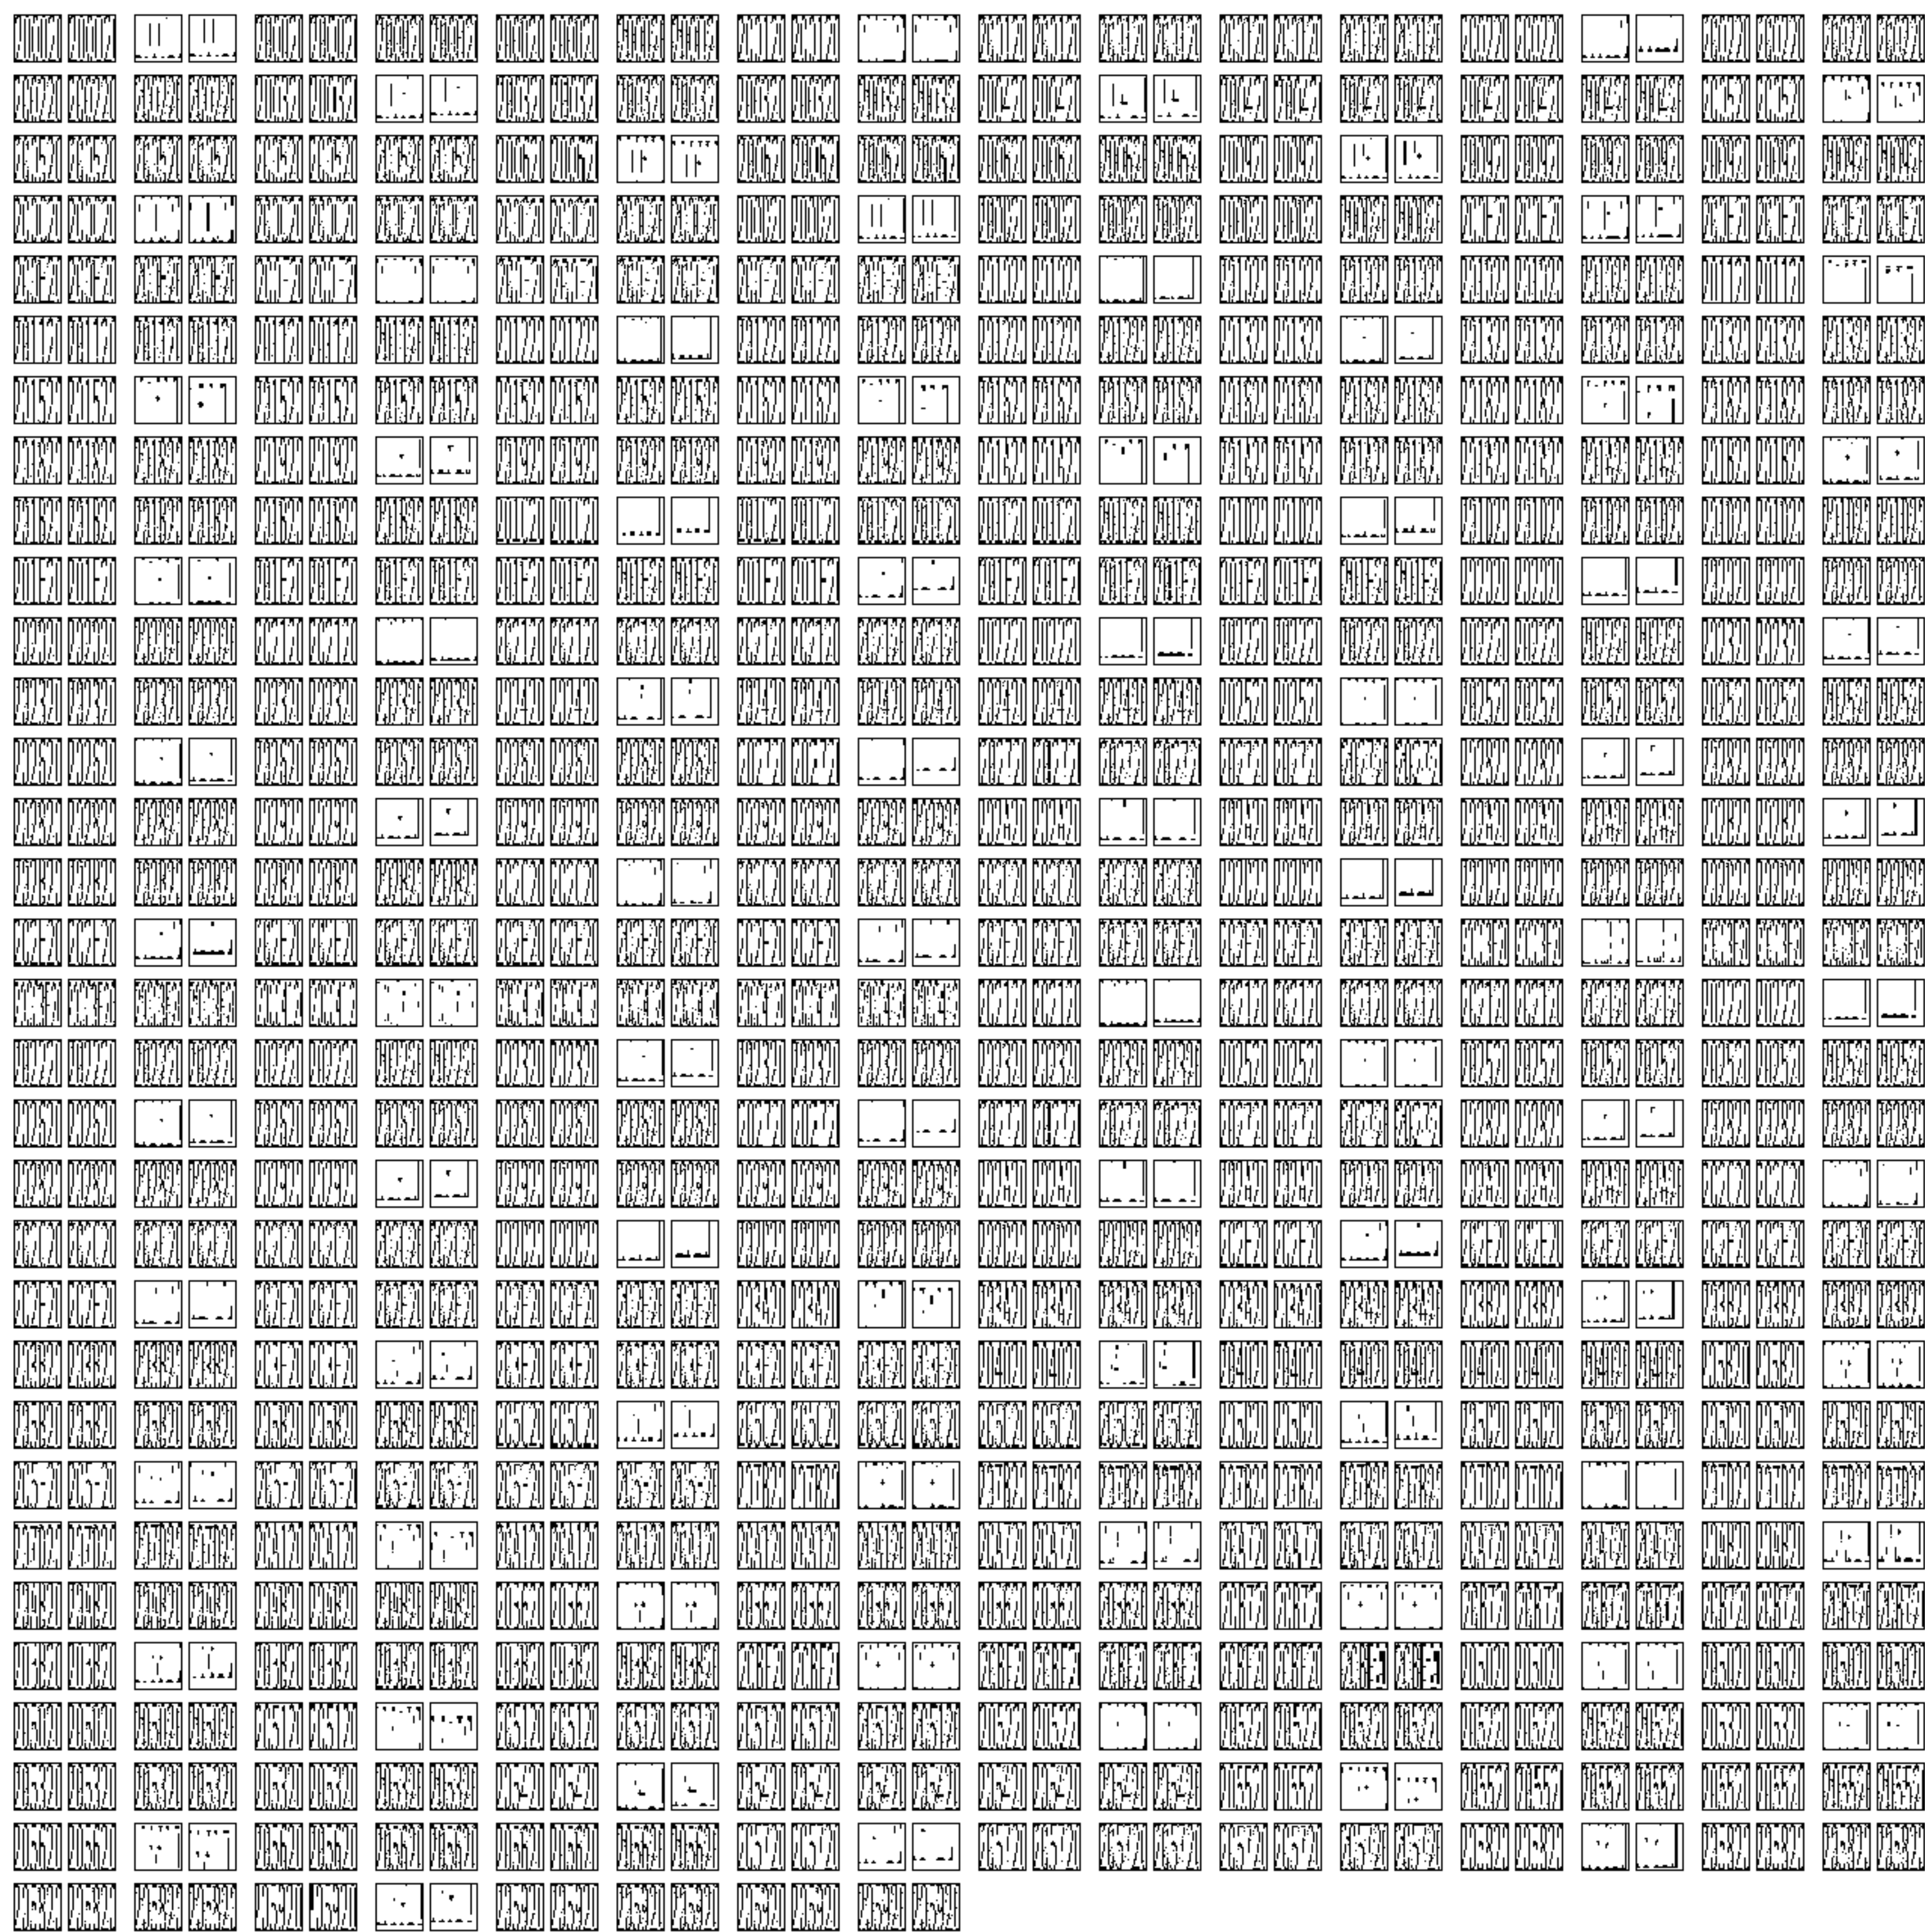


FDArray Test 257_14_200 1 / 1

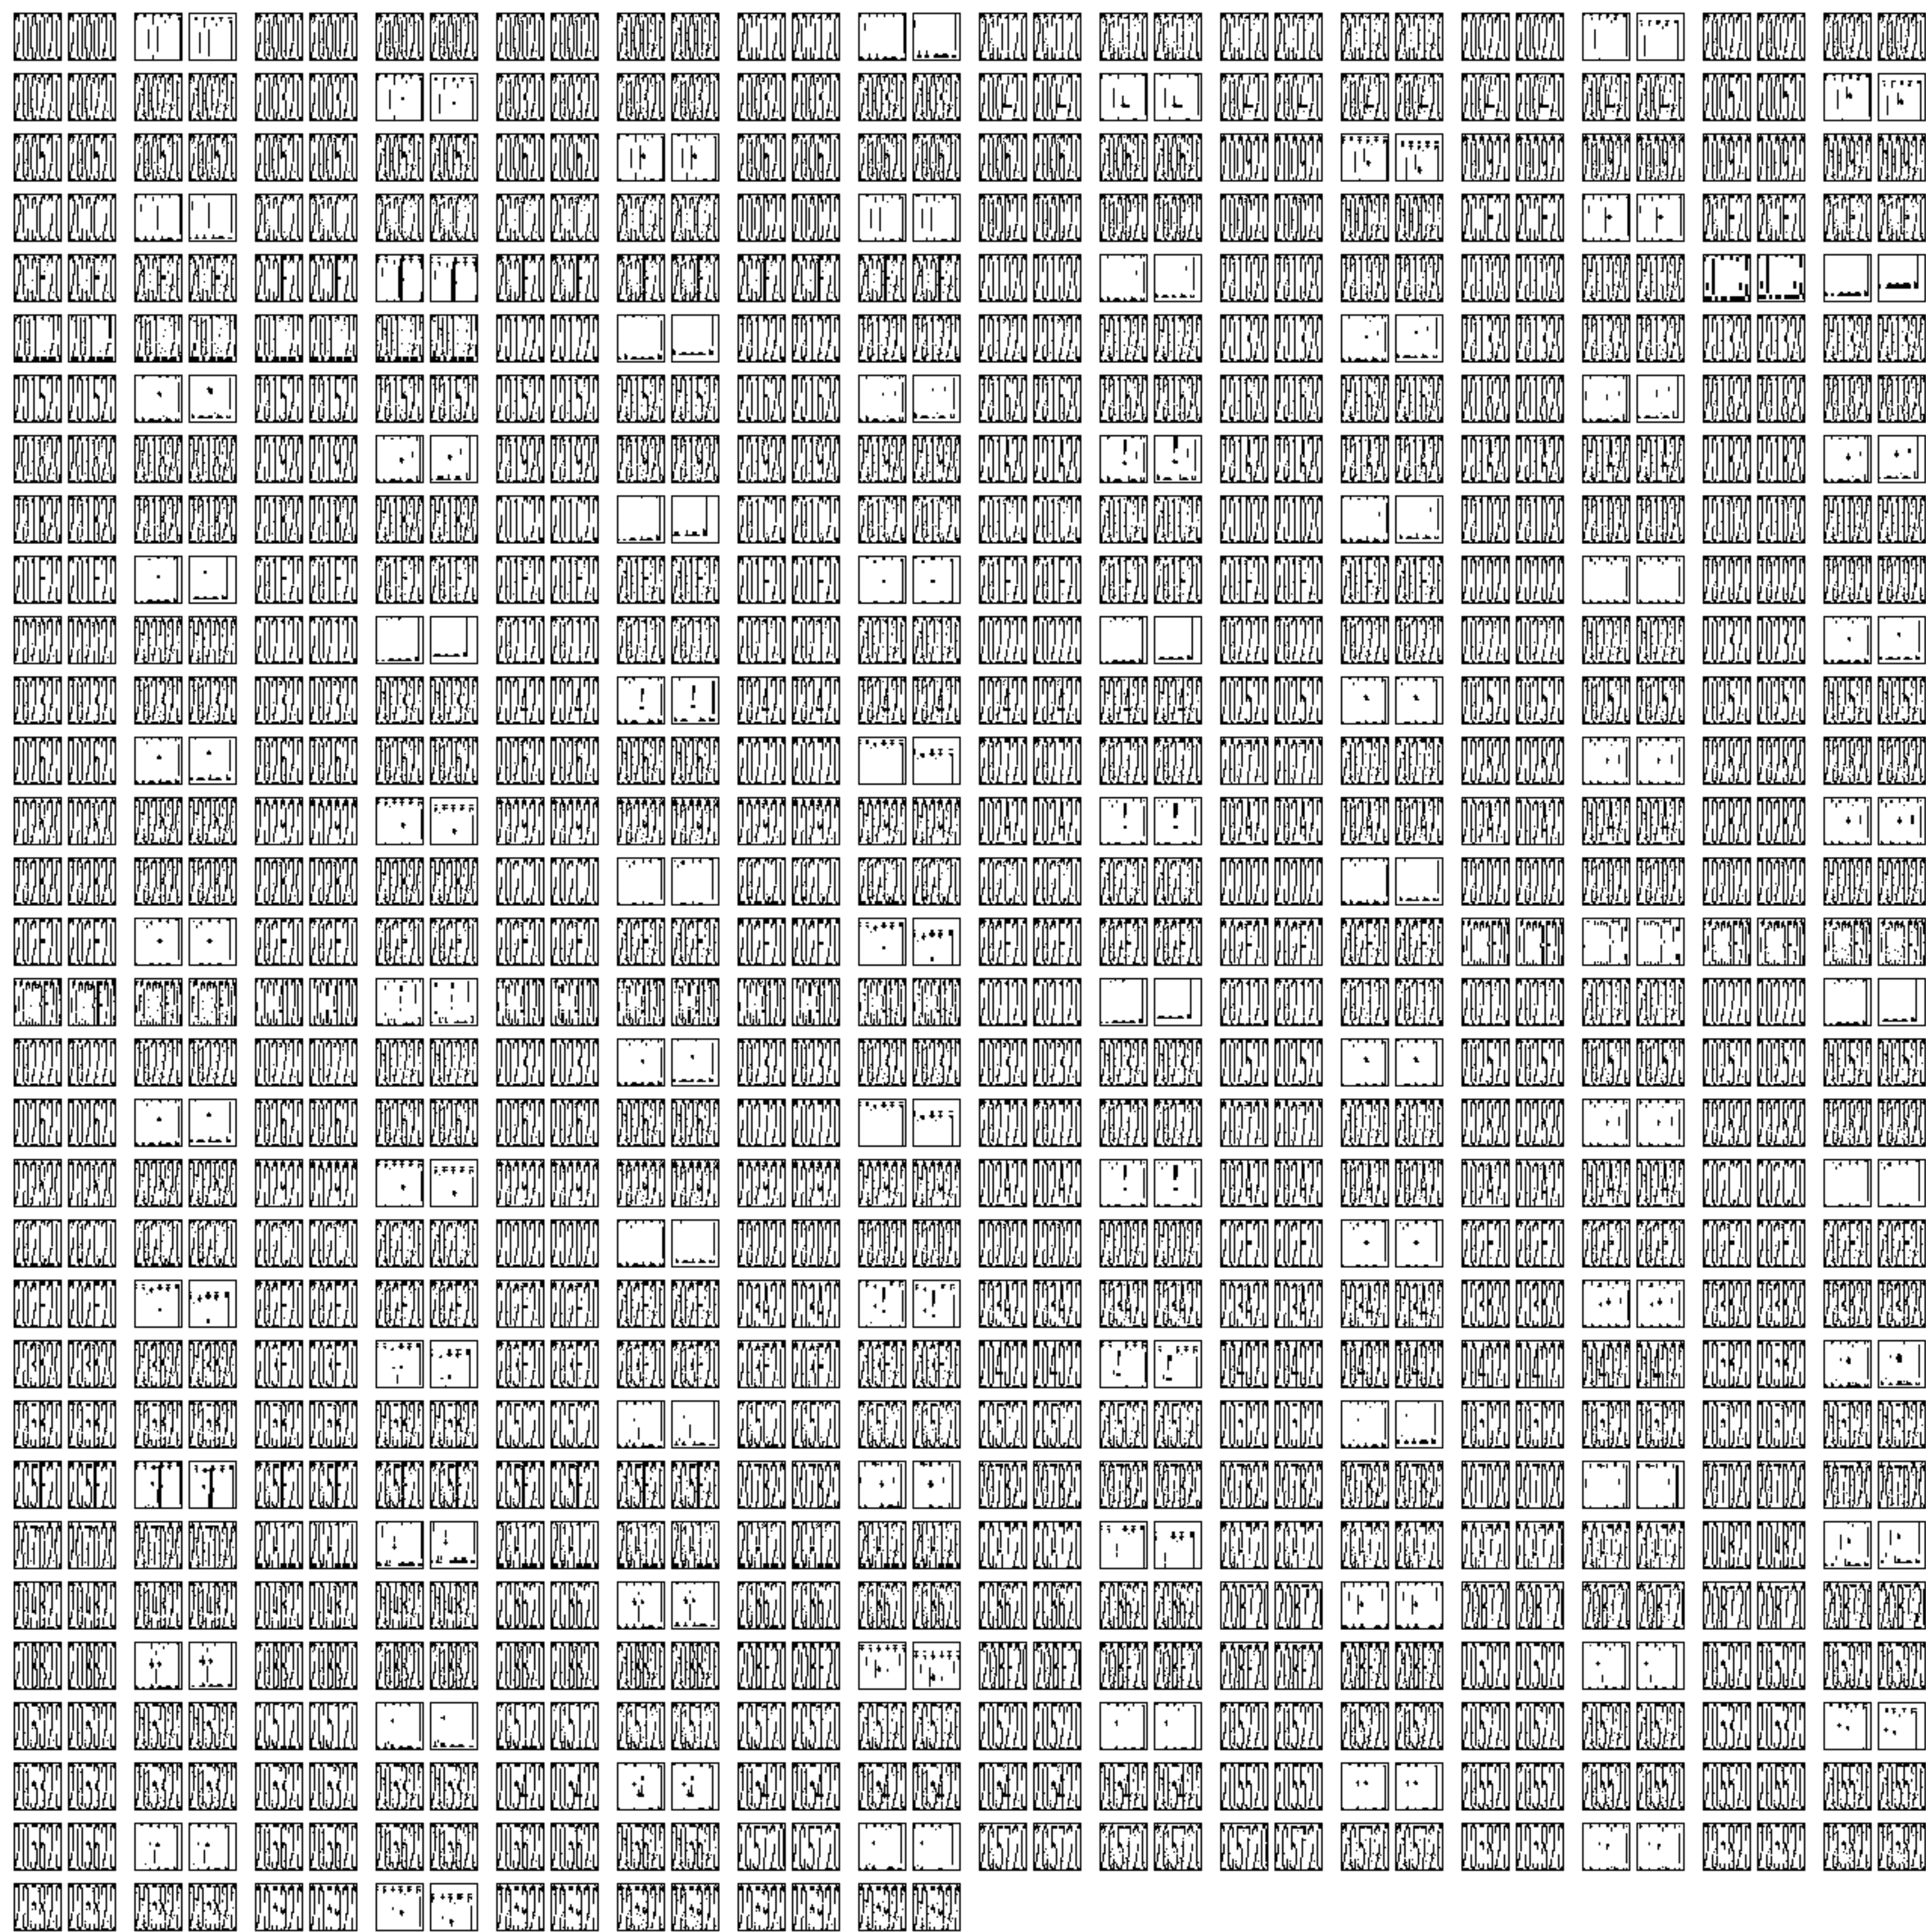


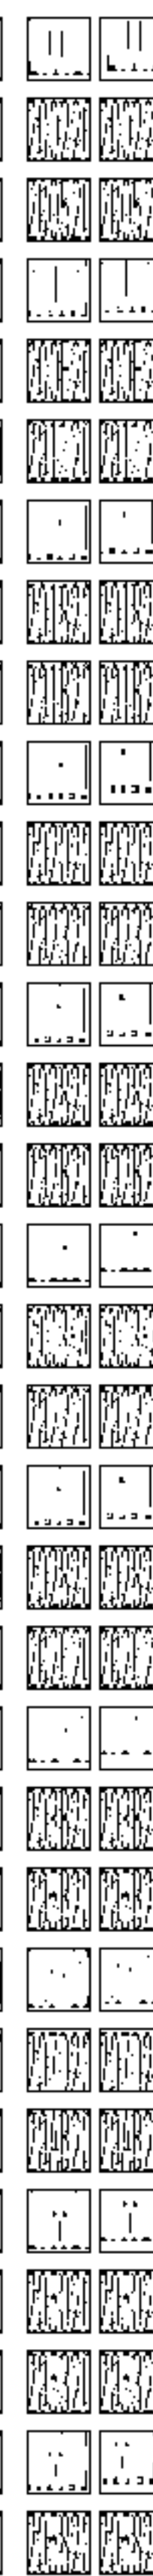


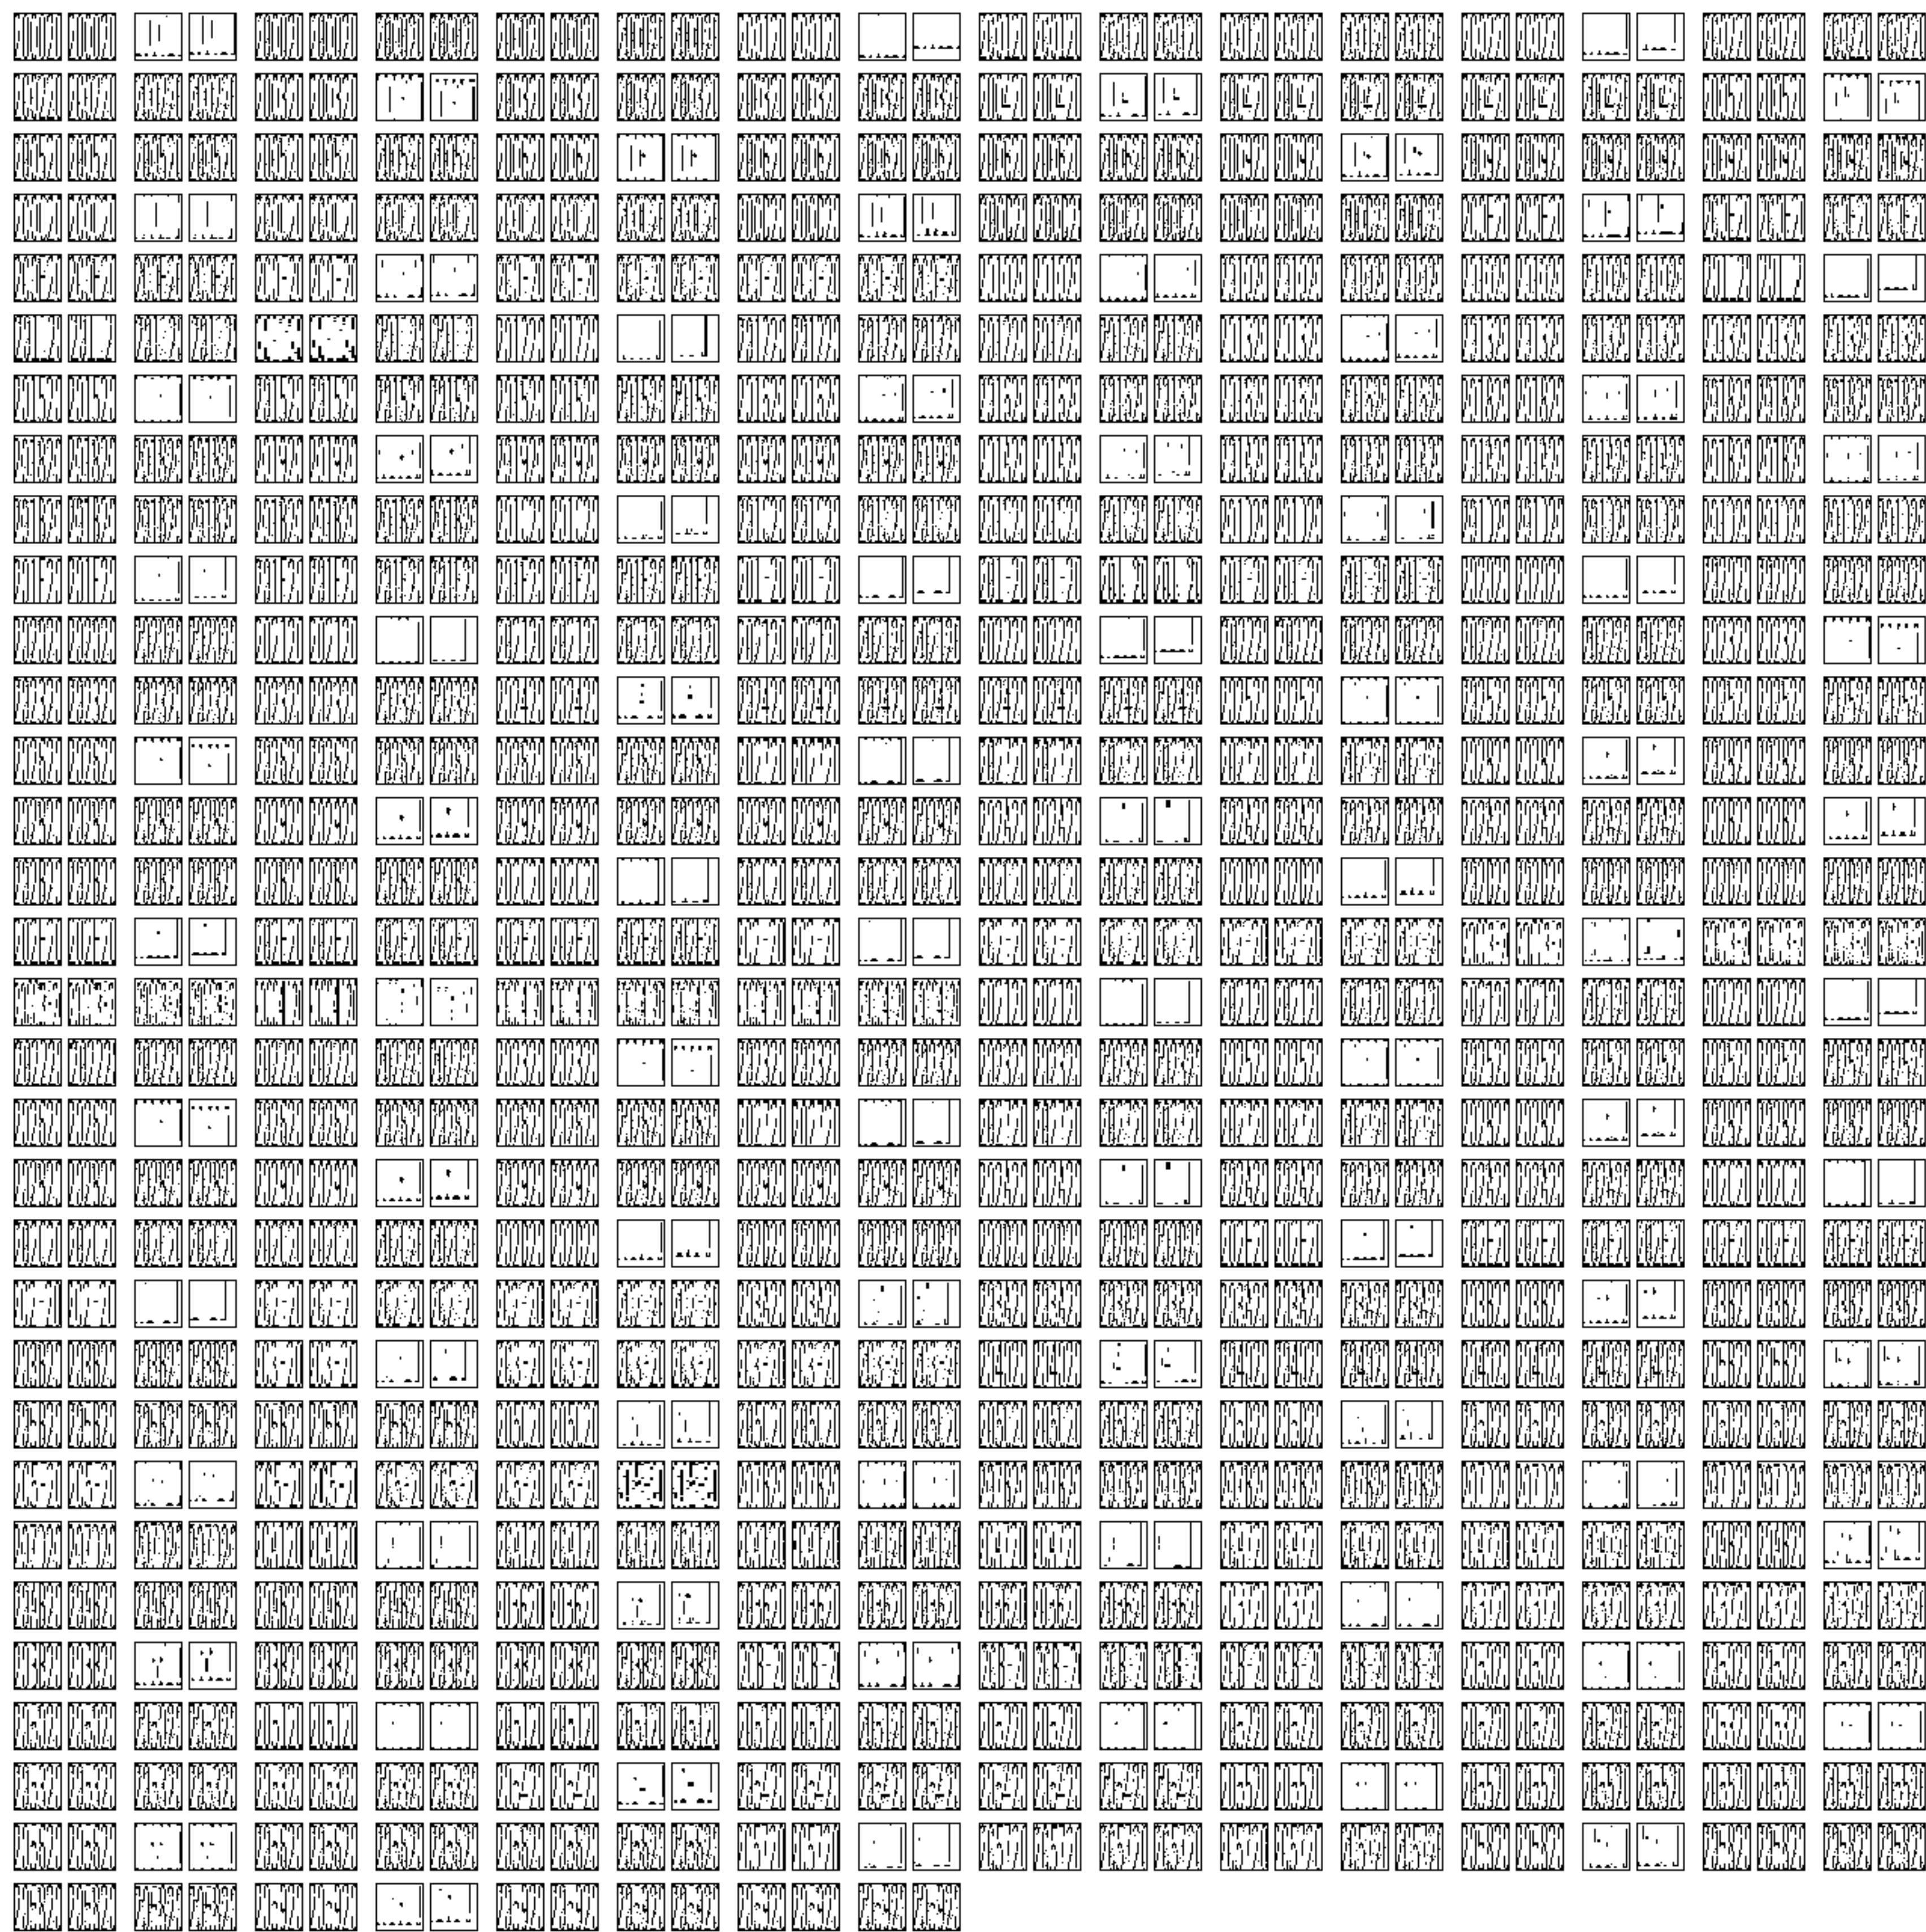


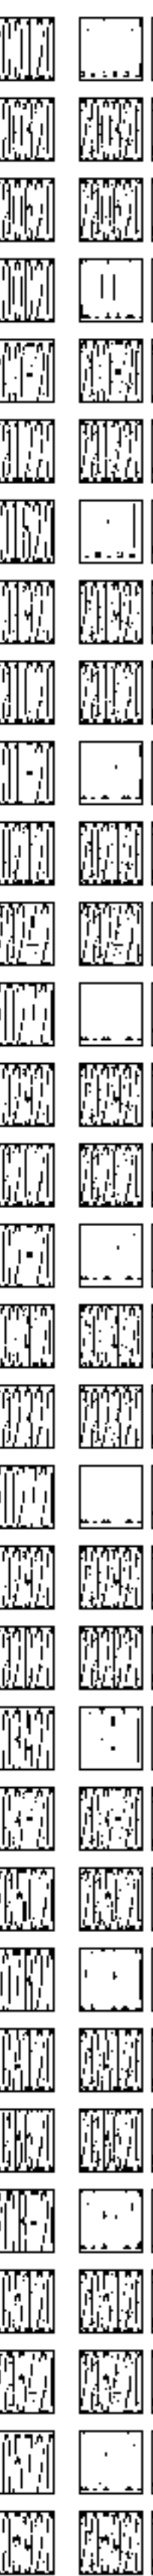
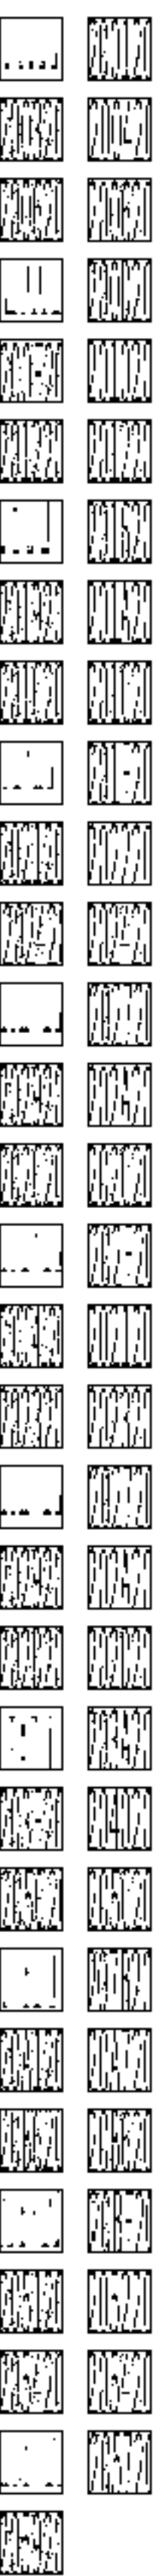


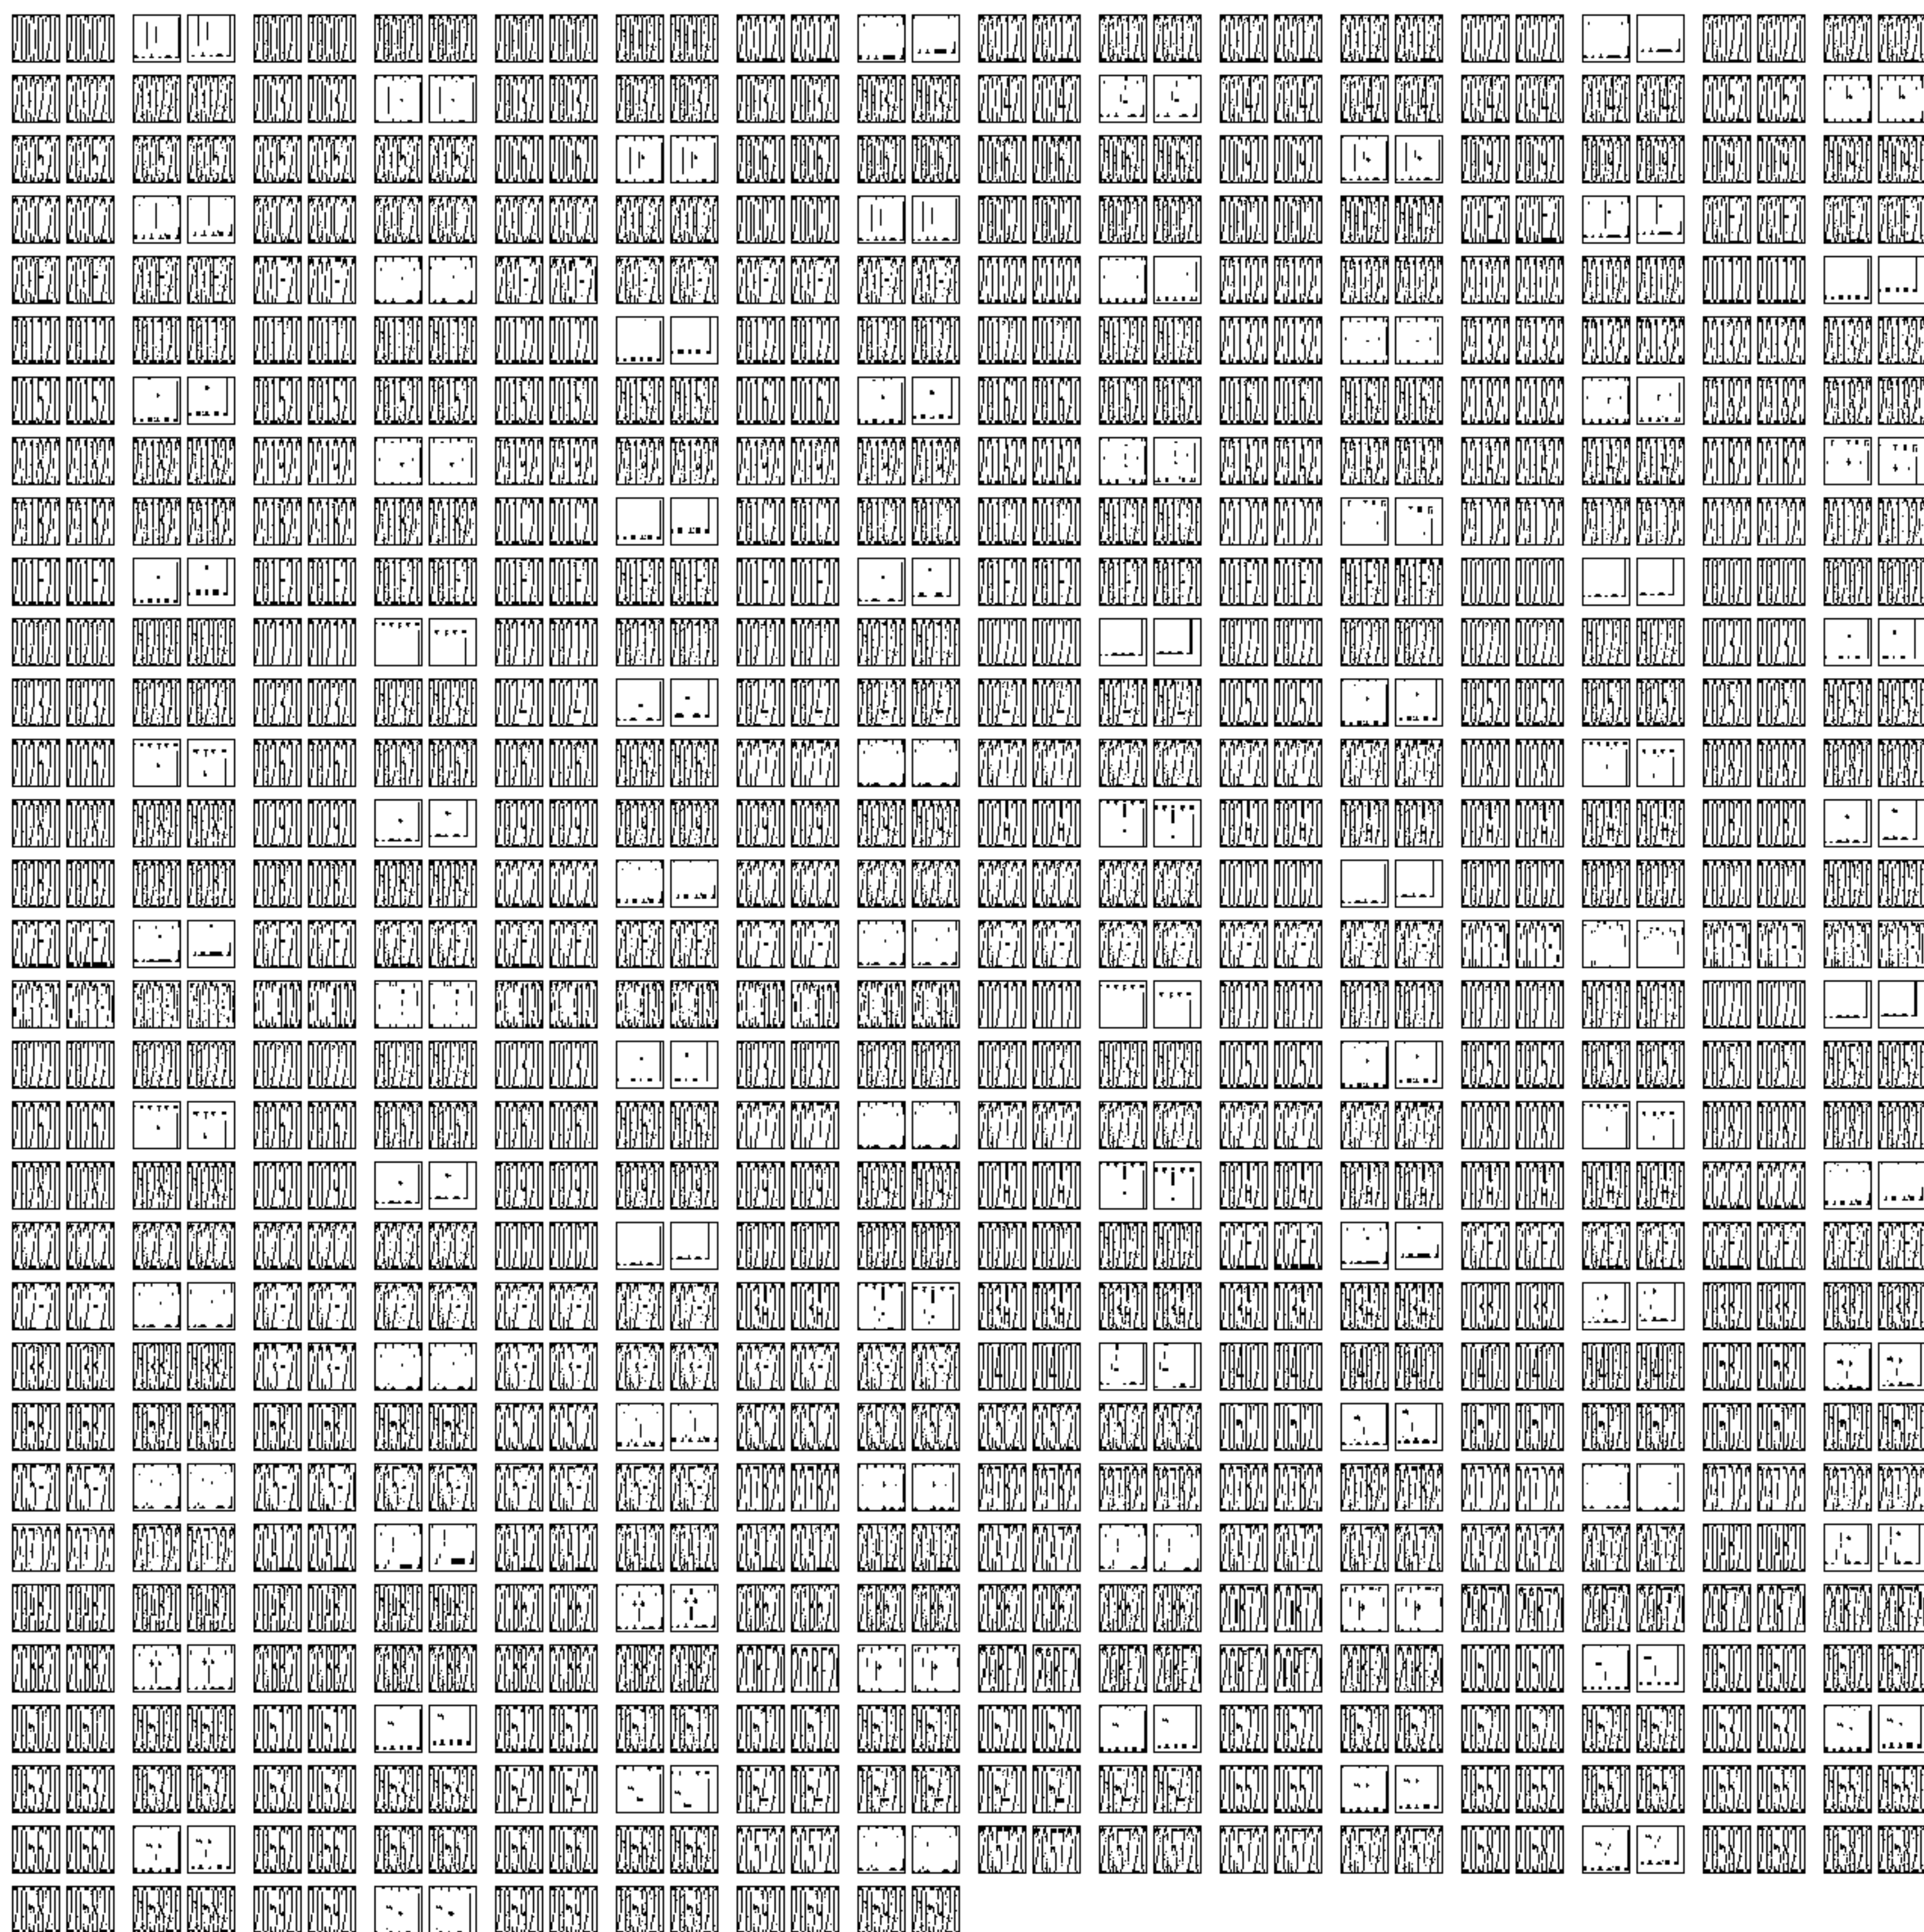


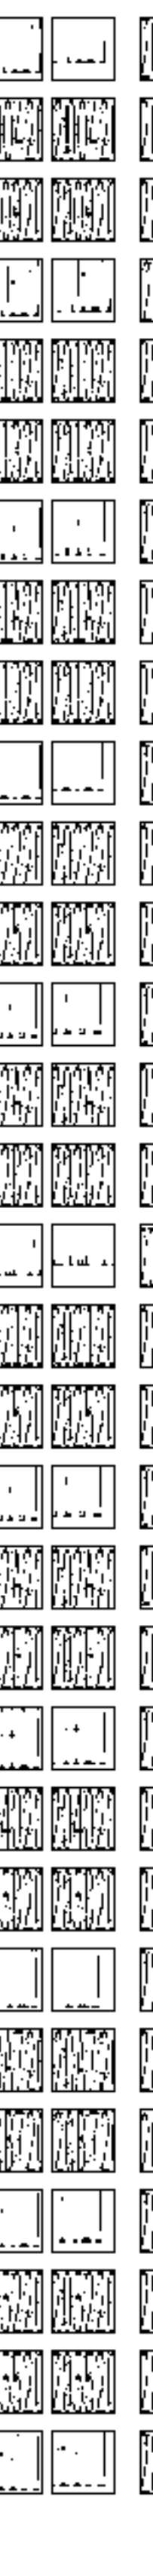



















FDArray Test 257_14_300 1 / 1




FDArray Test 257_16_200 1 / 1




FDArray Test 257_16_300 1 / 1


FDArray Test 257_8_200 1 / 1

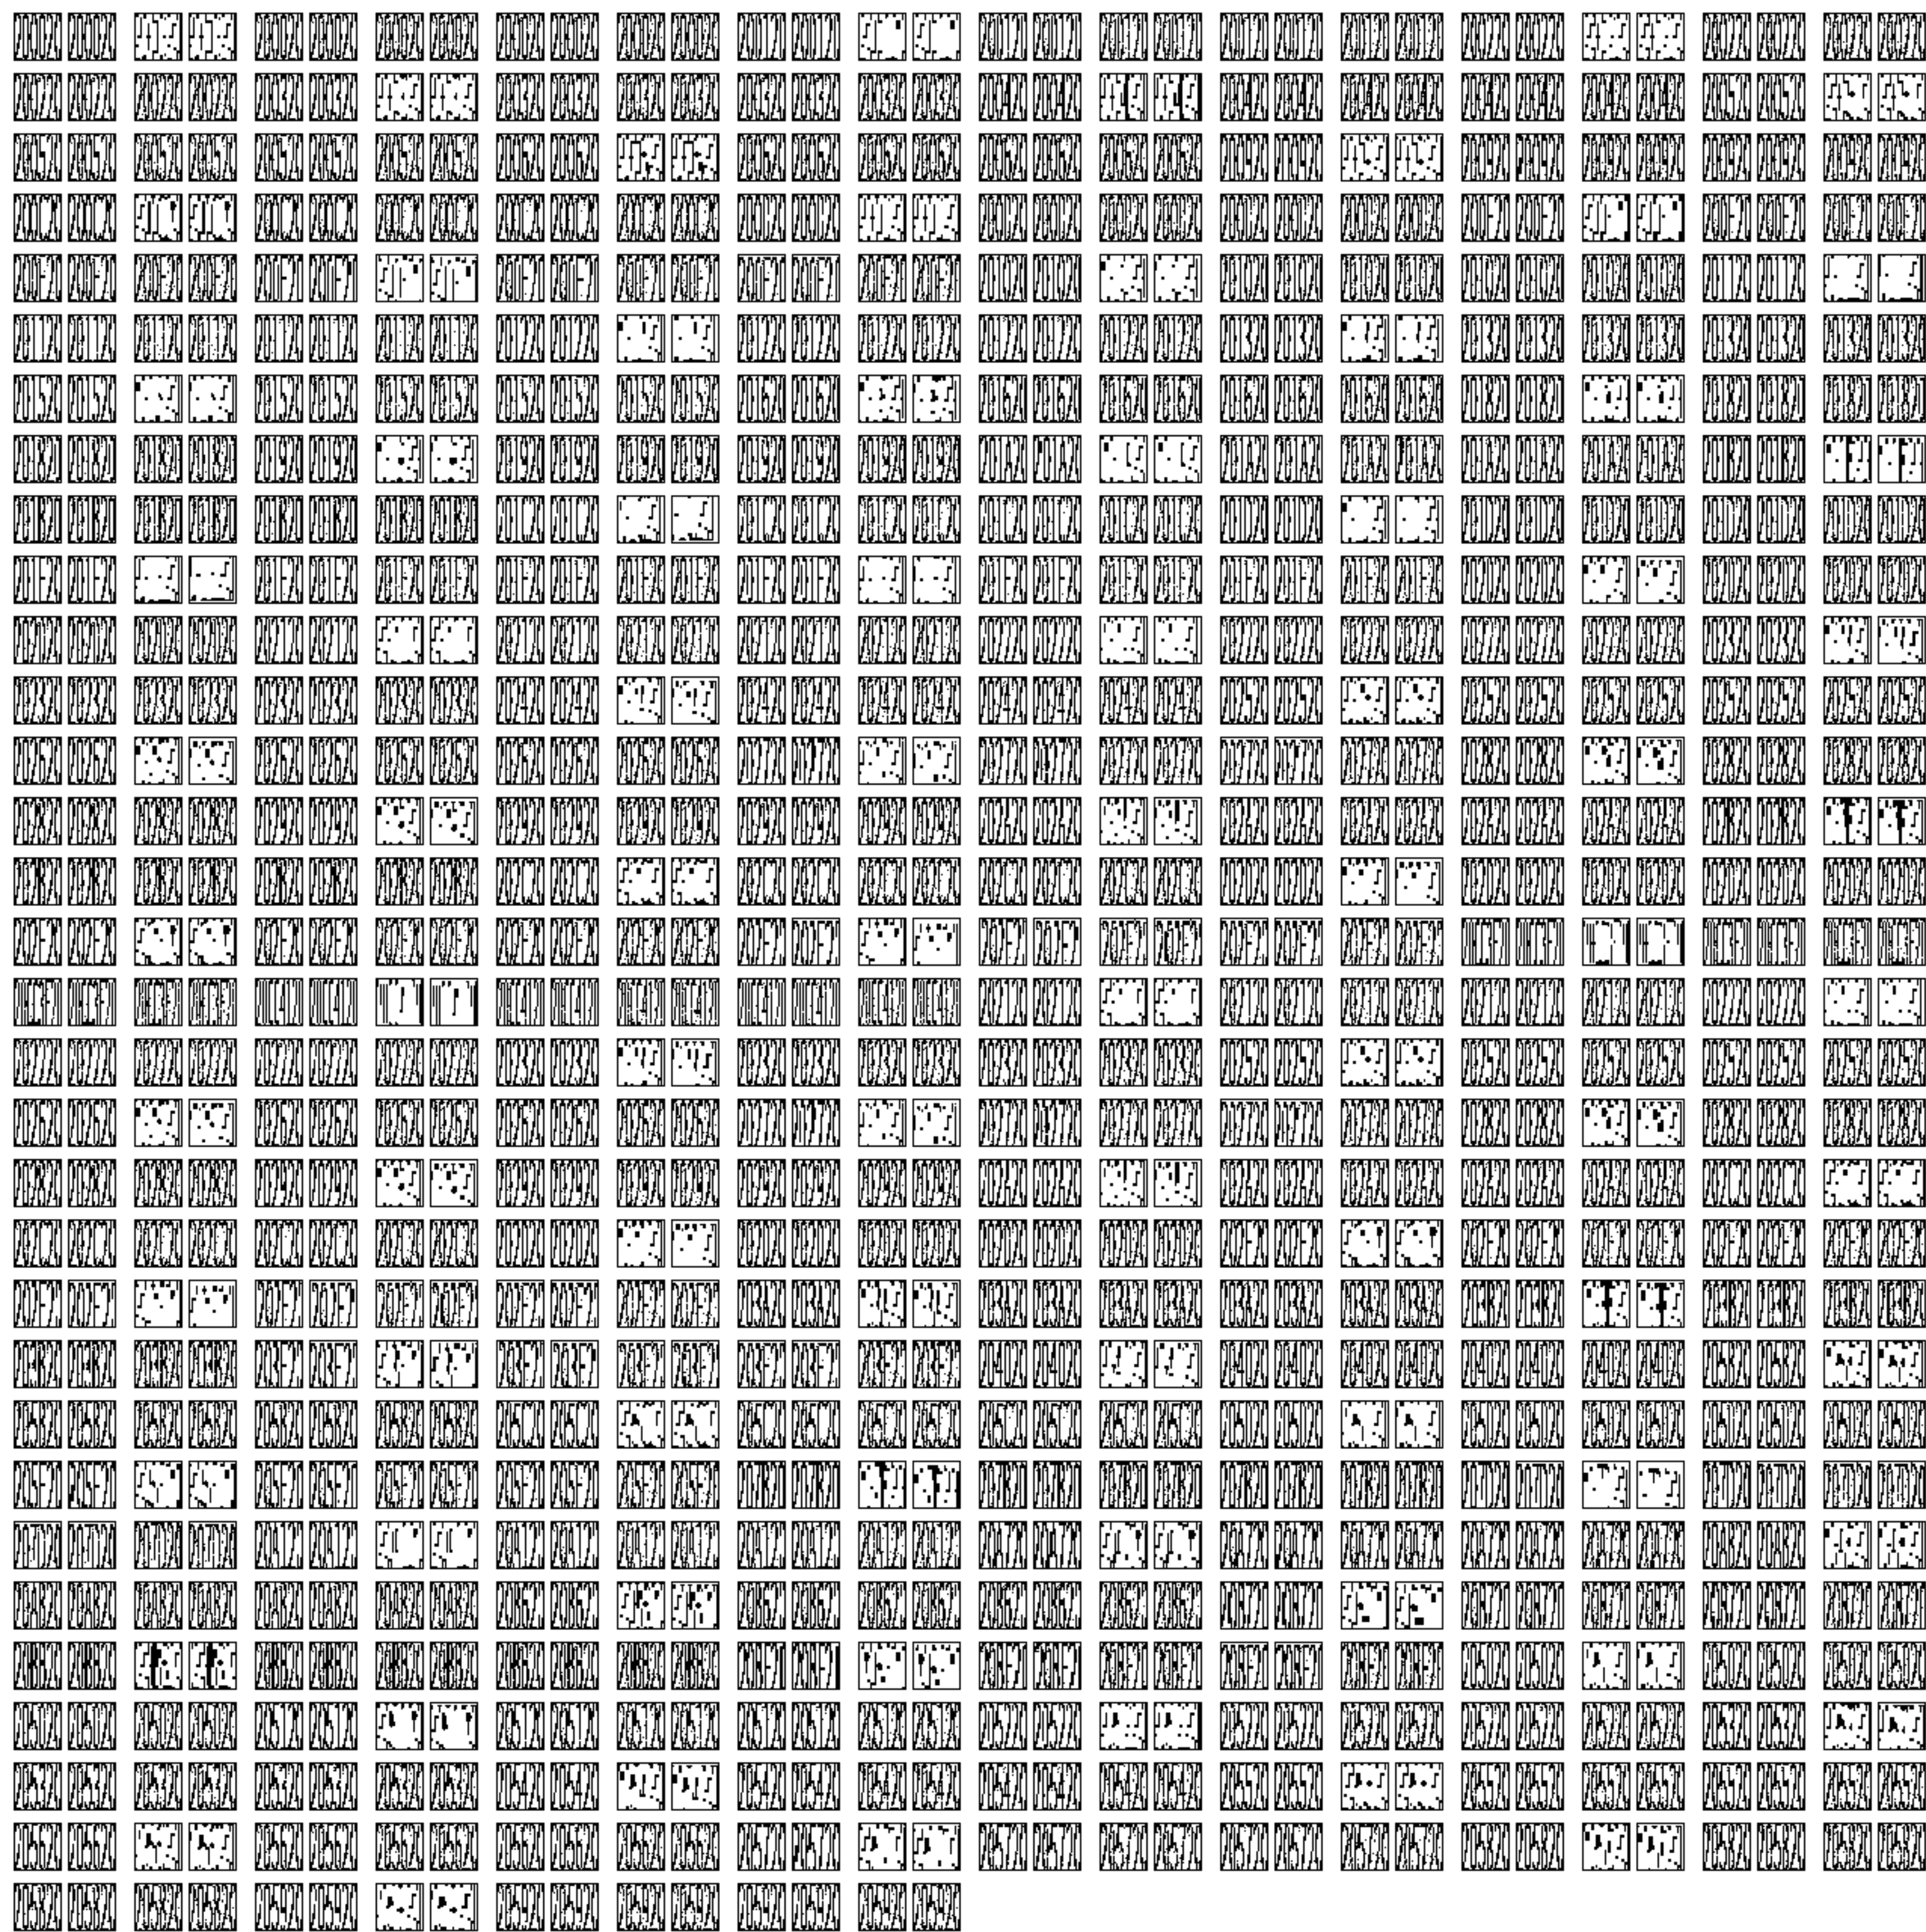


FDArray Test 257_8_300 1 / 1

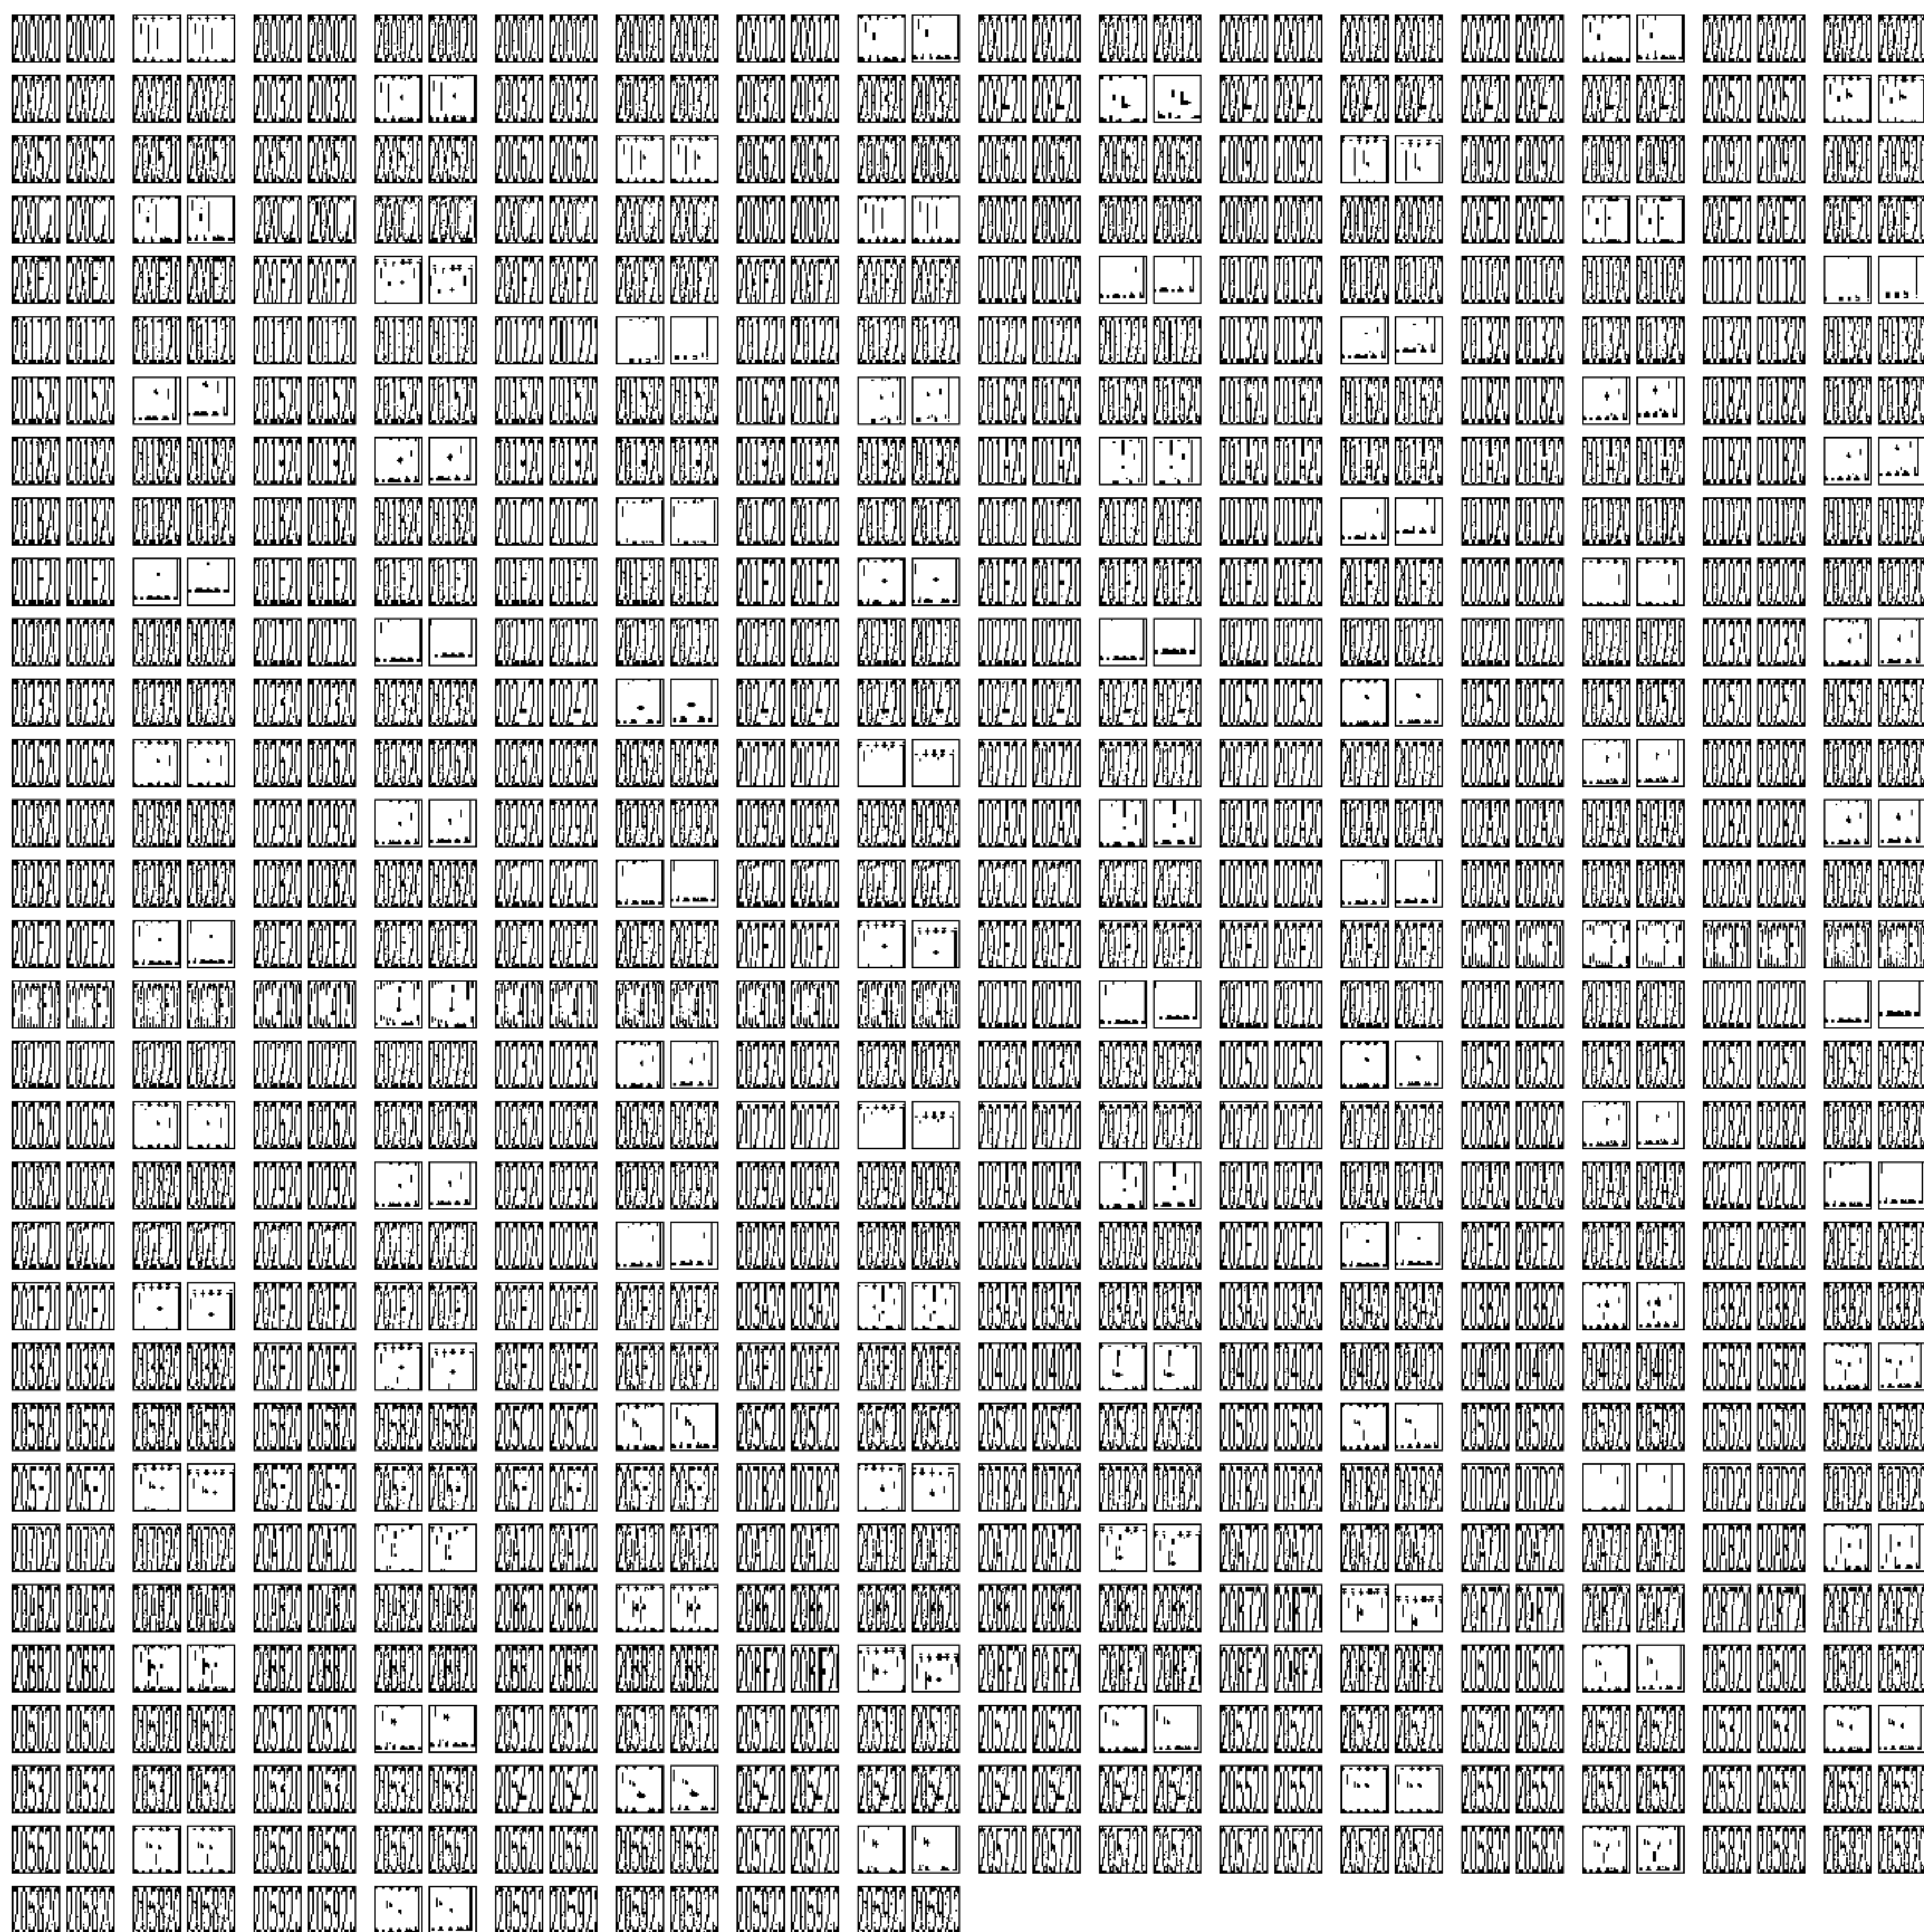


Unifont Upper_10_200 1 / 1

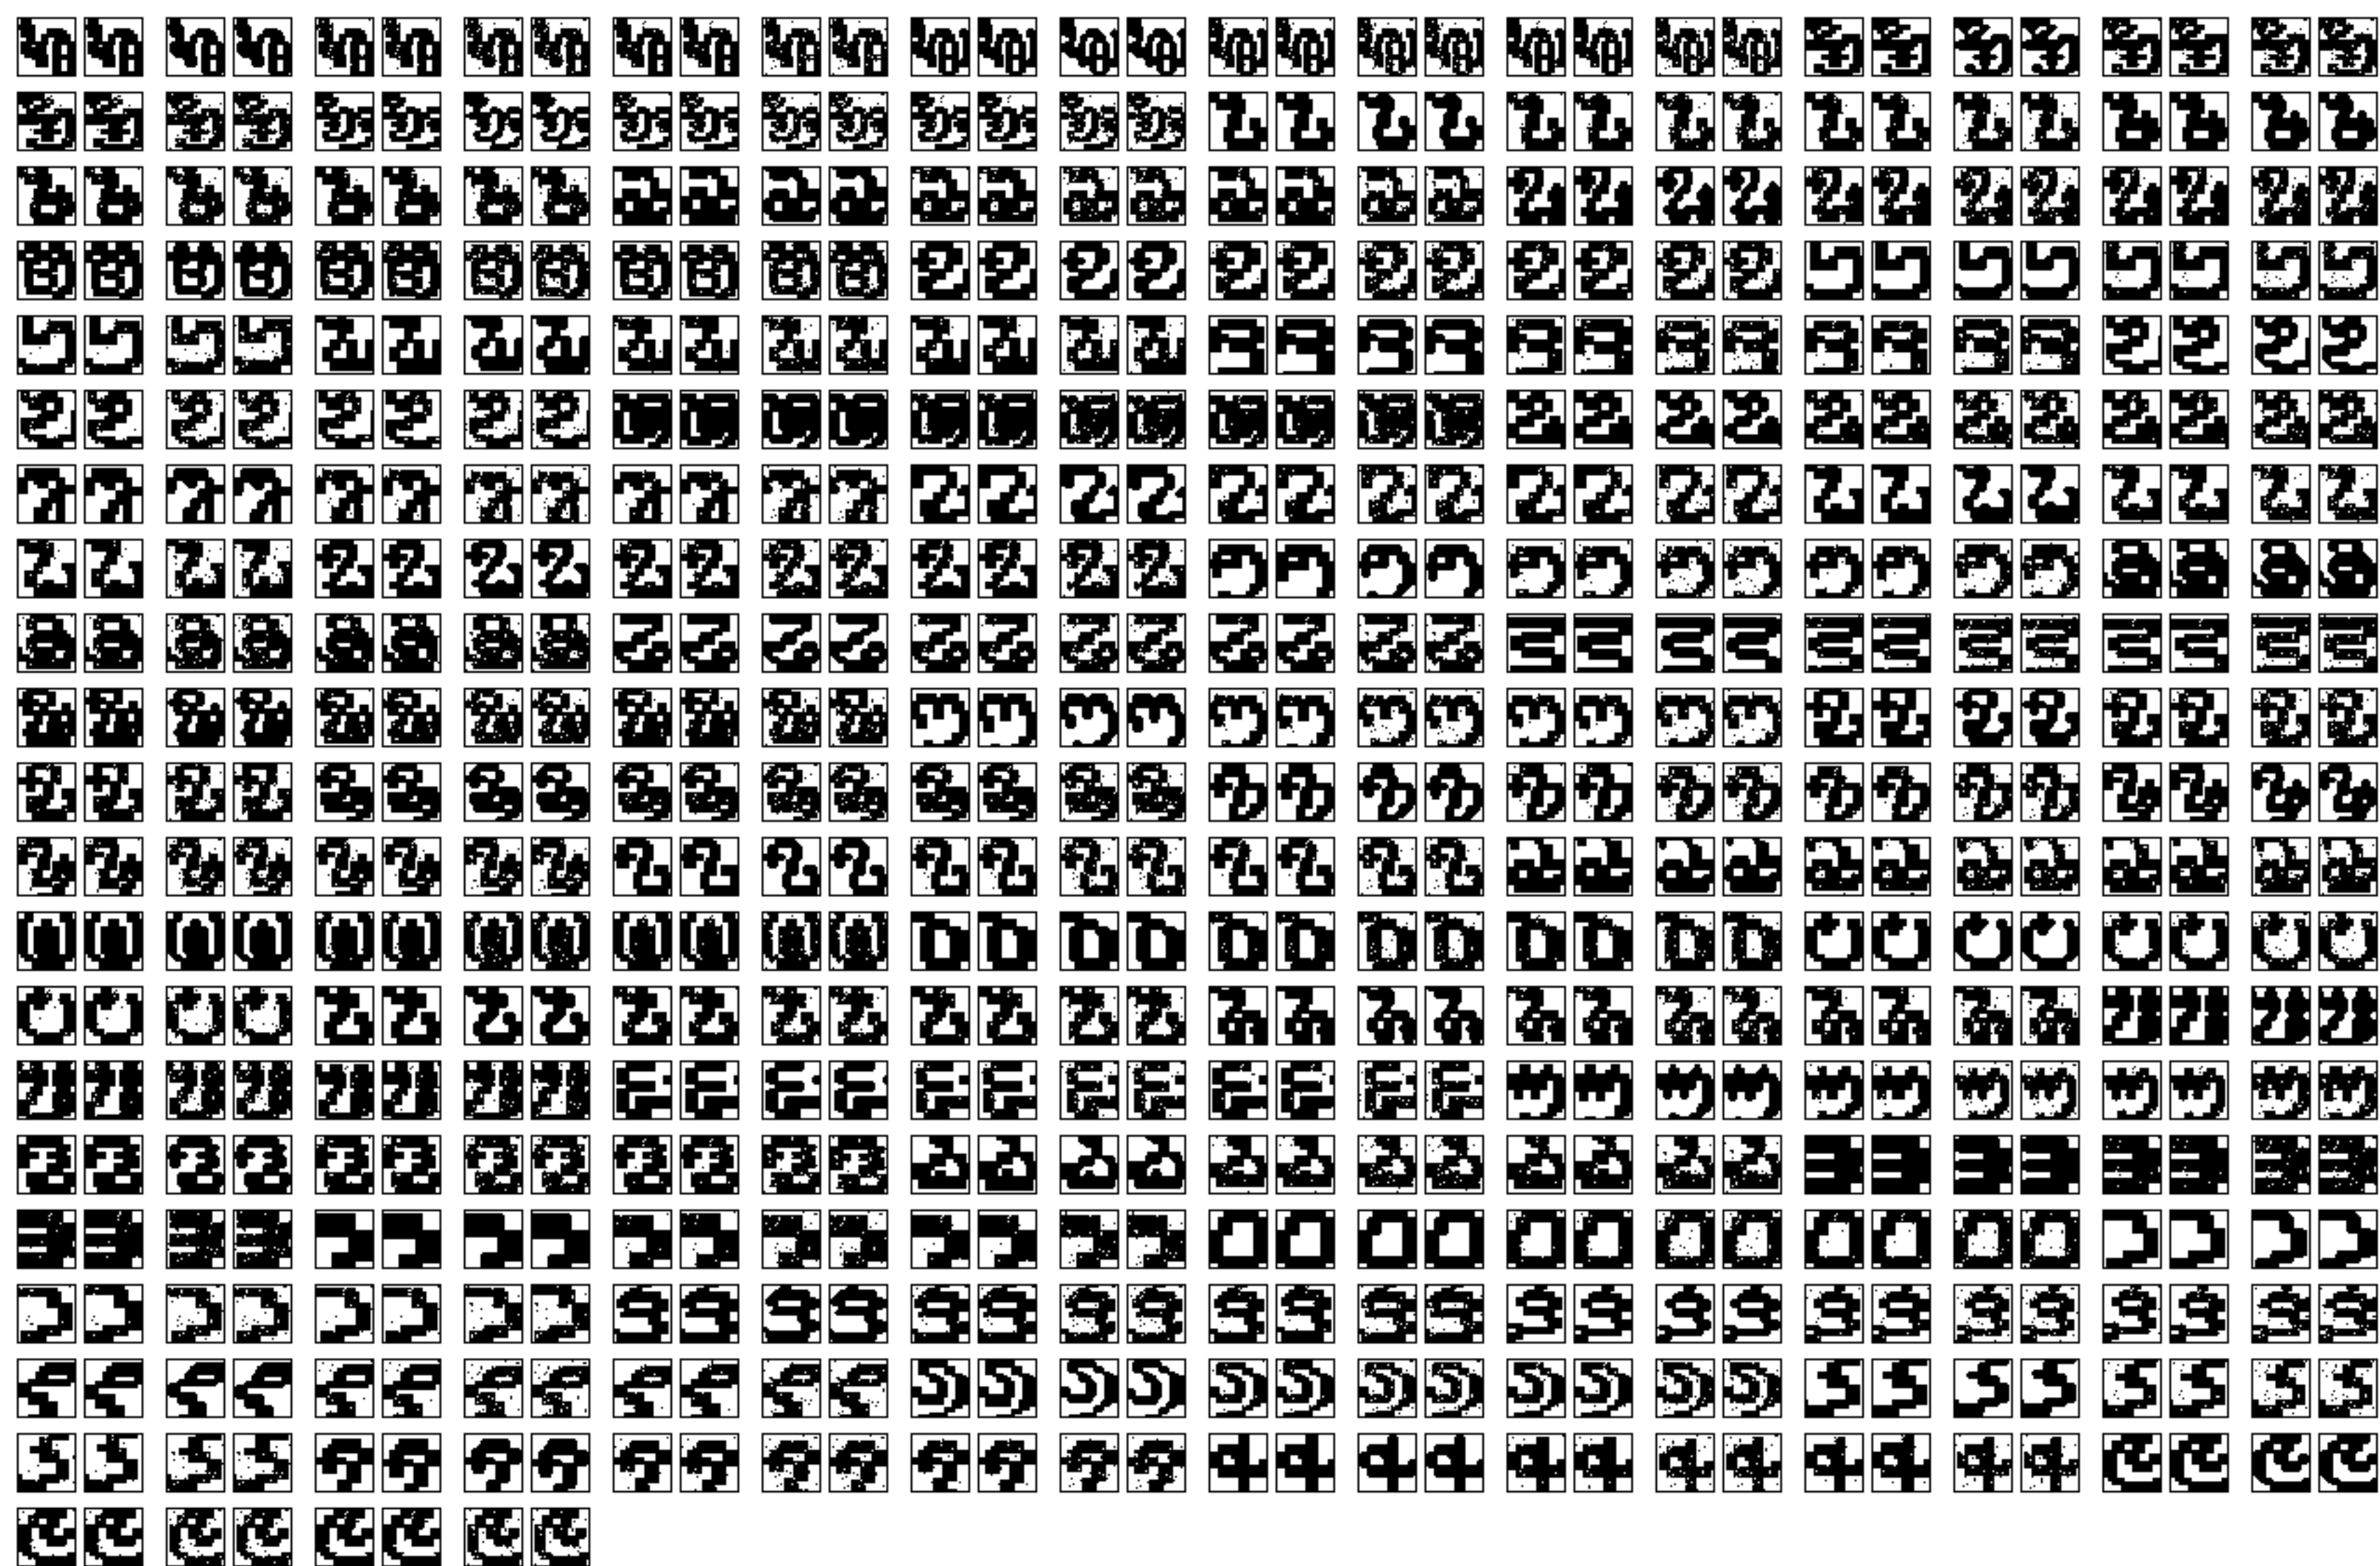


Unifont Upper_10_300 1 / 1

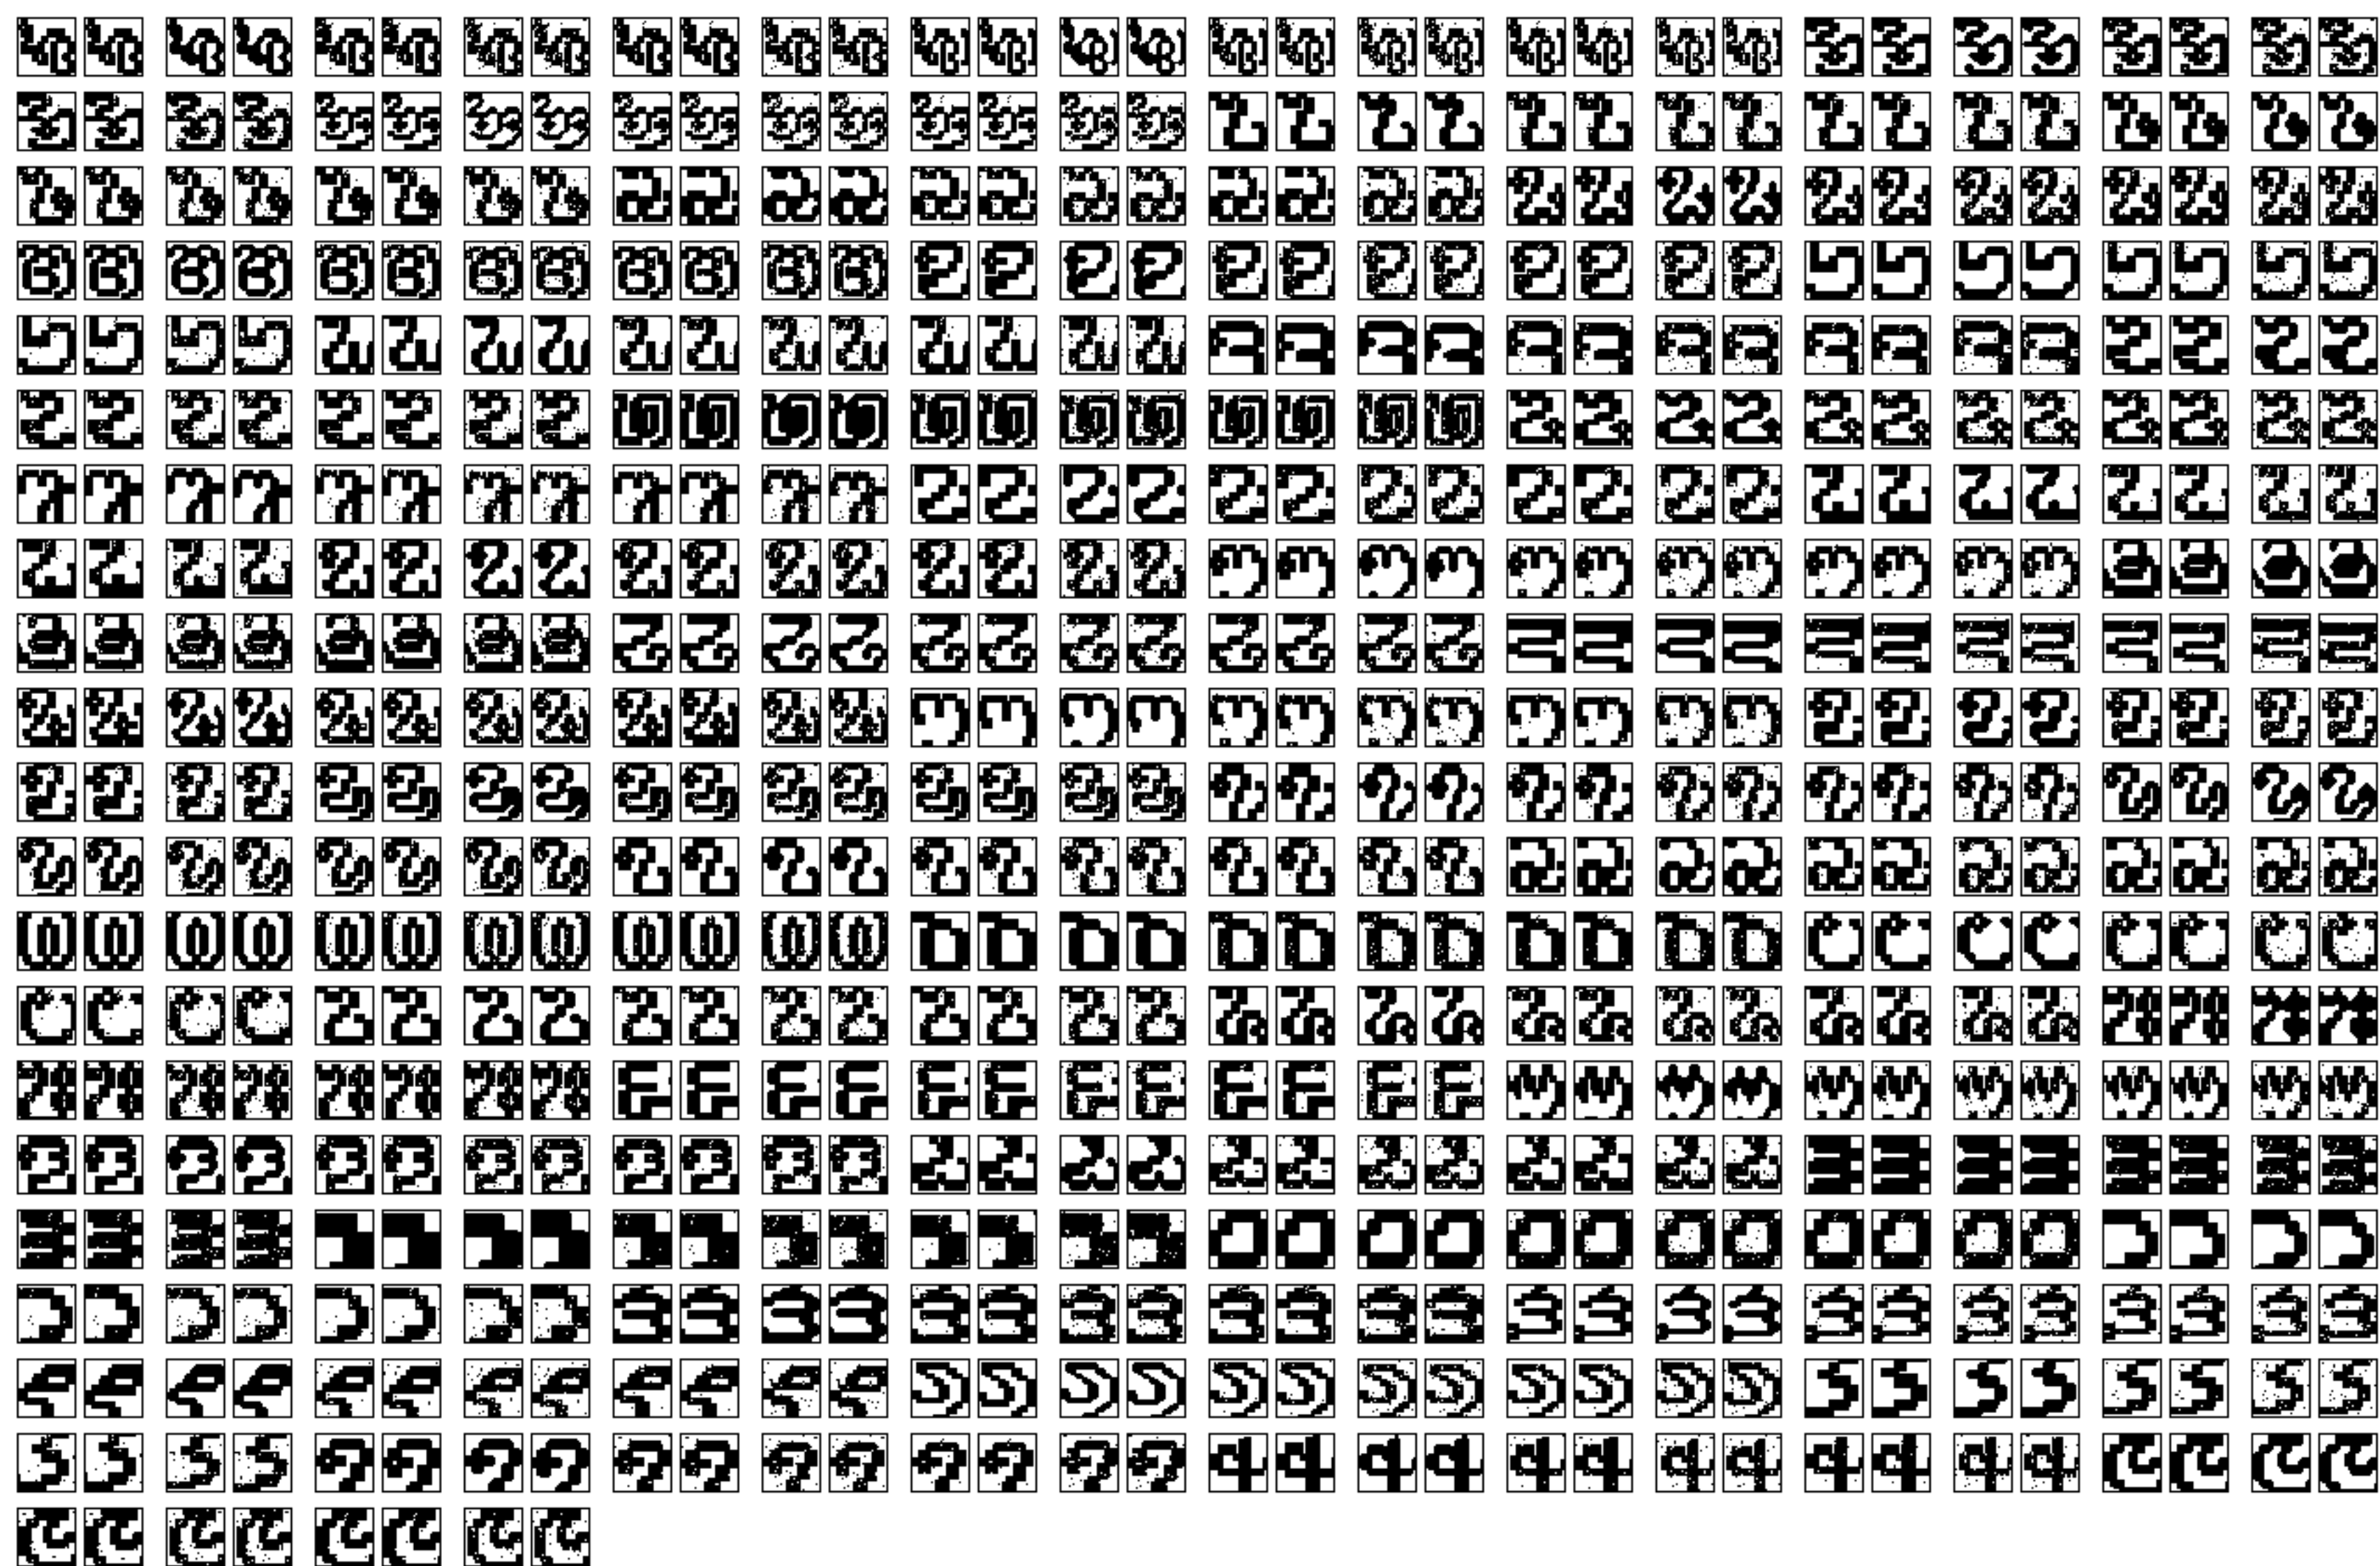


Unifont Upper_12_200 1 / 1

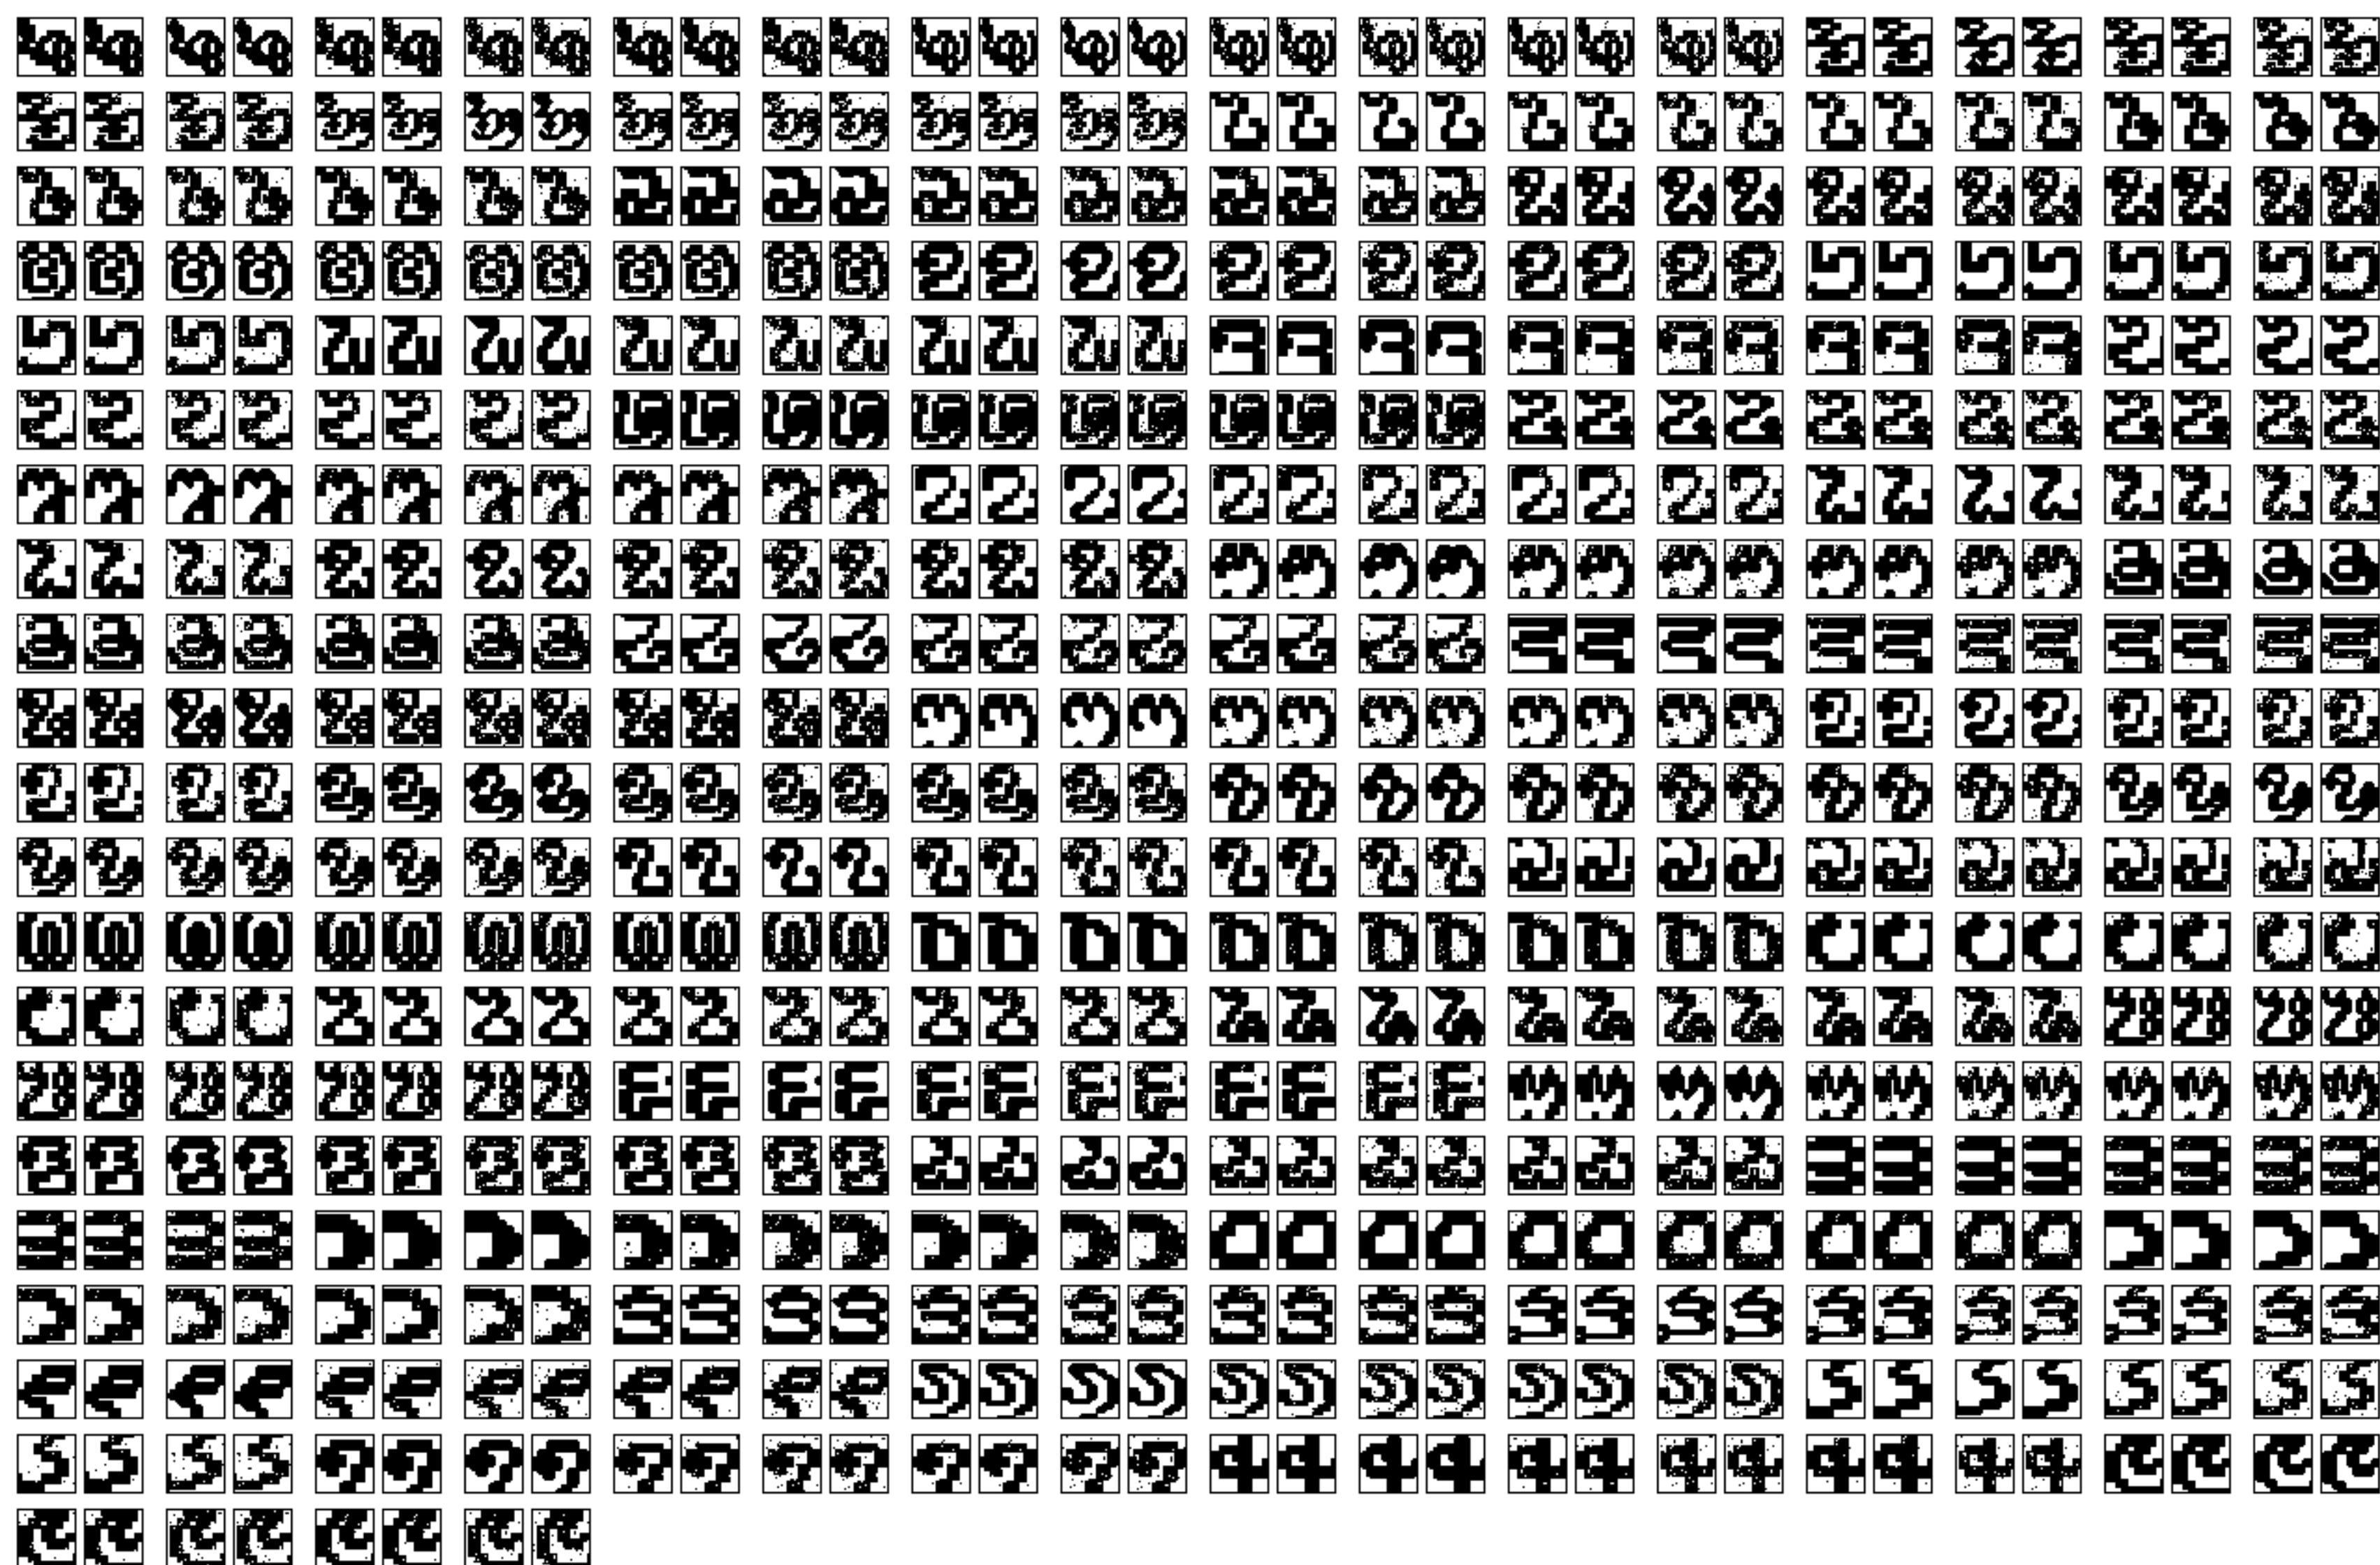


Unifont Upper_12_300 1 / 1

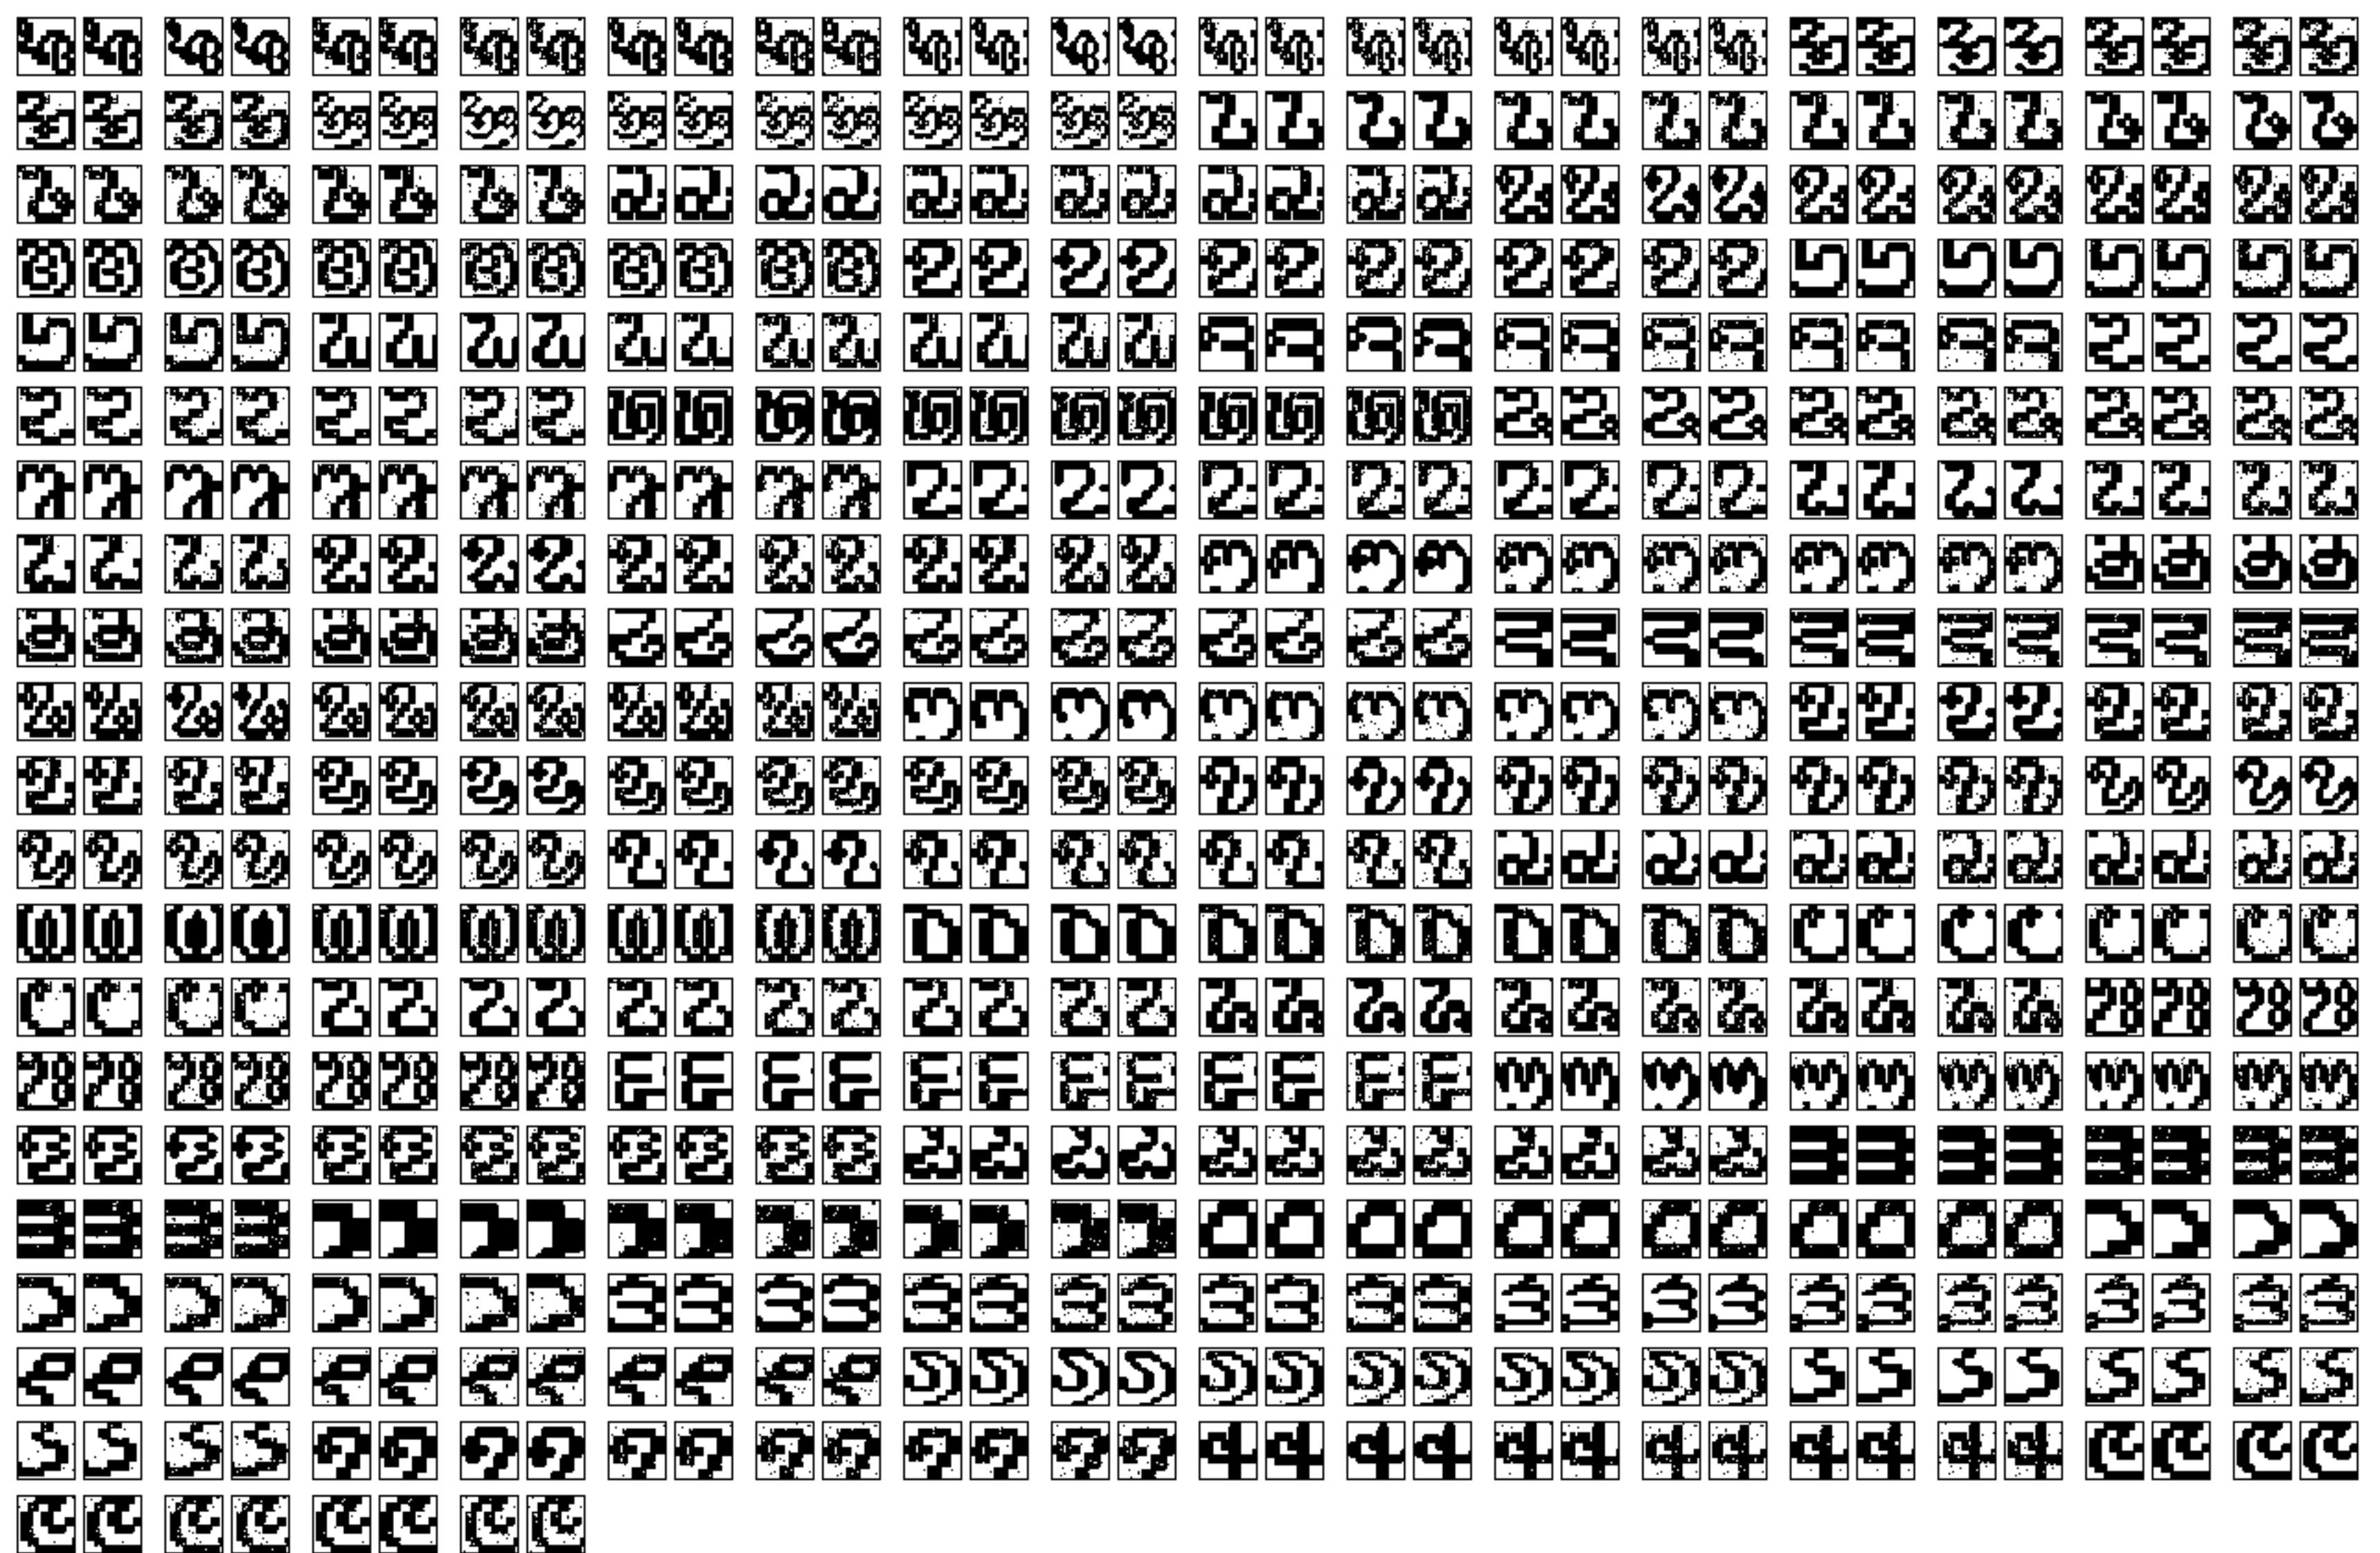


Unifont Upper_14_200 1 / 1

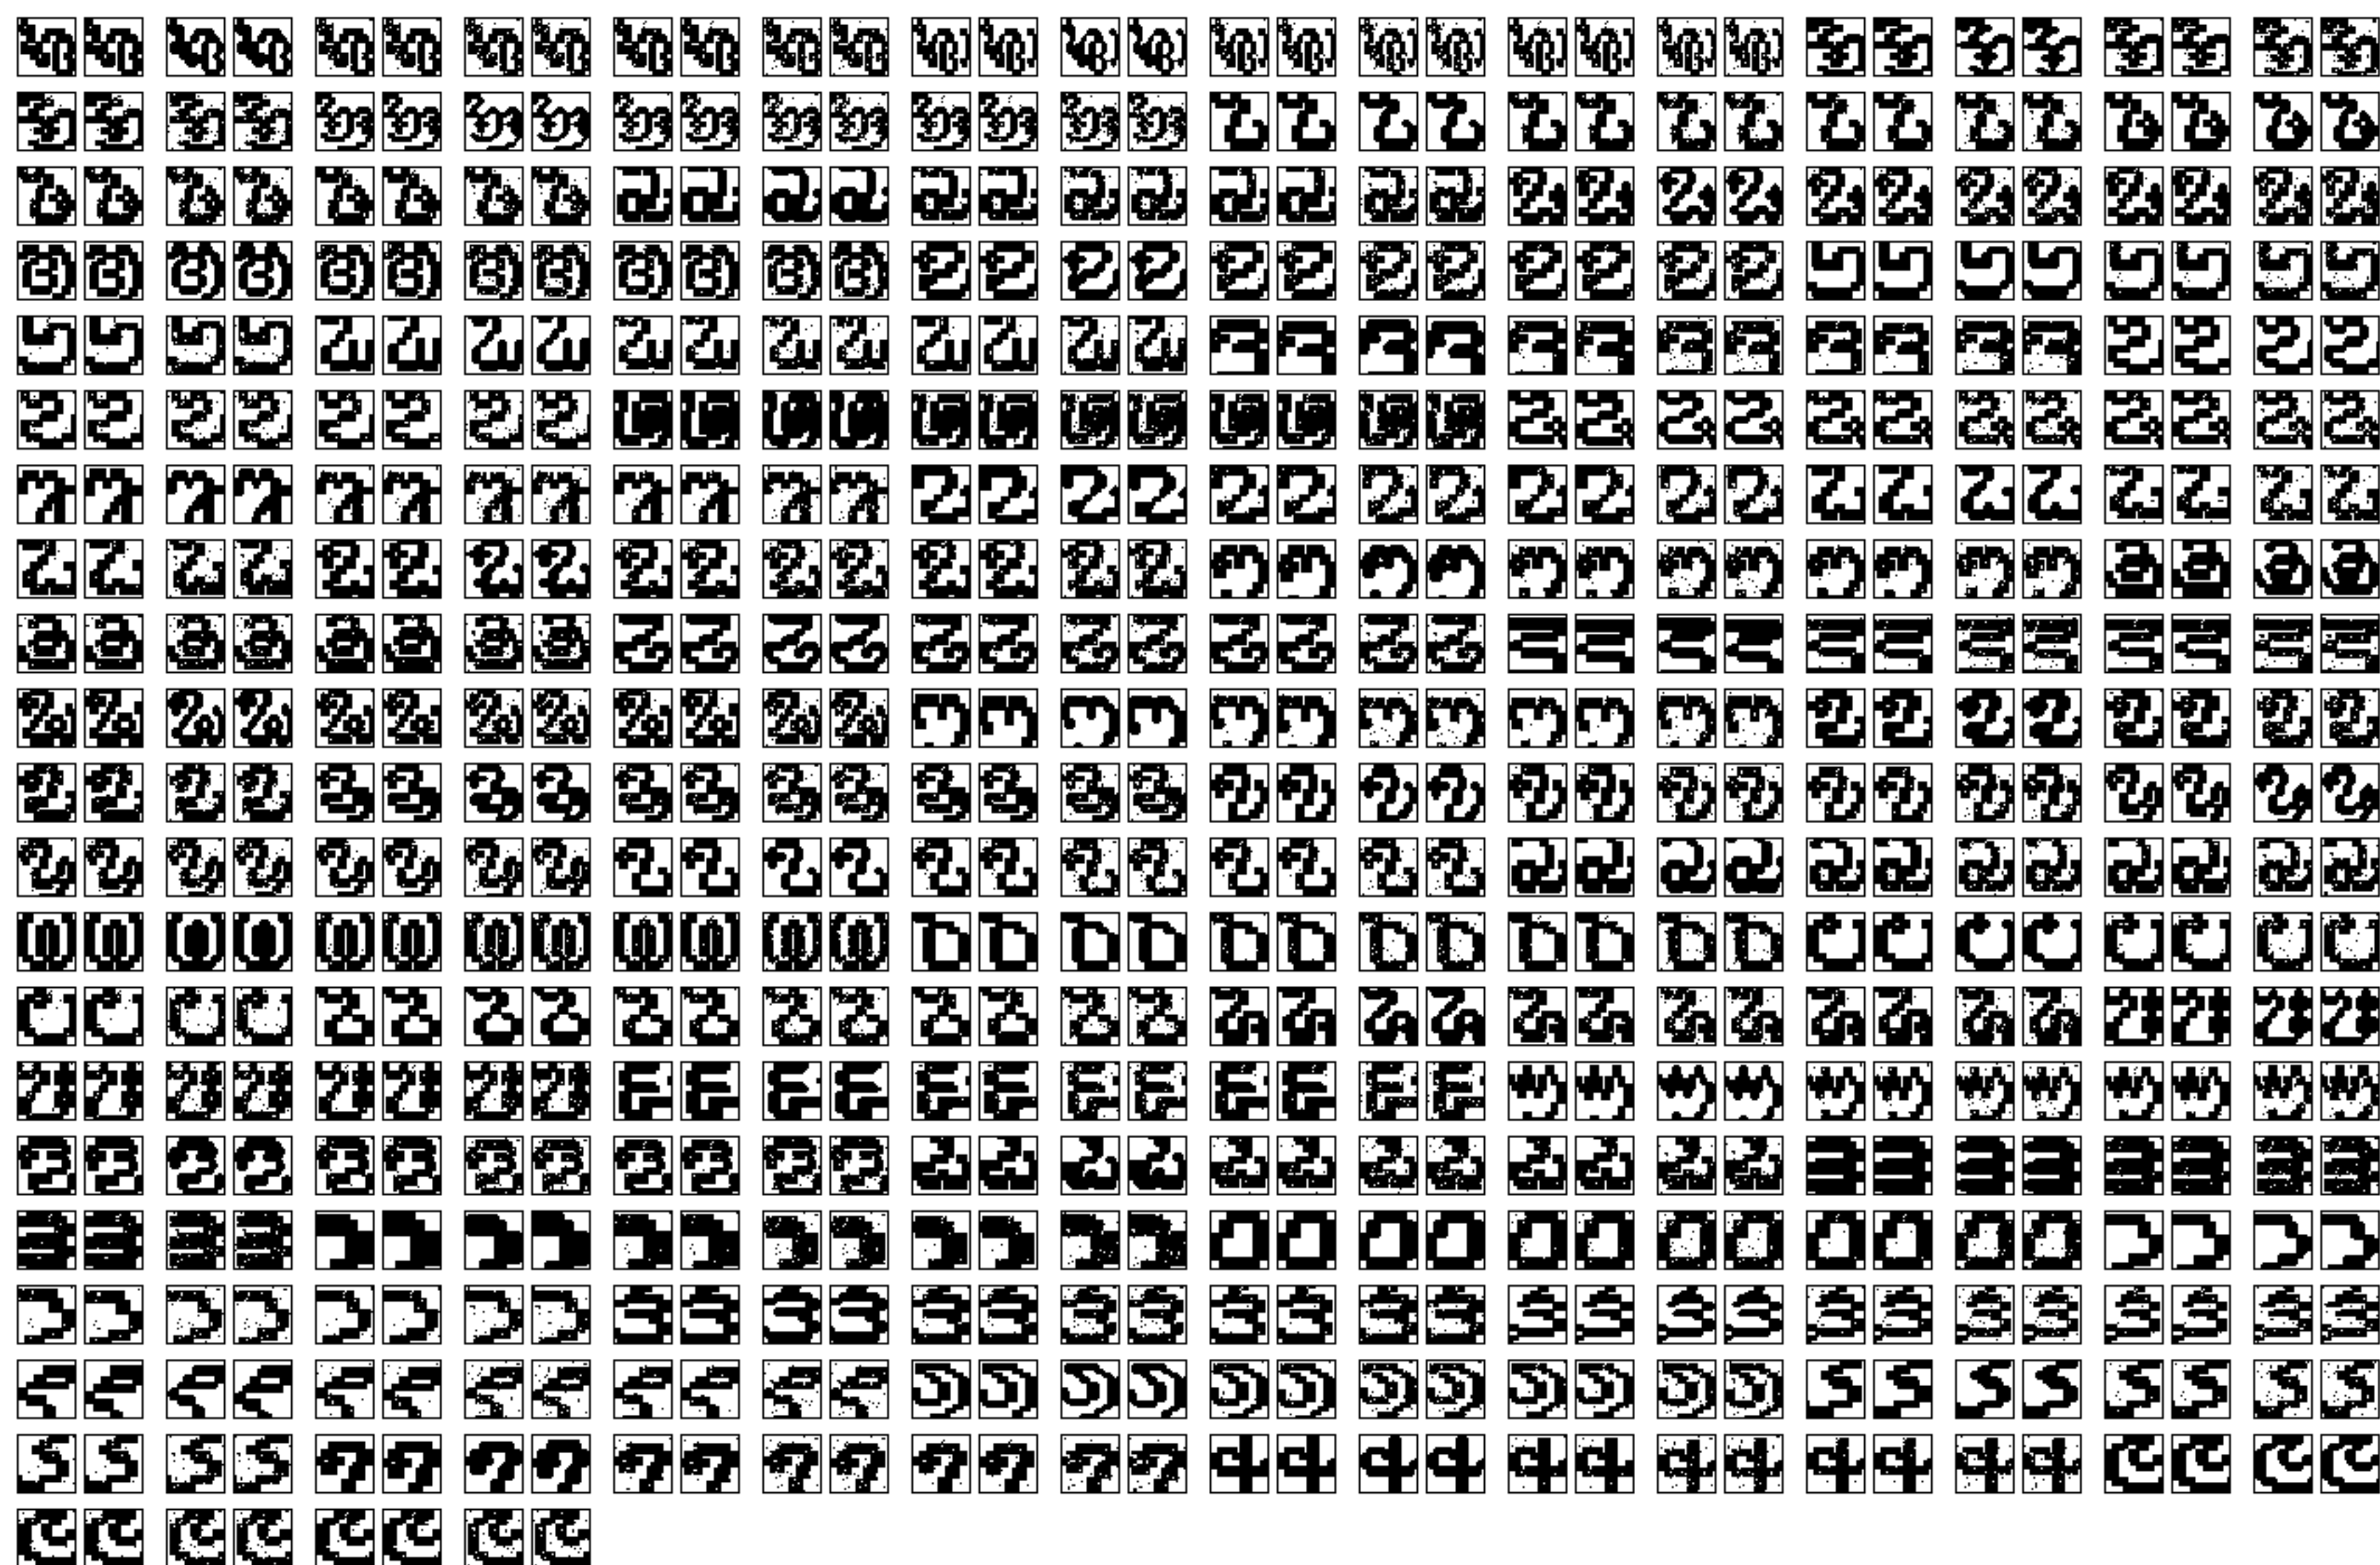


Unifont Upper_14_300 1 / 1

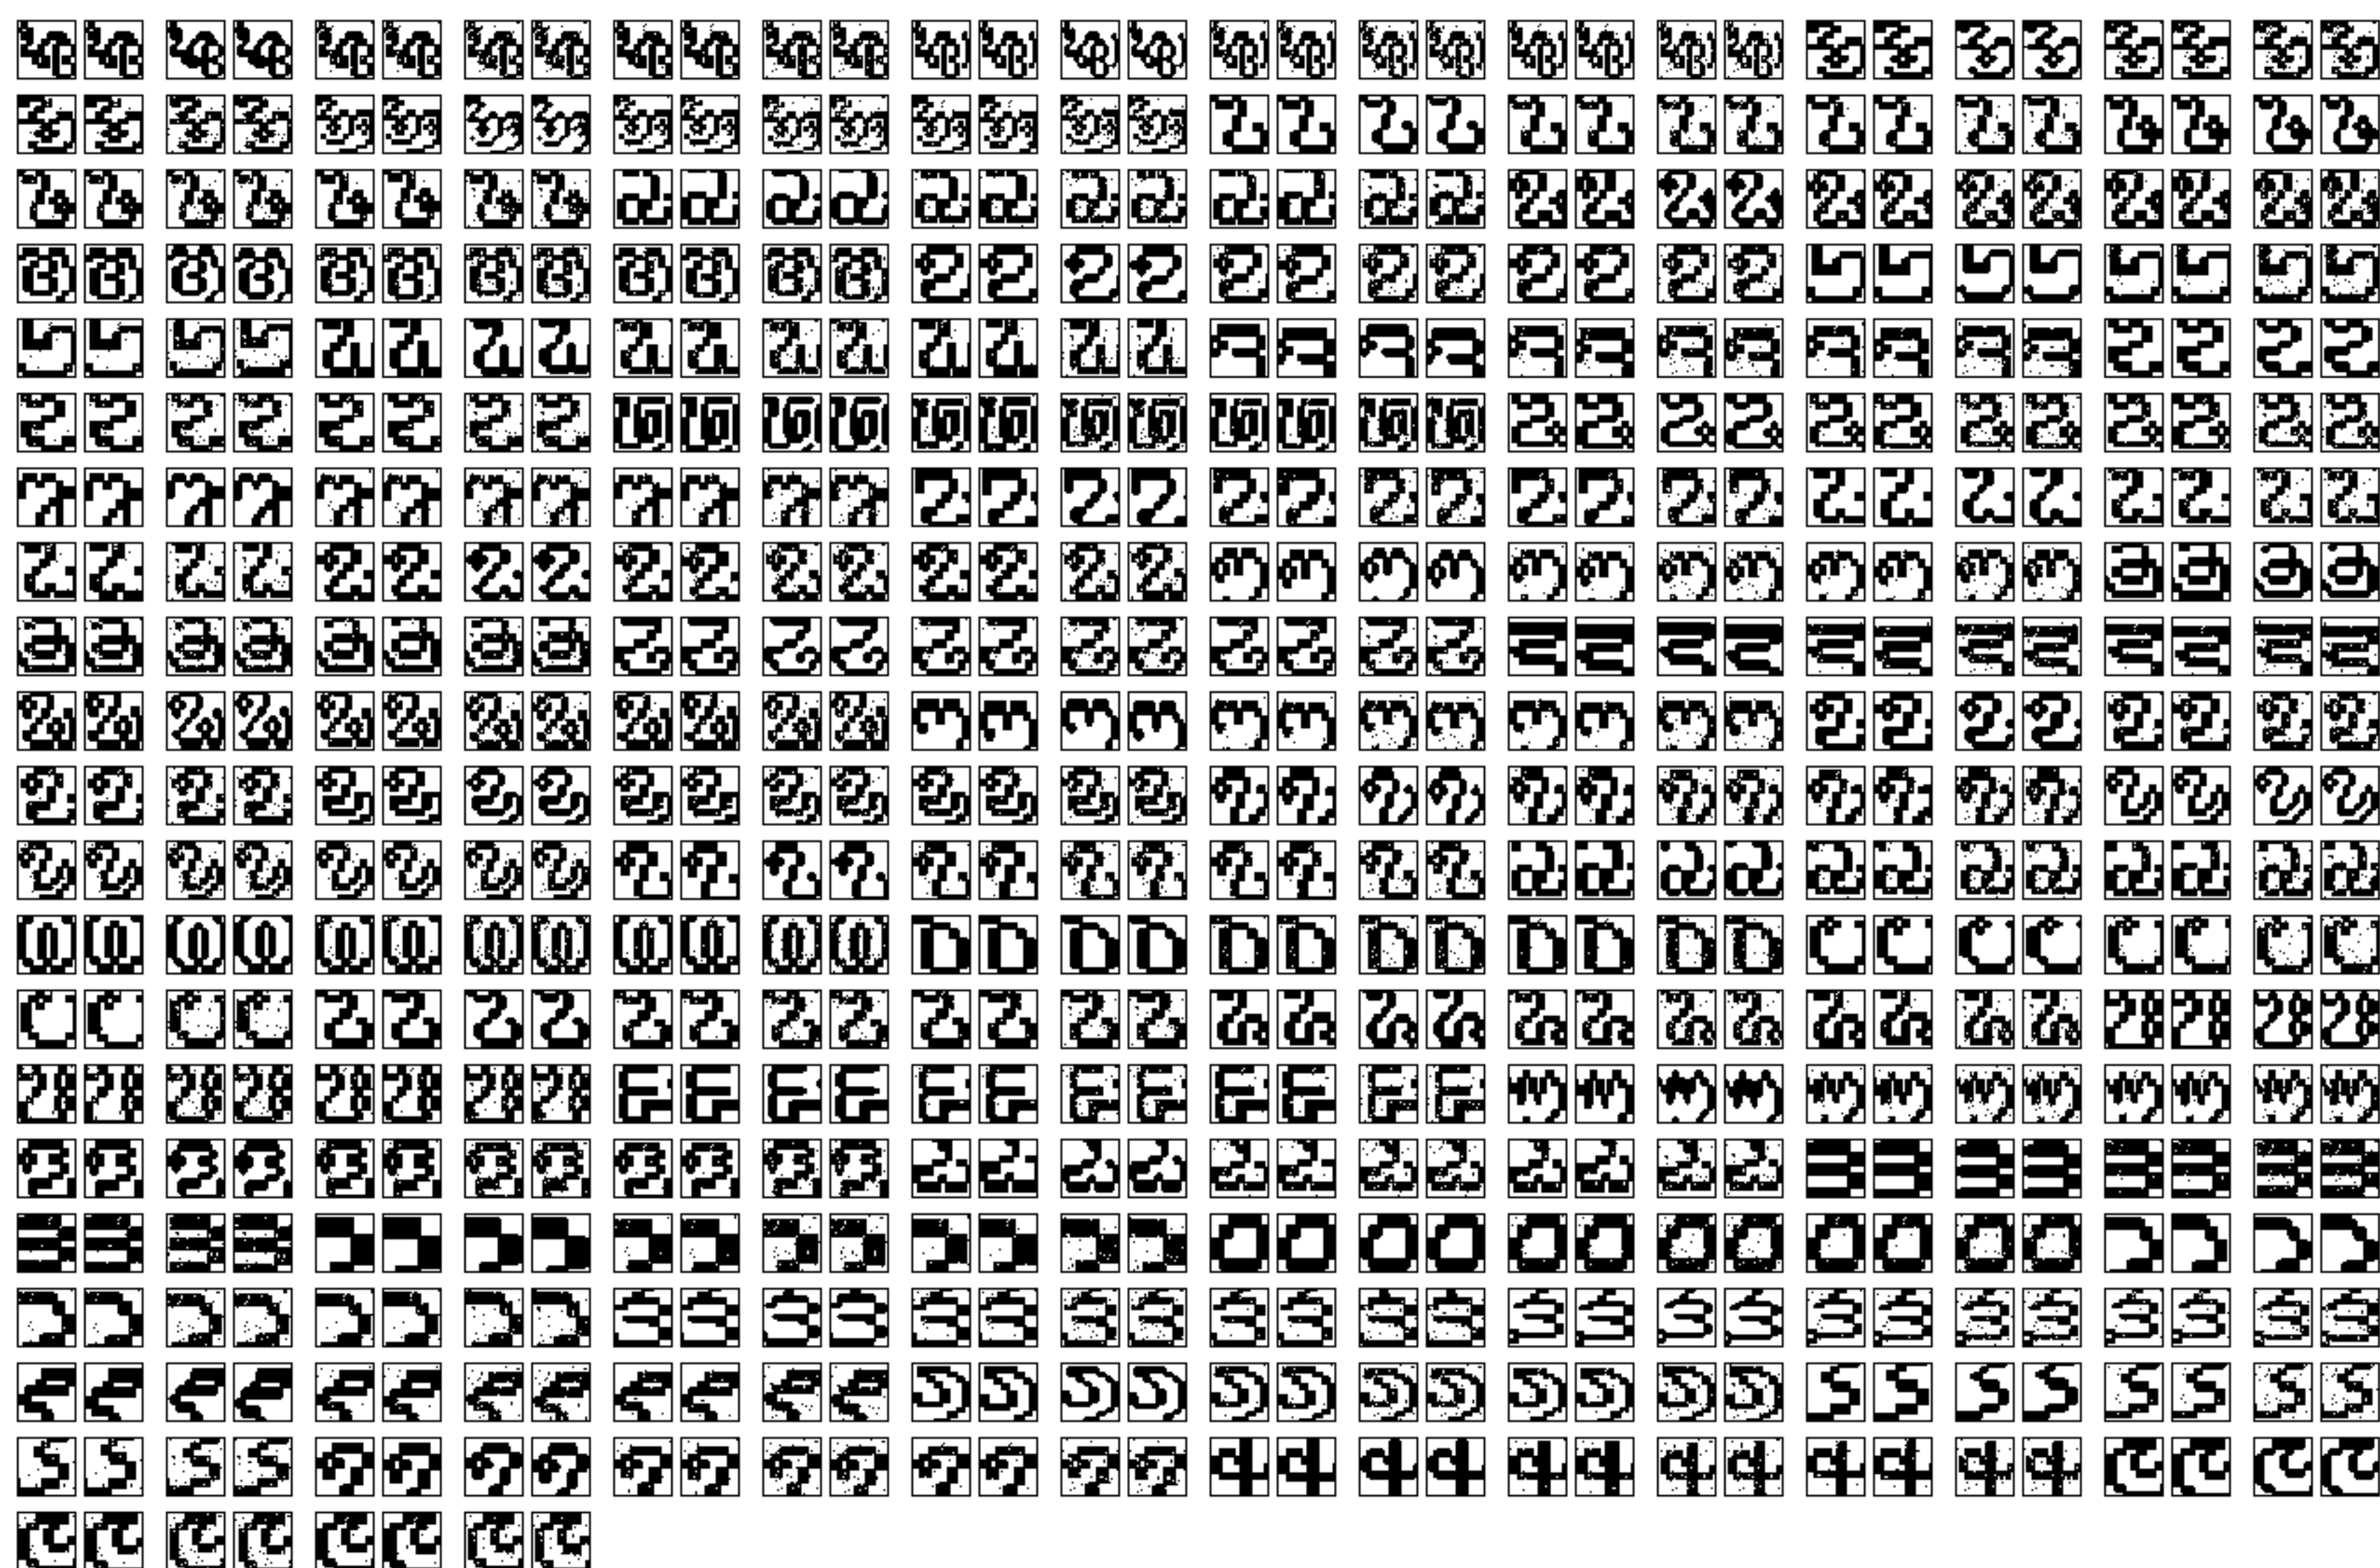


Unifont Upper_16_200 1 / 1

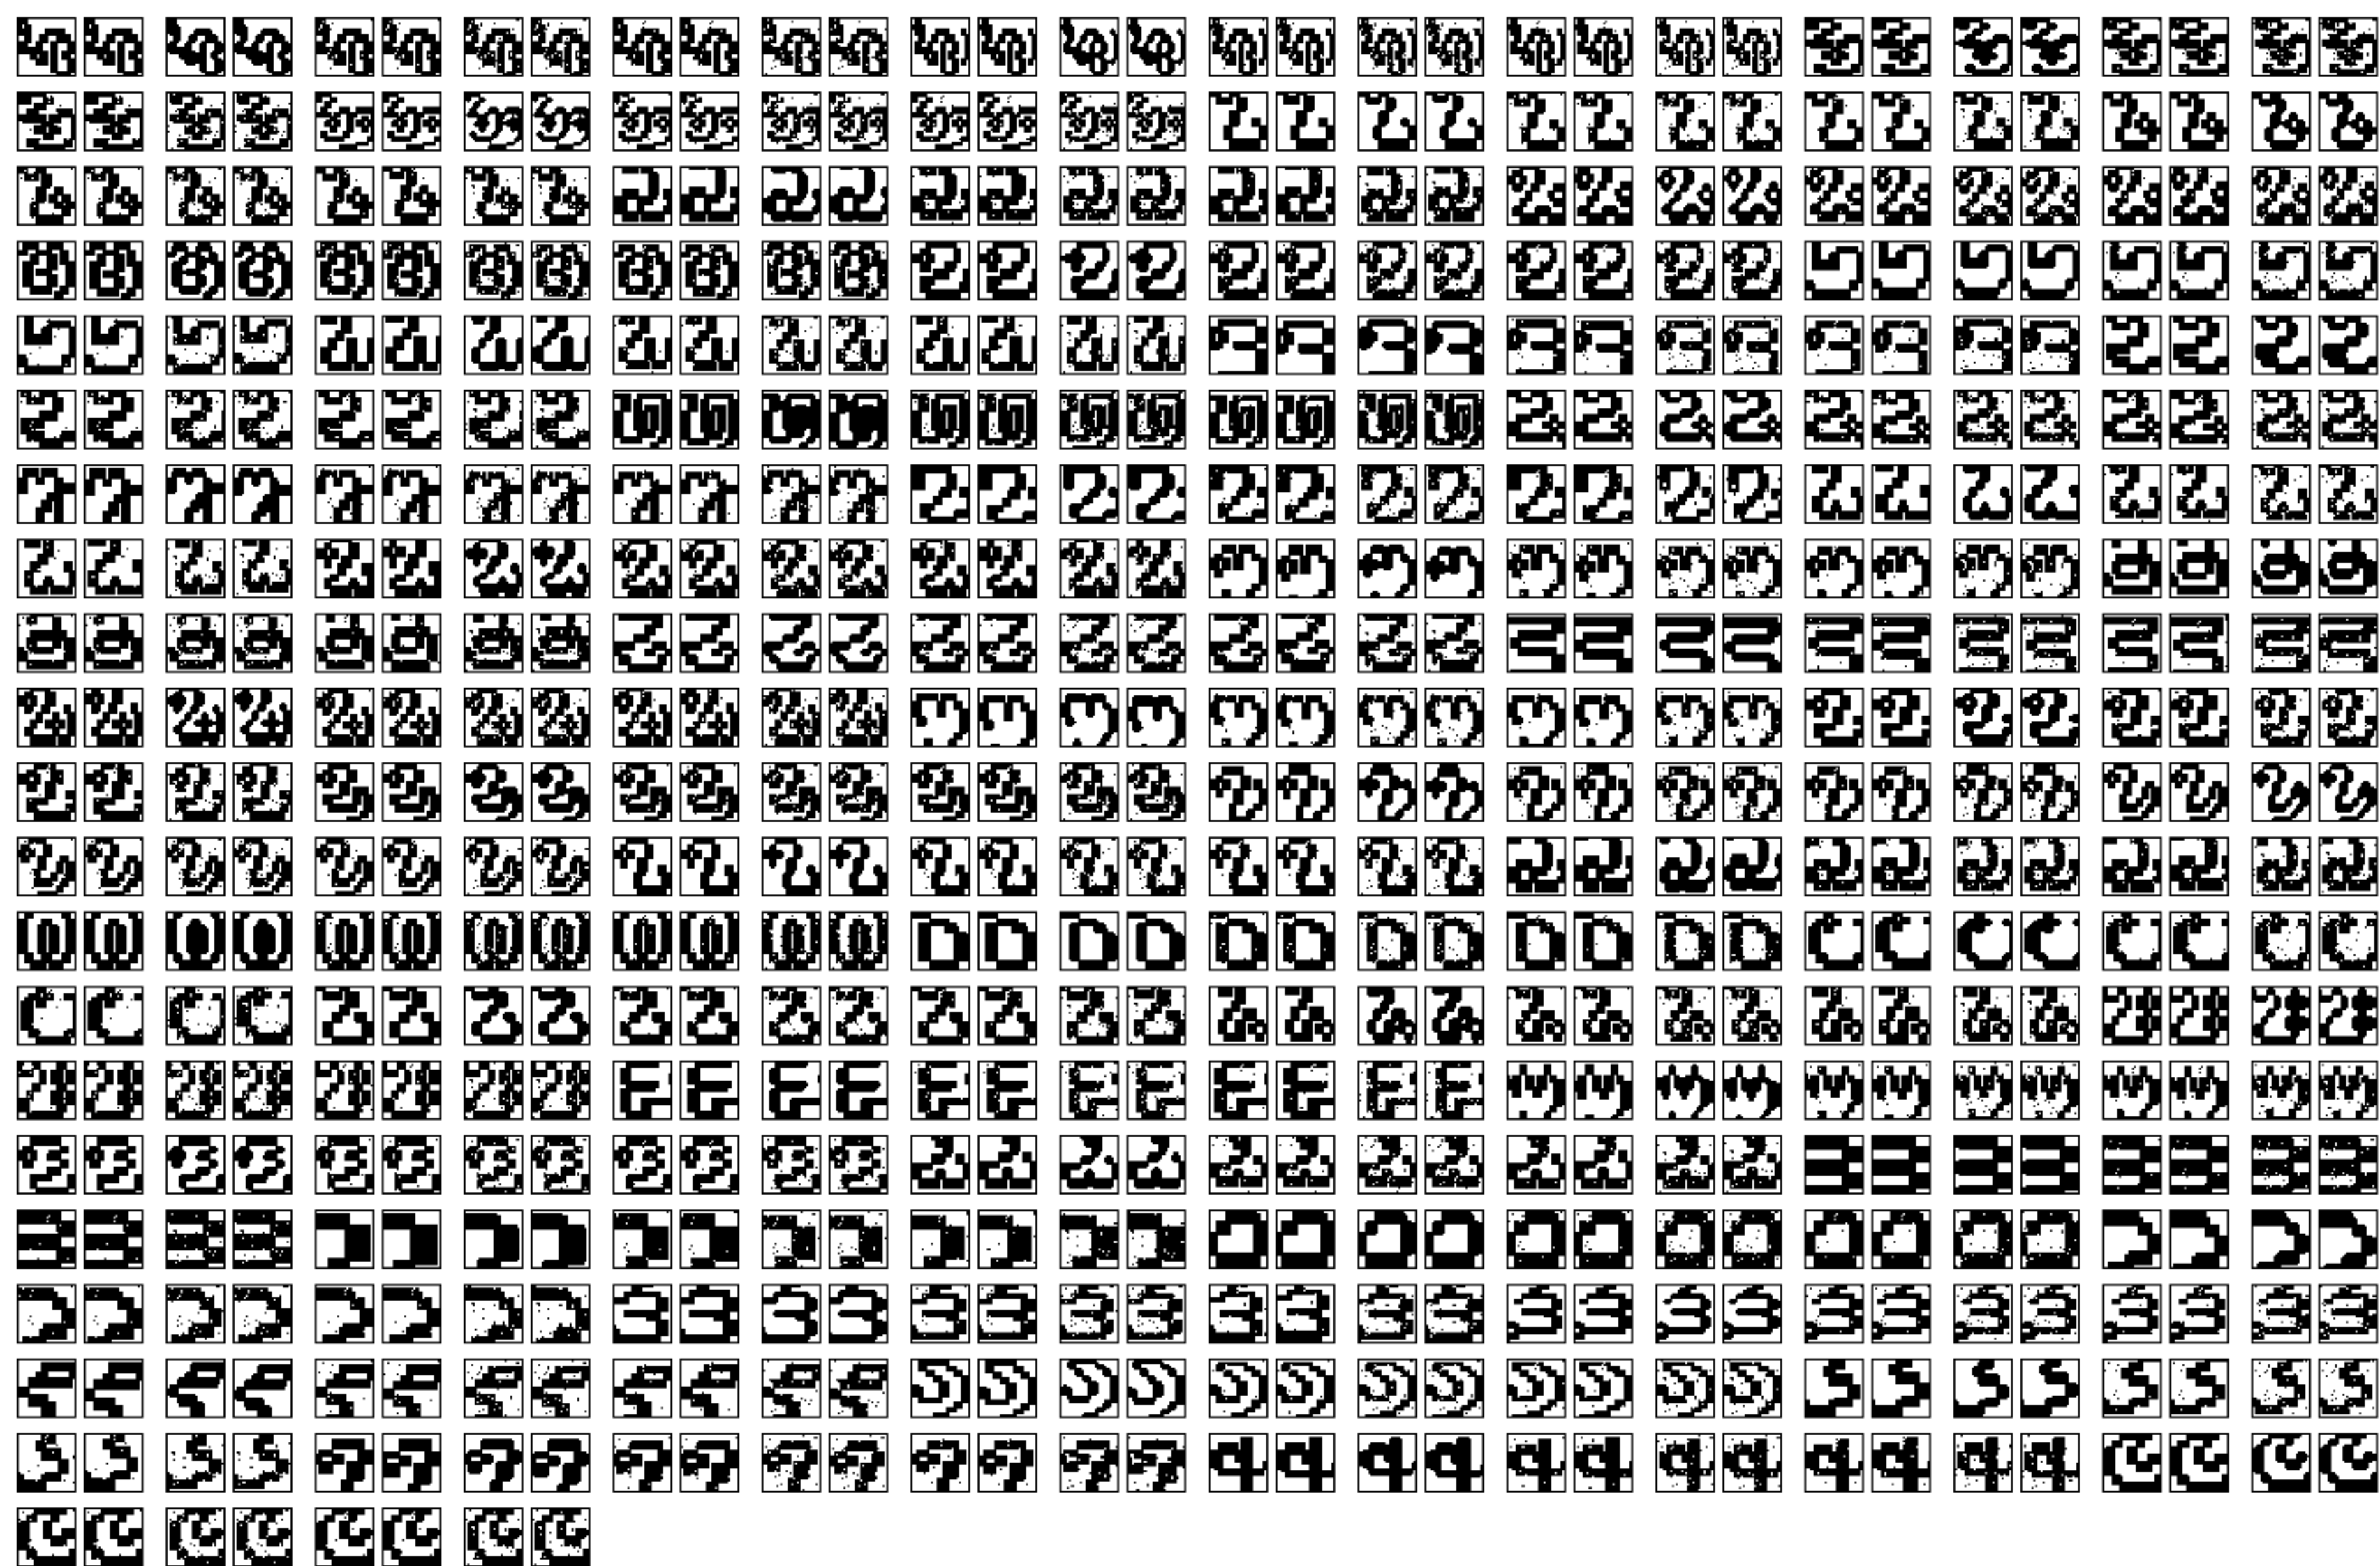

Unifont Upper_16_300 1 / 1

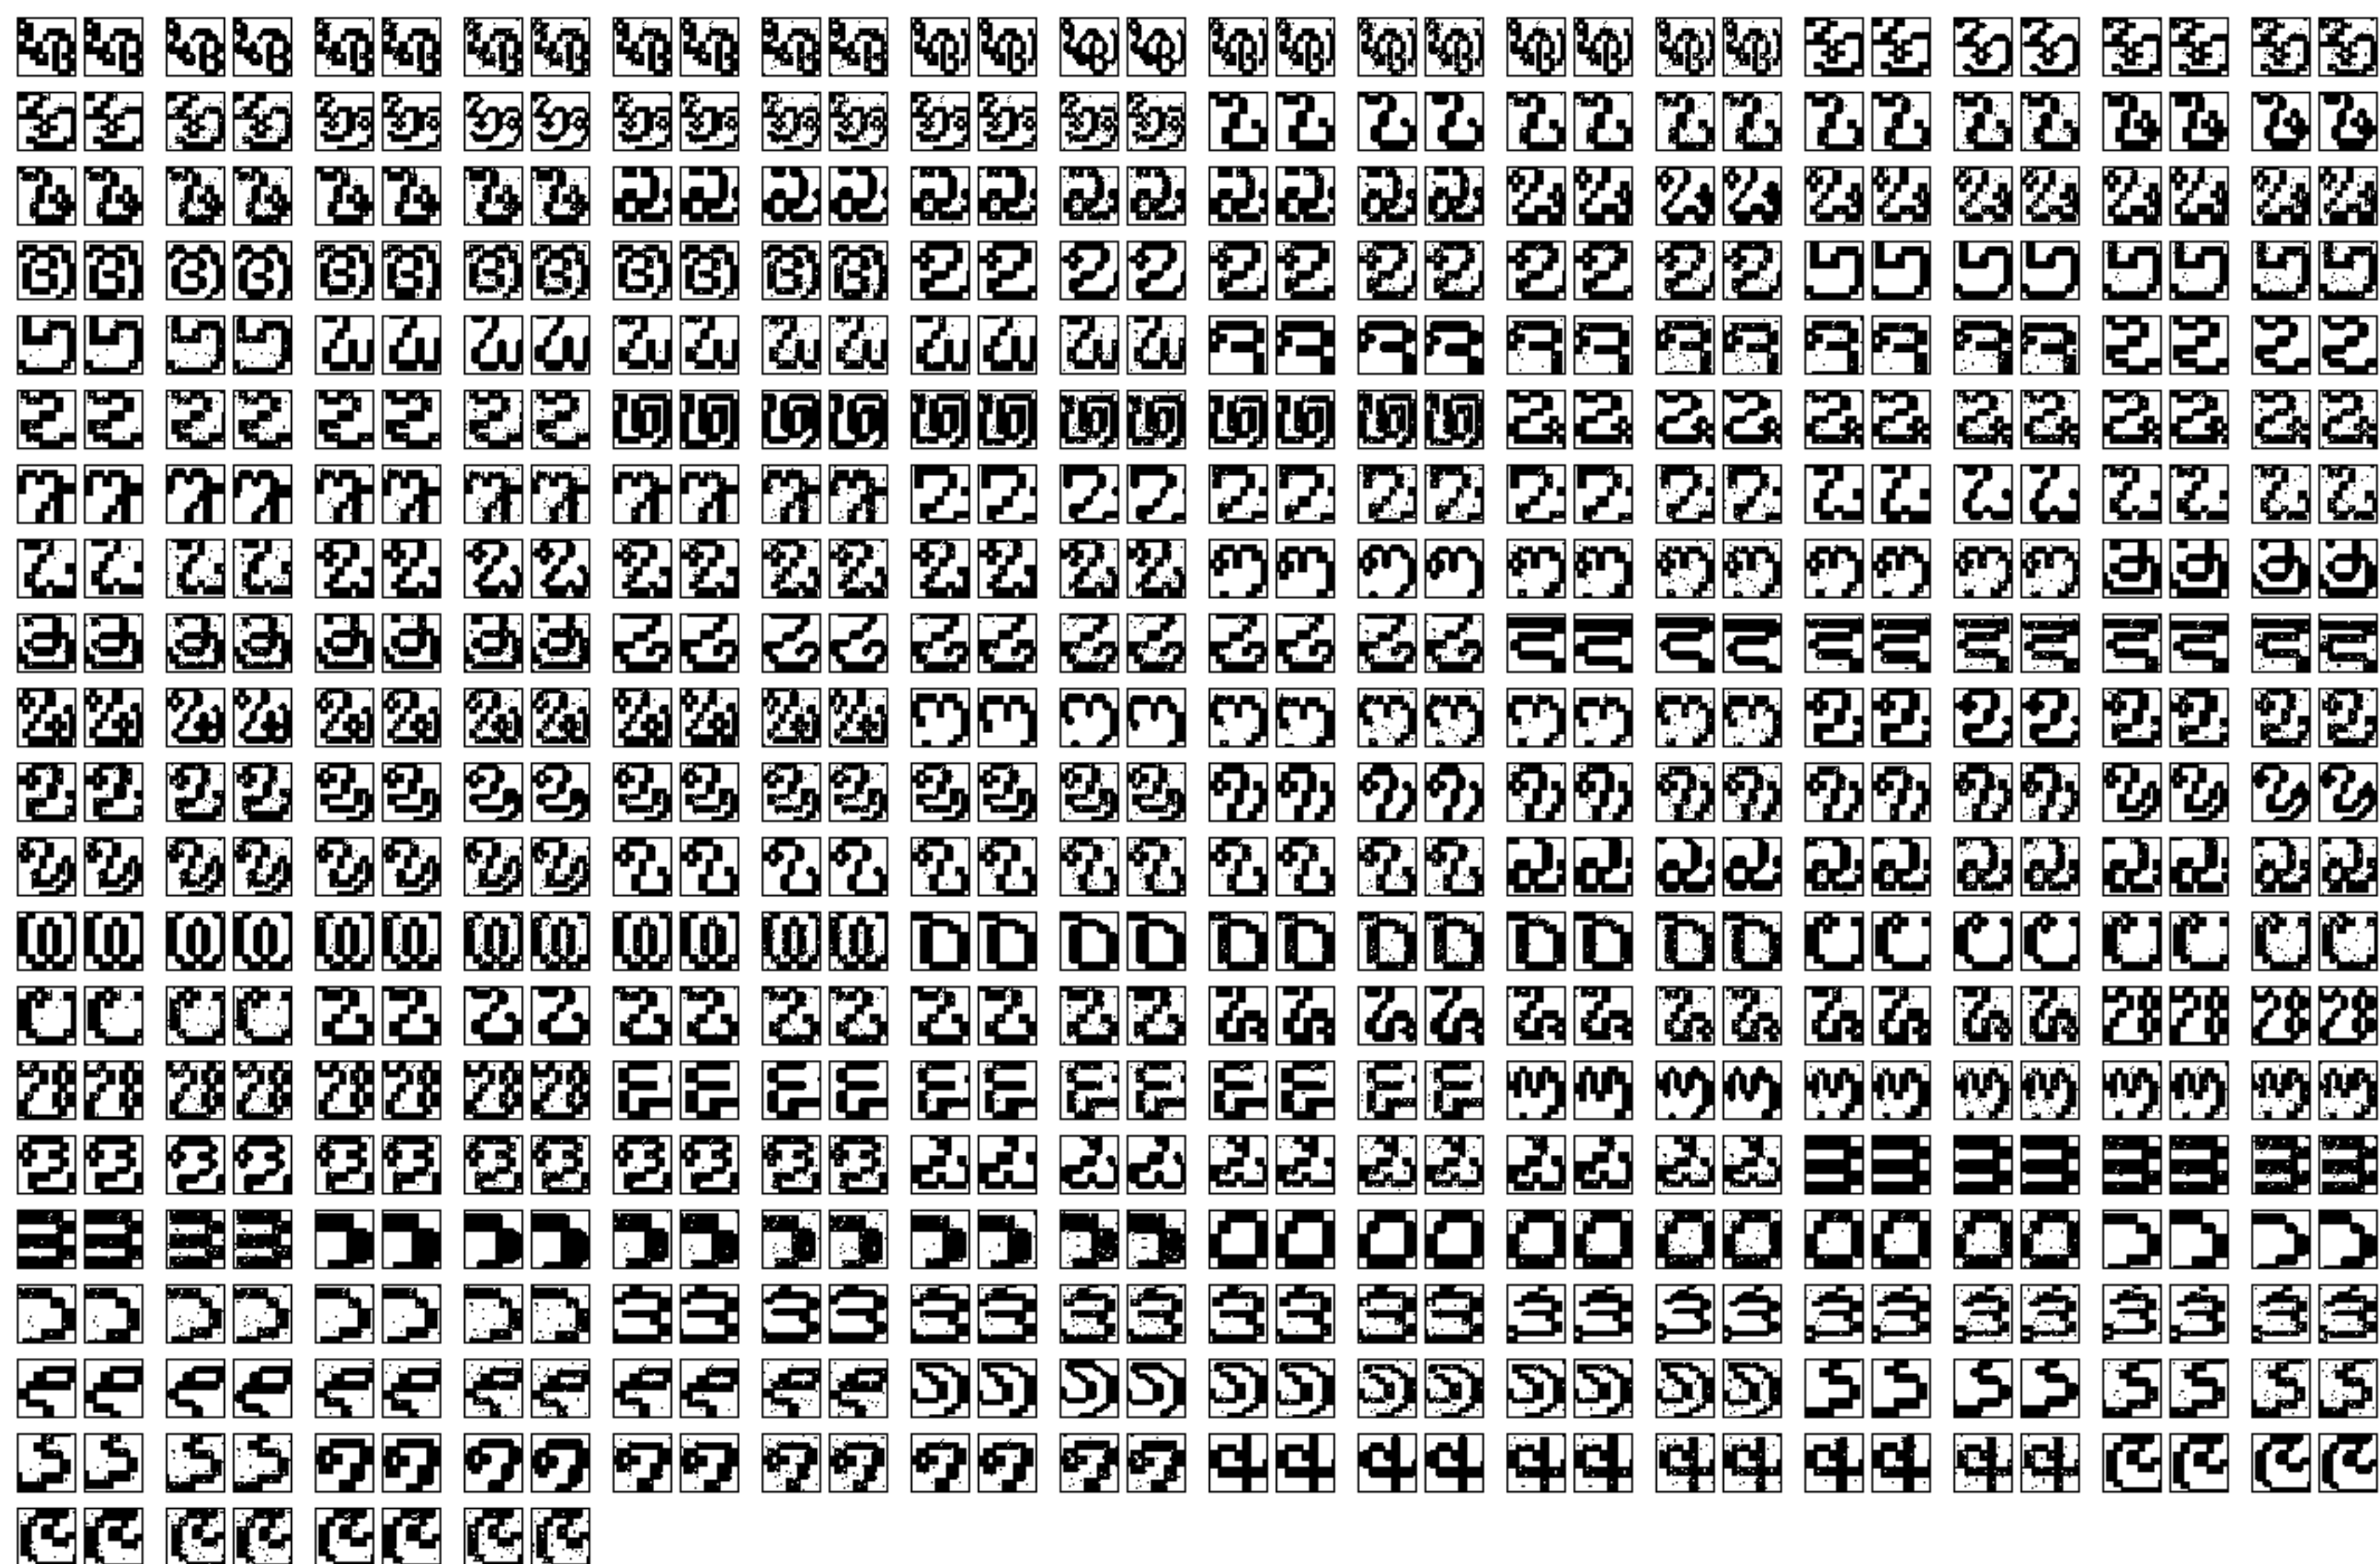

Unifont Upper_8_200 1 / 1

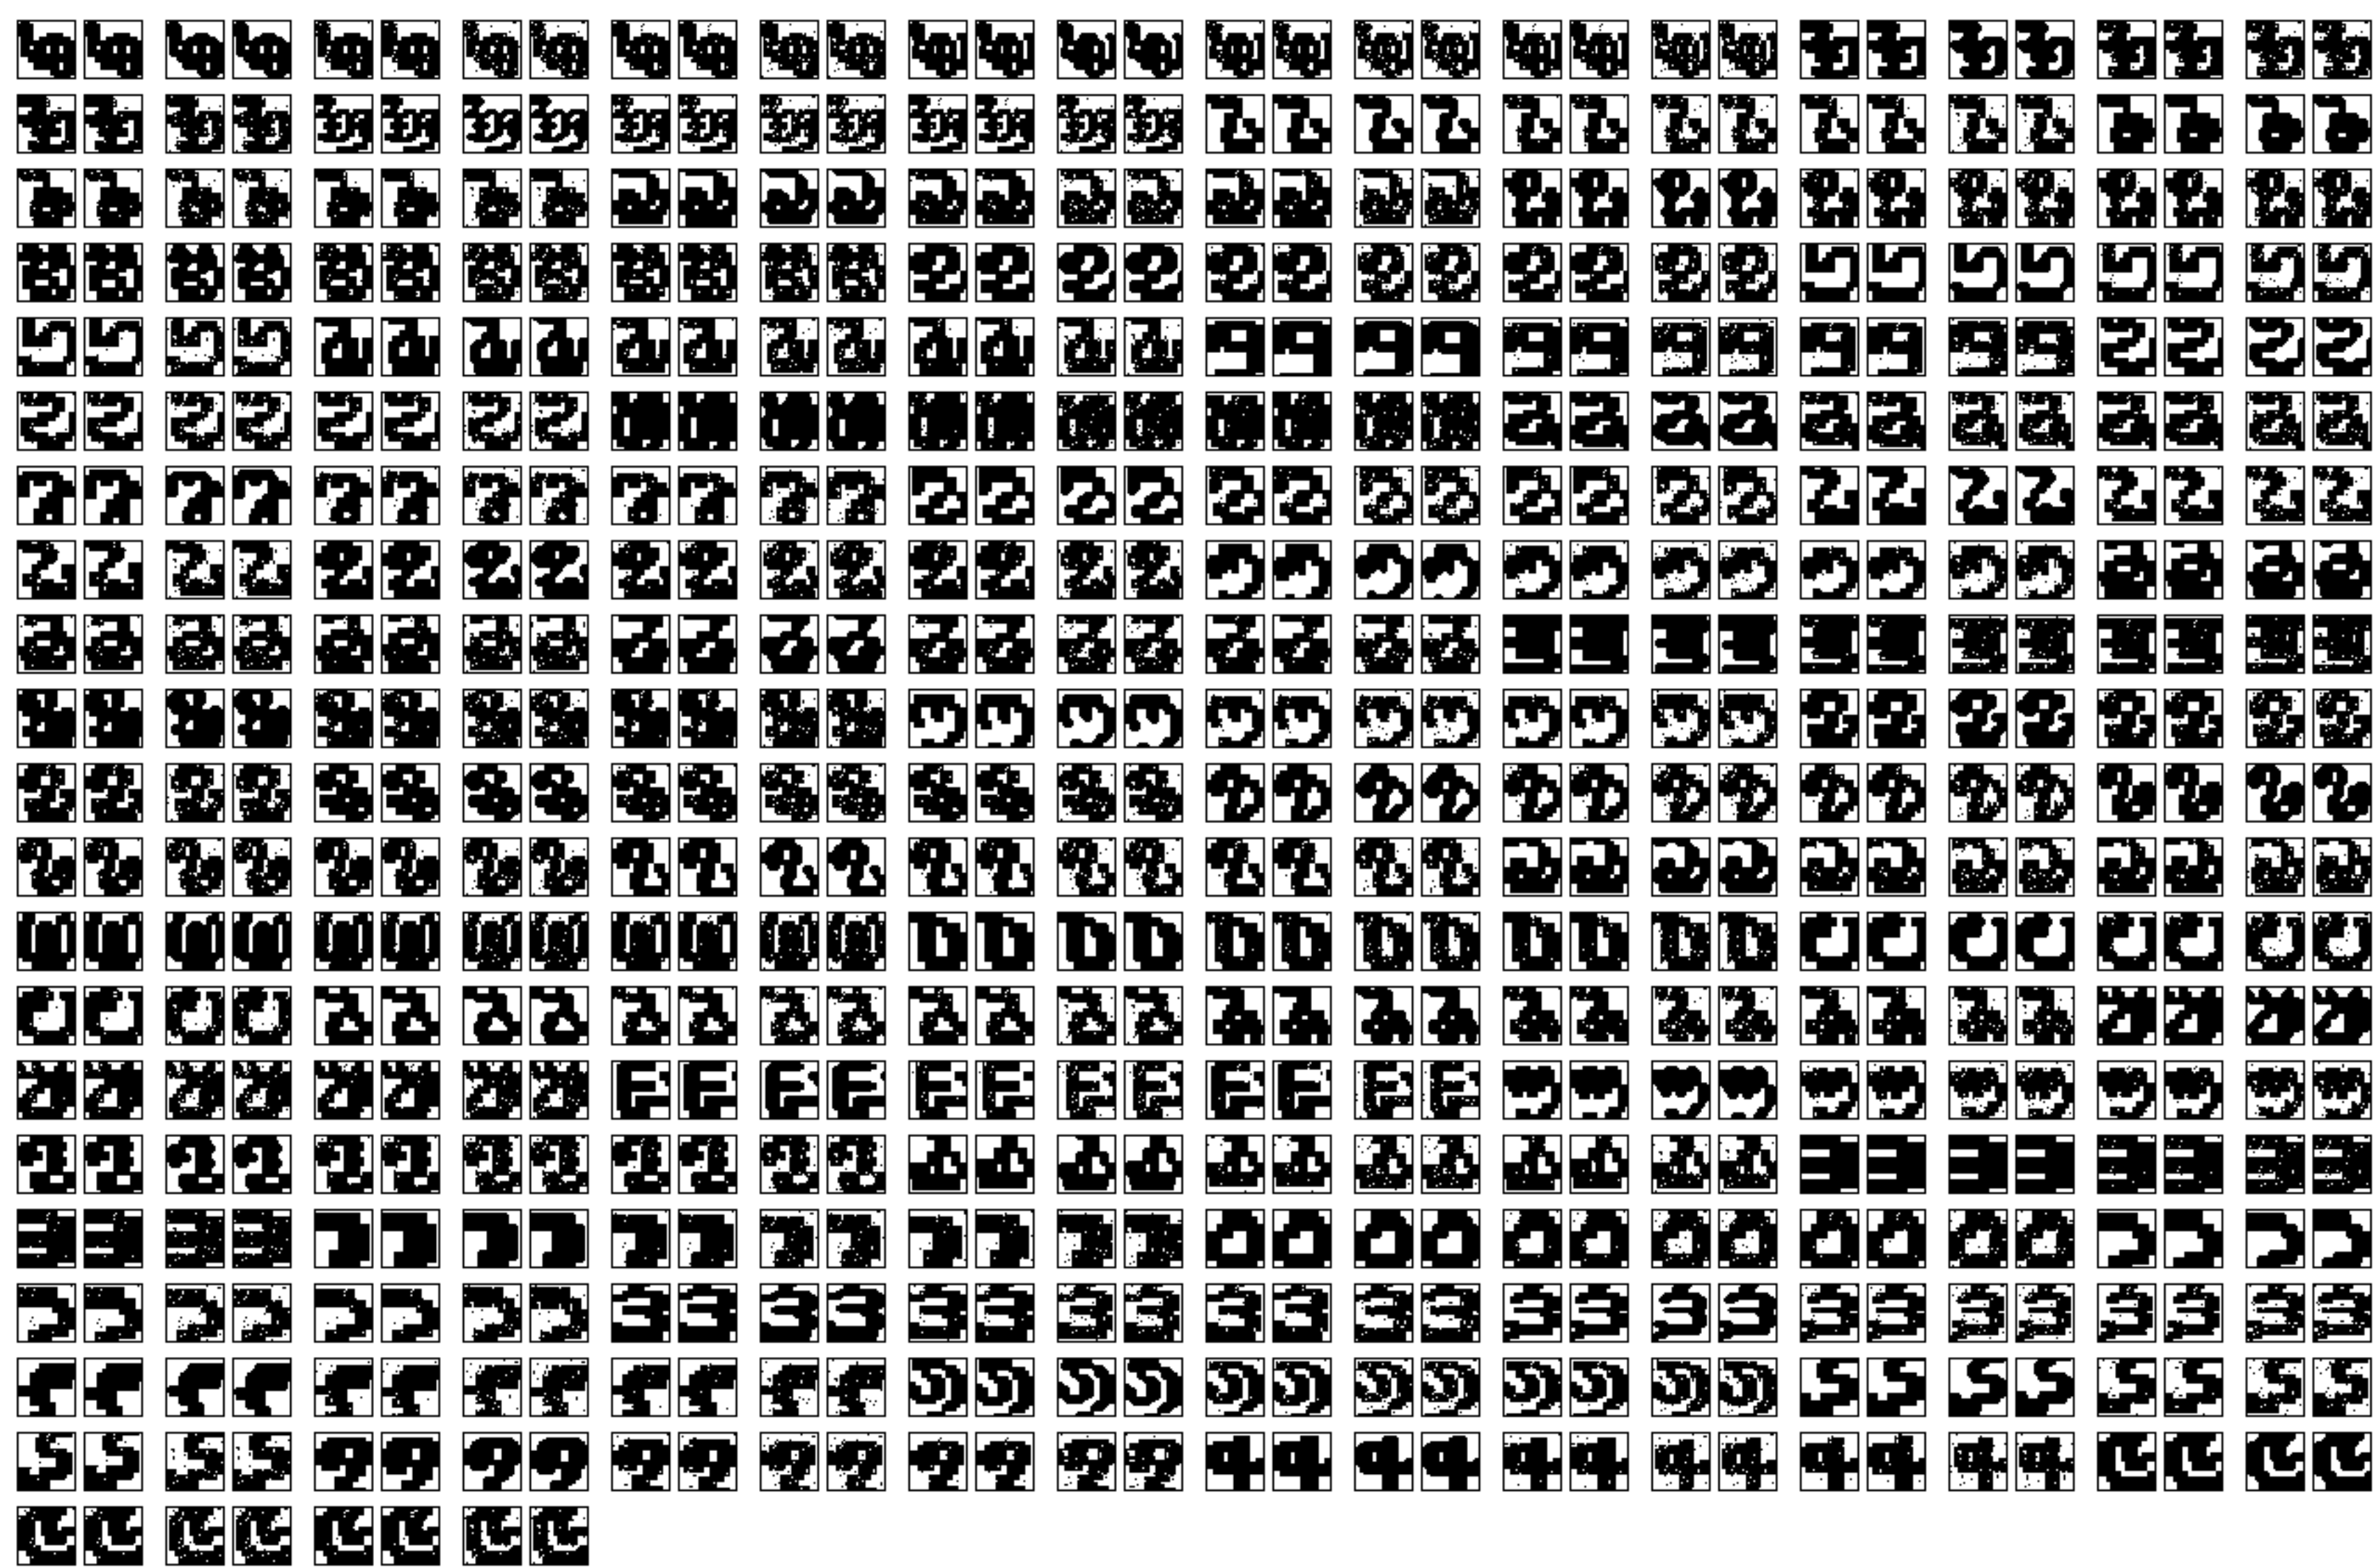

Unifont Upper_8_300 1 / 1

