# Теплообменник Житомир-3 КС-Г-015 после переделки

Схема, не обмер. Чёрное — слова Антона. Серое — каталог паспорта, не размер этого котла. Оранжевый пунктир — не сверено. Красное — повреждение.

## Вид спереди

Наружный контур — каталог А на Б, не обмер

Уголки по углам проёма: полка смотрит наружу.
240 мм — высота этого проёма.
Не путать с рамой горелки 240 на 170.

## Разрез сбоку, горелка слева

Каналы без масштаба. Глубина контура — каталог

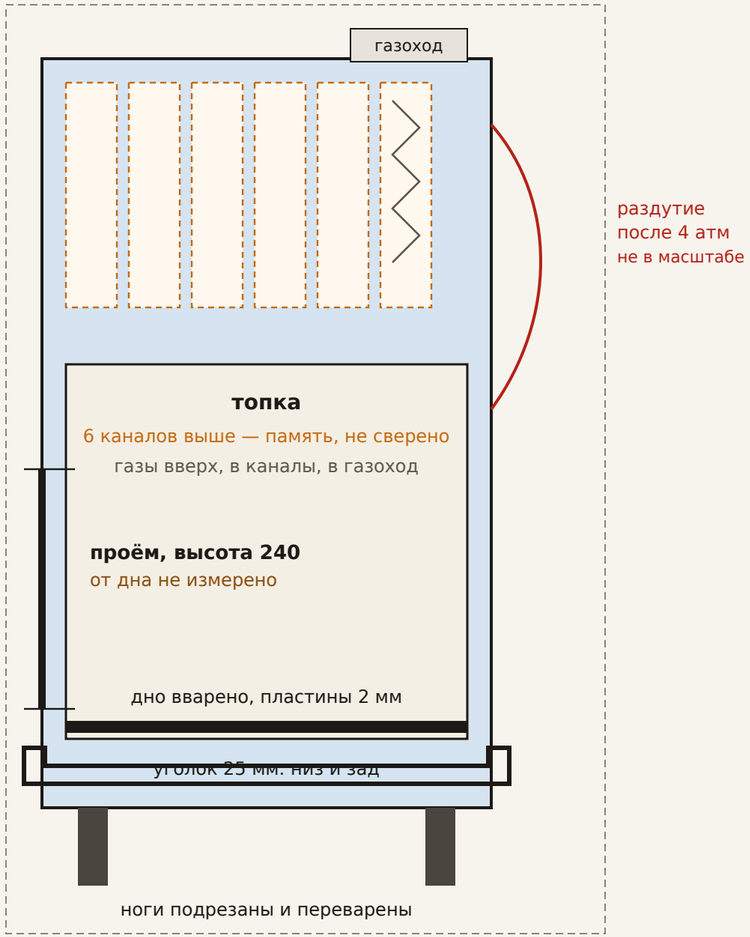


Вода в рубашке вокруг топки и между каналами.
Дно топки сухое, стальное, не водяное.
Паспорт, рис. 1: топка снизу, турбулизаторы,
смотровое окно спереди. Сечения не заданы.
Ломаная в правом канале — турбулизатор.
Один турбулизатор в списке недостаёт.
Сколько их было — не пересчитано.

## Рама горелки, отдельно

Внутренний проём рамы. Это не передний проём.
Посадка не сделана: эксцентрики, плита 4–6 мм,
печной шнур, зазор на расширение 1–2 мм.

### Опрессовка 4 атм — неудачная

Стенки рубашки заметно выпучило. Швы медленно сочились.
Это не допуск по давлению и не годность сосуда.
Осмотра и ремонта нет. Топить нельзя.

Паспорт Атем 2026, табл. 1: КС-Г-015СН в группе от 012СН,
рабочее не более 3 бар, максимальное не более 4 бар.
Тот же паспорт запрещает заполнение выше 1,5 кг/см2 (п. 4.7)
и выше 1 атм (п. 6.13). Закрытая система: клапан 0,15 МПа,
кроме 060СН. Год этого котла неизвестен. Цифры сюда не переносить.

### План, не то, что уже стоит

Закрытая система не выше 1 атм. Клапан не выбран. Это намерение.

Насос обратки: холодный выключен, импульсы при верхе 60–70 С,
затем постоянно. Предложение, не защита от перегрева.

Отсечки горелки и удержания обратки 55–60 С нет. Отбойник не сделан.

### Шкаф не чертится

Предварительно: глубина около 400 мм, высота около 1500 мм.
Ширина неизвестна. Не окончательно. Вмещаемость не проверялась.

Каталог глубины котла 500 и 530 мм больше этих 400. Снять факт.
В задумке: котёл, малый бак, насос форсунки, насос, вентилятор, контроллер.

### Источники. Похожие модели не смешивать

Паспорт Житомир-3, 2026-01: atem.ua/files/2026/passport-zh-3-2026.pdf
КС-Г-015СН: 16 кВт, А 860, Б 280, В 500, Г 530, дымоход Л 126, вода около 18 л. КС-ГВ-015СН — второй контур, около 16 л.
Рядом: КС-Г-010СН 10 кВт и ширина 230; КС-Г-012СН 12,5 кВт и тоже ширина 230. Буква СН на этом доноре не подтверждена.
Прямоугольные жаровые трубы есть у дилеров. Числа труб и их сечения в паспорте нет. Шесть каналов — только память, нужна сверка.
Файл 2020 года atem.ua/files/Pasports/re-zhitomir-3.pdf даёт другие давления. Карточки магазинов (0,1 МПа, 1,5 бар, 3 бар) не берутся за допуск.

Фото уже в репозитории: photos/котел-1.jpg и photos/котел-2.jpg. Новые копии не добавлялись.
Схема накопителя 240 л — отдельный лист Антона. Прямой вход в бак или гидрострелка не выбраны.