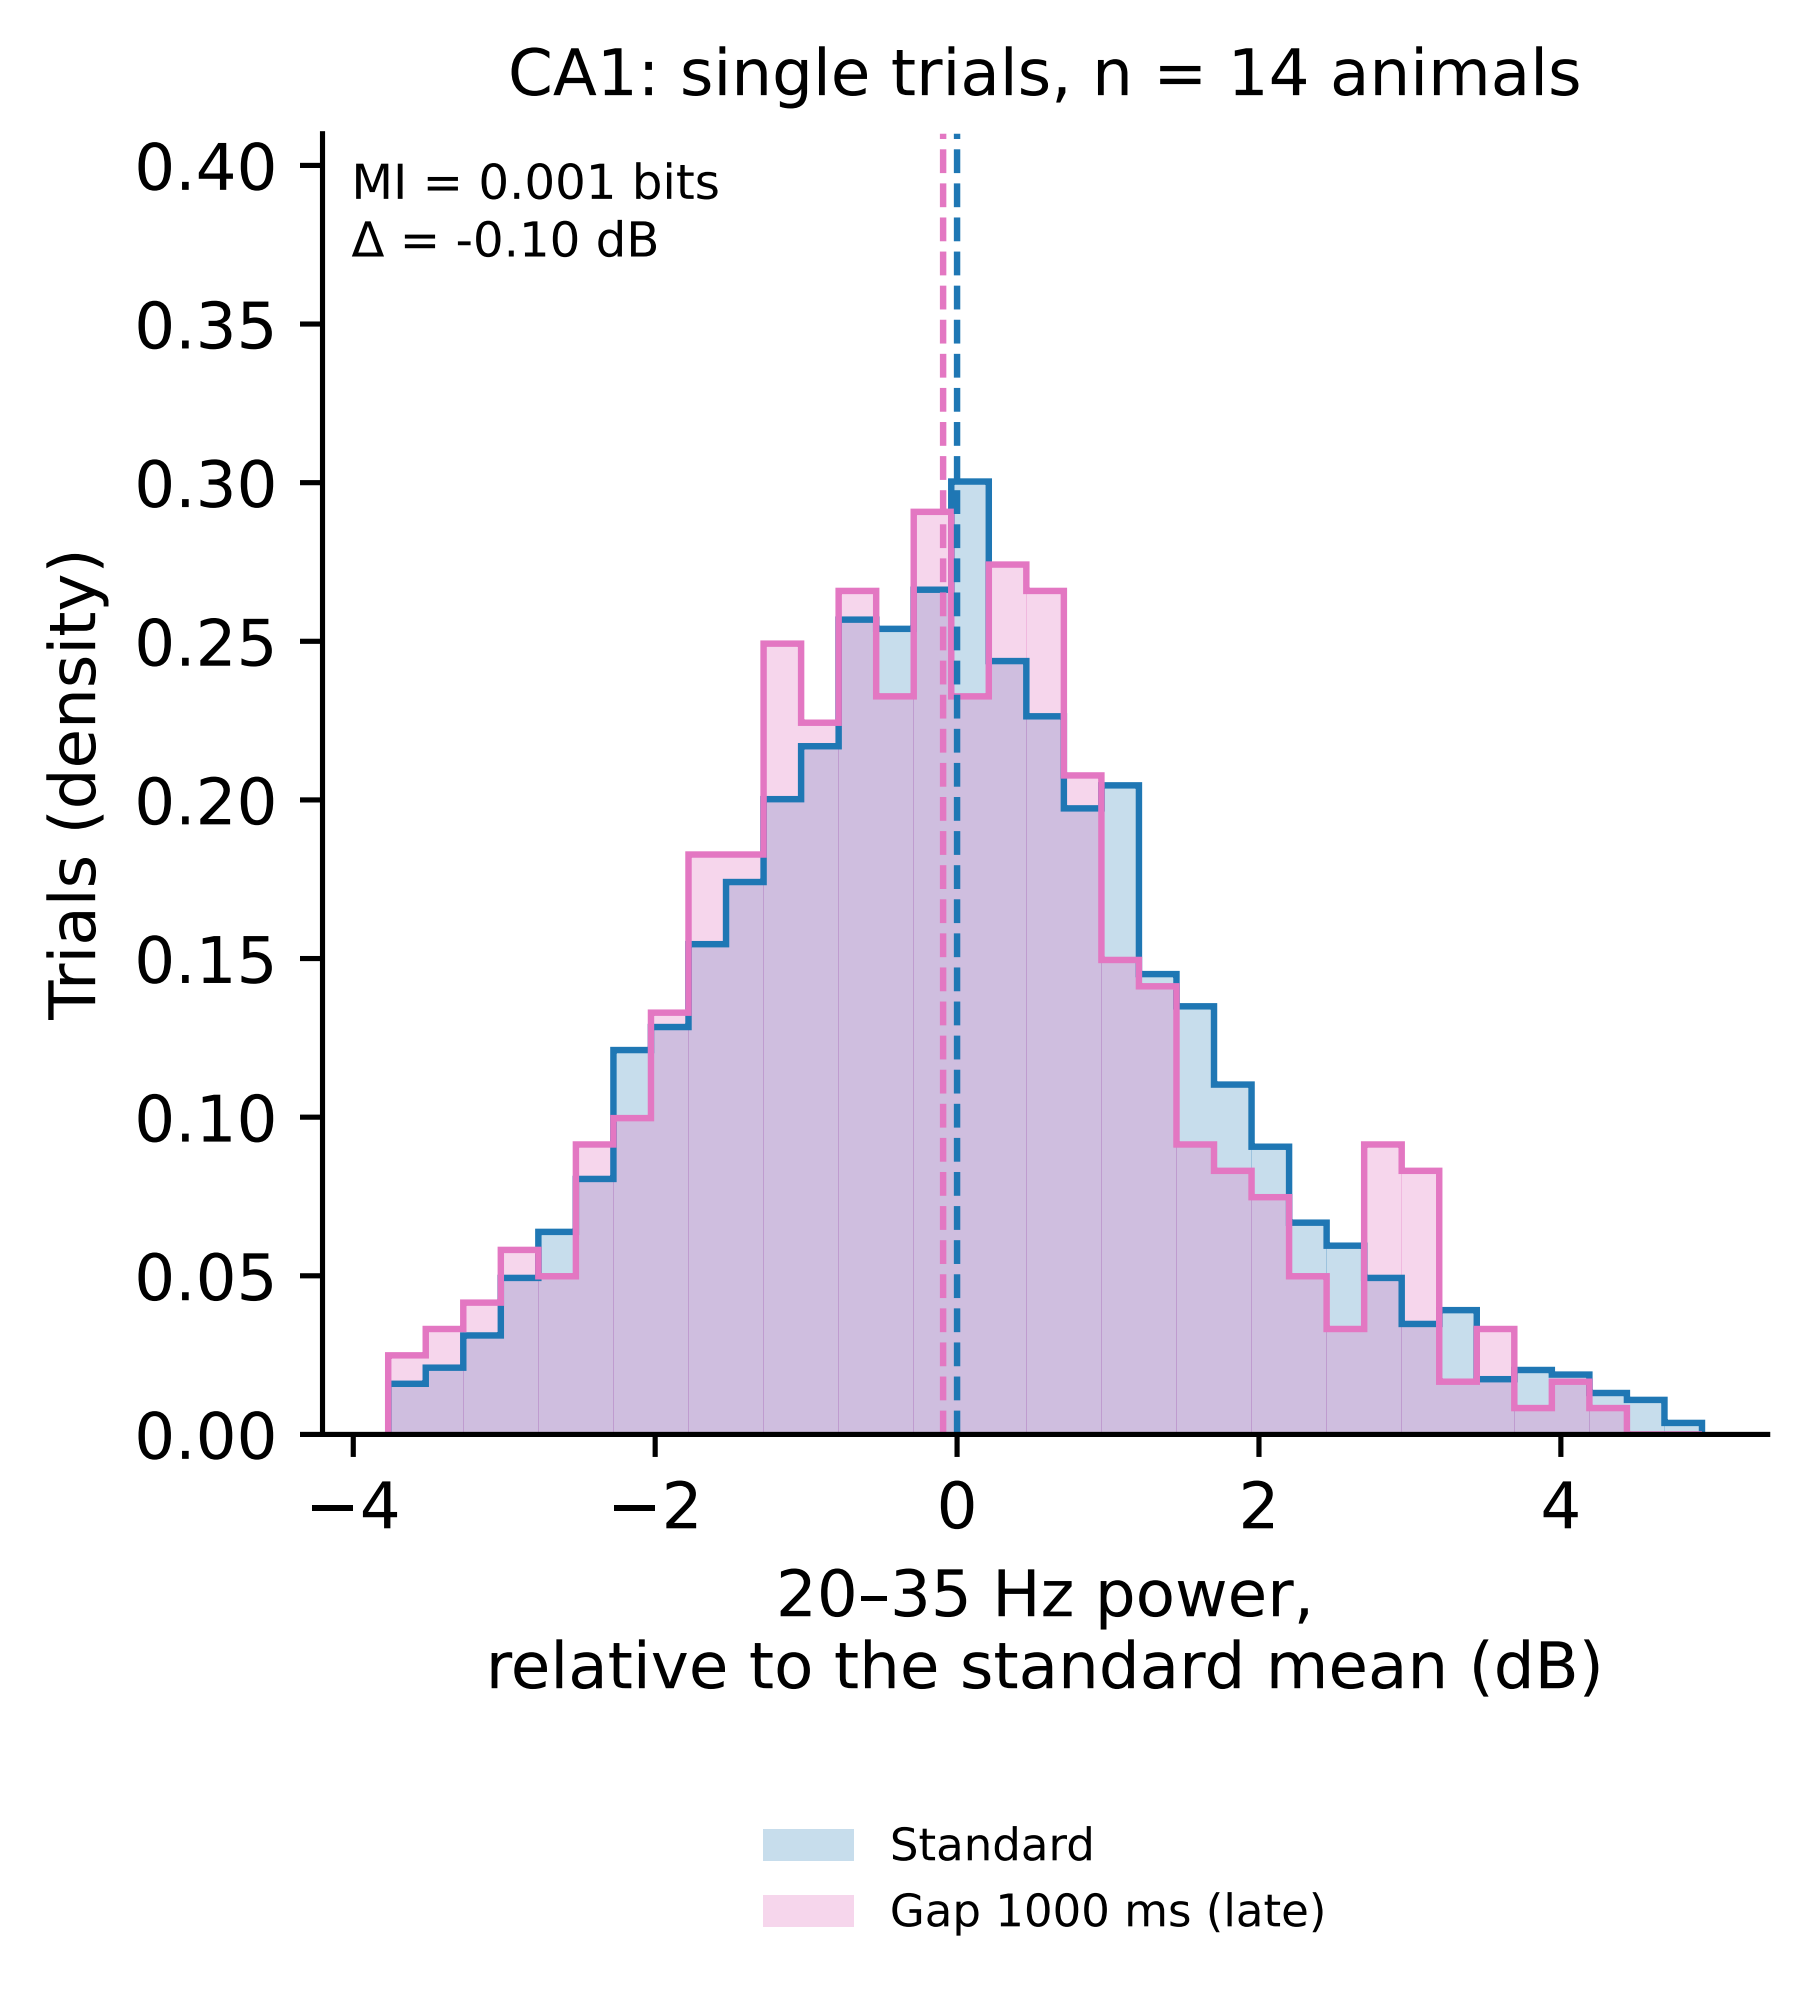
CA1: single trials, n = 14 animals
MI = 0.001 bits
Δ = -0.10 dB
Trials (density)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−4
−2
0
2
4
20–35 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)