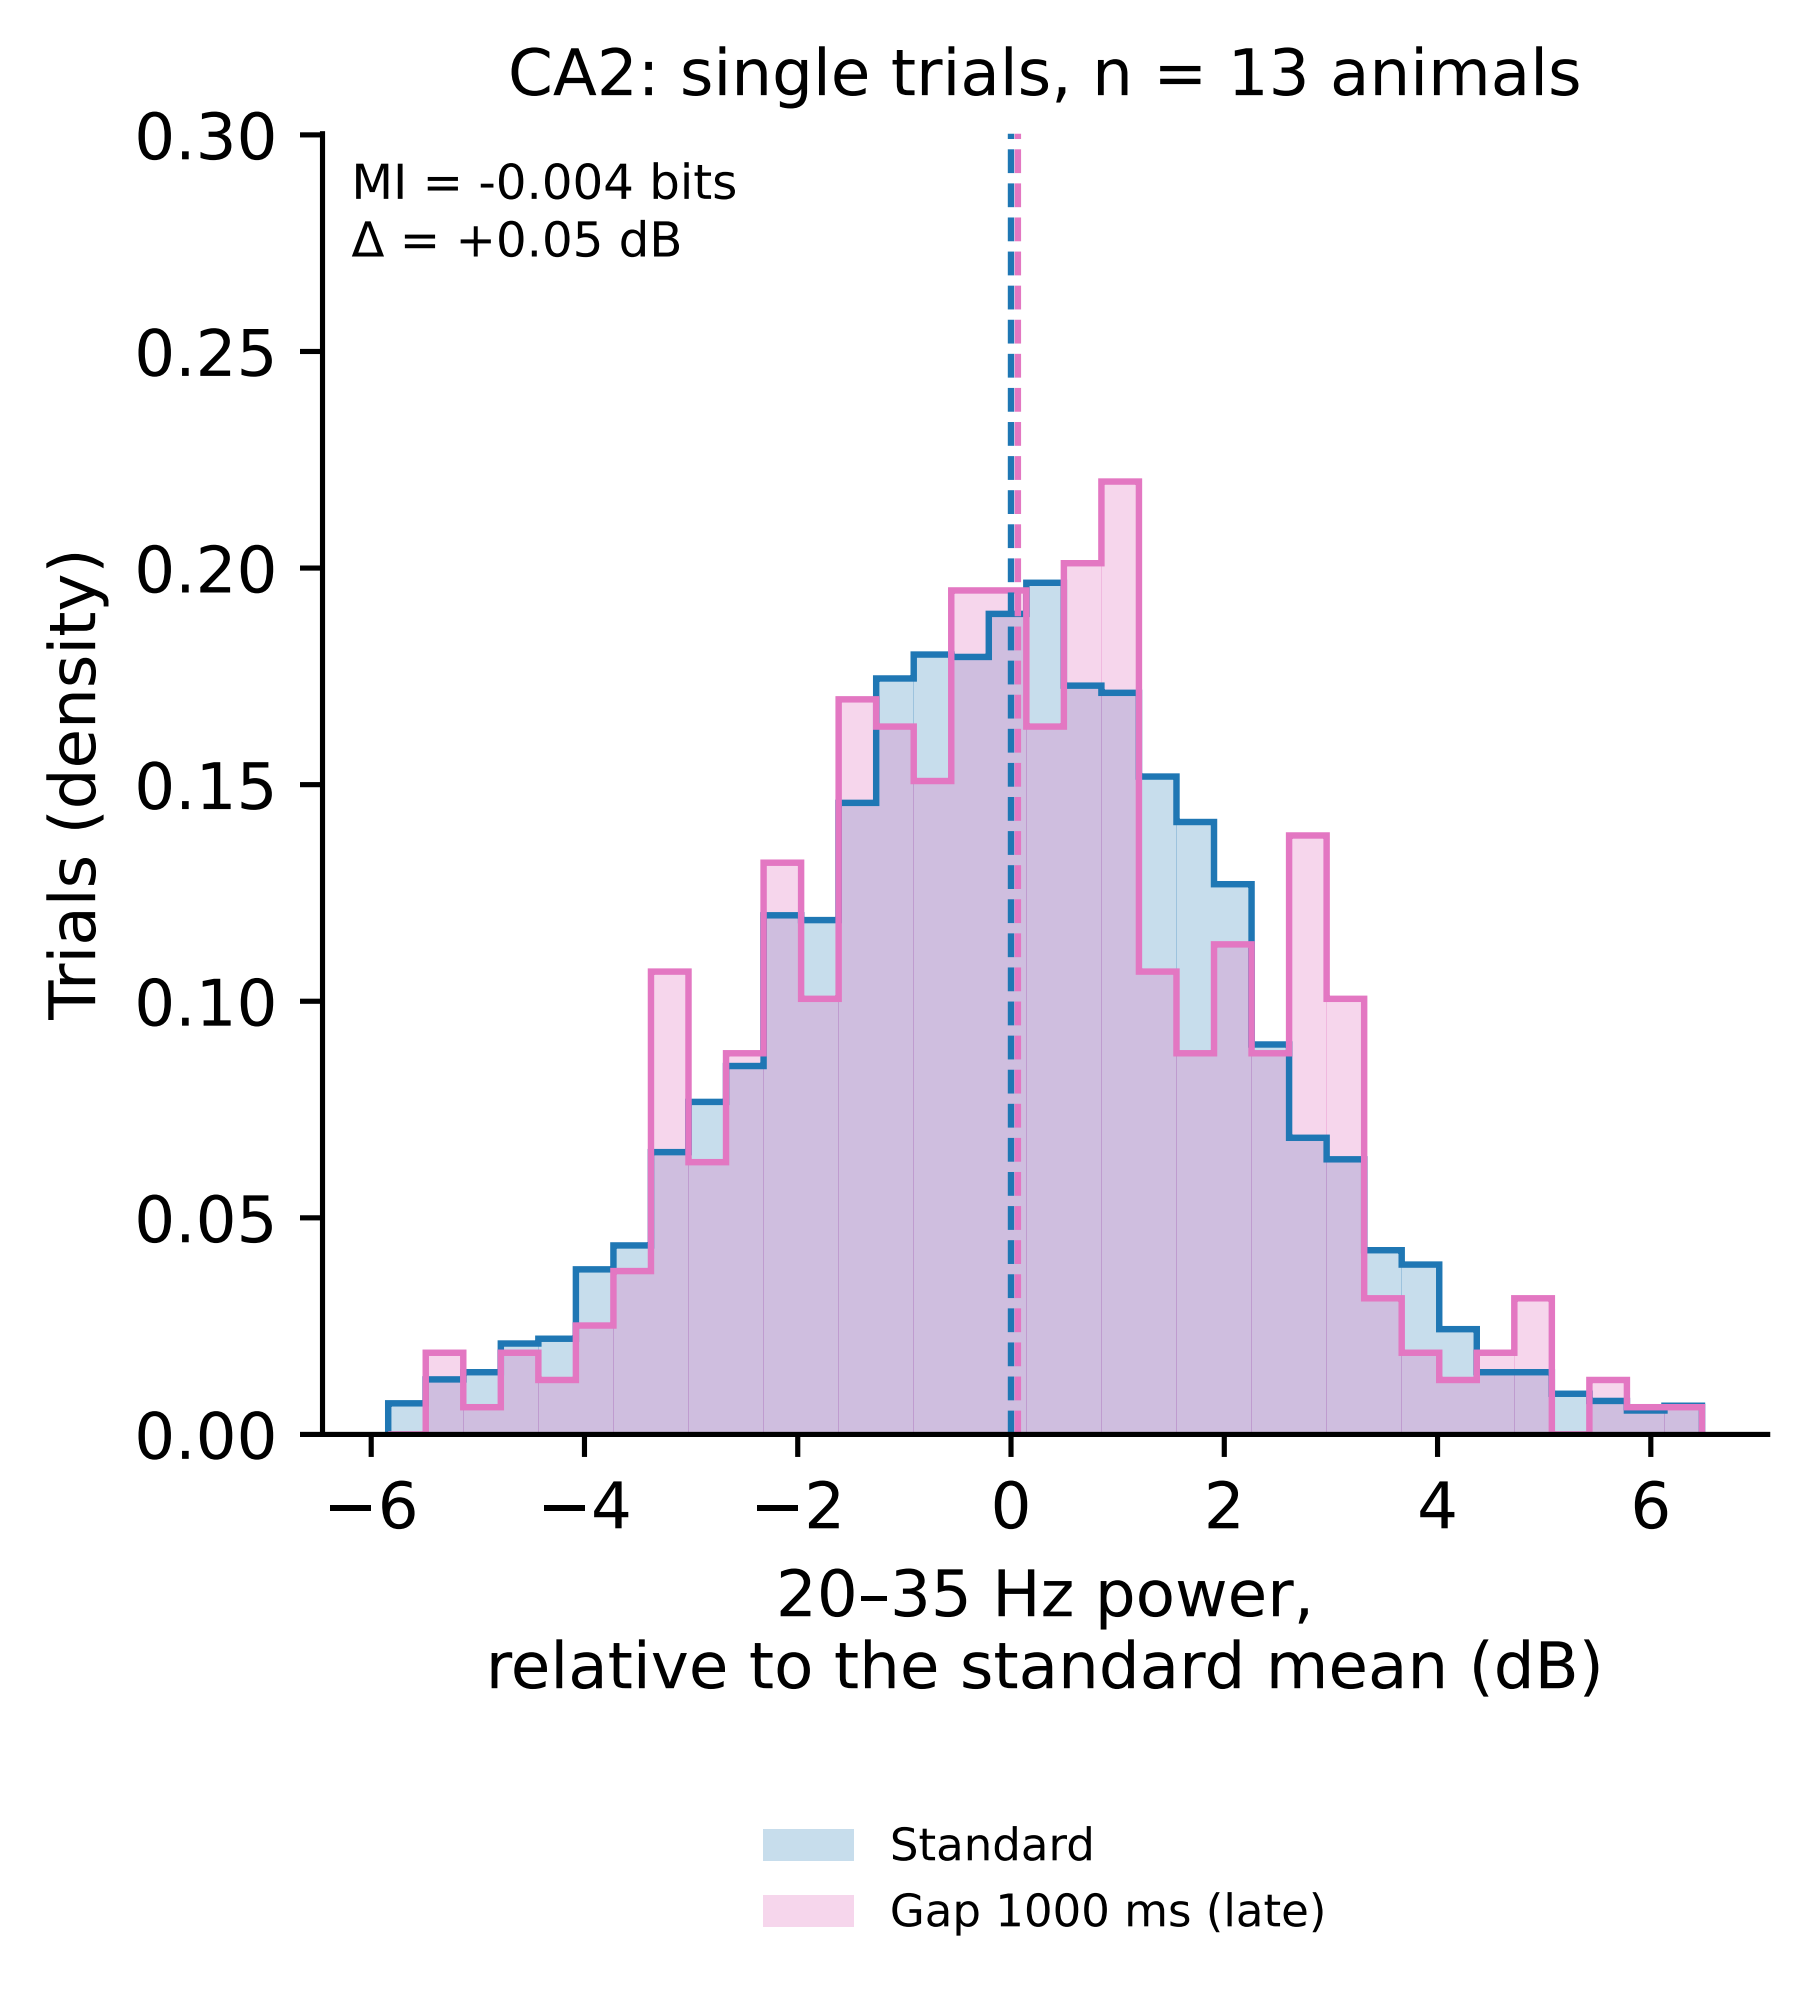
CA2: single trials, n = 13 animals
MI = -0.004 bits
Δ = +0.05 dB
Trials (density)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−6
−4
−2
0
2
4
6
20–35 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)