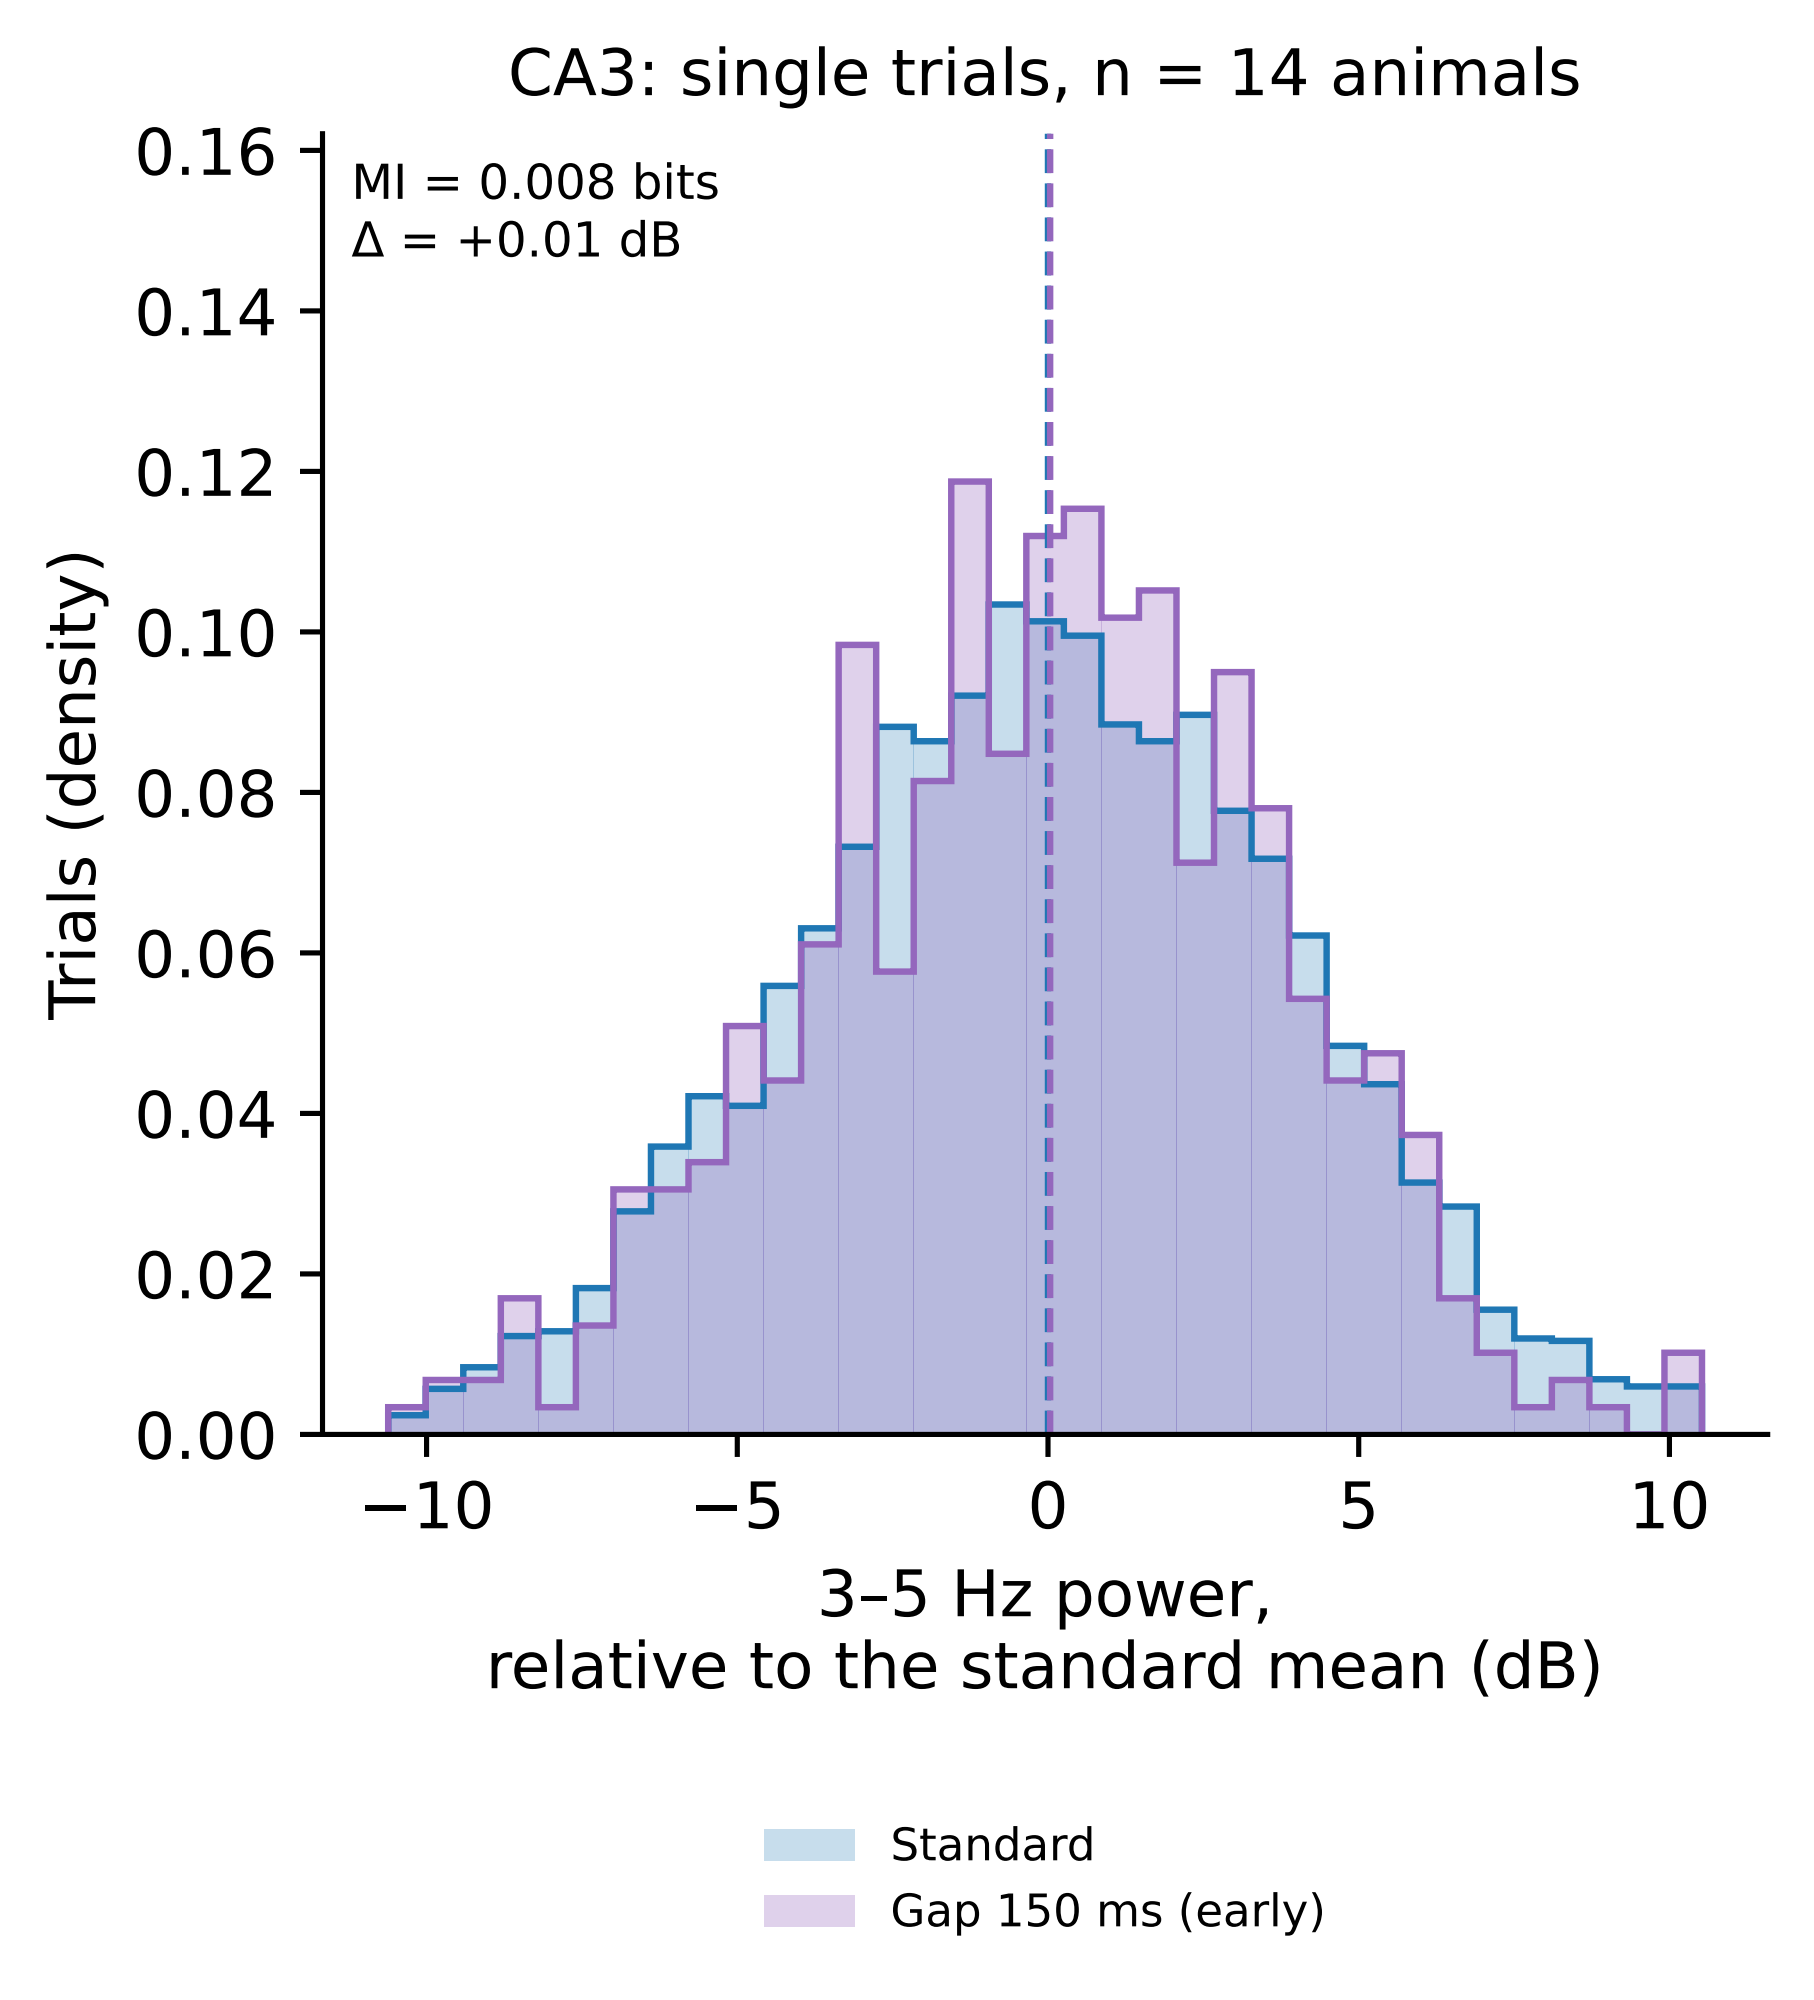
CA3: single trials, n = 14 animals
MI = 0.008 bits
Δ = +0.01 dB
Trials (density)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−10
−5
0
5
10
3–5 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 150 ms (early)