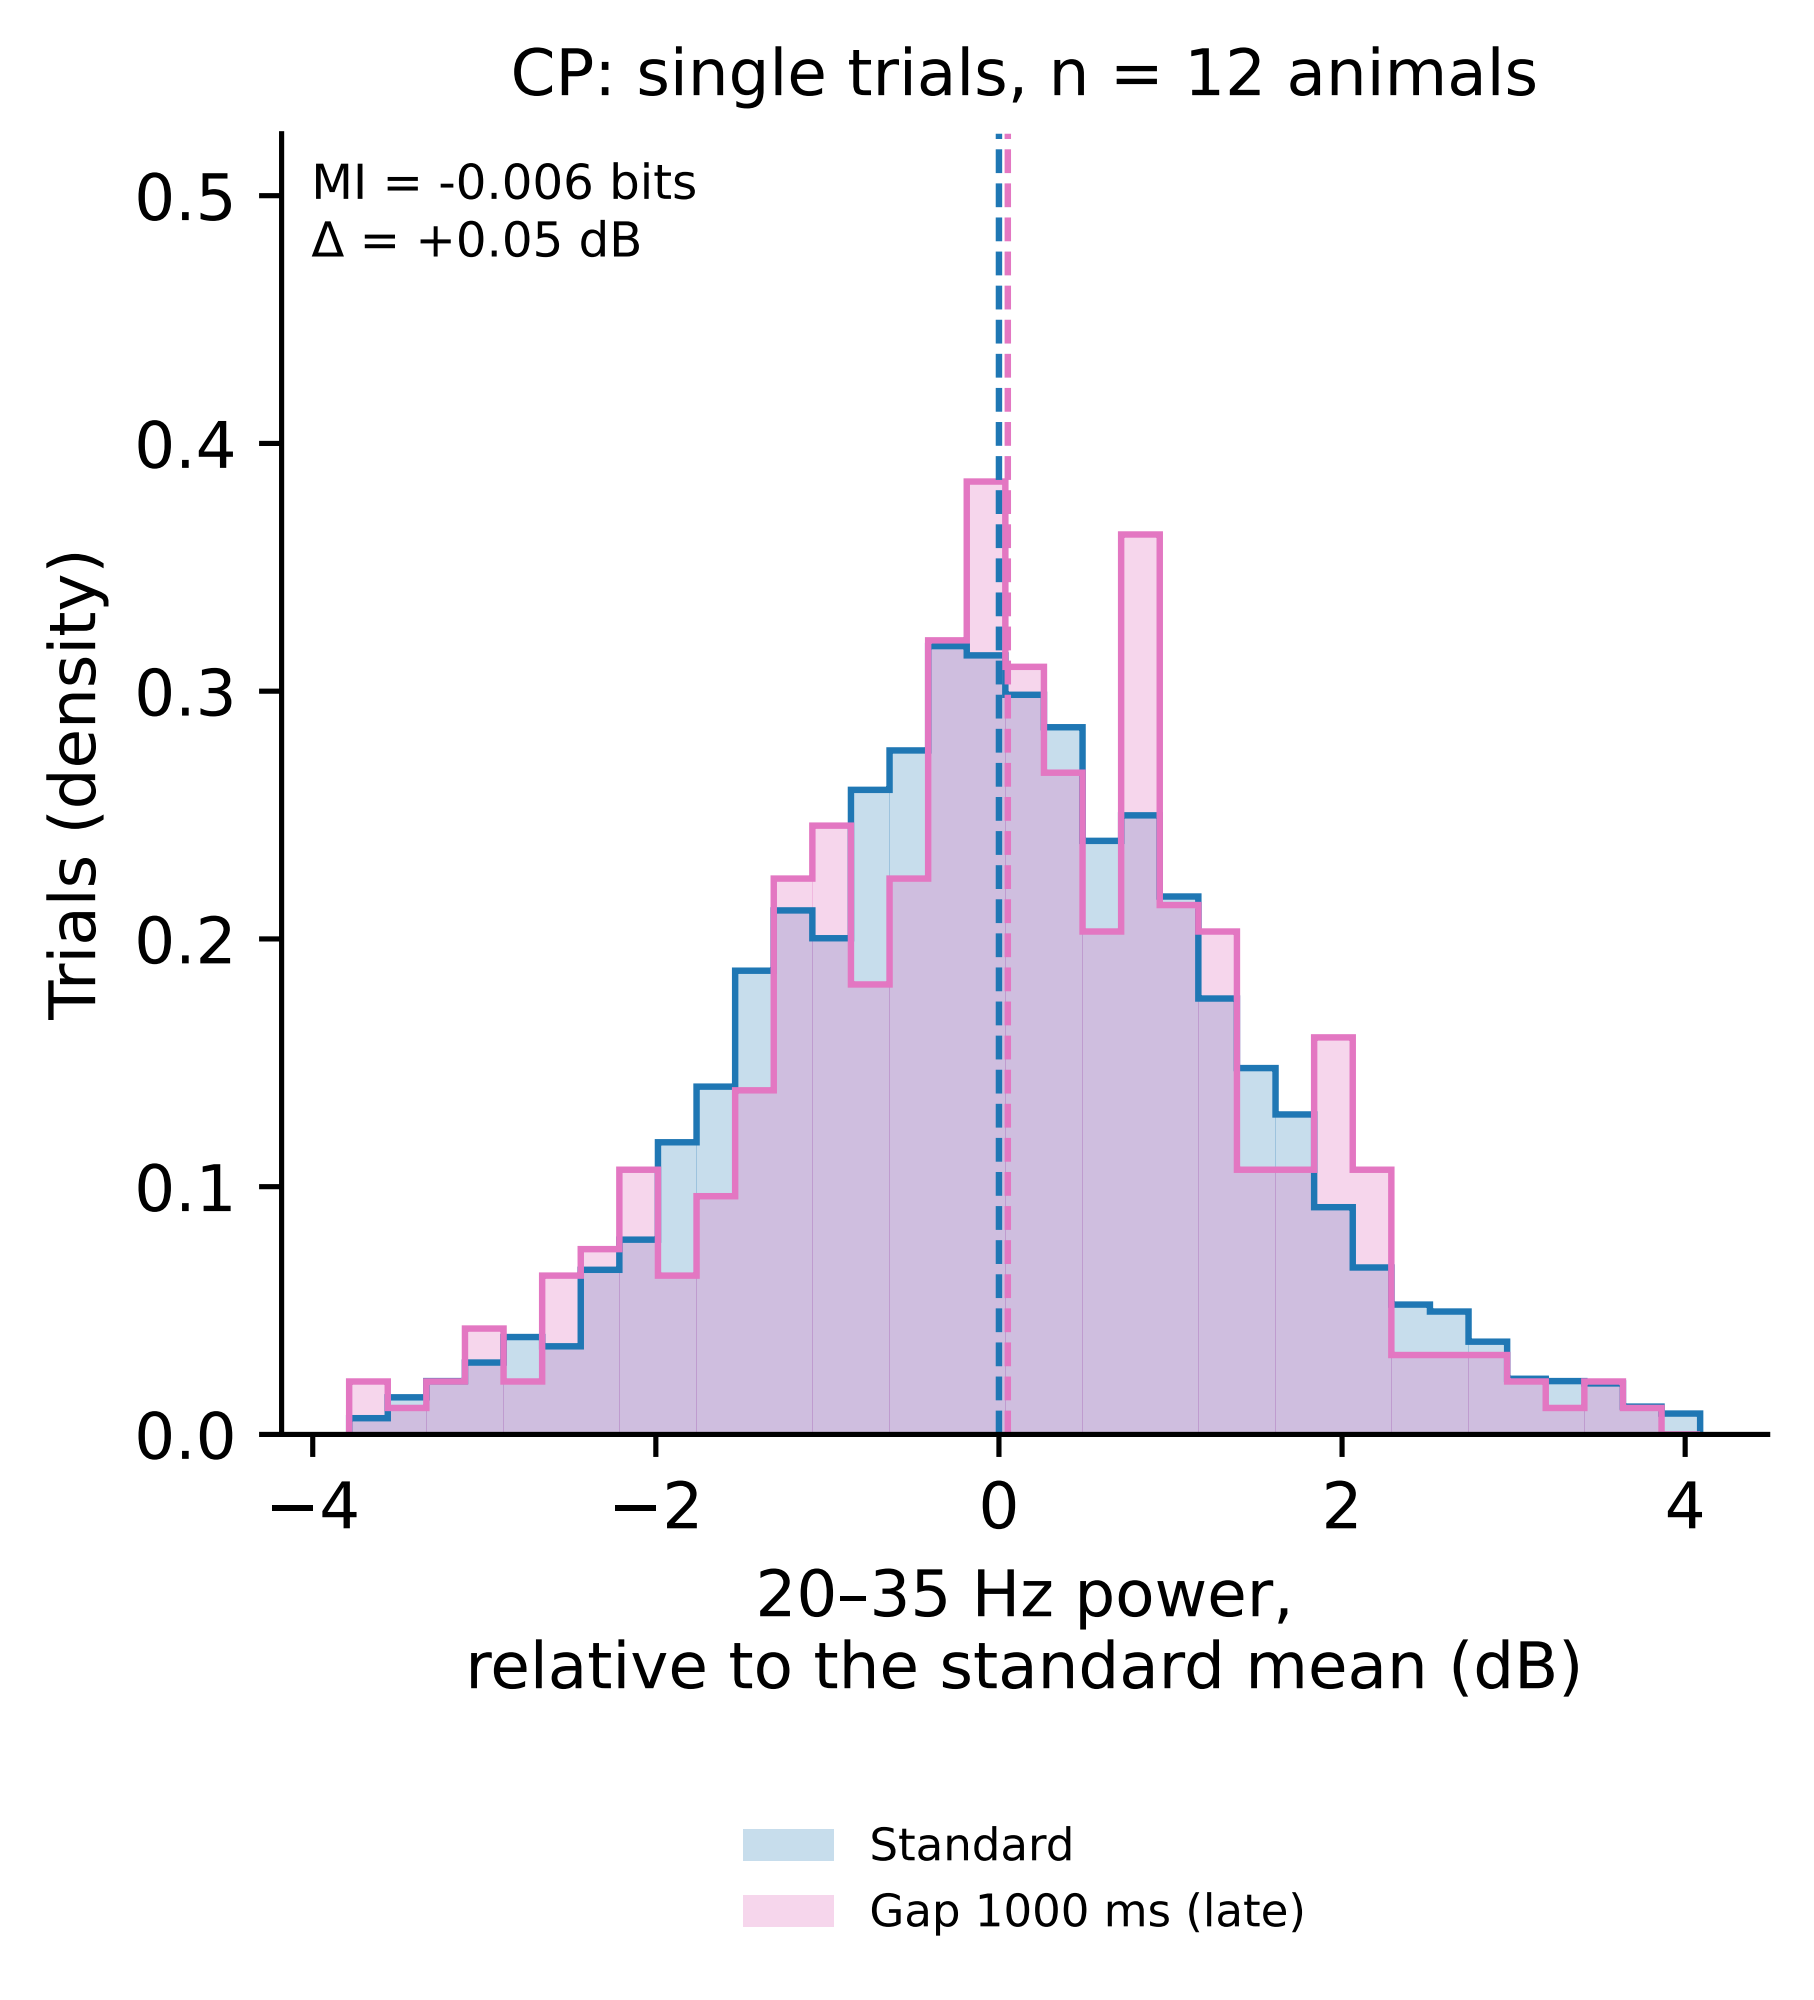
CP: single trials, n = 12 animals
MI = -0.006 bits
Δ = +0.05 dB
Trials (density)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
−4
−2
0
2
4
20–35 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)