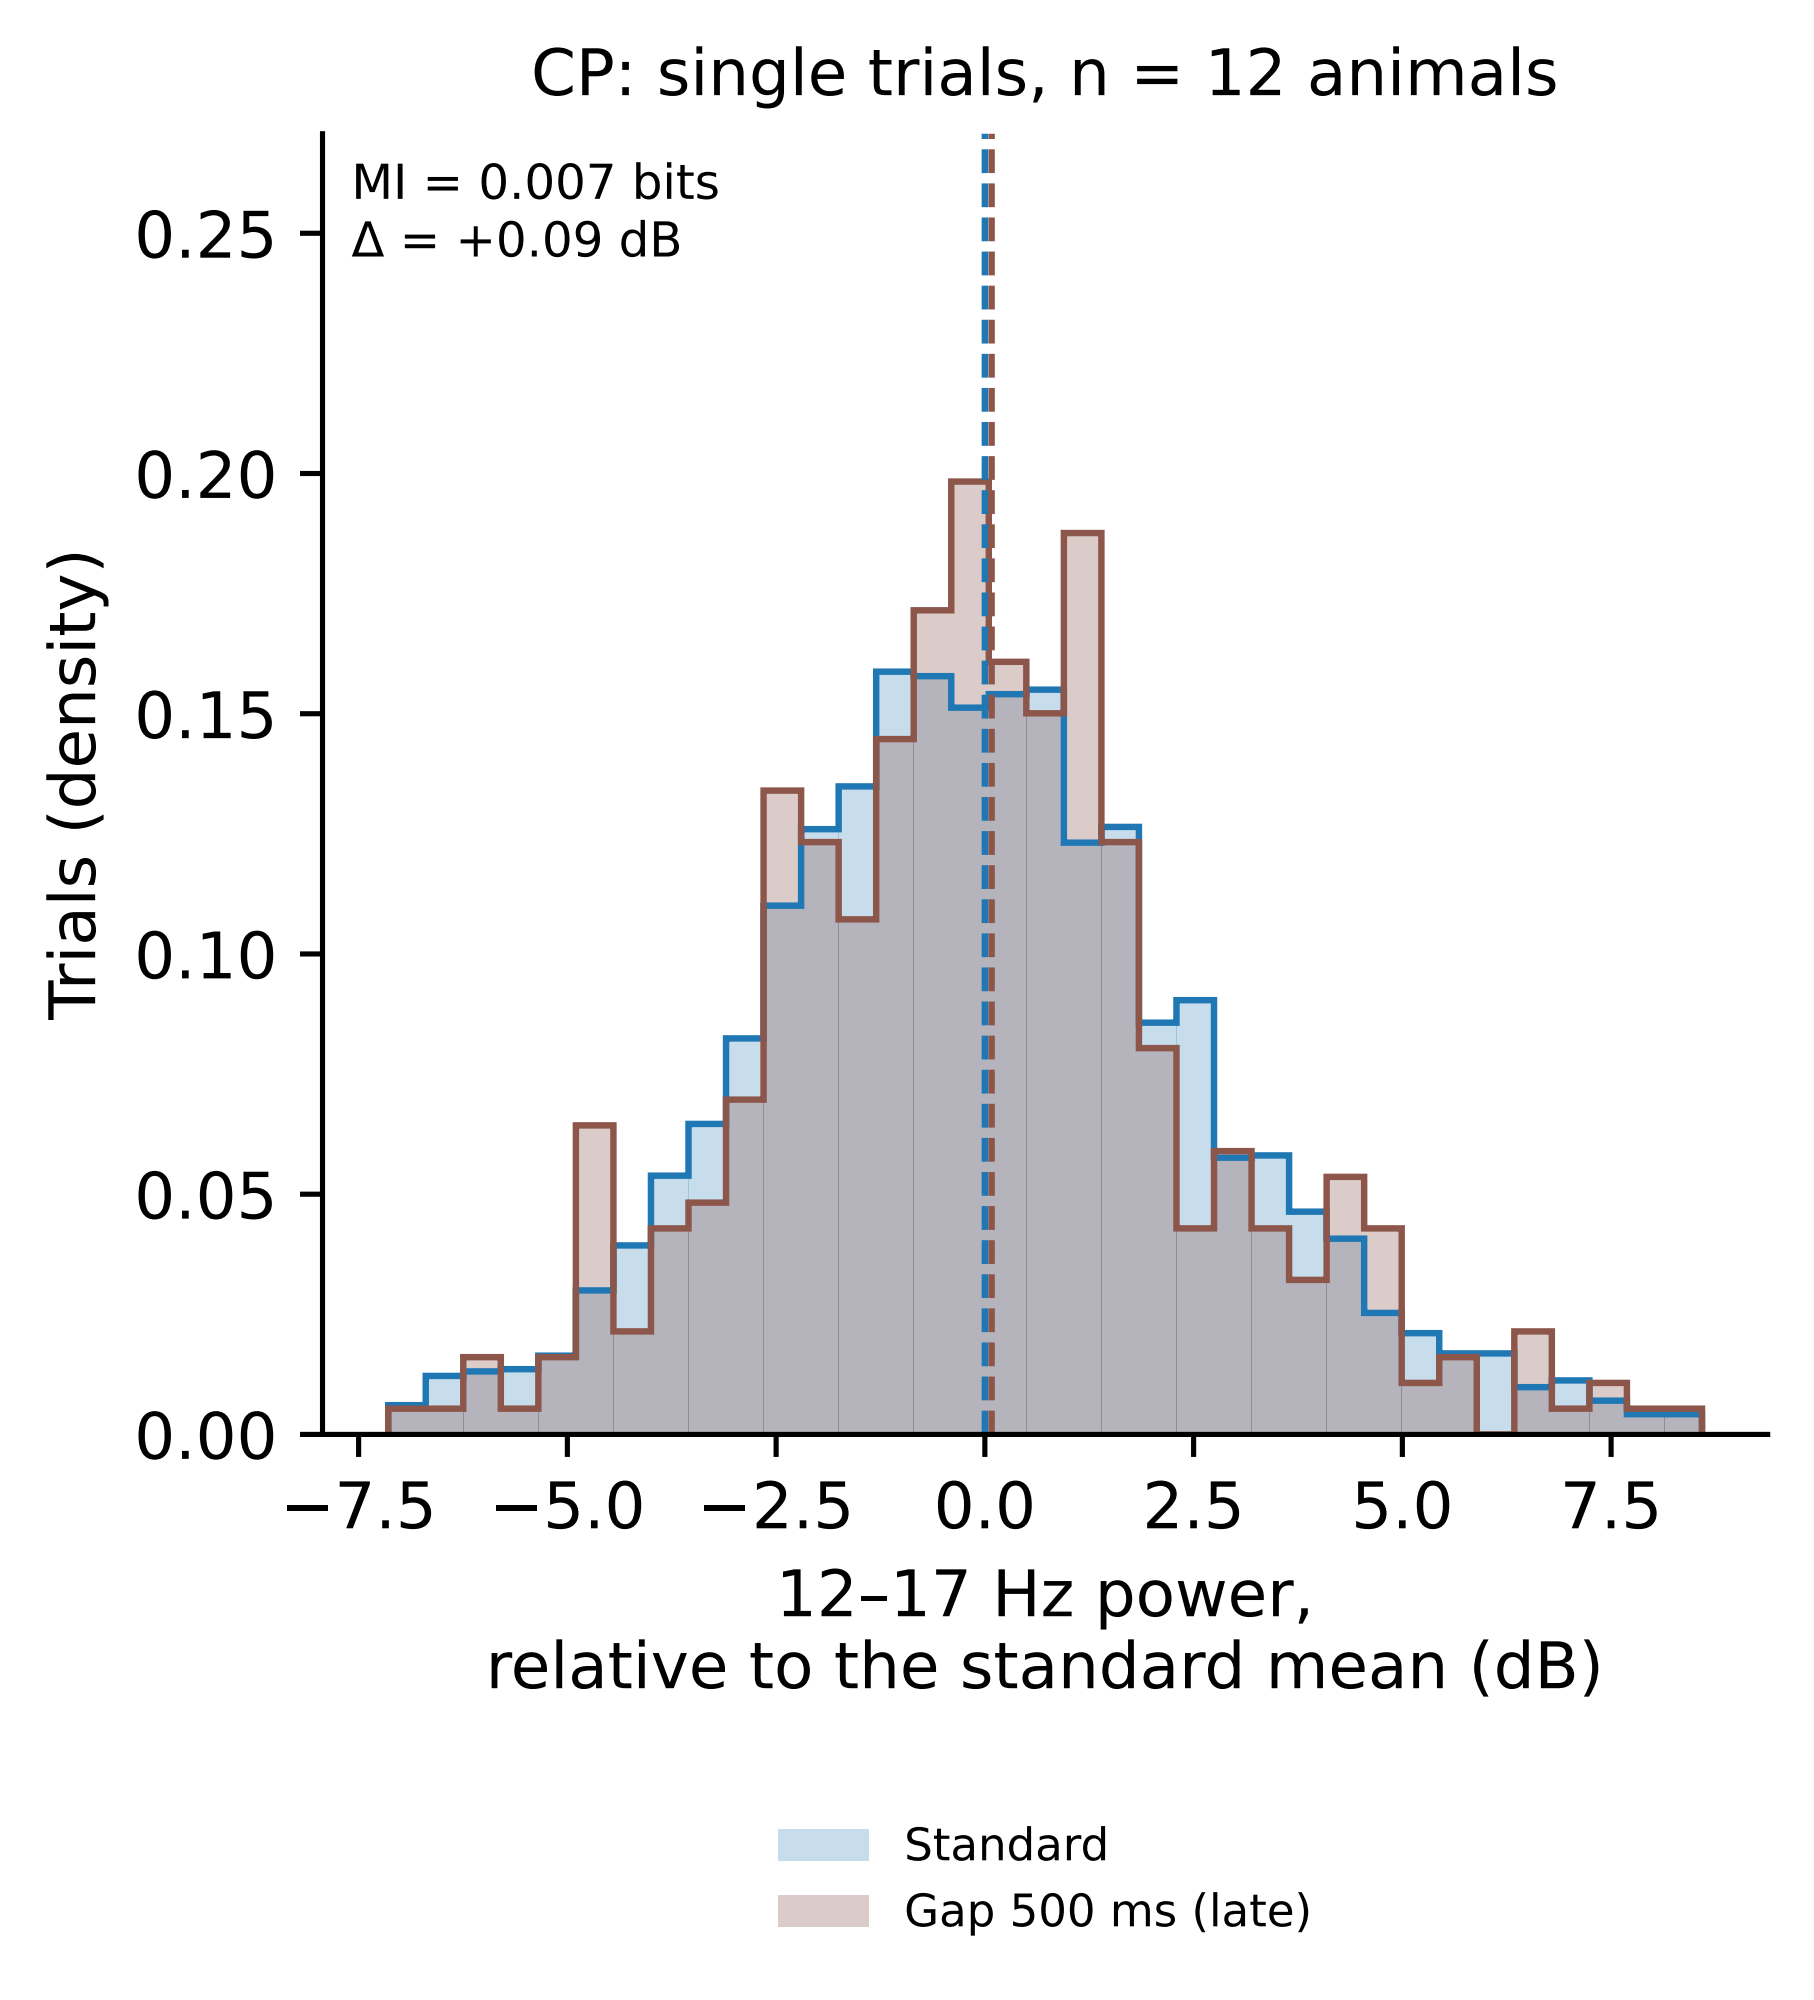
CP: single trials, n = 12 animals
MI = 0.007 bits
Δ = +0.09 dB
Trials (density)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
12–17 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 500 ms (late)