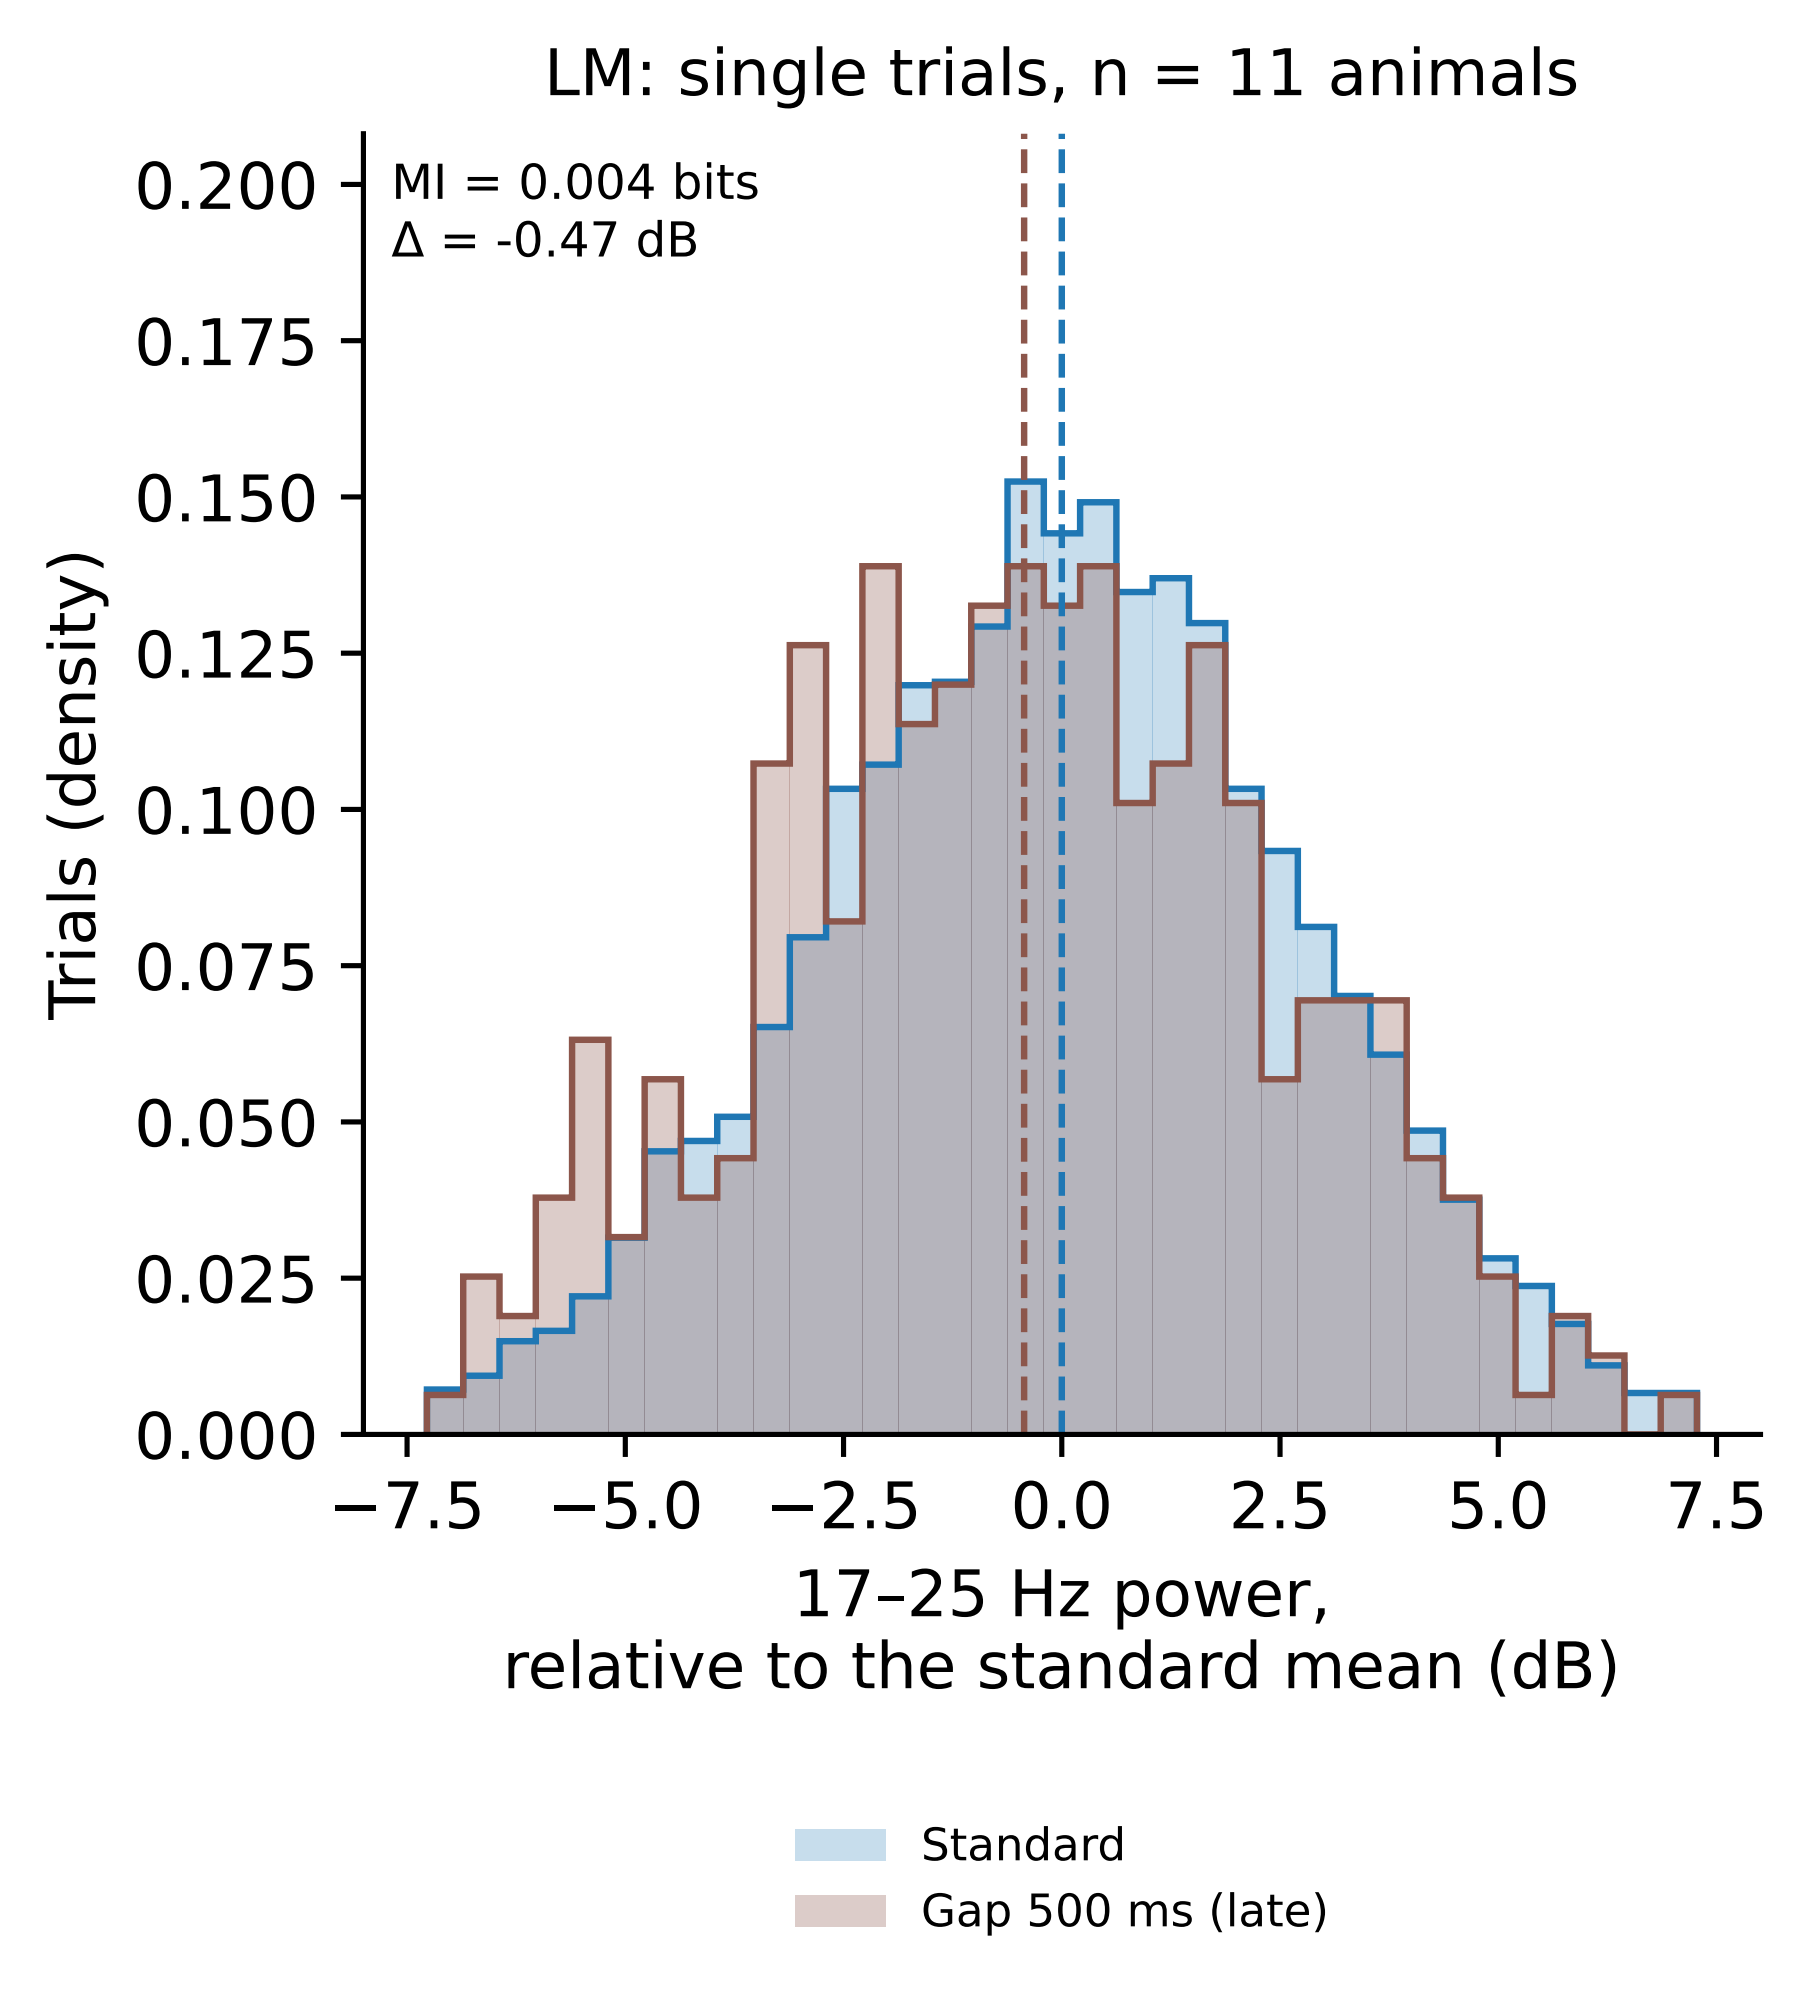
LM: single trials, n = 11 animals
MI = 0.004 bits
Δ = -0.47 dB
Trials (density)
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
17–25 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 500 ms (late)