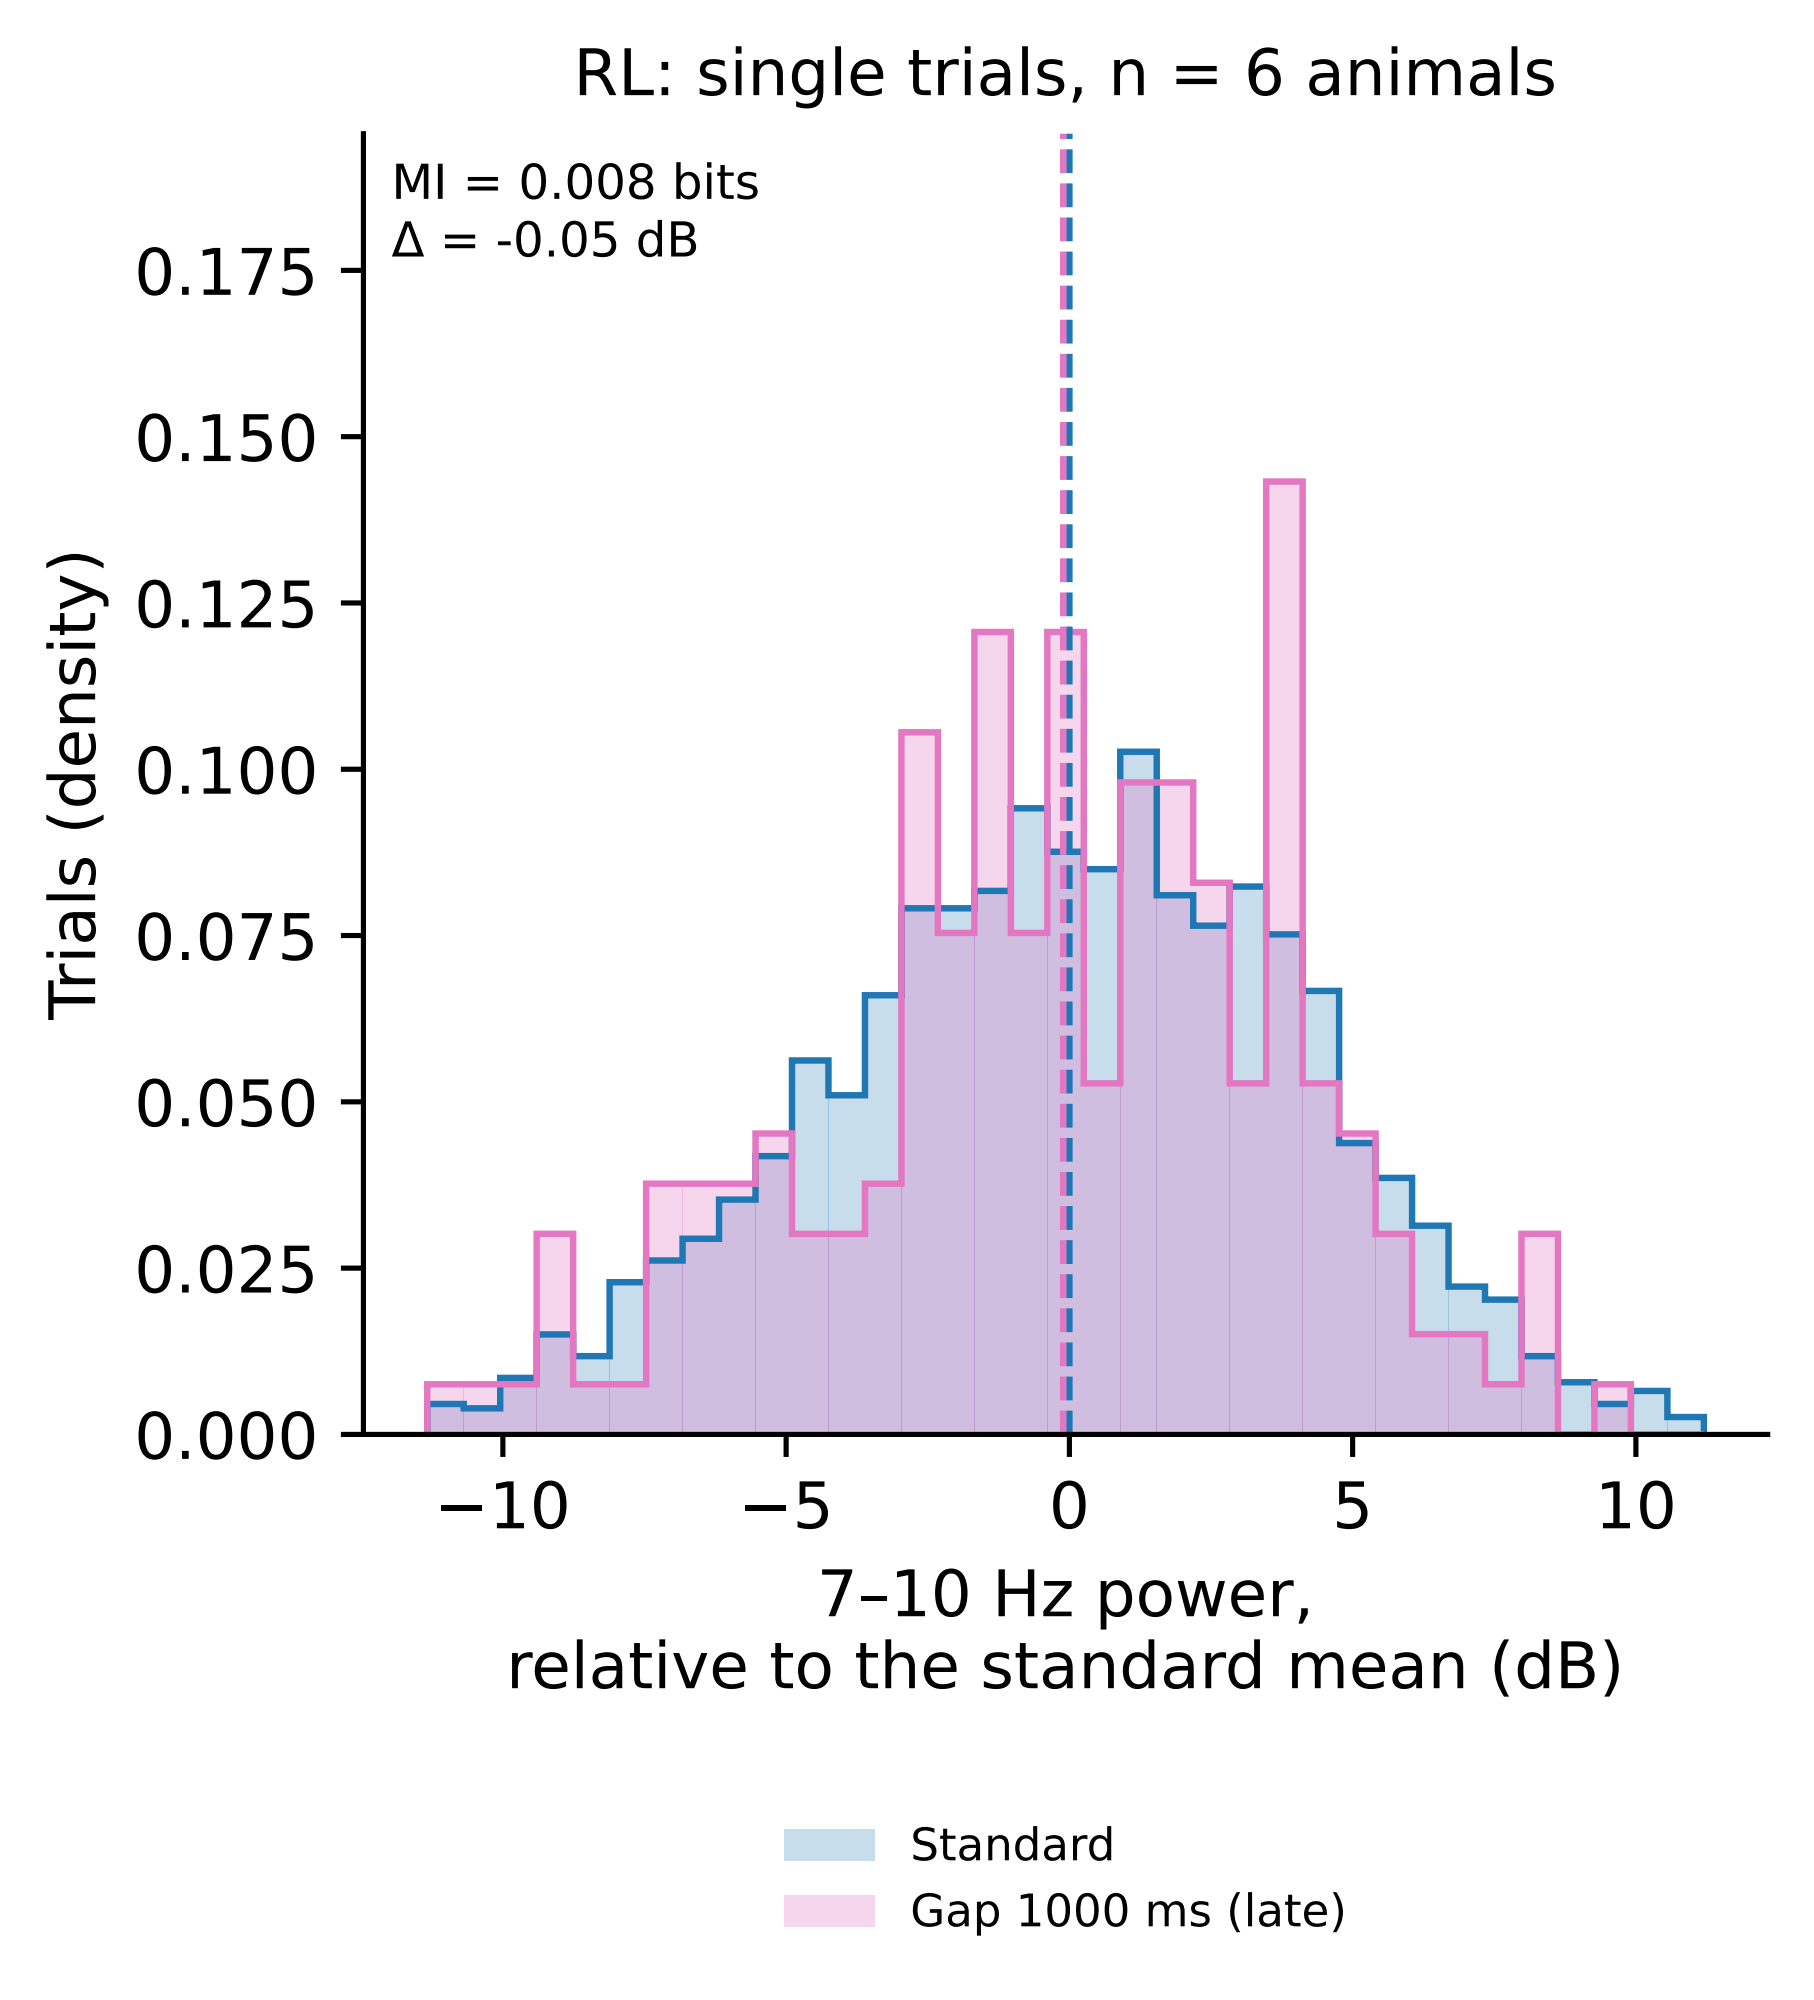
RL: single trials, n = 6 animals
MI = 0.008 bits
Δ = -0.05 dB
Trials (density)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−10
−5
0
5
10
7–10 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)