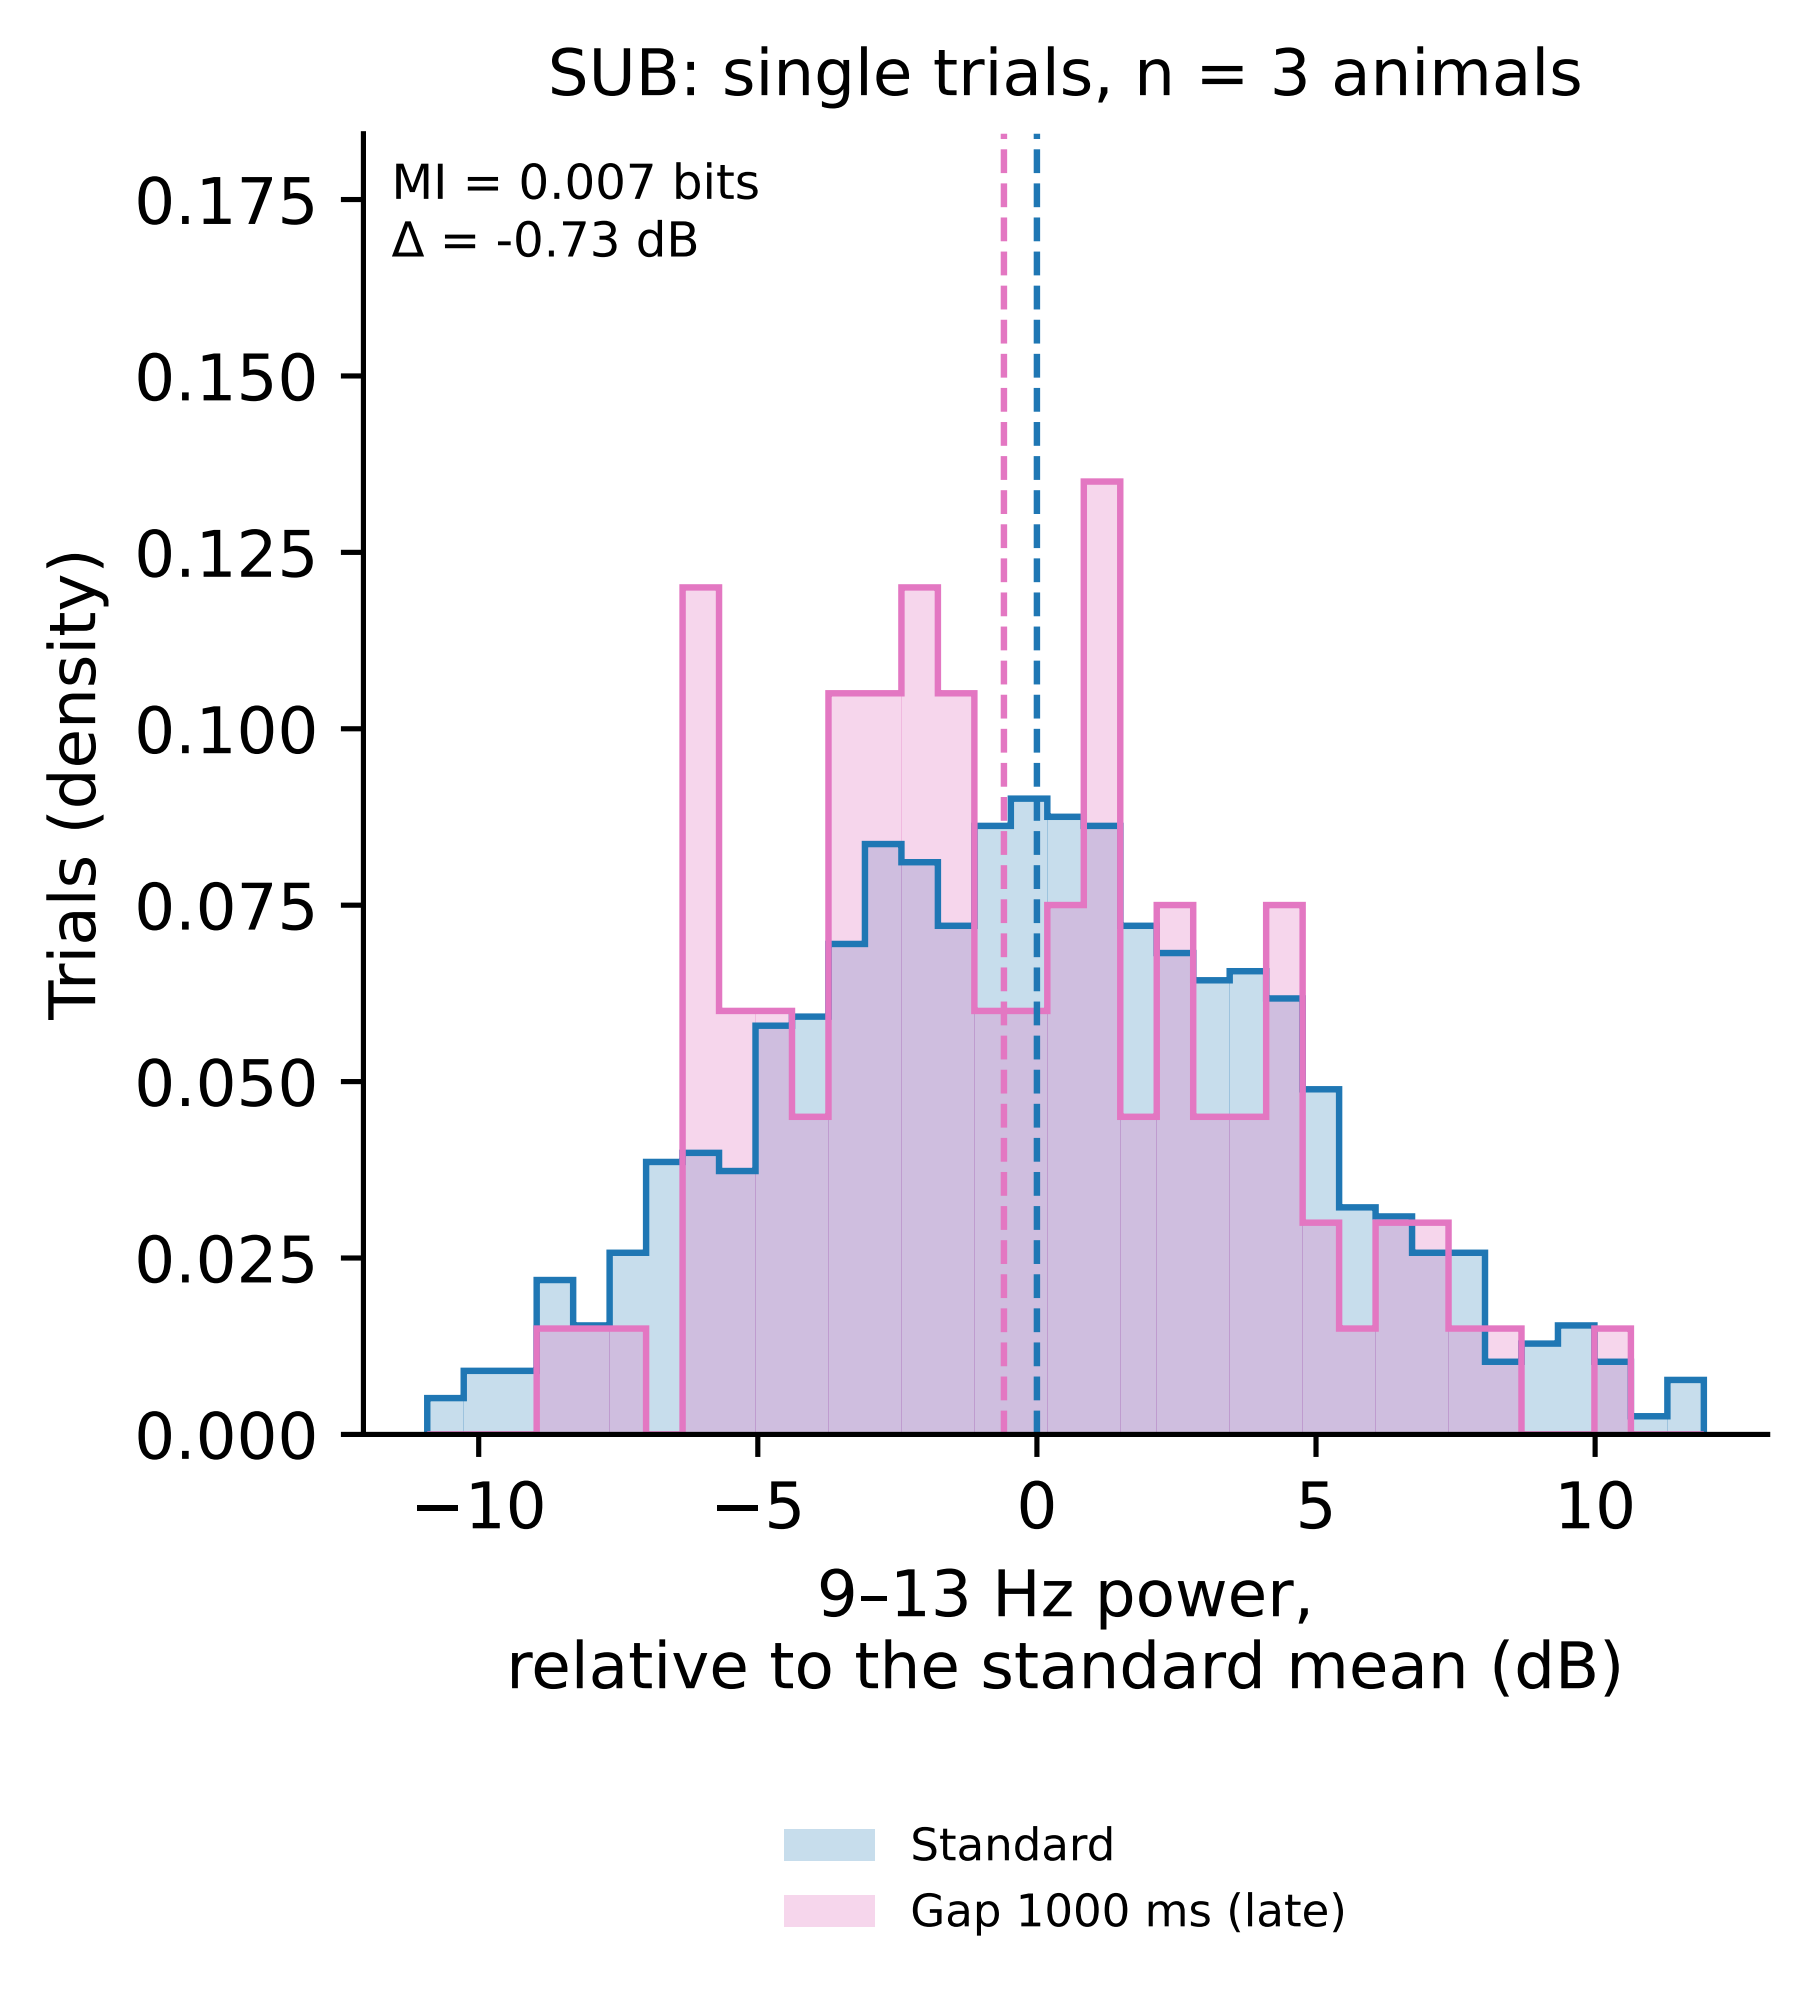
SUB: single trials, n = 3 animals
MI = 0.007 bits
Δ = -0.73 dB
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
Trials (density)
−10
−5
0
5
10
9–13 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)