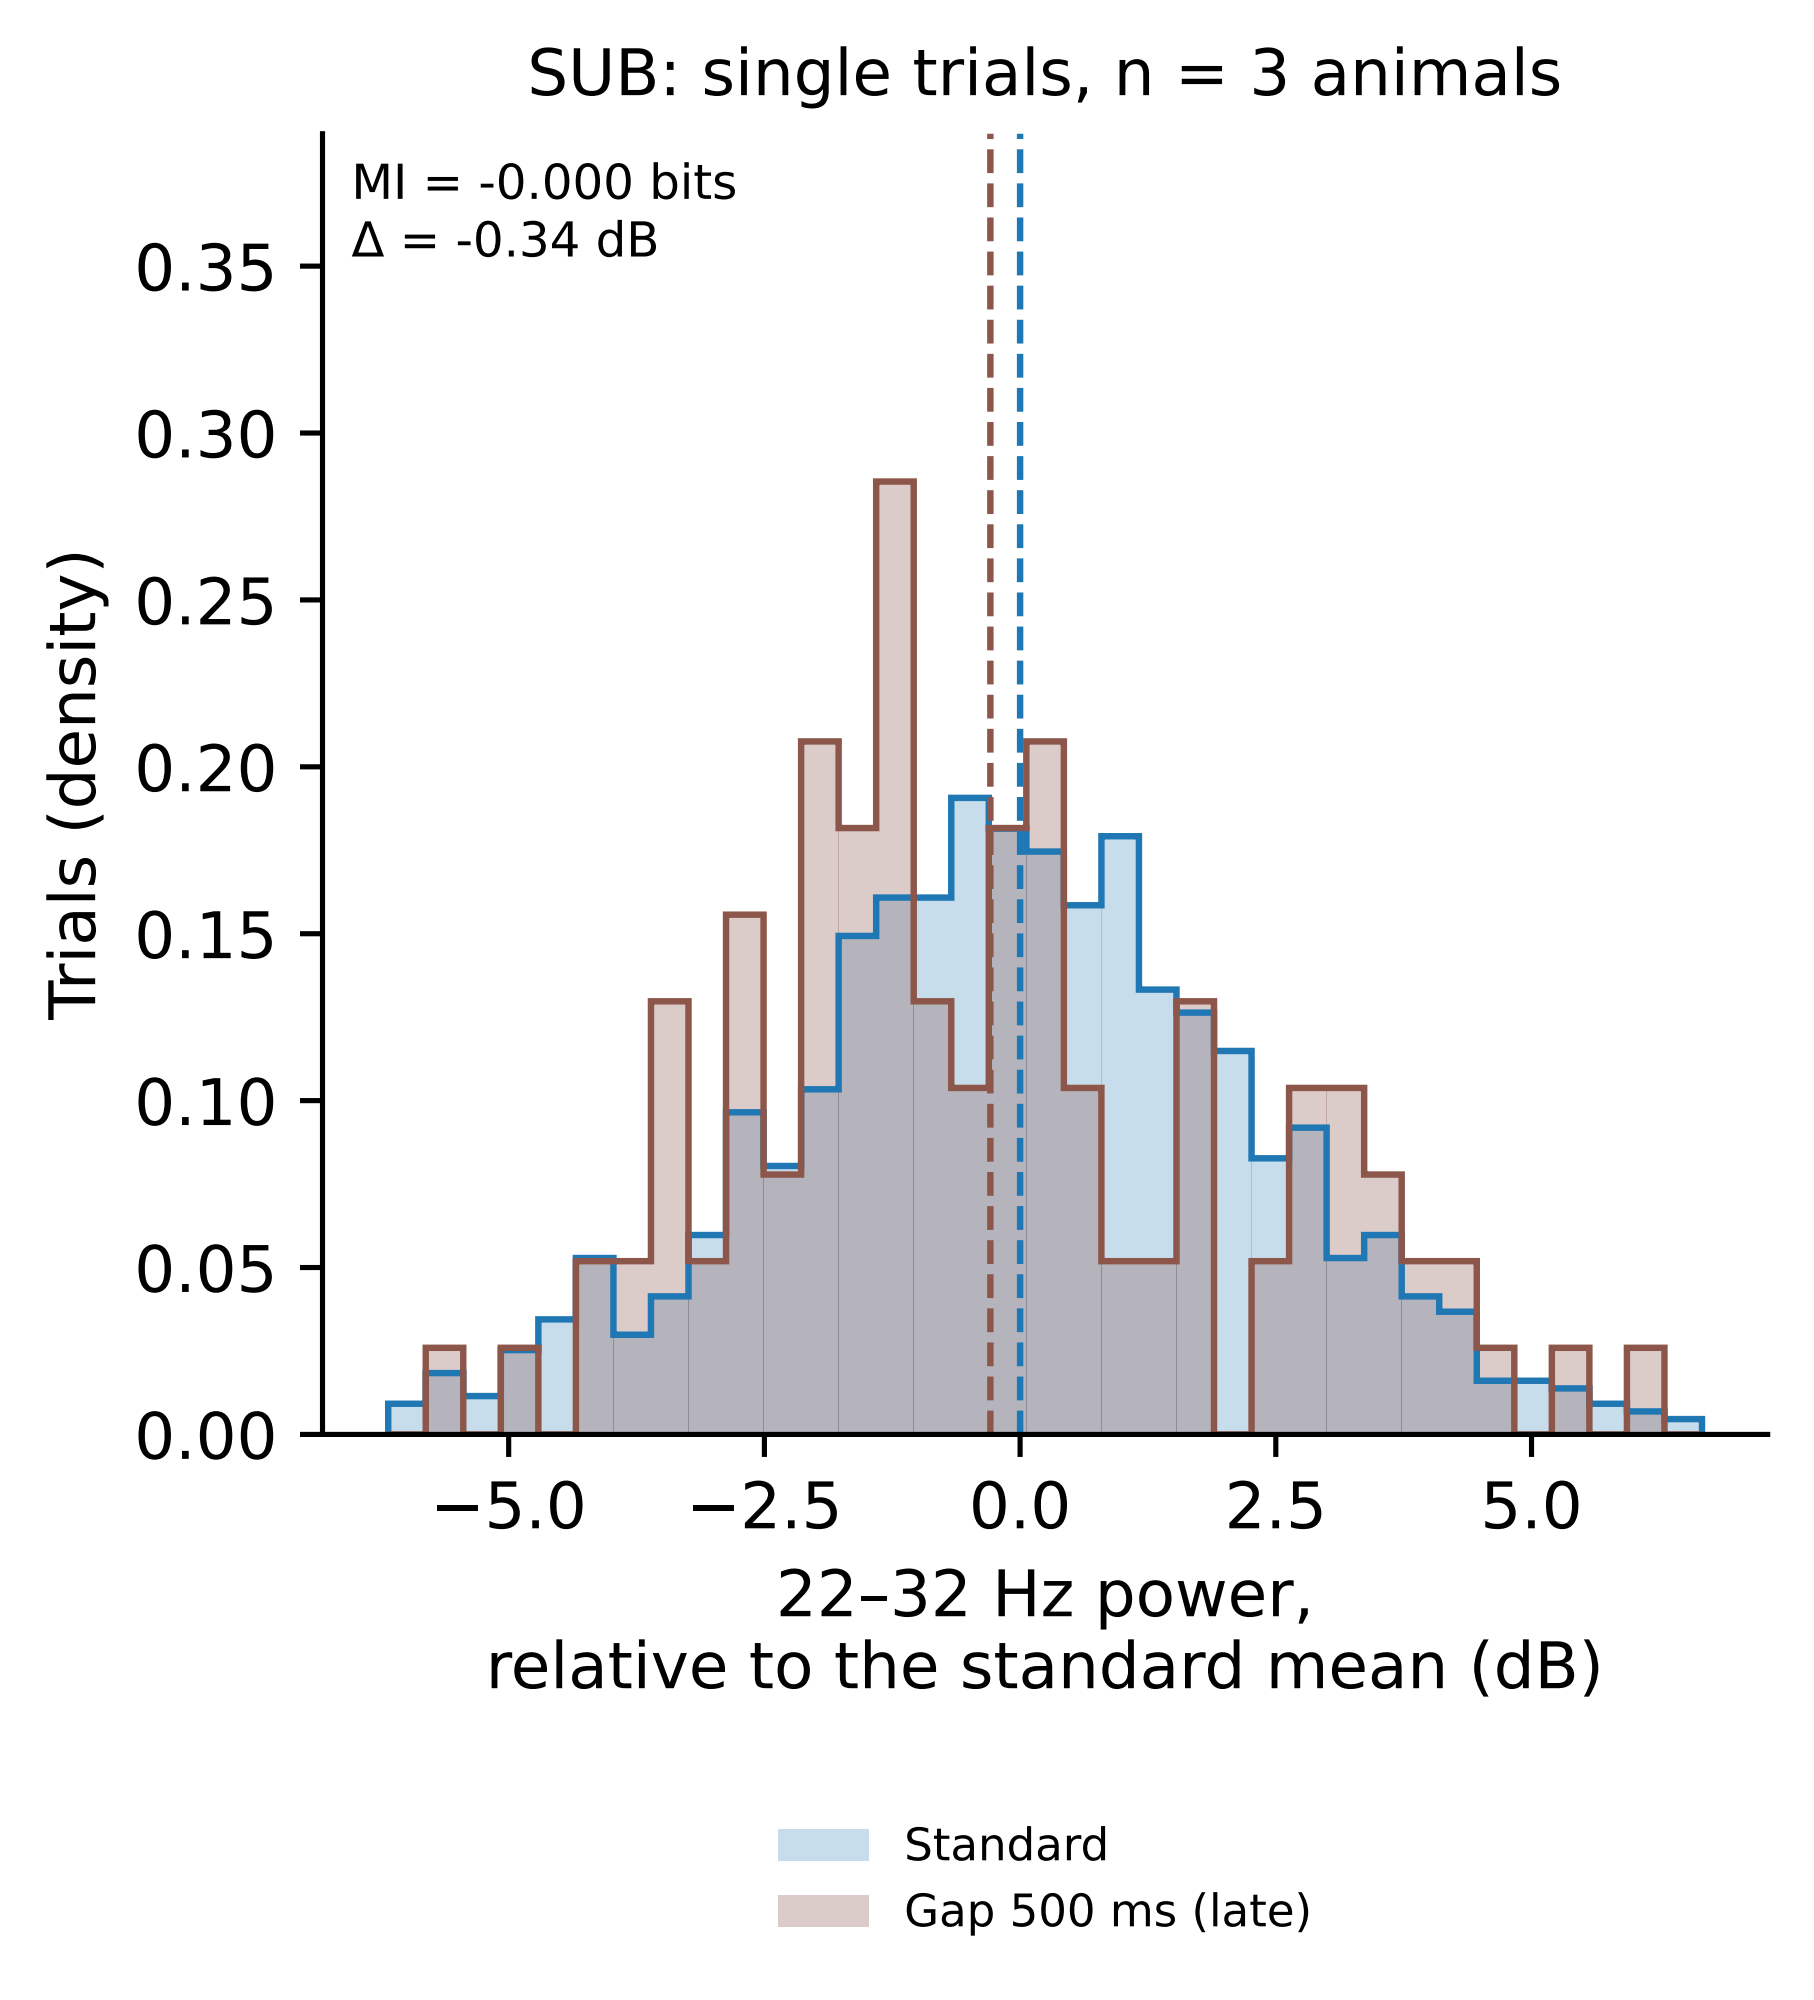
SUB: single trials, n = 3 animals
MI = -0.000 bits
Δ = -0.34 dB
Trials (density)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
22–32 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 500 ms (late)