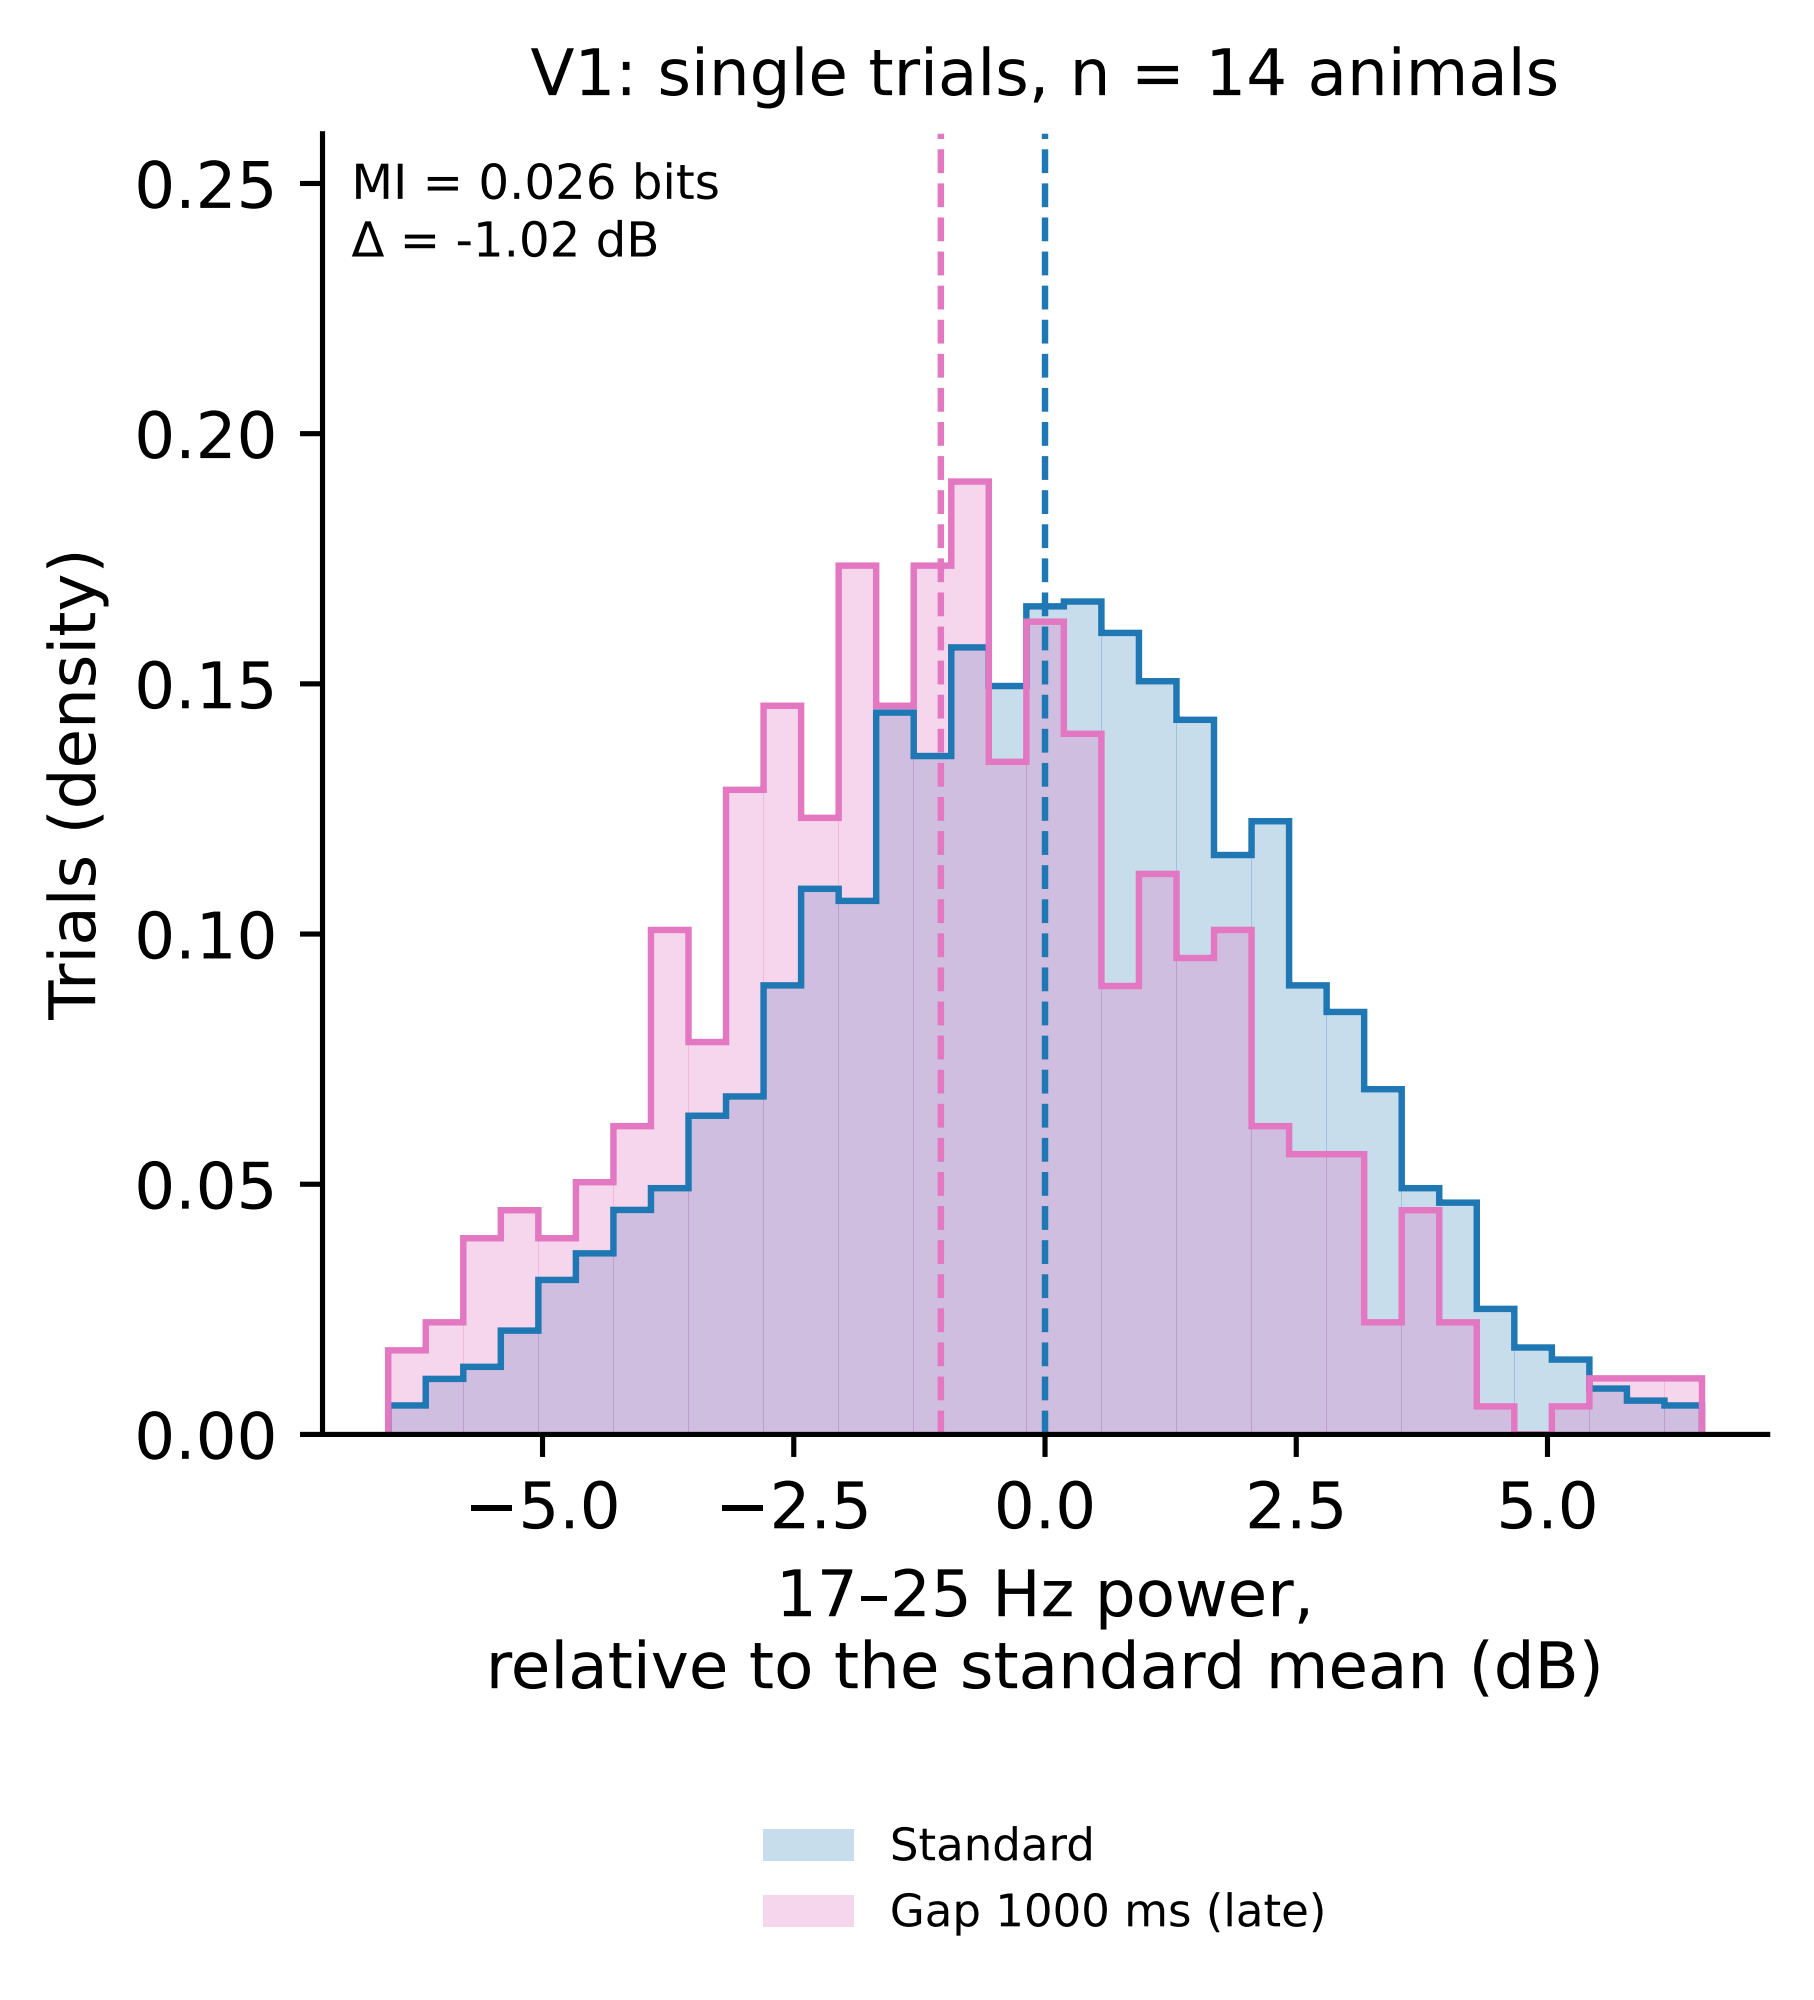
V1: single trials, n = 14 animals
MI = 0.026 bits
Δ = -1.02 dB
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Trials (density)
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
17–25 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Gap 1000 ms (late)