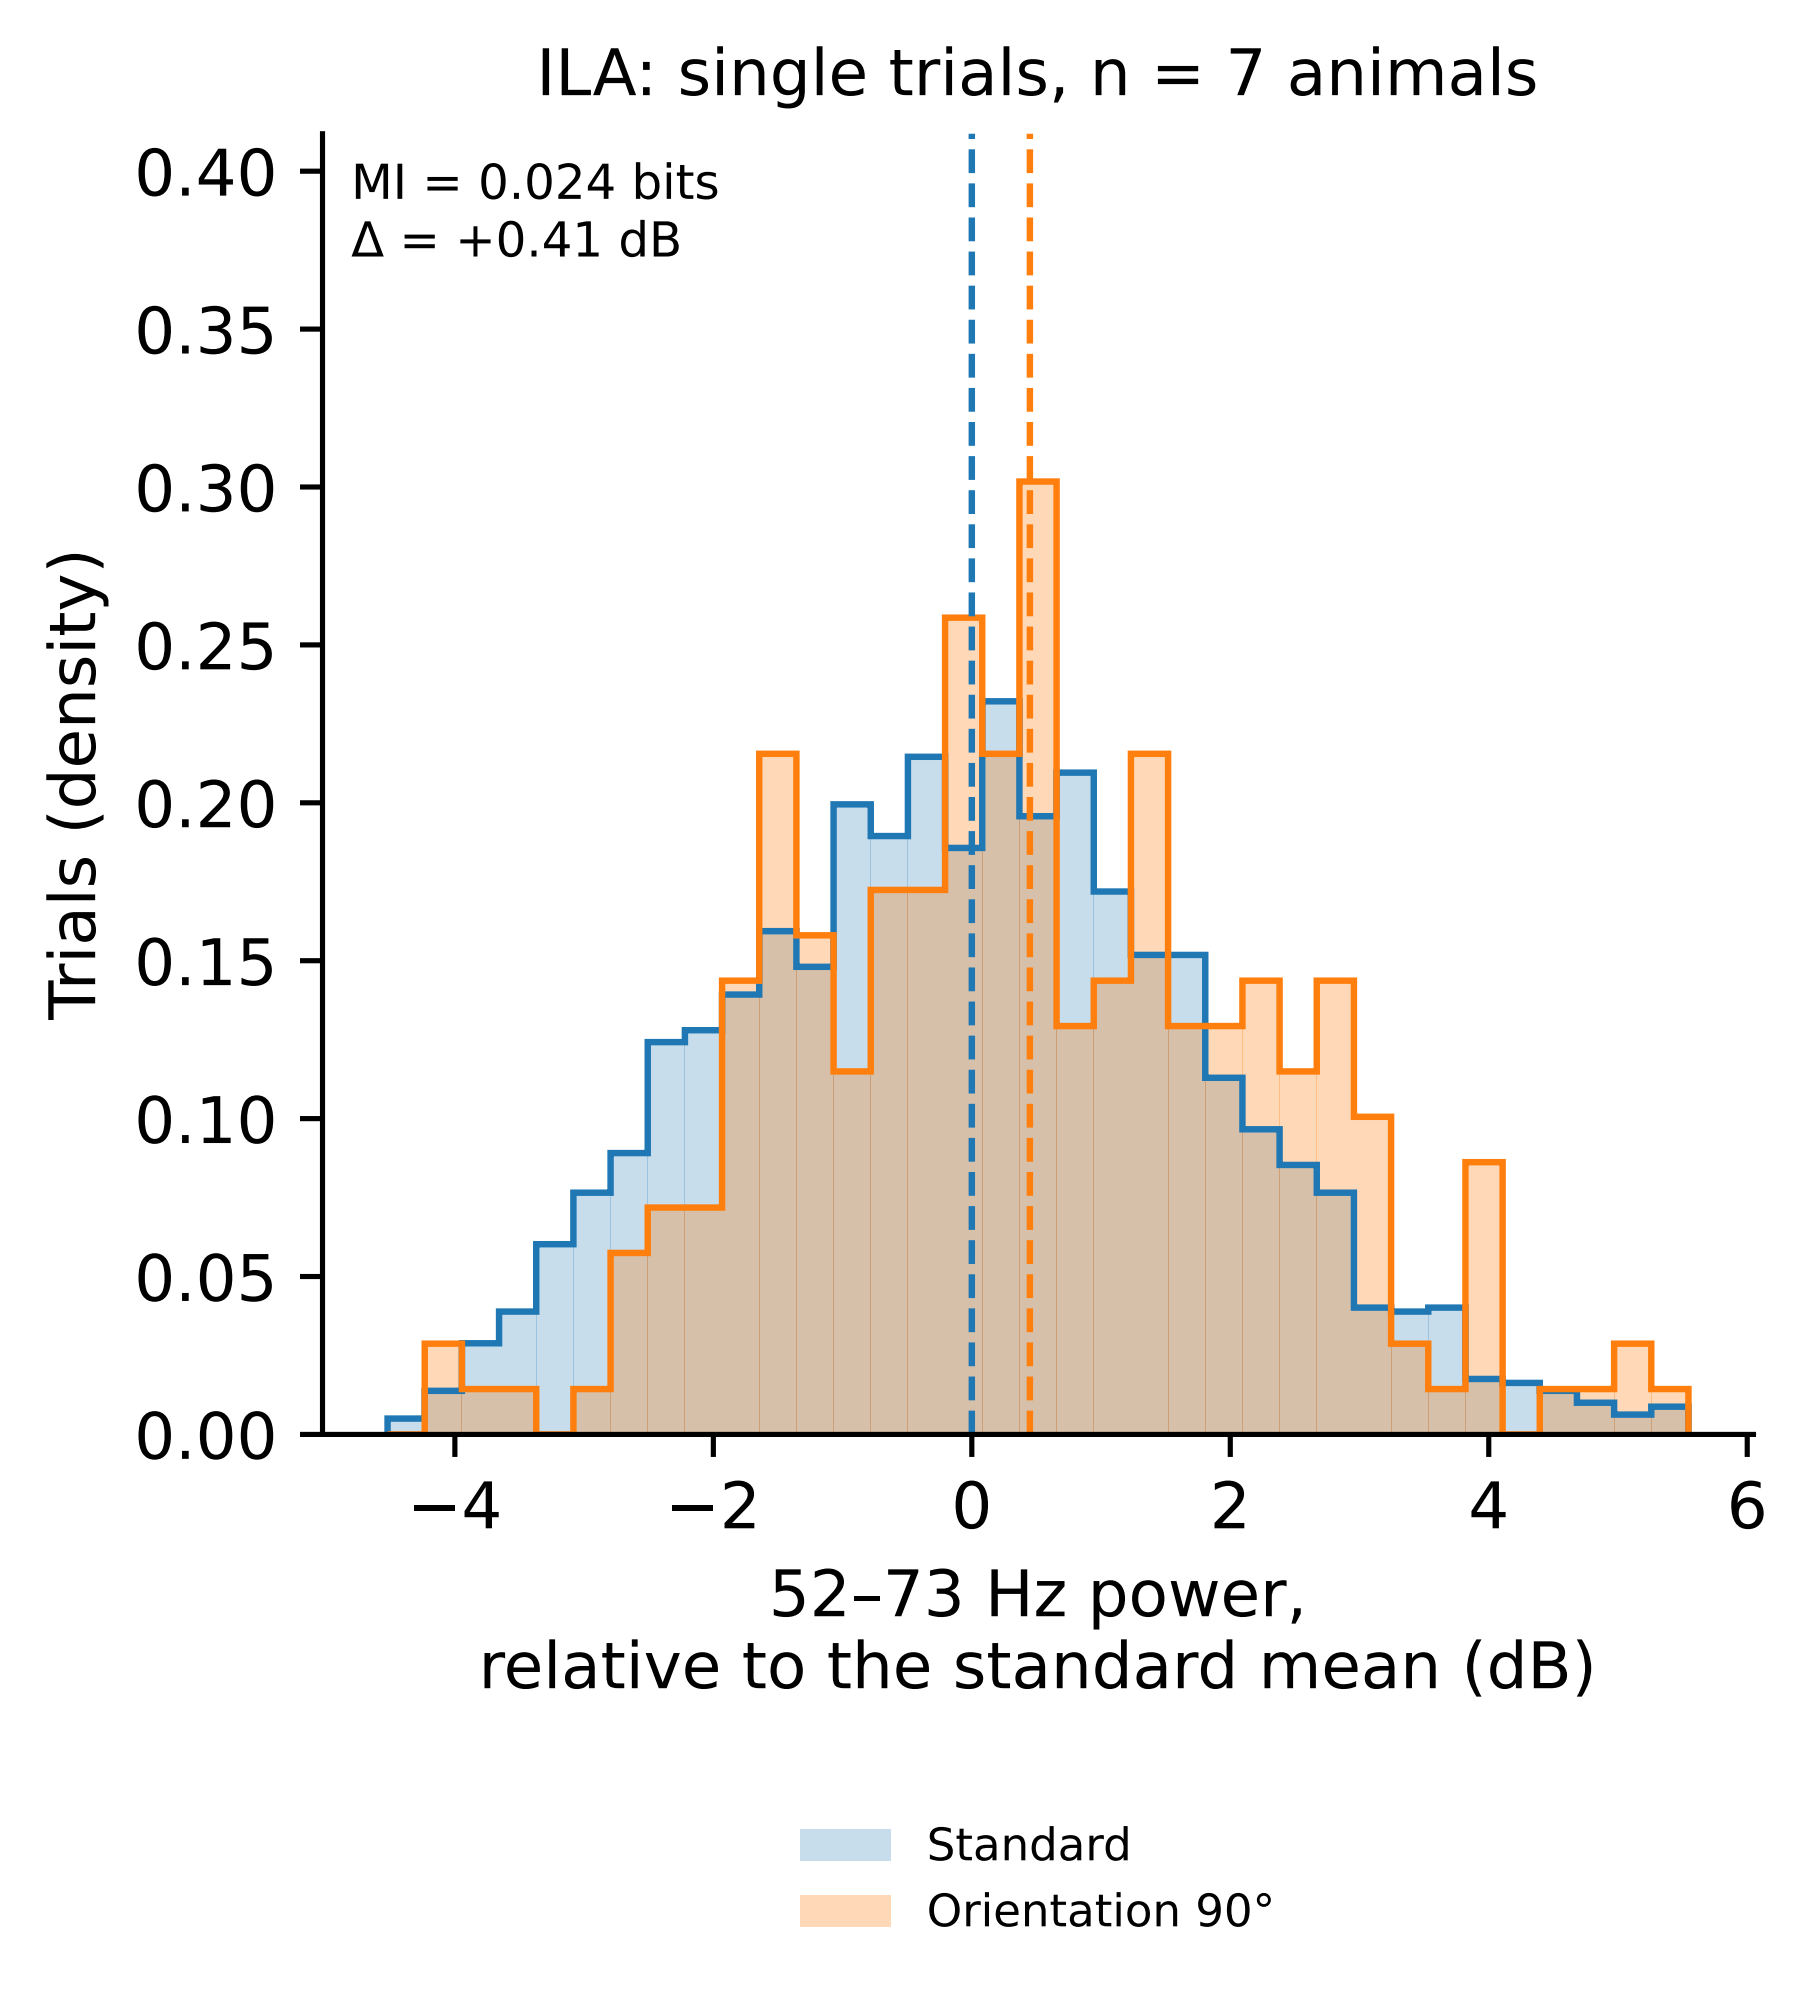
ILA: single trials, n = 7 animals
MI = 0.024 bits
Δ = +0.41 dB
Trials (density)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−4
−2
0
2
4
6
52–73 Hz power,
relative to the standard mean (dB)
Standard
Orientation 90°