N

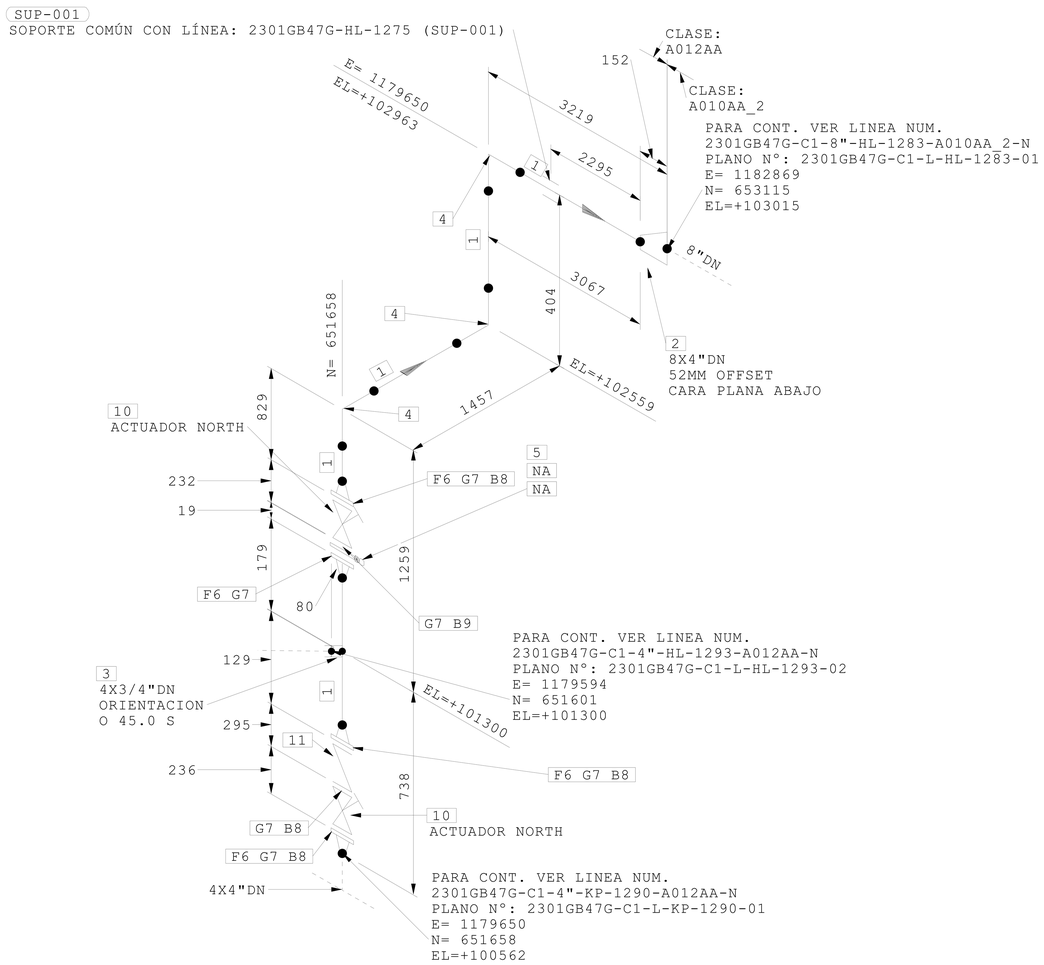

RELACIÓN DE MATERIALES

ITEM	CANT.	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN
1	5.0 M	1000027194	4" SCH 40 TUBERIA AC EXT. BISEL. A-106 B C<=0,25% CE<=0,42%
2	1	1000916823	8"x4" SCH 20-40 RED EXC AC BW A-234 WPB C<=0,25% CE<=0,42%
3	1	1000039880	3/4" HALF COUPLING AC SW 3000# A-105 C<=0,25% CE<=0,42%
4	3	1000029964	4" SCH 40 CODO 90 RL AC BW A-234 WPB C<=0,25% CE<=0,42%
5	1	1000079108	4" FIGURA 8 150# RF AC A-516 60
6	4	1000043645	4" SCH 40 BRIDA WN RF 150# AC A-105 C<=0,25% CE<=0,42%
7	6	1000023972	4" JUNTA ESPIROM. 150#B16.5 RF 316L+G 316L
8	32	1000000767	5/8"x90mm ESPARRAGO+2 TUERCAS A.AL. B7/2H
9	8	1000000769	5/8"x110mm ESPARRAGO+2 TUERCAS A.AL. B7/2H
10	2	1000069035	4" VALVULA COMPUERTA FUNDIDA C-1
11	1	1000070694	4" VALVULA RETENCION FUNDIDA R-1

NOTAS : 1.- TODAS LAS COTAS SE COMPROBARÁN EN OBRA

LINEA NUM. 2301GB47G-C1-4"-HL-1293-A012AA-N		CLASE A012AA	
PRESIÓN OPERACIÓN kg/cm²g	13.00	TEMPERATURA OPERACIÓN ºC	51.0
PRESIÓN DISEÑO kg/cm²g	17.60	TEMPERATURA DISEÑO ºC	79.0
PRESIÓN PRUEBA kg/cm²g	26.40	TRATAMIENTO TÉRMICO	NO
ESPESOR DE CALORIFUGADO		PINCHAZO Nº	

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	POR	STRESS	COMP.	APROB.	V.B.
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	11-03-2025	GRG	PGO	ECM	JMVT	

CEPSA

worley
DELIVERING SUSTAINABLE CHANGE

PROYECTO: 2301GB47G
UNIDAD: CRUDO I
PLANTA: COMBUSTIBLES
LOCALIZACIÓN: PARQUE ENERGÉTICO SAN ROQUE

TITULO: 2301GB47G-C1-4"-HL-1293-A012AA-N-01

FORMATO: A2

P&ID NUMERO: PID-2301GB47G-C1-X-001

PLANO NUMERO: 2301GB47G-C1-L-HL-1293-01

REV.: 0

ACTUALIZACIÓN: 3/11/2025 2:57:51 PM