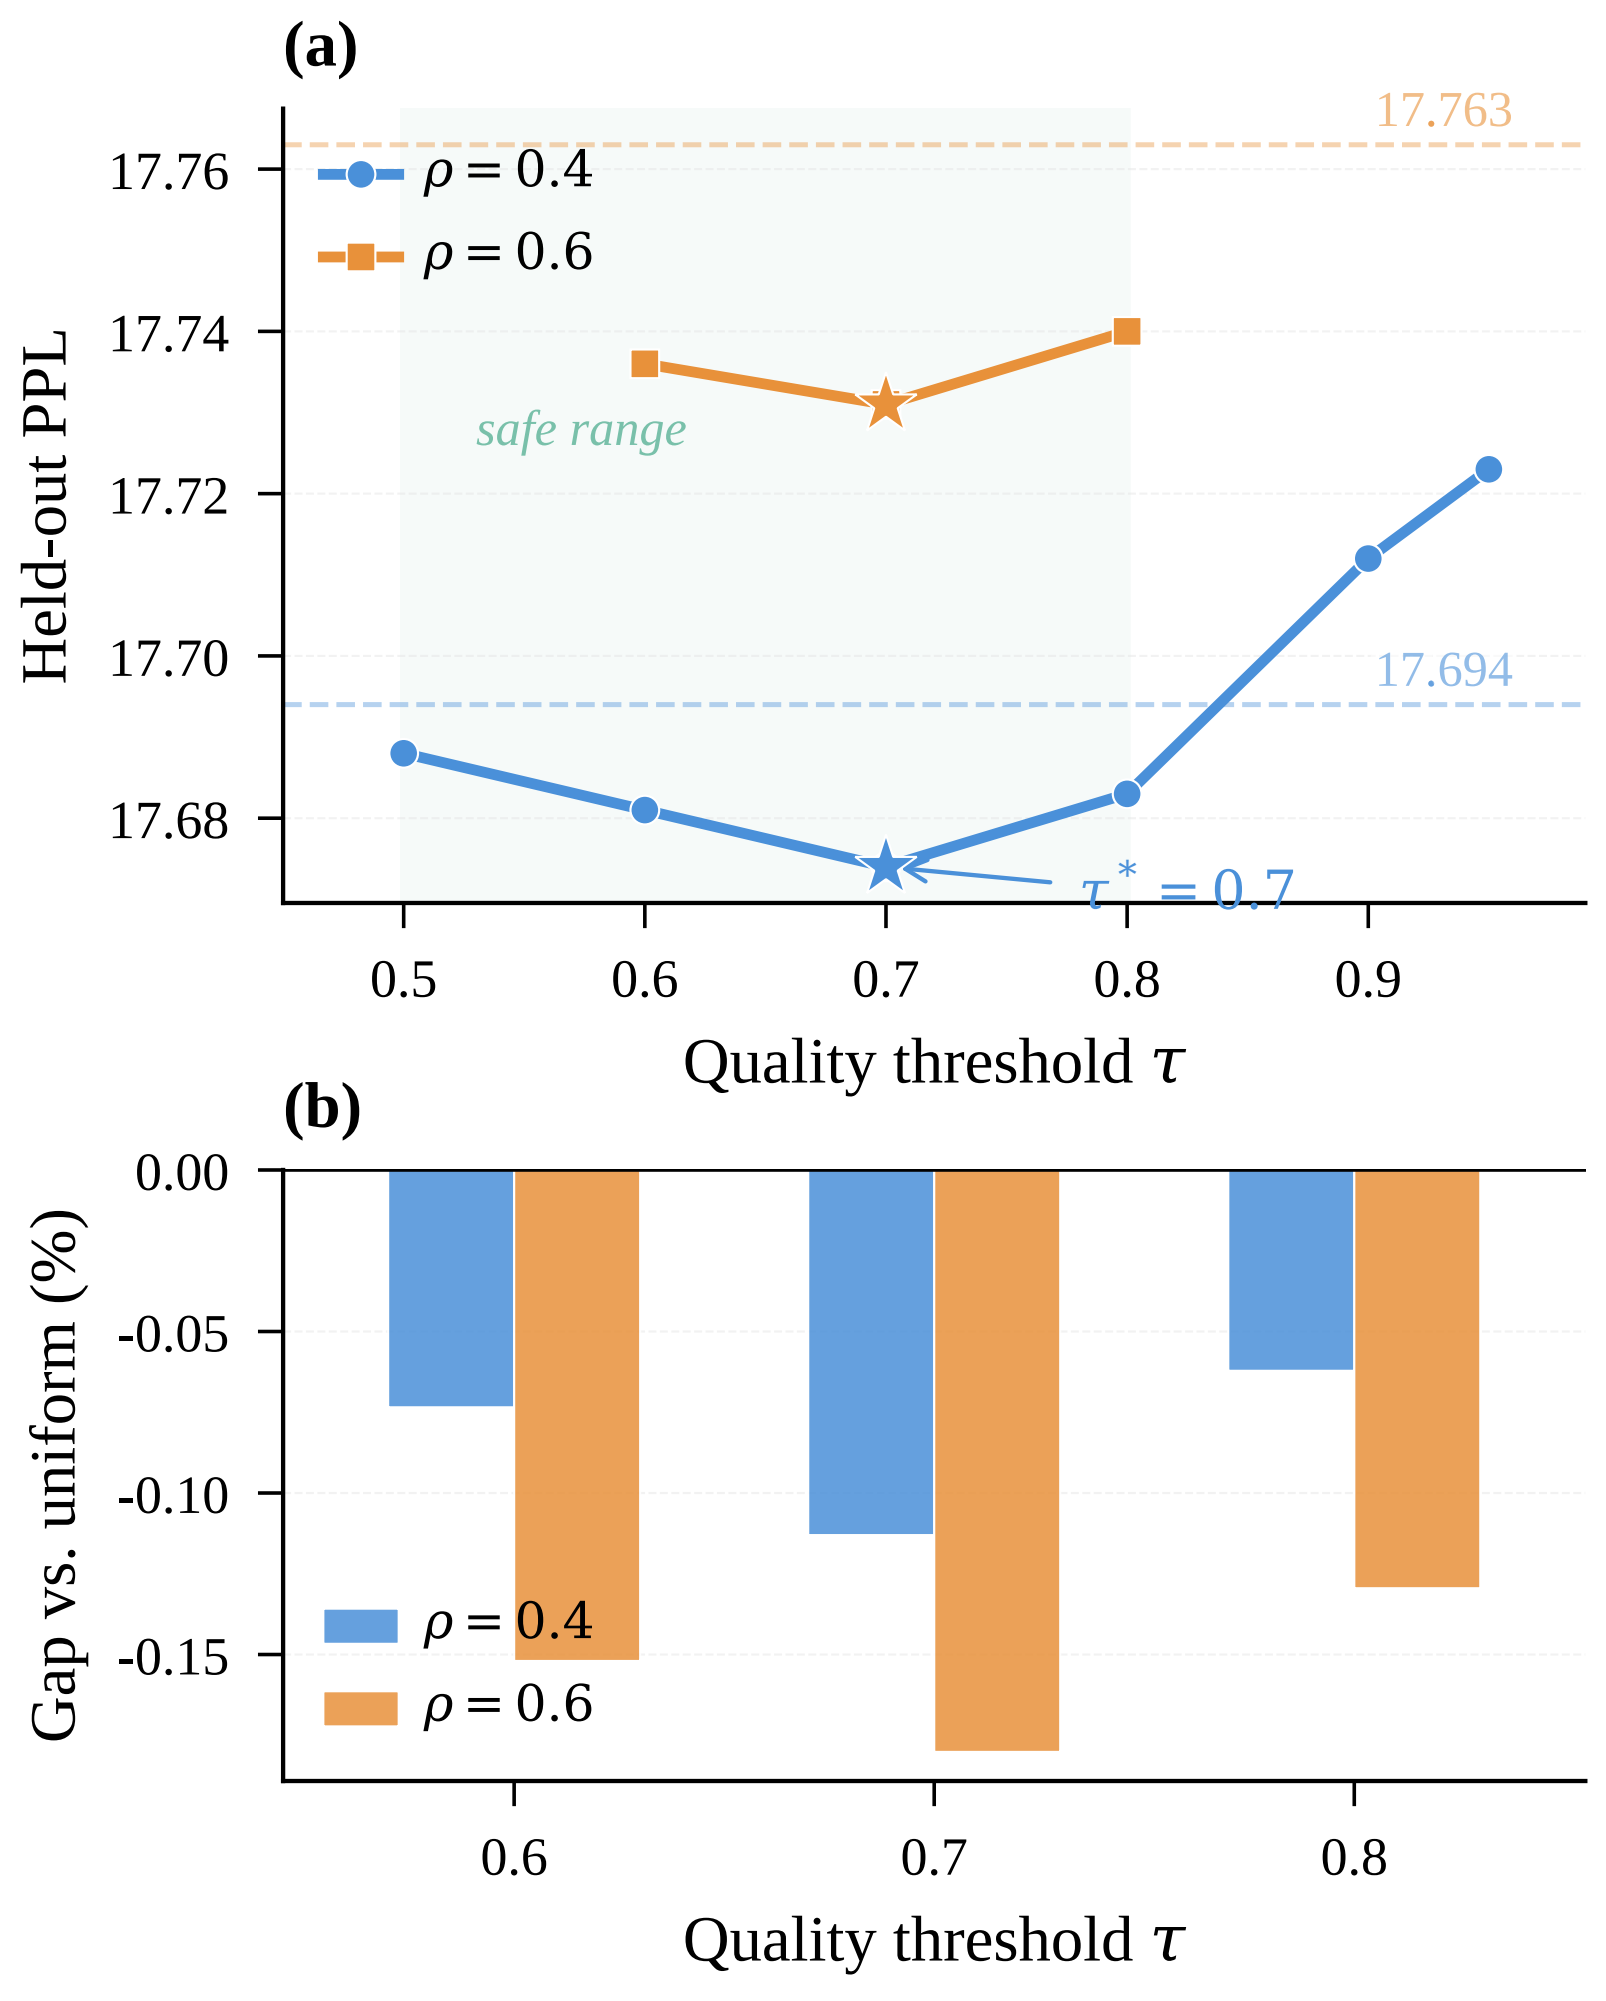
(a)
17.763
17.694
17.76
17.74
17.72
17.70
17.68
Held-out PPL
$\rho = 0.4$
$\rho = 0.6$
safe range
$\tau^* = 0.7$
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Quality threshold τ
(b)
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
Gap vs. uniform (%)
$\rho = 0.4$
$\rho = 0.6$
0.6
0.7
0.8
Quality threshold τ