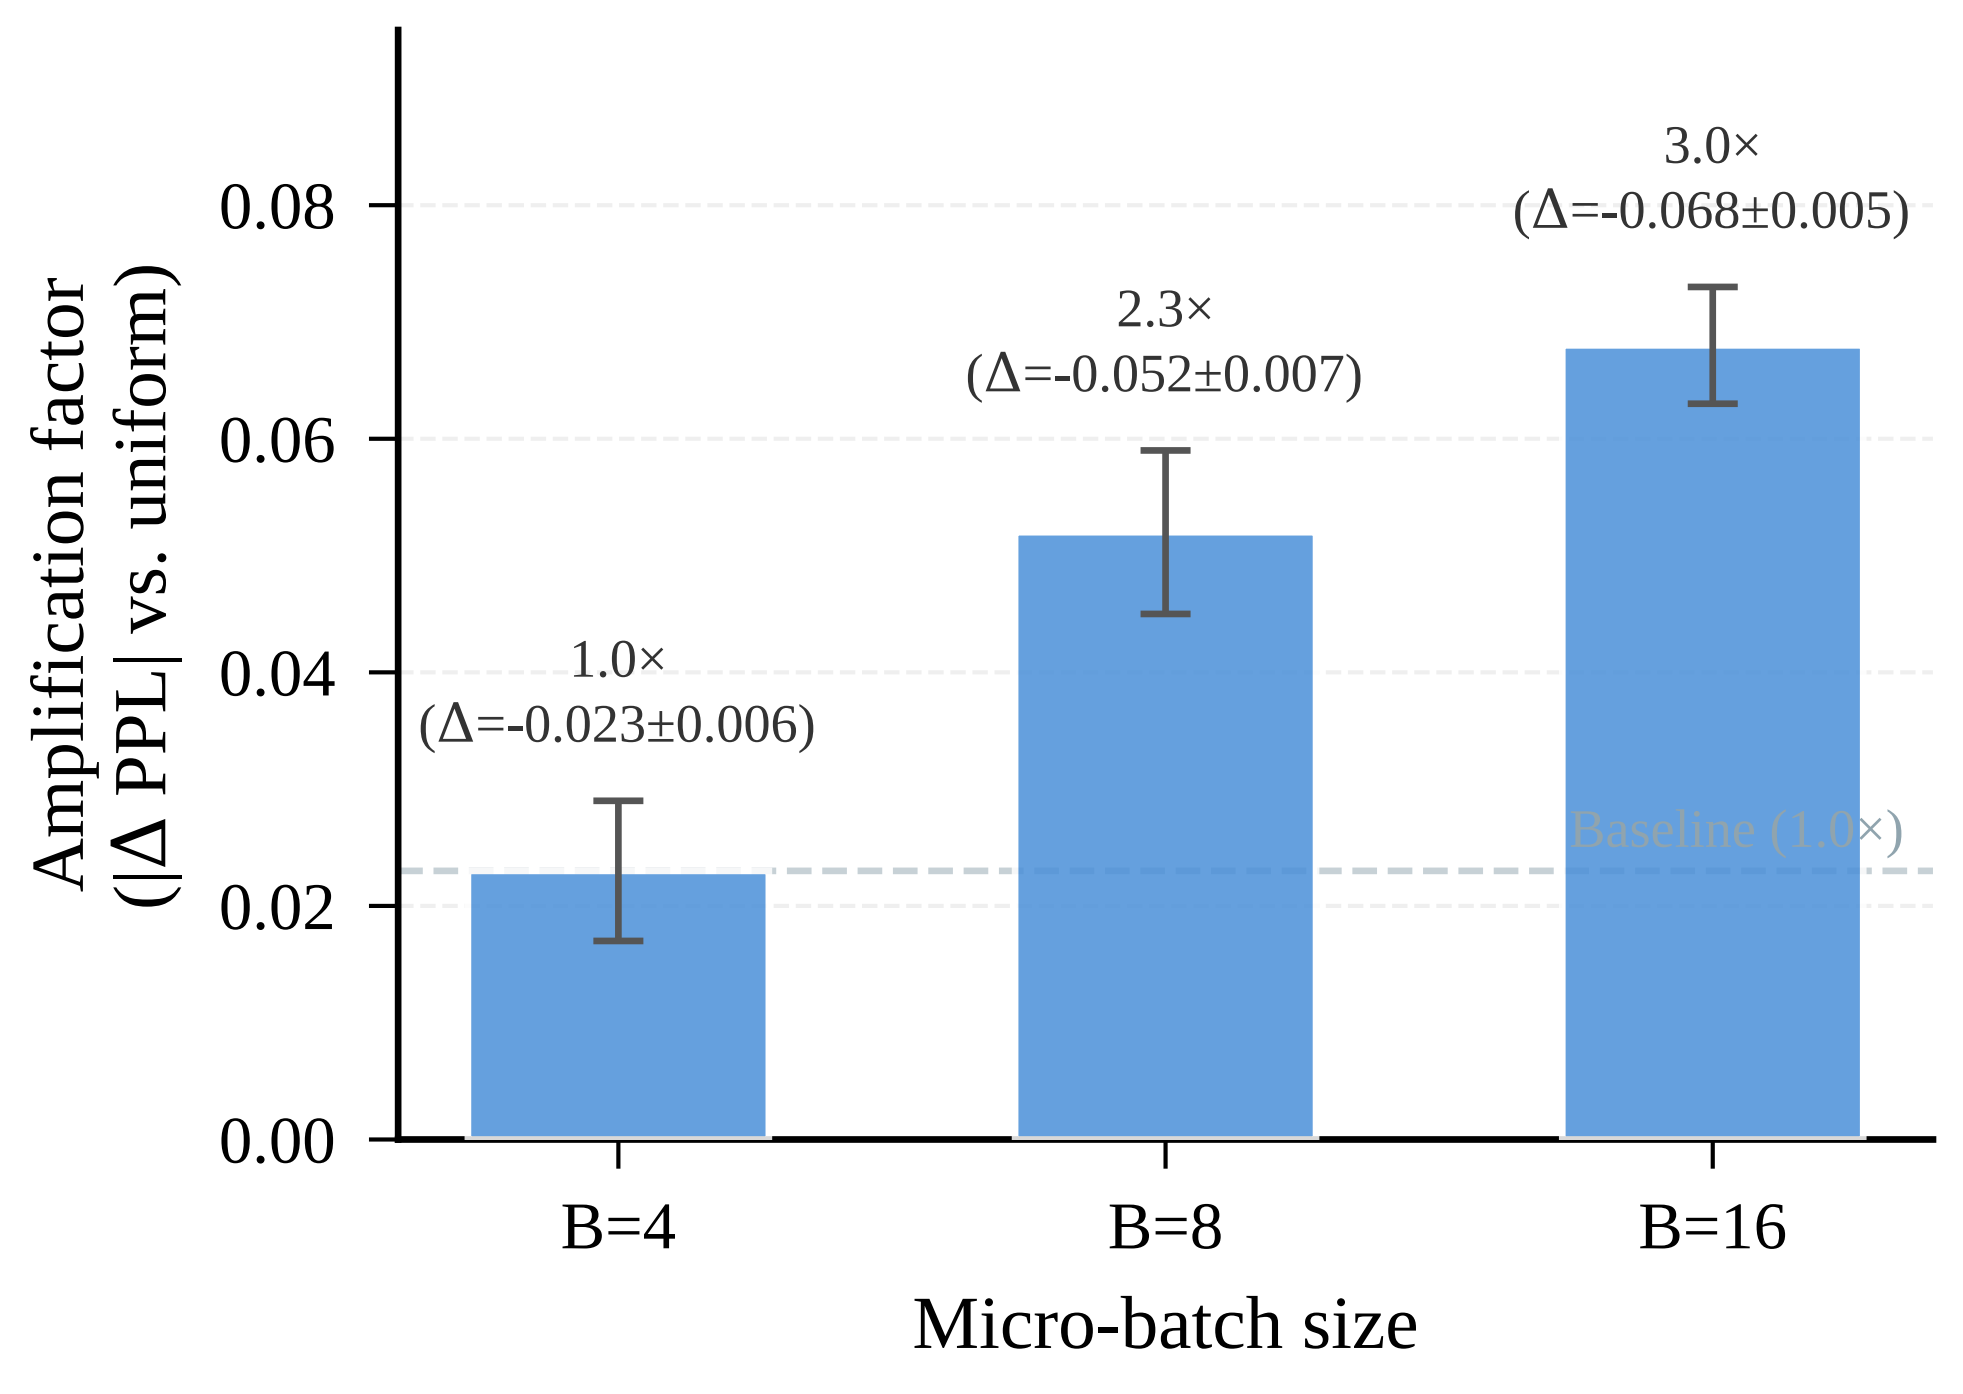
Amplification factor
(|Δ PPL| vs. uniform)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1.0×
(Δ=-0.023±0.006)
2.3×
(Δ=-0.052±0.007)
3.0×
(Δ=-0.068±0.005)
Baseline (1.0×)
B=4
B=8
B=16
Micro-batch size