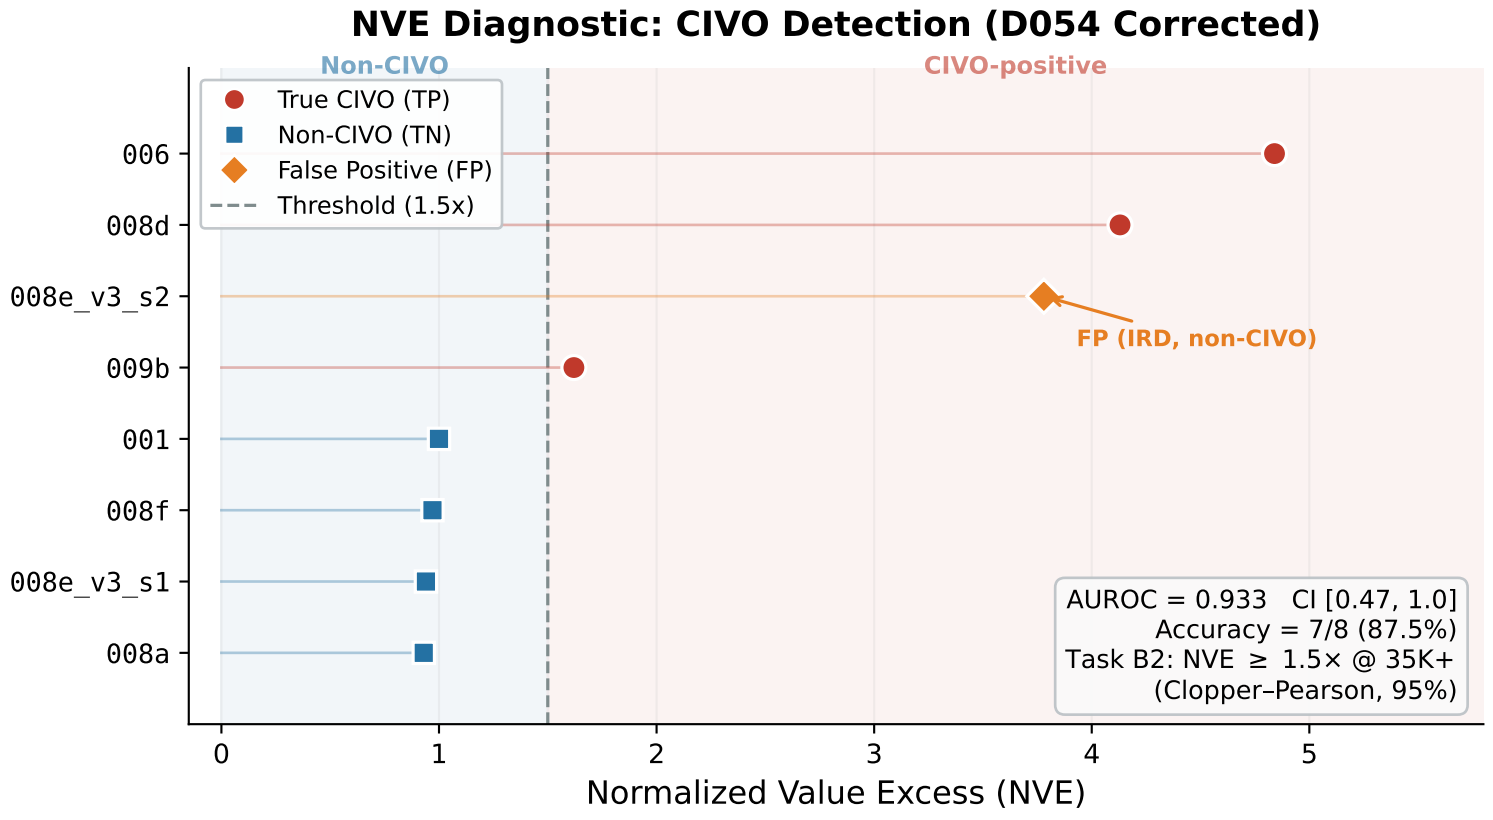
NVE Diagnostic: CIVO Detection (D054 Corrected)
Non-CIVO
CIVO-positive
True CIVO (TP)
Non-CIVO (TN)
False Positive (FP)
Threshold (1.5x)
006
008d
008e_v3_s2
009b
001
008f
008e_v3_s1
008a
FP (IRD, non-CIVO)
AUROC = 0.933 CI [0.47, 1.0]
Accuracy = 7/8 (87.5%)
Task B2: NVE ≥ 1.5× @ 35K+
(Clopper–Pearson, 95%)
0
1
2
3
4
5
Normalized Value Excess (NVE)